





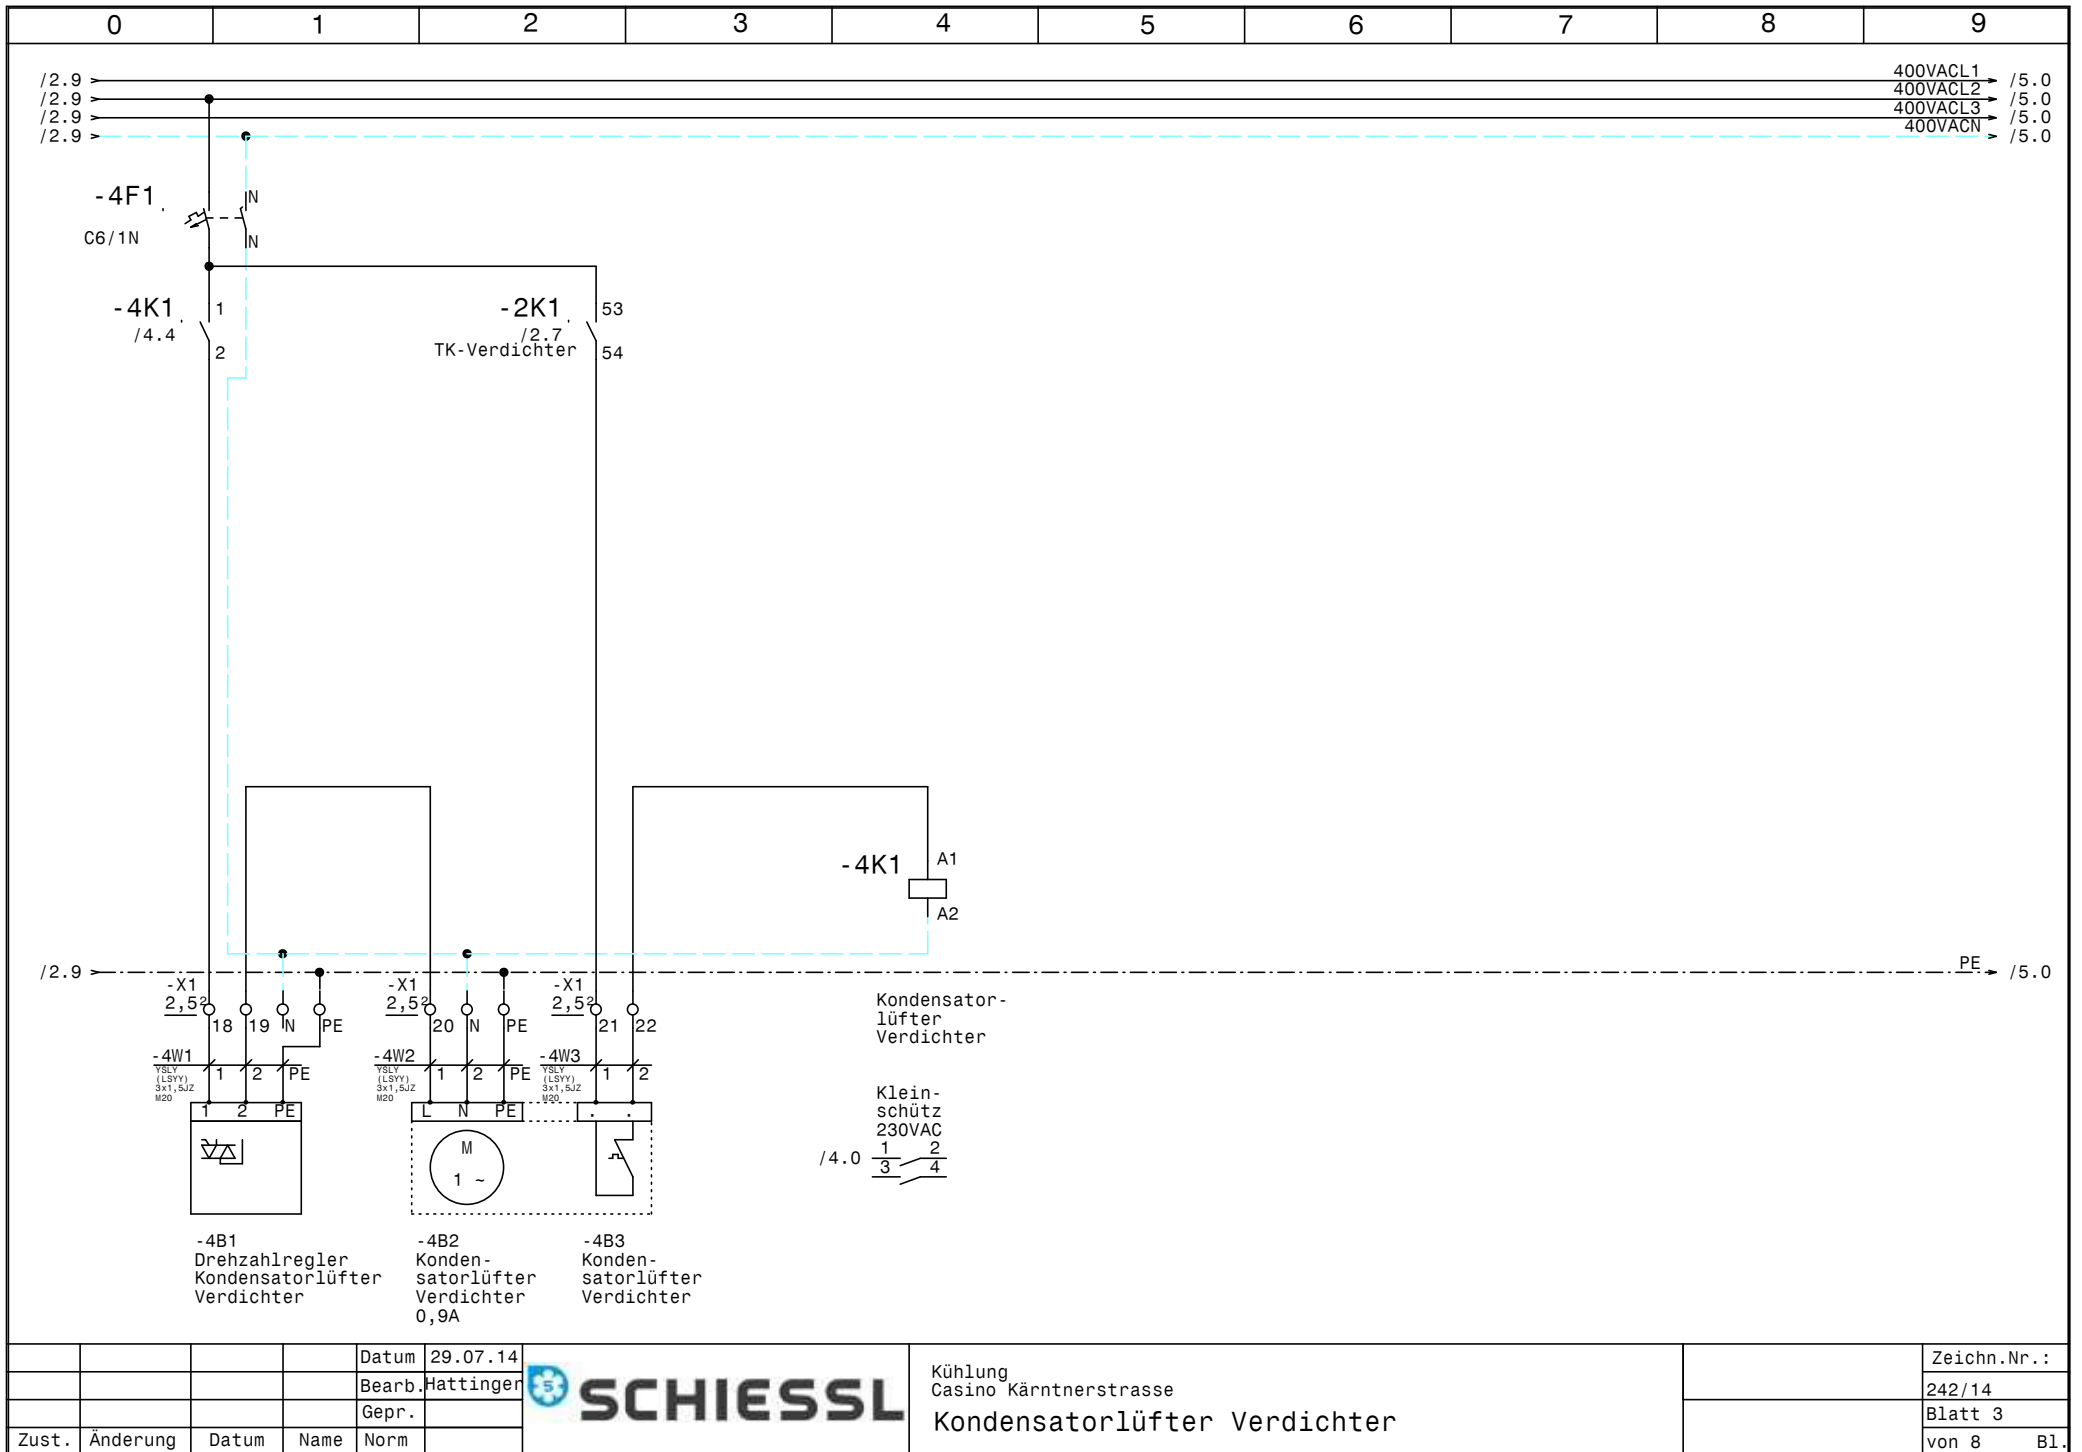


				Datum	29.07.14		Kühlung Casino Kärntnerstrasse Kondensatorlüfter Verdichter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				242/14
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 8	Bl.

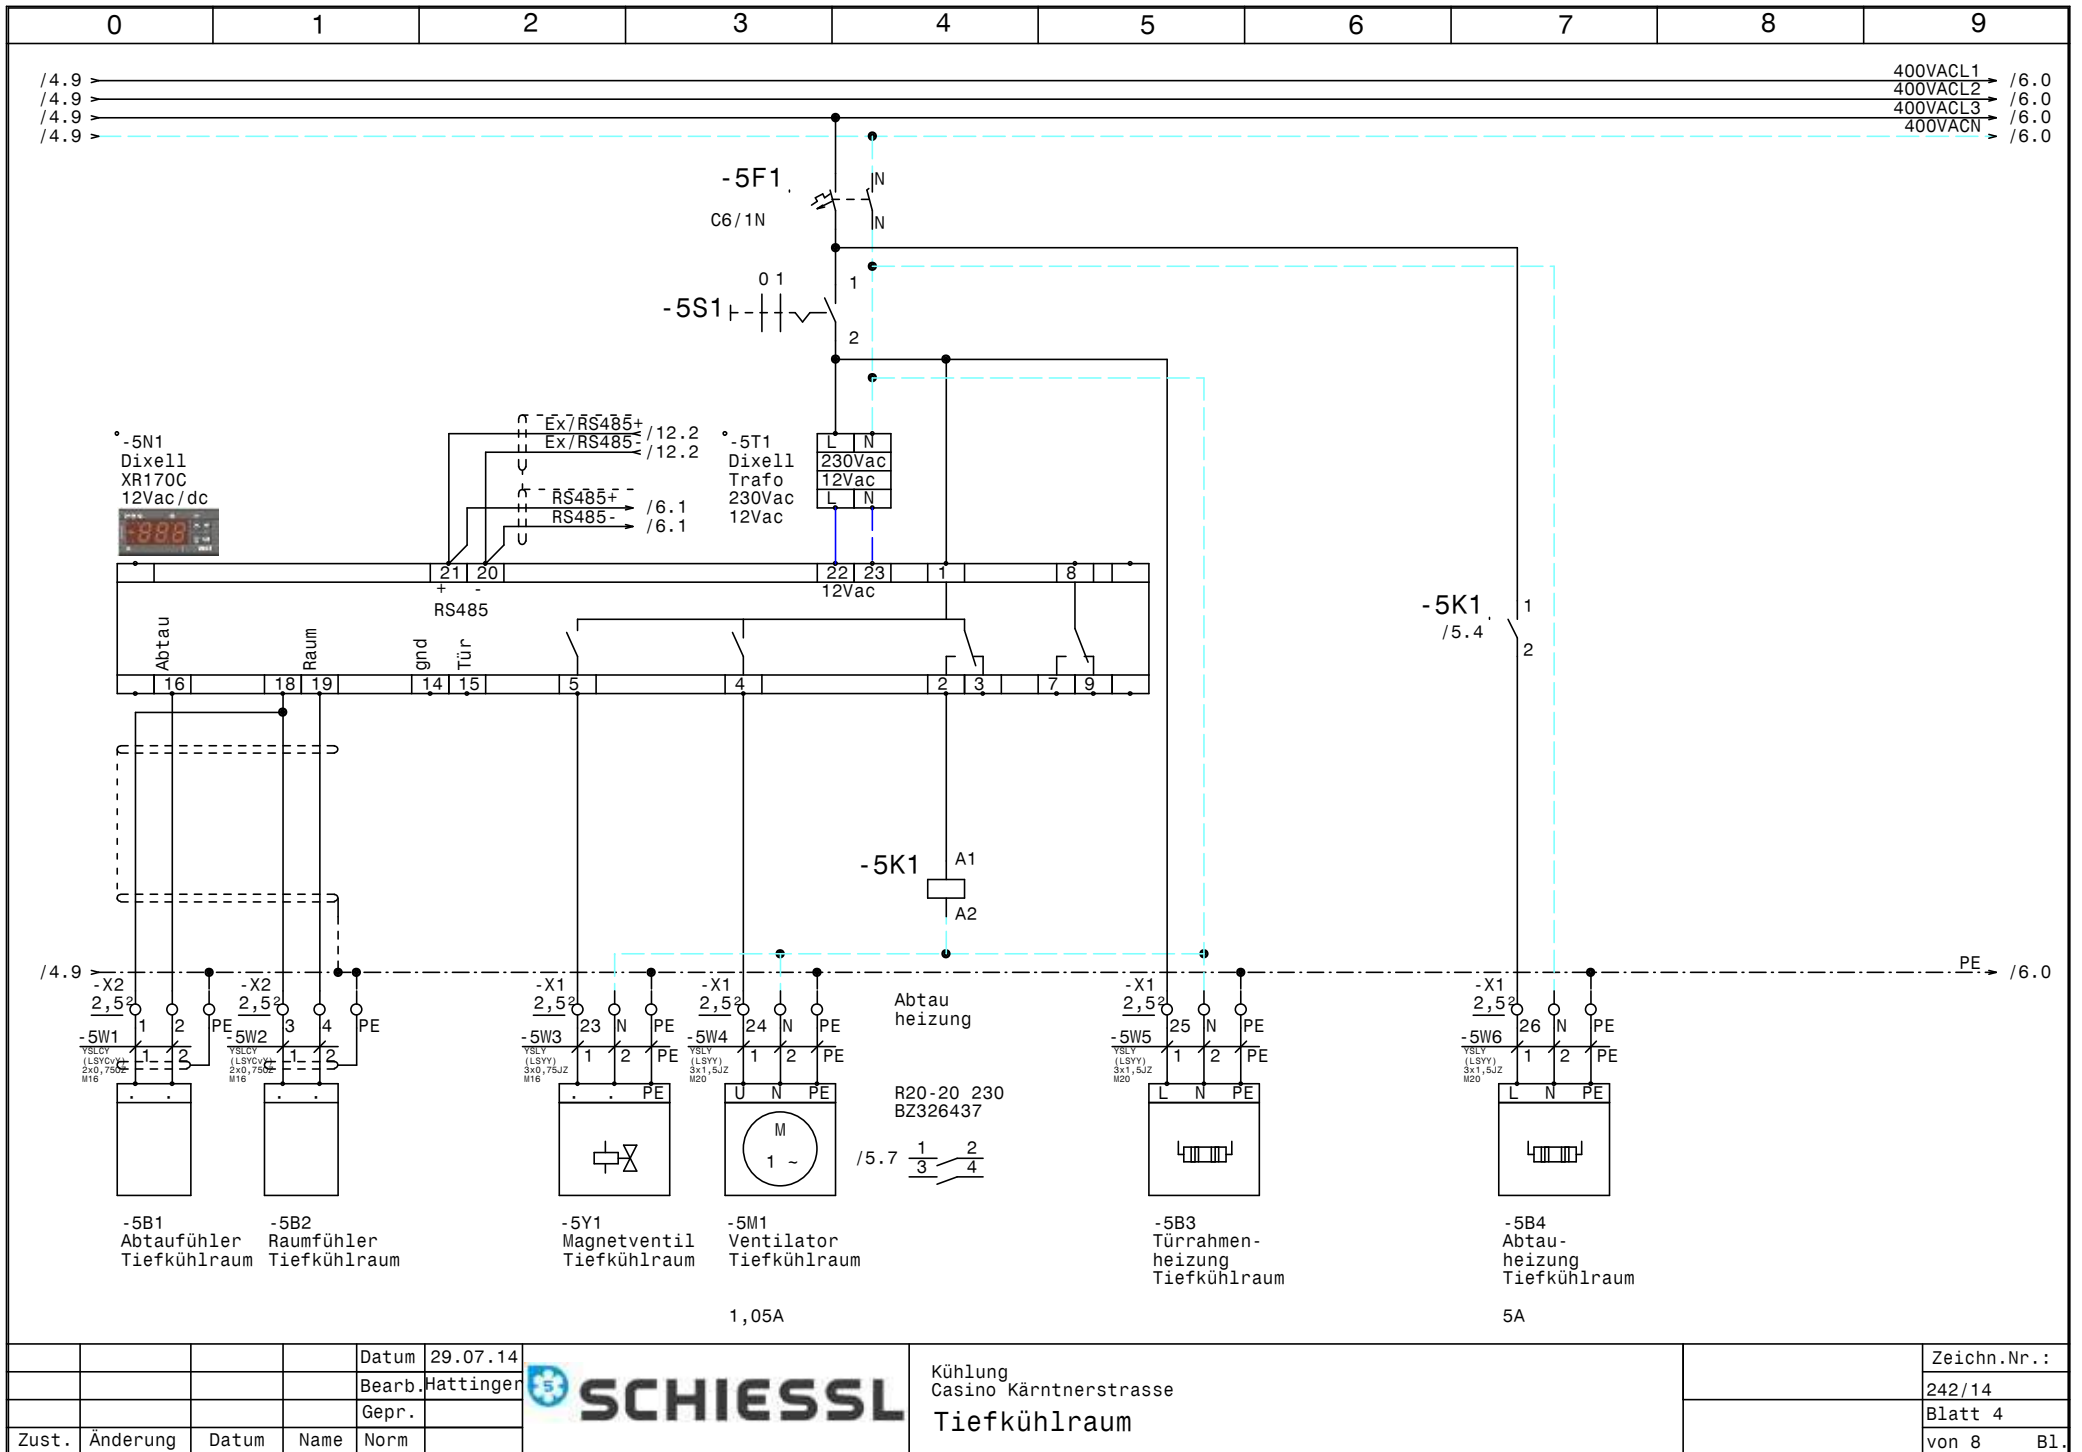

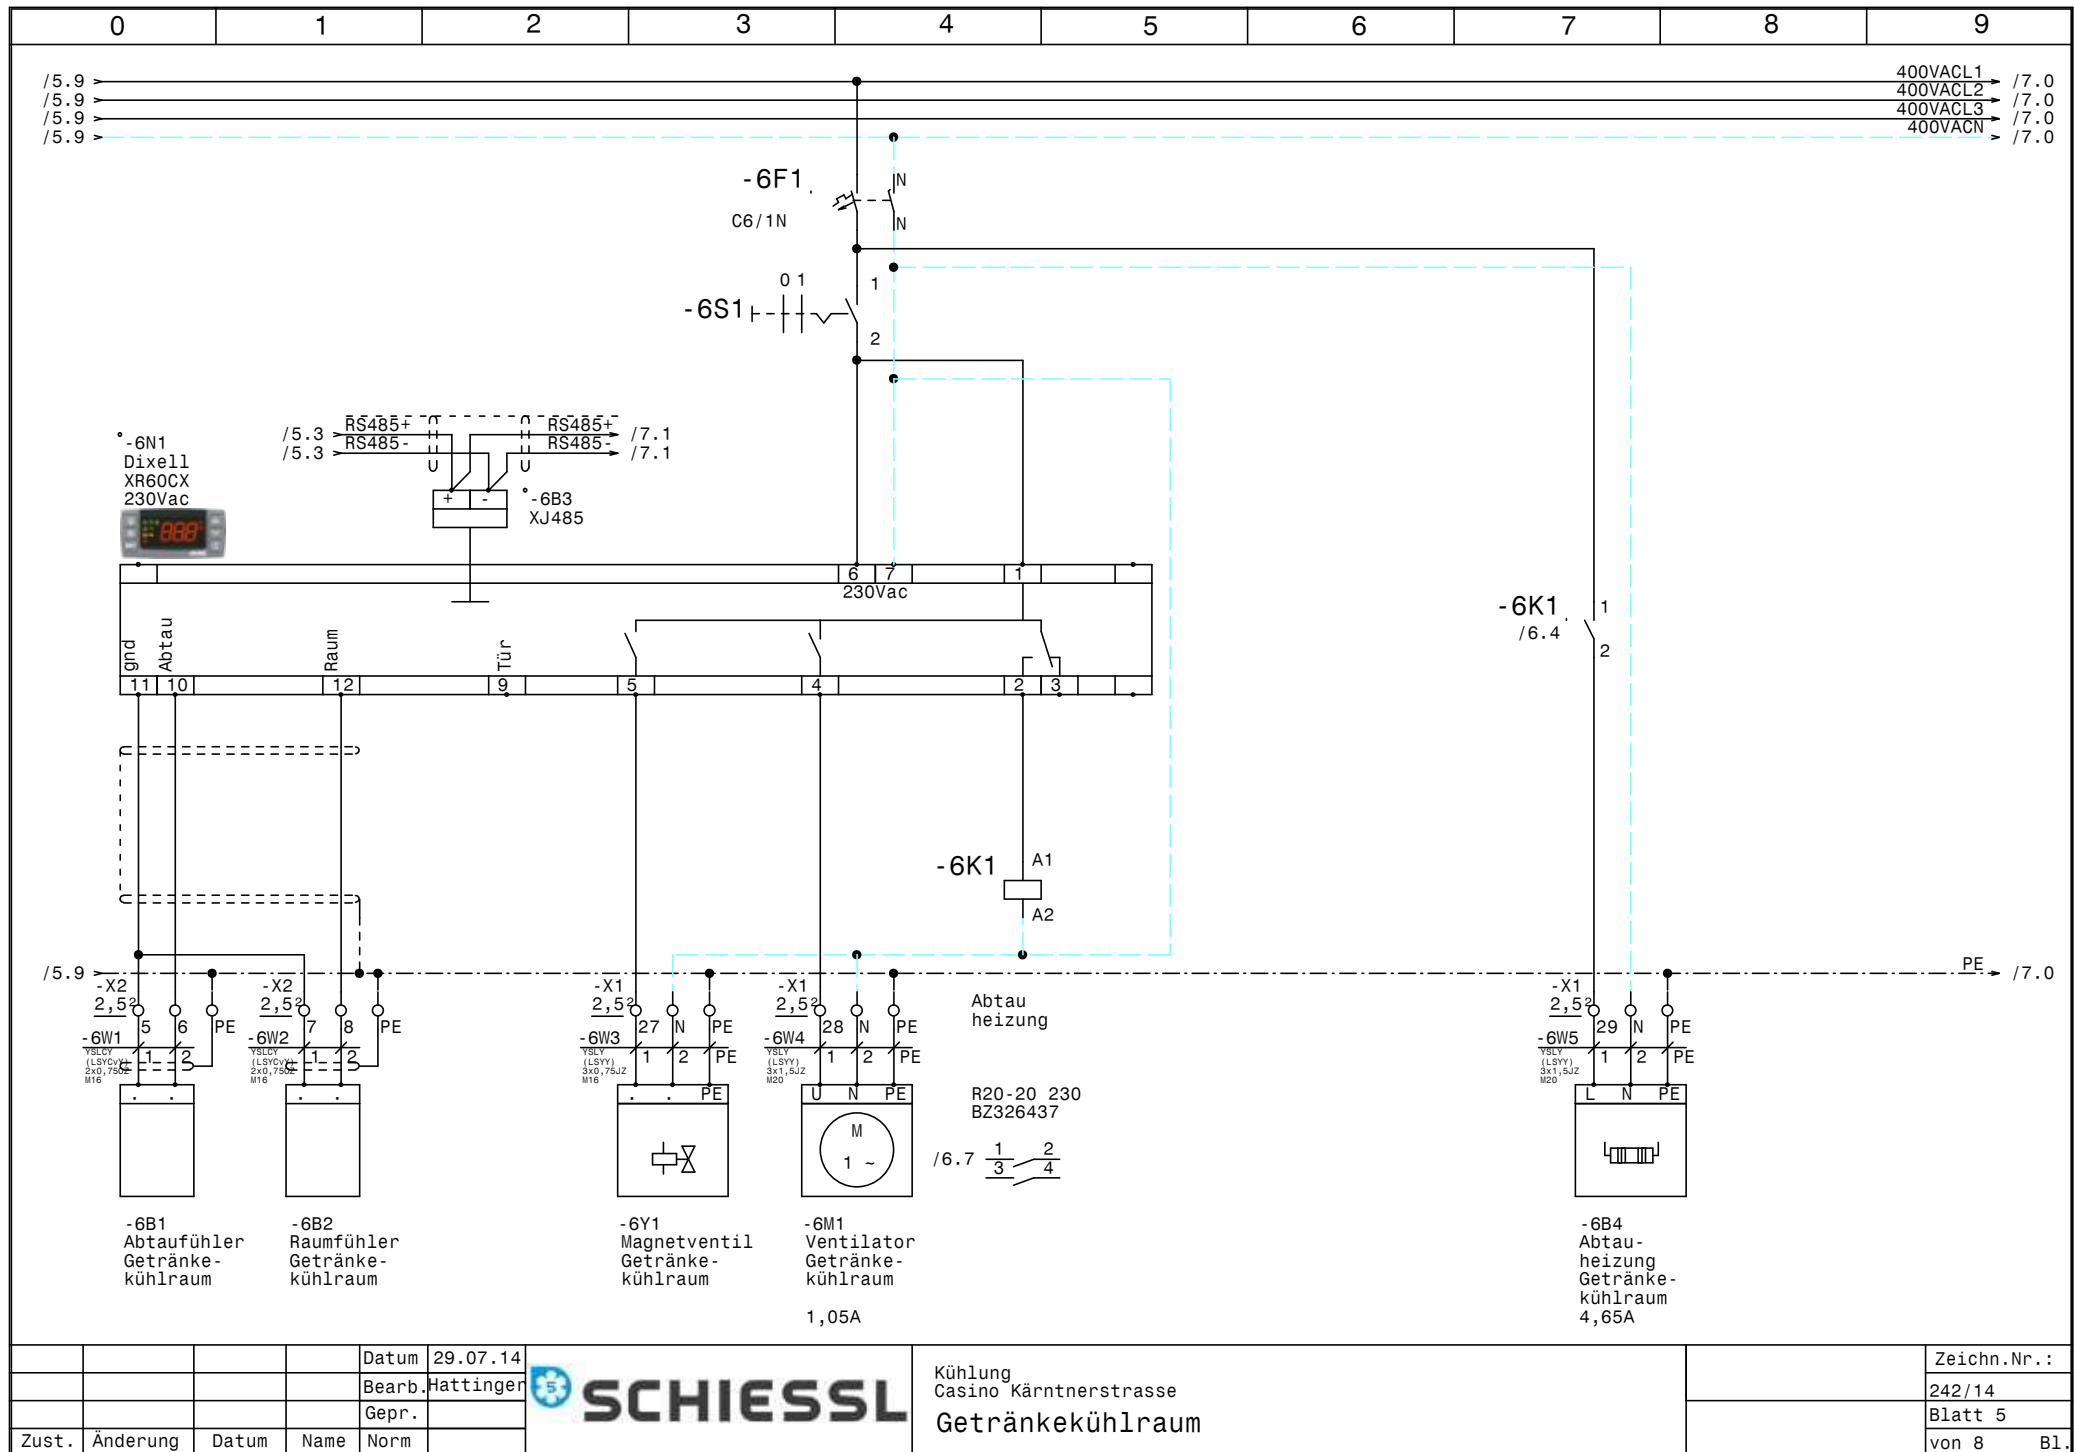

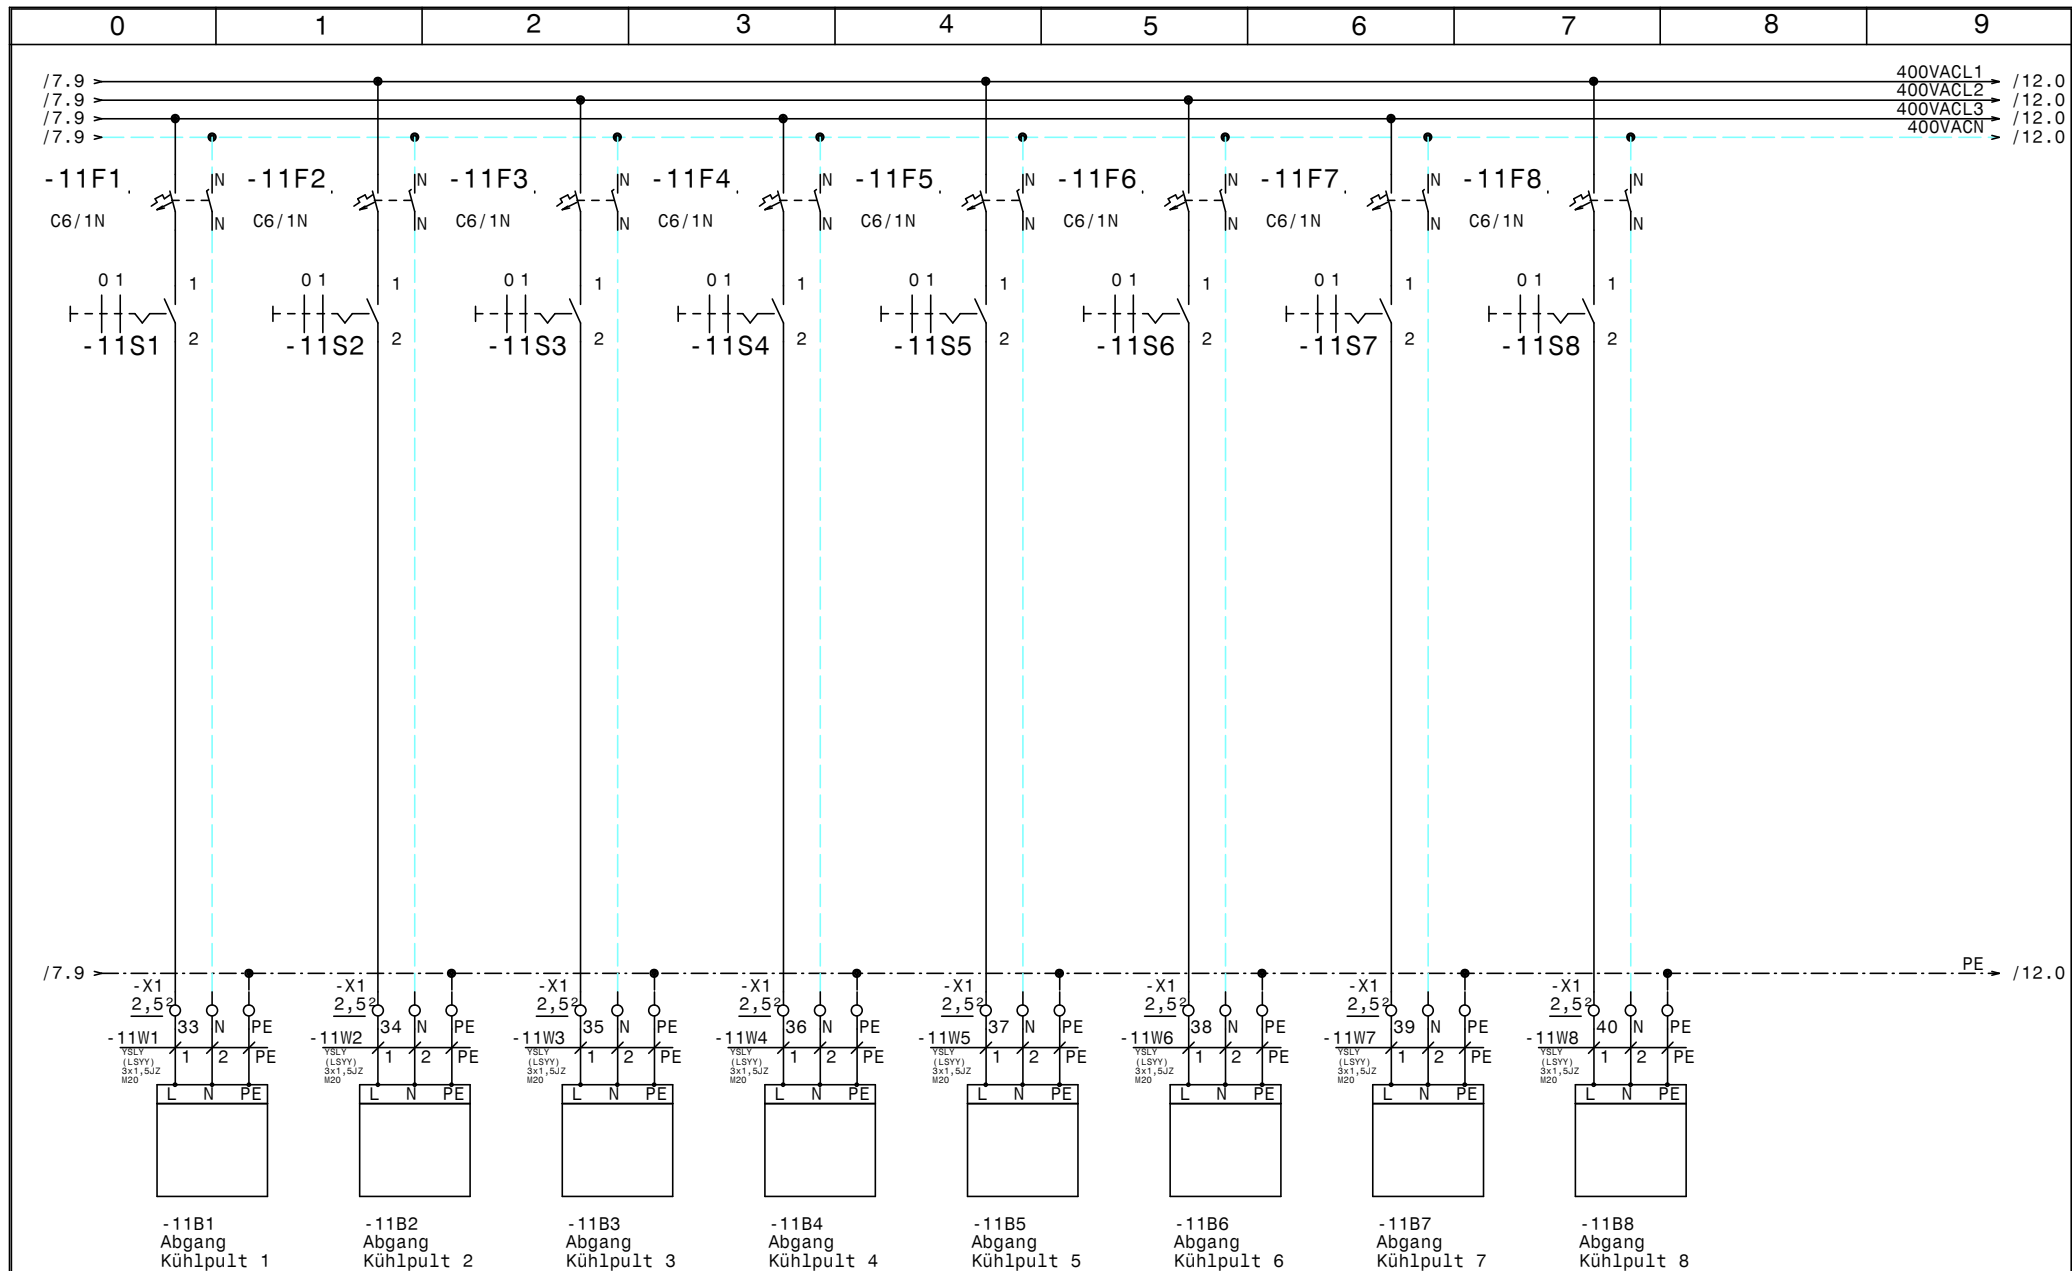

				Datum	29.07.14		Kühlung Casino Kärntnerstrasse Abgänge Kühlepulte		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				242/14
				Gepr.					Blatt 7
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 8 Bl.

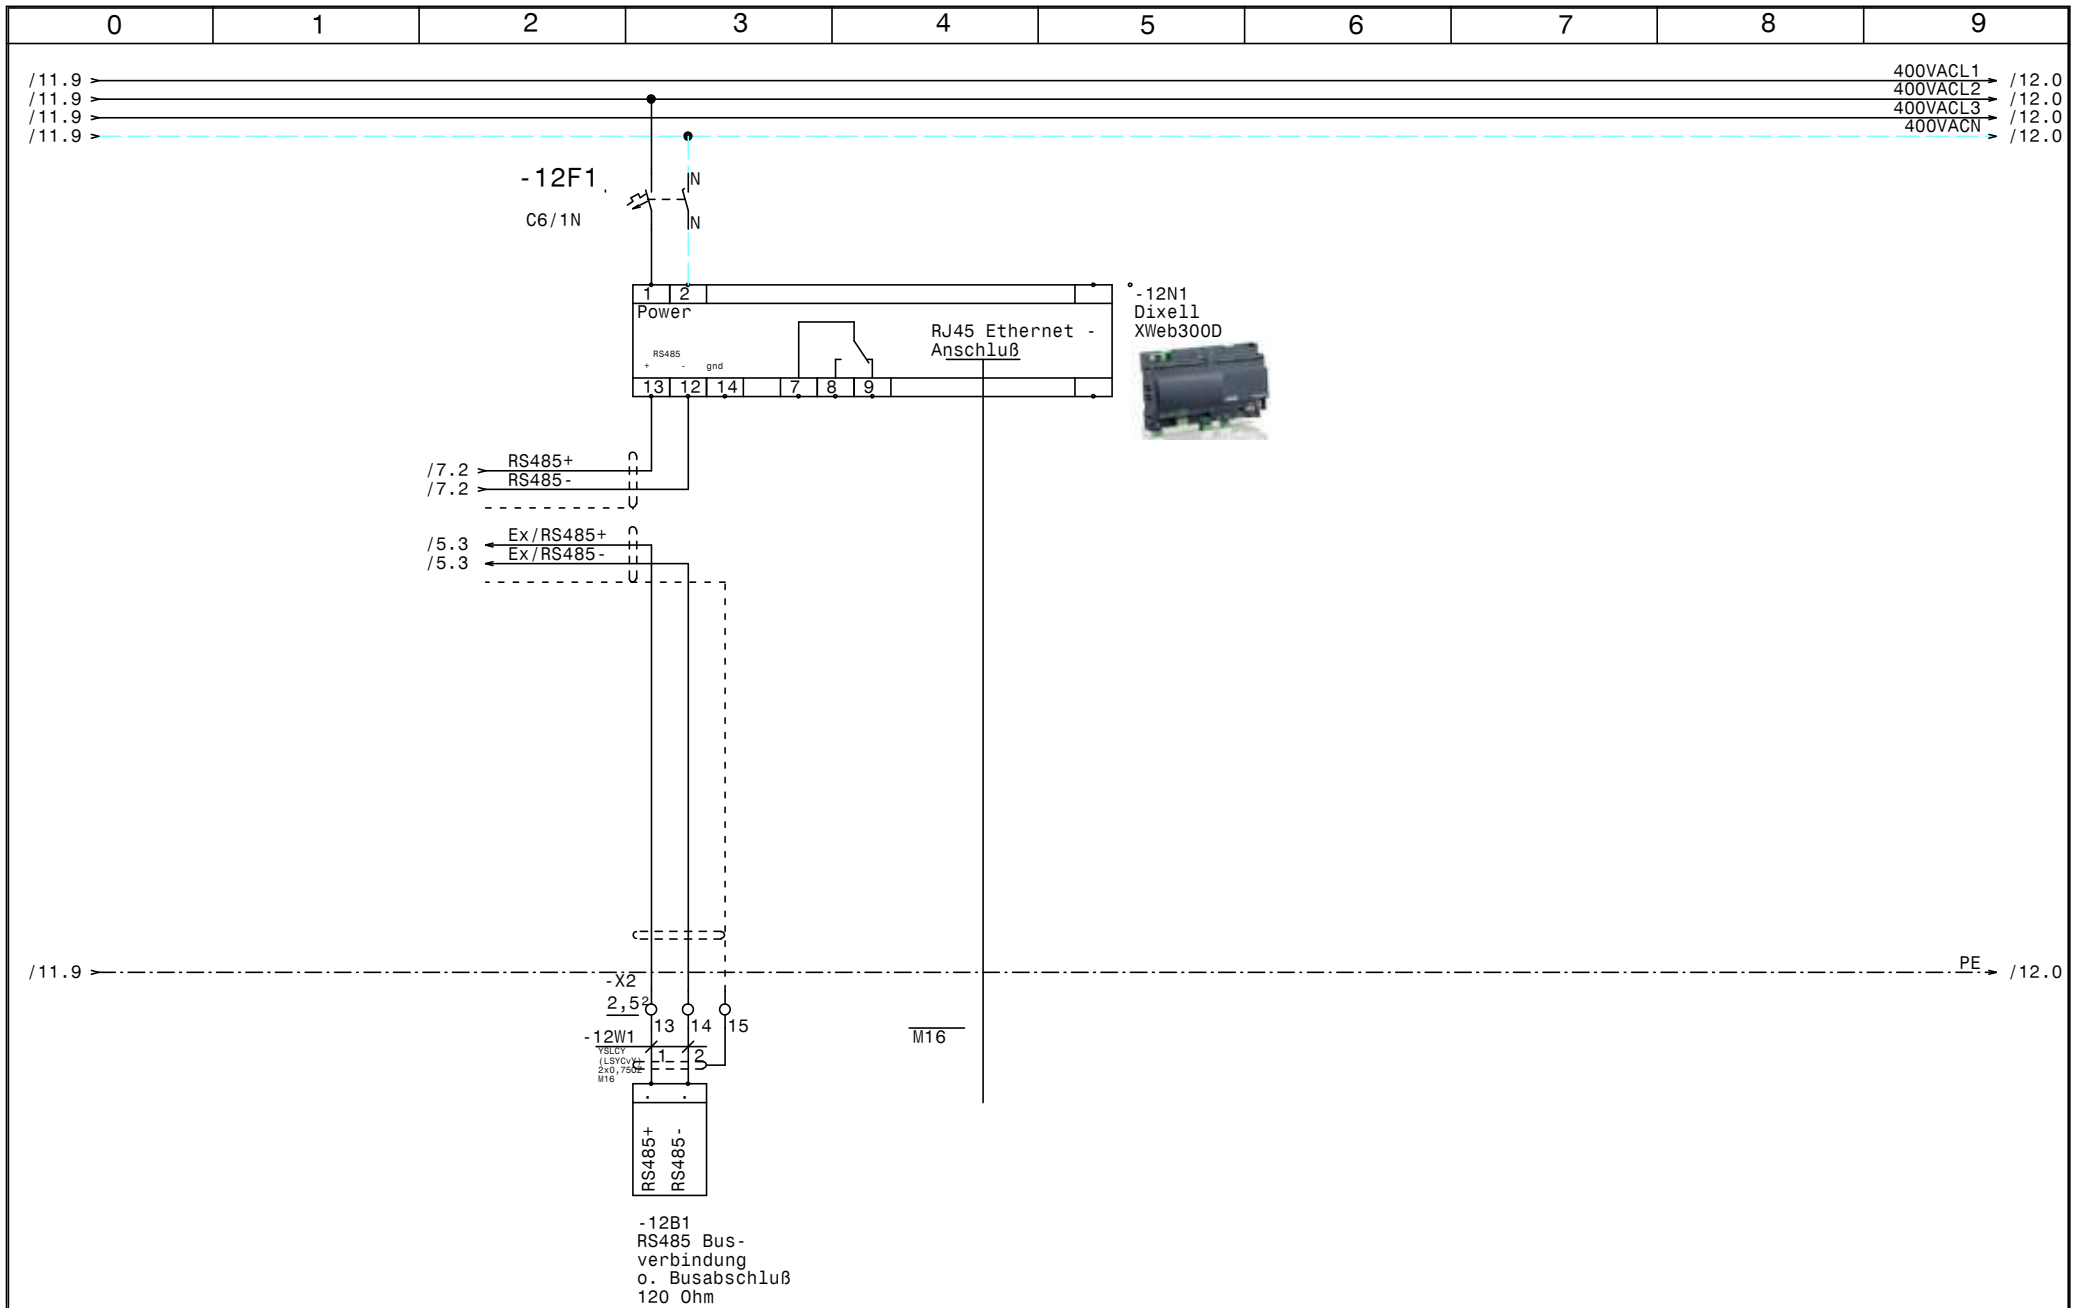

				Datum	29.07.14		Kühlung Casino Kärntnerstrasse XWeb300D		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				242/14
				Gepr.					Blatt 8
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 8 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ				Anzahl Adern	Zielbezeichnung							
1	-1We1				-1W1		YSLY (LSYY) 5x10JZ M32				5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE							
2	-2M1				-2W1		YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4	Verdichter							
3	-2B1				-2W2		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				6	Motorvollschutz Verdichter							
4	-2B2				-2W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Ölsumpfheizung Verdichter							
5	-2M2				-2W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Zusatzlüfter Verdichter							
6	-2B3				-2W5		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16				5	HD-ND-Pressostat Verdichter							
7	-2B4				-2W6		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Niederdruck schalter Verdichter							
8	-2B5				-2W7		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Freigabe UWP Kühlwasser							
9	-4B1				-4W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Drehzahlregler Kondensatorlüfter Verdichter							
10	-4B2				-4W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Kondensatorlüfter Verdichter							
11	-4B3				-4W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				2	Kondensatorlüfter Verdichter							
12	-5B1				-5W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Tiefkühlraum							
13	-5B2				-5W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Tiefkühlraum							
14	-5Y1				-5W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Tiefkühlraum							
15	-5M1				-5W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Tiefkühlraum							
16	-5B3				-5W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Türrahmenheizung Tiefkühlraum							
17	-5B4				-5W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Tiefkühlraum							
18	-6B1				-6W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Getränkekühlraum							
19	-6B2				-6W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Getränkekühlraum							
20	-6Y1				-6W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Getränkekühlraum							
21	-6M1				-6W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Getränkekühlraum							
22	-6B4				-6W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Getränkekühlraum							
23	-7B1				-7W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Abtaufühler Fleischkühlraum							
24	-7B2				-7W2		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	Raumfühler Fleischkühlraum							
25	-7Y1				-7W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3	Magnetventil Fleischkühlraum							
26	-7M1				-7W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Ventilator Fleischkühlraum							
27	-7B4				-7W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abtauheizung Fleischkühlraum							
28	-11B1				-11W1		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 1							
29	-11B2				-11W2		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 2							
30	-11B3				-11W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 3							
31	-11B4				-11W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 4							
32	-11B5				-11W5		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 5							
33	-11B6				-11W6		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 6							
34	-11B7				-11W7		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 7							
35	-11B8				-11W8		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3	Abgang Kühlpult 8							
36	-12B1				-12W1		YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2	RS485 Busverbindung o. Busabschluß 120 Ohm							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZM0-6,3			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
14	C6/1N			Sicherungsautomaten		-2F2, -4F1, -5F1, -6F1, -7F1, -11F1			
						-11F3, -11F4, -11F5, -11F6, -11F7			
						-11F8, -12F1, -11F2			
1	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-2H1			
1	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-2H2			
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1			
1	DILM32-XHI31			Hilfsschalterbaustein					
1	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-4K1			
3	R20-20_230			Kleinschütz		-7K1, -5K1, -6K1			
1	WS 8830 B=800 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N1			
1				Dixell XR170C 12Vac/dc		-5N1			
2				Dixell XR60CX 230Vac		-6N1, -7N1			
1				Dixell XWeb300D		-12N1			
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
12				Ausschalter 1pol. 0-1		-11S6, -11S1, -2S1, -11S3, -11S4, -11S5			
						-7S1, -11S2, -11S7, -11S8, -6S1, -5S1			
1				Dixell Trafo 230Vac 12Vac		-5T1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
15	M16			Kabelverschraubung		-2W6, -2W5, -2W3, -2W2, -5W1, -5W2			
						-12V1, -12W1, -5W3, -6W1, -6W2, -6W3			
						-7W3, -7W2, -7W1			
21	M20			Kabelverschraubung		-11W5, -7W5, -2W4, -11W1, -11W2, -5W6			
						-11W4, -11W6, -11W7, -11W8, -11W3, -2W7			
						-4W1, -5W4, -4W2, -4W3, -2W1, -6W4			
						-6W5, -7W4, -5W5			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
55	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X1			
23	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
				Datum	29.07.14				Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				242/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
33		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2, -X1									