




				Datum	25.09.14		Regelschrank Fritz GmbH Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			311/14	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3	Bl.

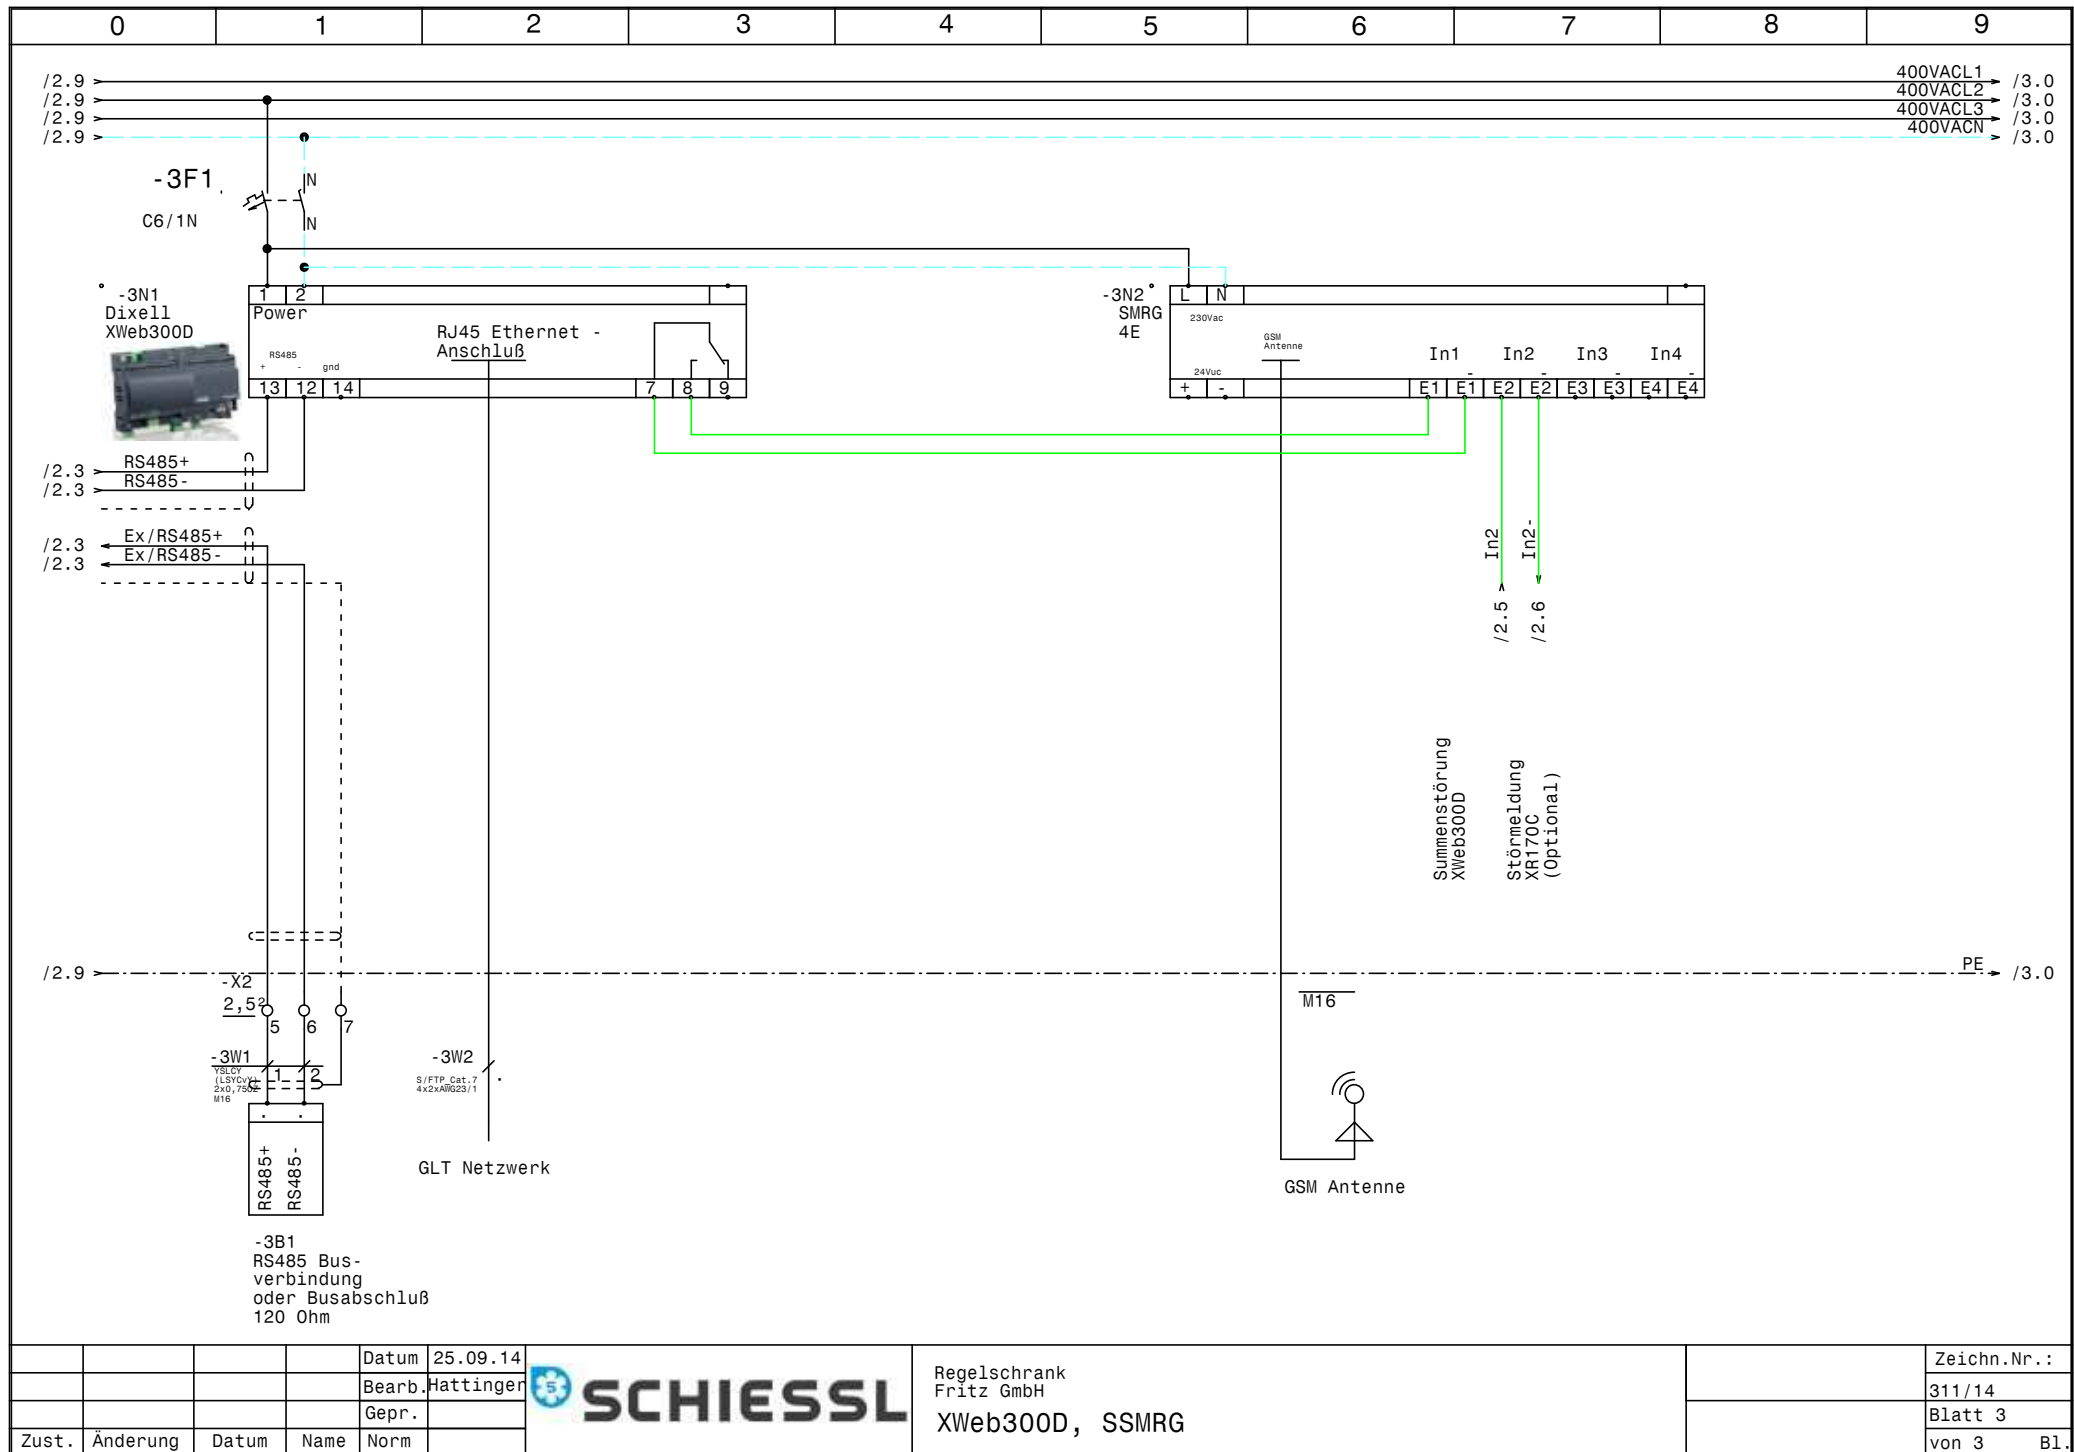

				Datum	25.09.14		Regelschrank Fritz GmbH		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				311/14
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			XWeb300D, SSMRG		von 3 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2B1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler					
3	-2B2				-2W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler					
4	-2Y1				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil					
5	-2M1				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator					
6	-2B3				-2W5				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Abtau heizung Block					
7	-2B4				-2W6				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Wanne					
8	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		RS485 Busverbindung oder Busabschluß					
9					-3W2				S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1				1		GLT Netzwerk					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
2		C6/1N				Sicherungsautomaten						-2F1, -3F1							
1		C13/3N				Sicherungsautomaten						-2F2							
1		C13/1N				Sicherungsautomaten						-2F3							
1		R25-40_230				Kleinschütz						-2K1							
1		380x600x210				Wandschrank IP 55						-0N1							
1						Dixell XR170C 12Vac/dc						-2N1							
1						Dixell XWeb300D						-3N1							
1						SMRG 4E						-3N2							
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
1						Ausschalter 1pol. 0-1						-2S1							
1						Dixell Trafo 230Vac 12Vac						-2T1							
6		M16				Kabelverschraubung						-2W2, -3W1, -2W1, -3W2, -3V1, -2W3							
4		M20				Kabelverschraubung						-2W4, -2W5, -2W6, -1W1							
6		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X2, -X1							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
14		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X1, -X2							
3		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
		</																	