



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anlage: Regelschrank Fritz GmbH					_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!				
Firma: Fritz GmbH									
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN							
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 400x500x200 (BxHxT) (H) - Niro IP54 lt. EVU nein unten links	(BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: L/N mit Trafo: L/N STEUERSpannung 0-24VAC: L/N STEUERSpannung 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau - - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß - - - - - blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange					
Blattverzeichnis									
000 Deckblatt 001 Netzanschluß 002 Kühlzelle E00 003 XWeb300D, SSMRG									
Datum05.09.14 Bearb.Hattinger Gepr.  Regelschrank Fritz GmbH Deckblatt Zeichn.Nr.: 311/14 Blatt 0 von 3 Bl.									
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					

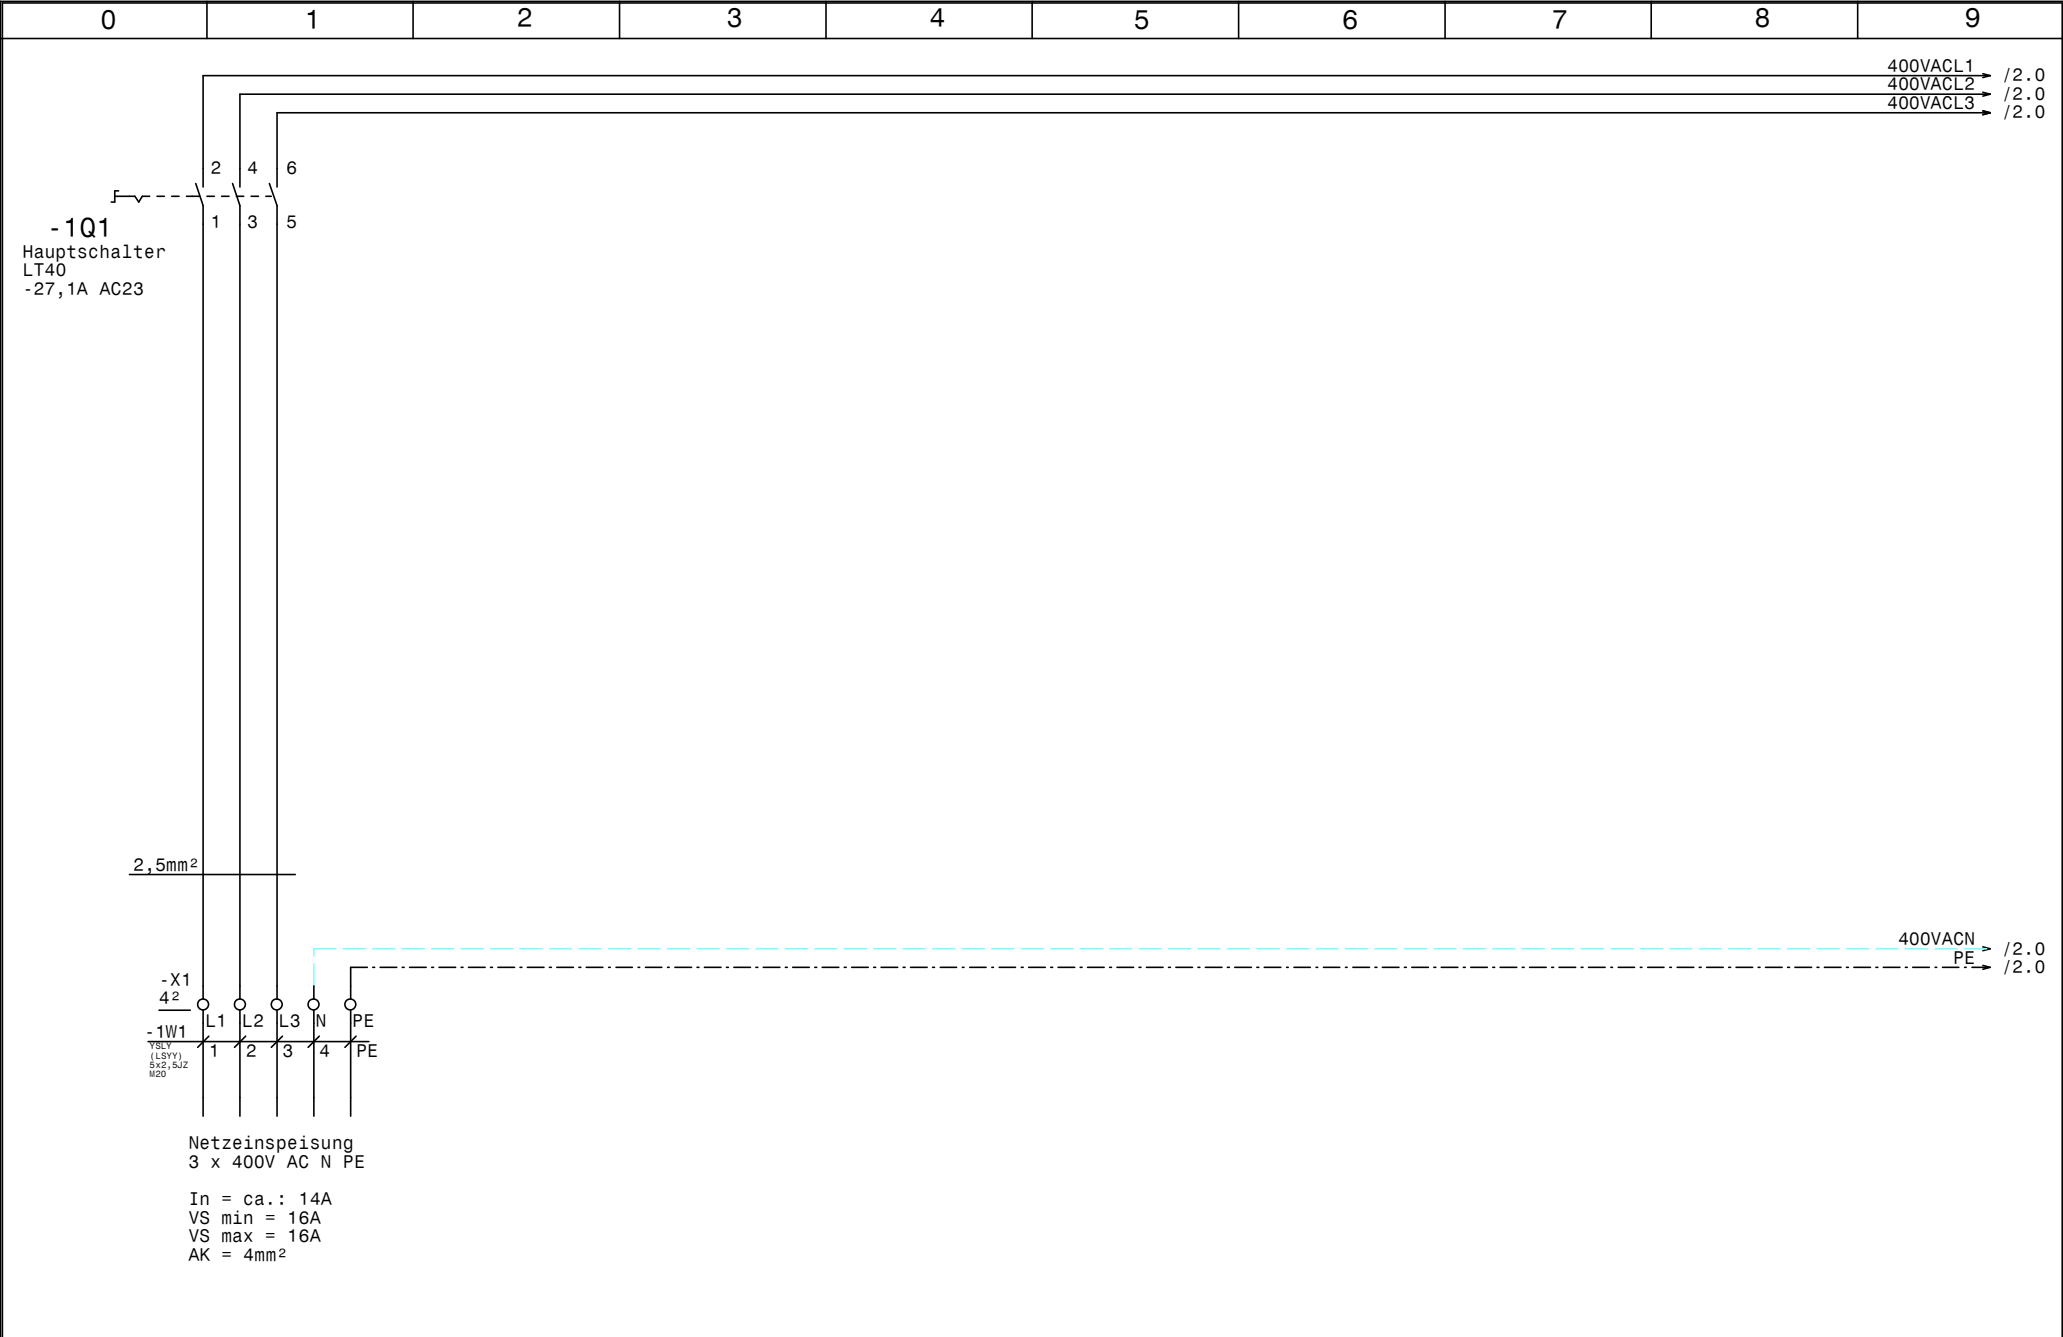

				Datum	05.09.14	 SCHIESSL	Regelschrank Fritz GmbH Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			311/14	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 3	Bl.

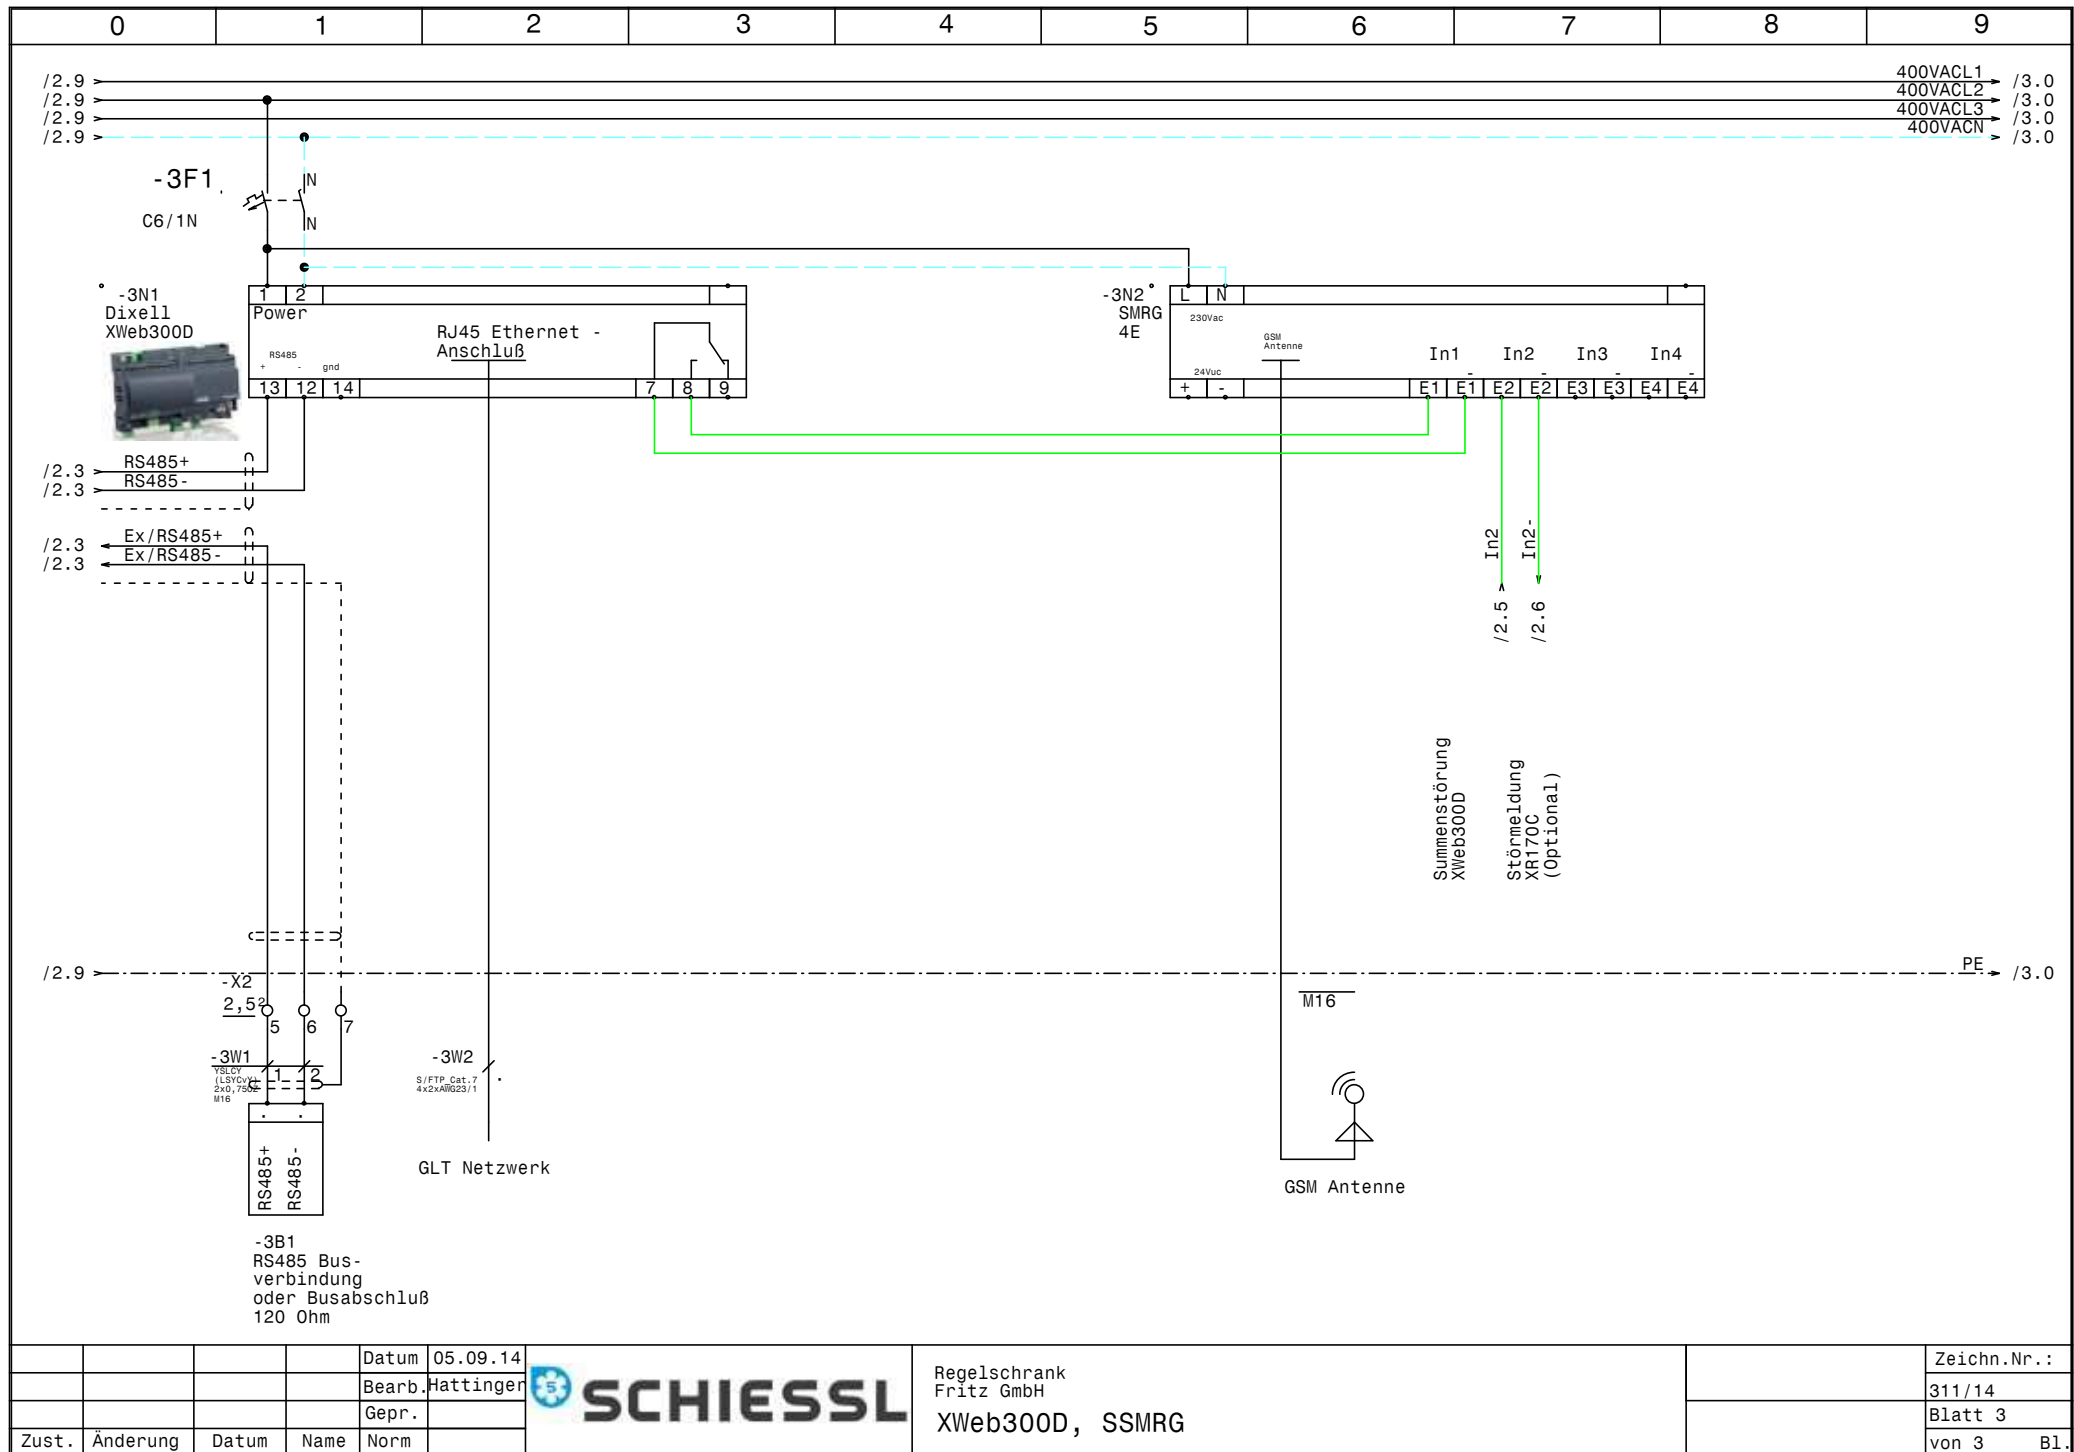

				Datum	05.09.14		Regelschrank Fritz GmbH XWeb300D, SSMRG		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				311/14
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 3 Bl.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		
Nr.	Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung					
1	-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE					
2	-2B1				-2W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Abtaufühler					
3	-2B2				-2W2				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		Raumfühler					
4	-2Y1				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Magnetventil					
5	-2M1				-2W4				YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20				3		Ventilator					
6	-2B3				-2W5				YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20				5		Abtau heizung Block					
7	-2B4				-2W6				YSLY (LSYY) 3x2,5JZ M20				3		Abtauheizung Wanne					
8	-3B1				-3W1				YSLCY (LSYCVY) 2x0,750Z M16				2		RS485 Busverbindung oder Busabschluß					
9					-3W2				S/FTP_Cat.7 4x2xAWG23/1				1		GLT Netzwerk					

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
2		C6/1N				Sicherungsautomaten				-2F1, -3F1									
1		C13/3N				Sicherungsautomaten				-2F2									
1		C13/1N				Sicherungsautomaten				-2F3									
1		R25-40_230				Kleinschütz				-2K1									
1		WS 4520 B=400 H=500 T=200				Wandschrank IP 55				-0N1									
1						Dixell XR170C 12Vac/dc				-2N1									
1						Dixell XWeb300D				-3N1									
1						SMRG 4E				-3N2									
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
1						Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1									
1						Dixell Trafo 230Vac 12Vac				-2T1									
4		M20				Kabelverschraubung				-1W1, -2W4, -2W5, -2W6									
6		M16				Kabelverschraubung				-2W3, -2W1, -3W2, -3V1, -3W1, -2W2									
6		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2, -X1									
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 4 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 4 grau				Klemme L				-X1									
14		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X1, -X2									
3		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
						</													