




0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																
Anlage: Kaltwassersatz Zelisko 2						_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																																			
Firma: Österreicher																																									
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN																																						
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG: • 600x600x300 RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts (BxHxT) (H) (BxH)			HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG: —schwarz —hellblau - - - - -gelb/grün —braun/hellblau —rot/rot-weiß —blau/blau-weiß —blau/blau-weiß —blau-weiß —grün —orange —orange L/N L/N L/N +/- L/N L/N +/- L/N L/N +/-																																						
Blattverzeichnis																																									
000 Deckblatt 001 Netzanschluß 002 Verdichter 003 Meldungen Verdichter 004 Kühler, Verflüssiger, Lade u. Mediumpumpe																																									
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>04.11.14</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">Kaltwassersatz Zelisko 2 Deckblatt</td><td></td><td>Zeichn.Nr.:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td>Hattinger</td><td></td><td>365/14</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td></td><td></td><td>Blatt 0</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td><td></td><td></td><td></td><td>von 4</td><td>Bl.</td></tr></table>										Datum	04.11.14		Kaltwassersatz Zelisko 2 Deckblatt		Zeichn.Nr.:					Bearb.	Hattinger		365/14					Gepr.			Blatt 0	Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	Bl.
				Datum	04.11.14		Kaltwassersatz Zelisko 2 Deckblatt		Zeichn.Nr.:																																
				Bearb.	Hattinger				365/14																																
				Gepr.					Blatt 0																																
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	Bl.																																

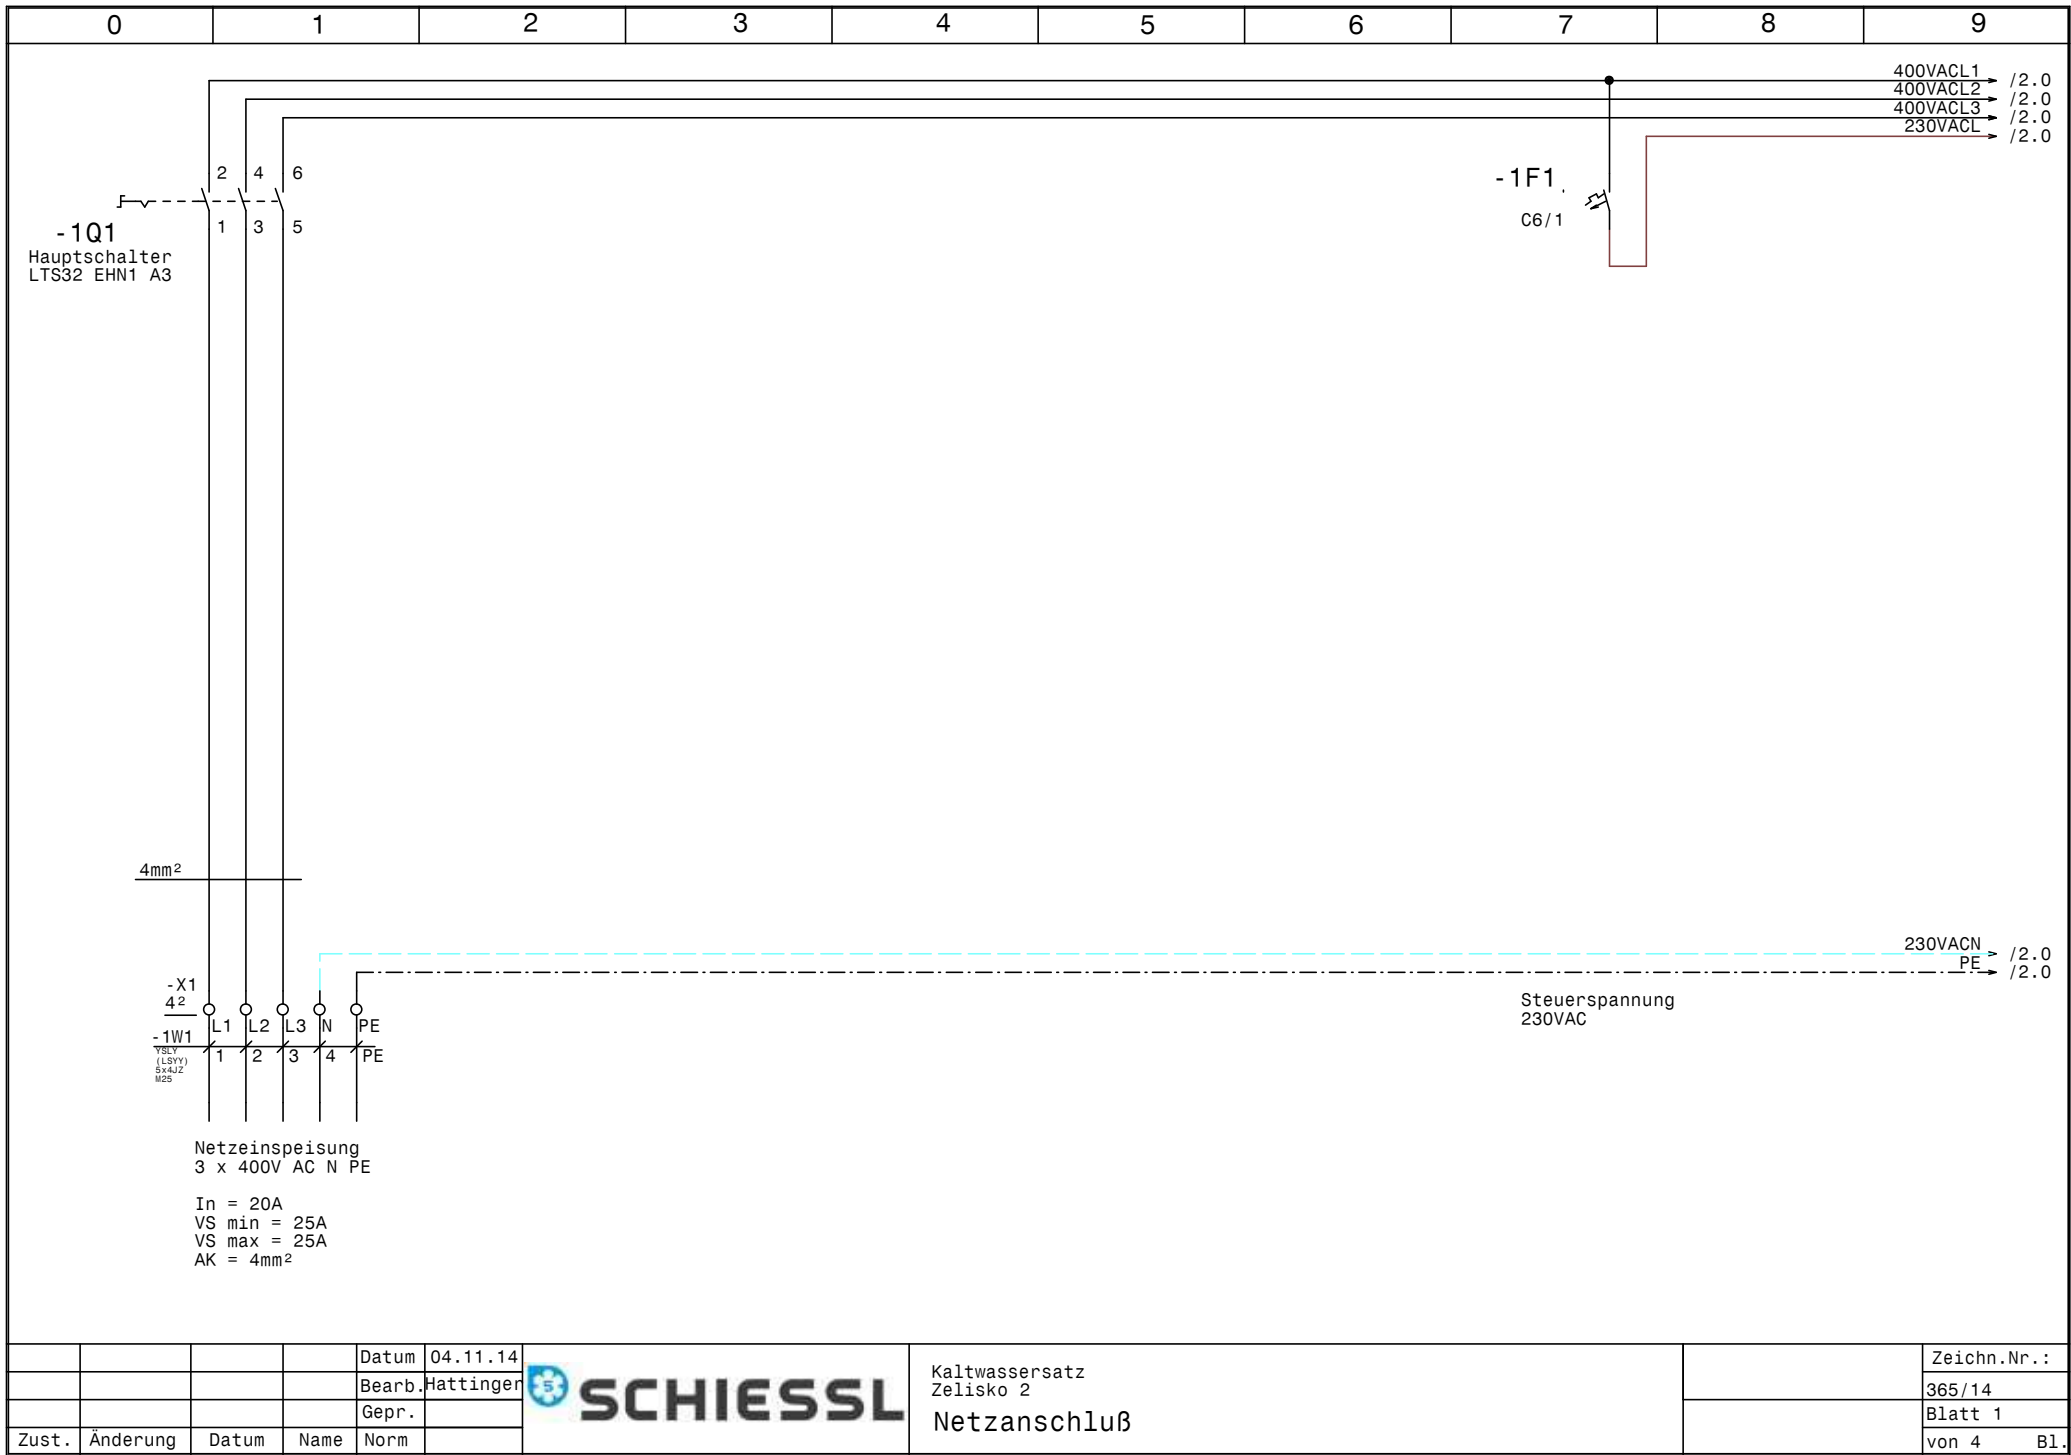

			Datum	04.11.14	Kaltwassersatz Zelisko 2 Netzanschluß		Zeichn.Nr.:
			Bearb.	Hattinger			365/14
			Gepr.				Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 4 Bl.

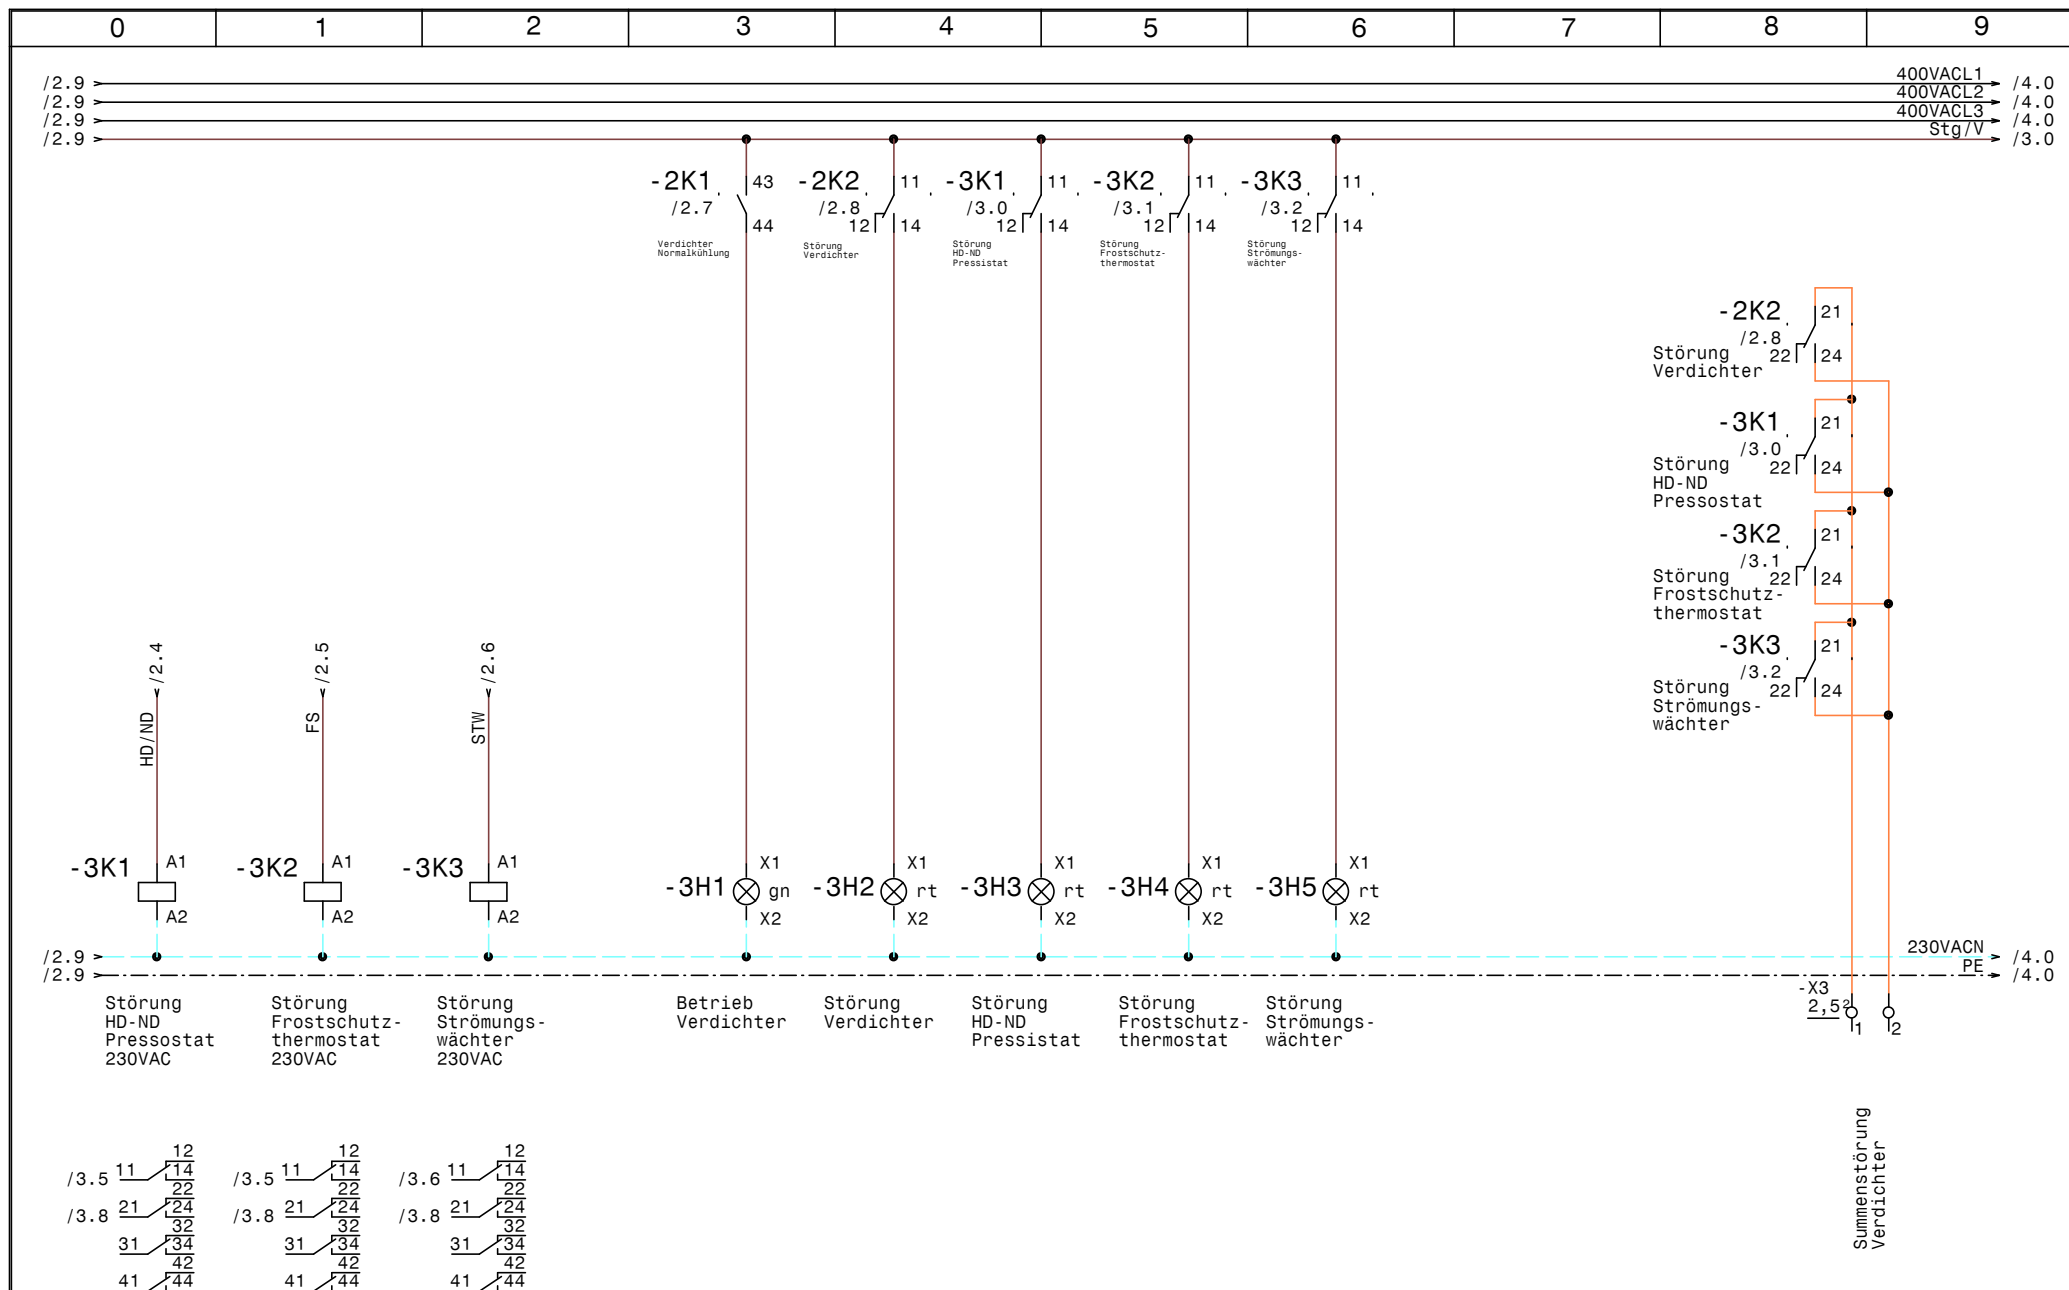

				Datum	04.11.14		Kaltwassersatz Zelisko 2 Meldungen Verdichter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				365/14
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

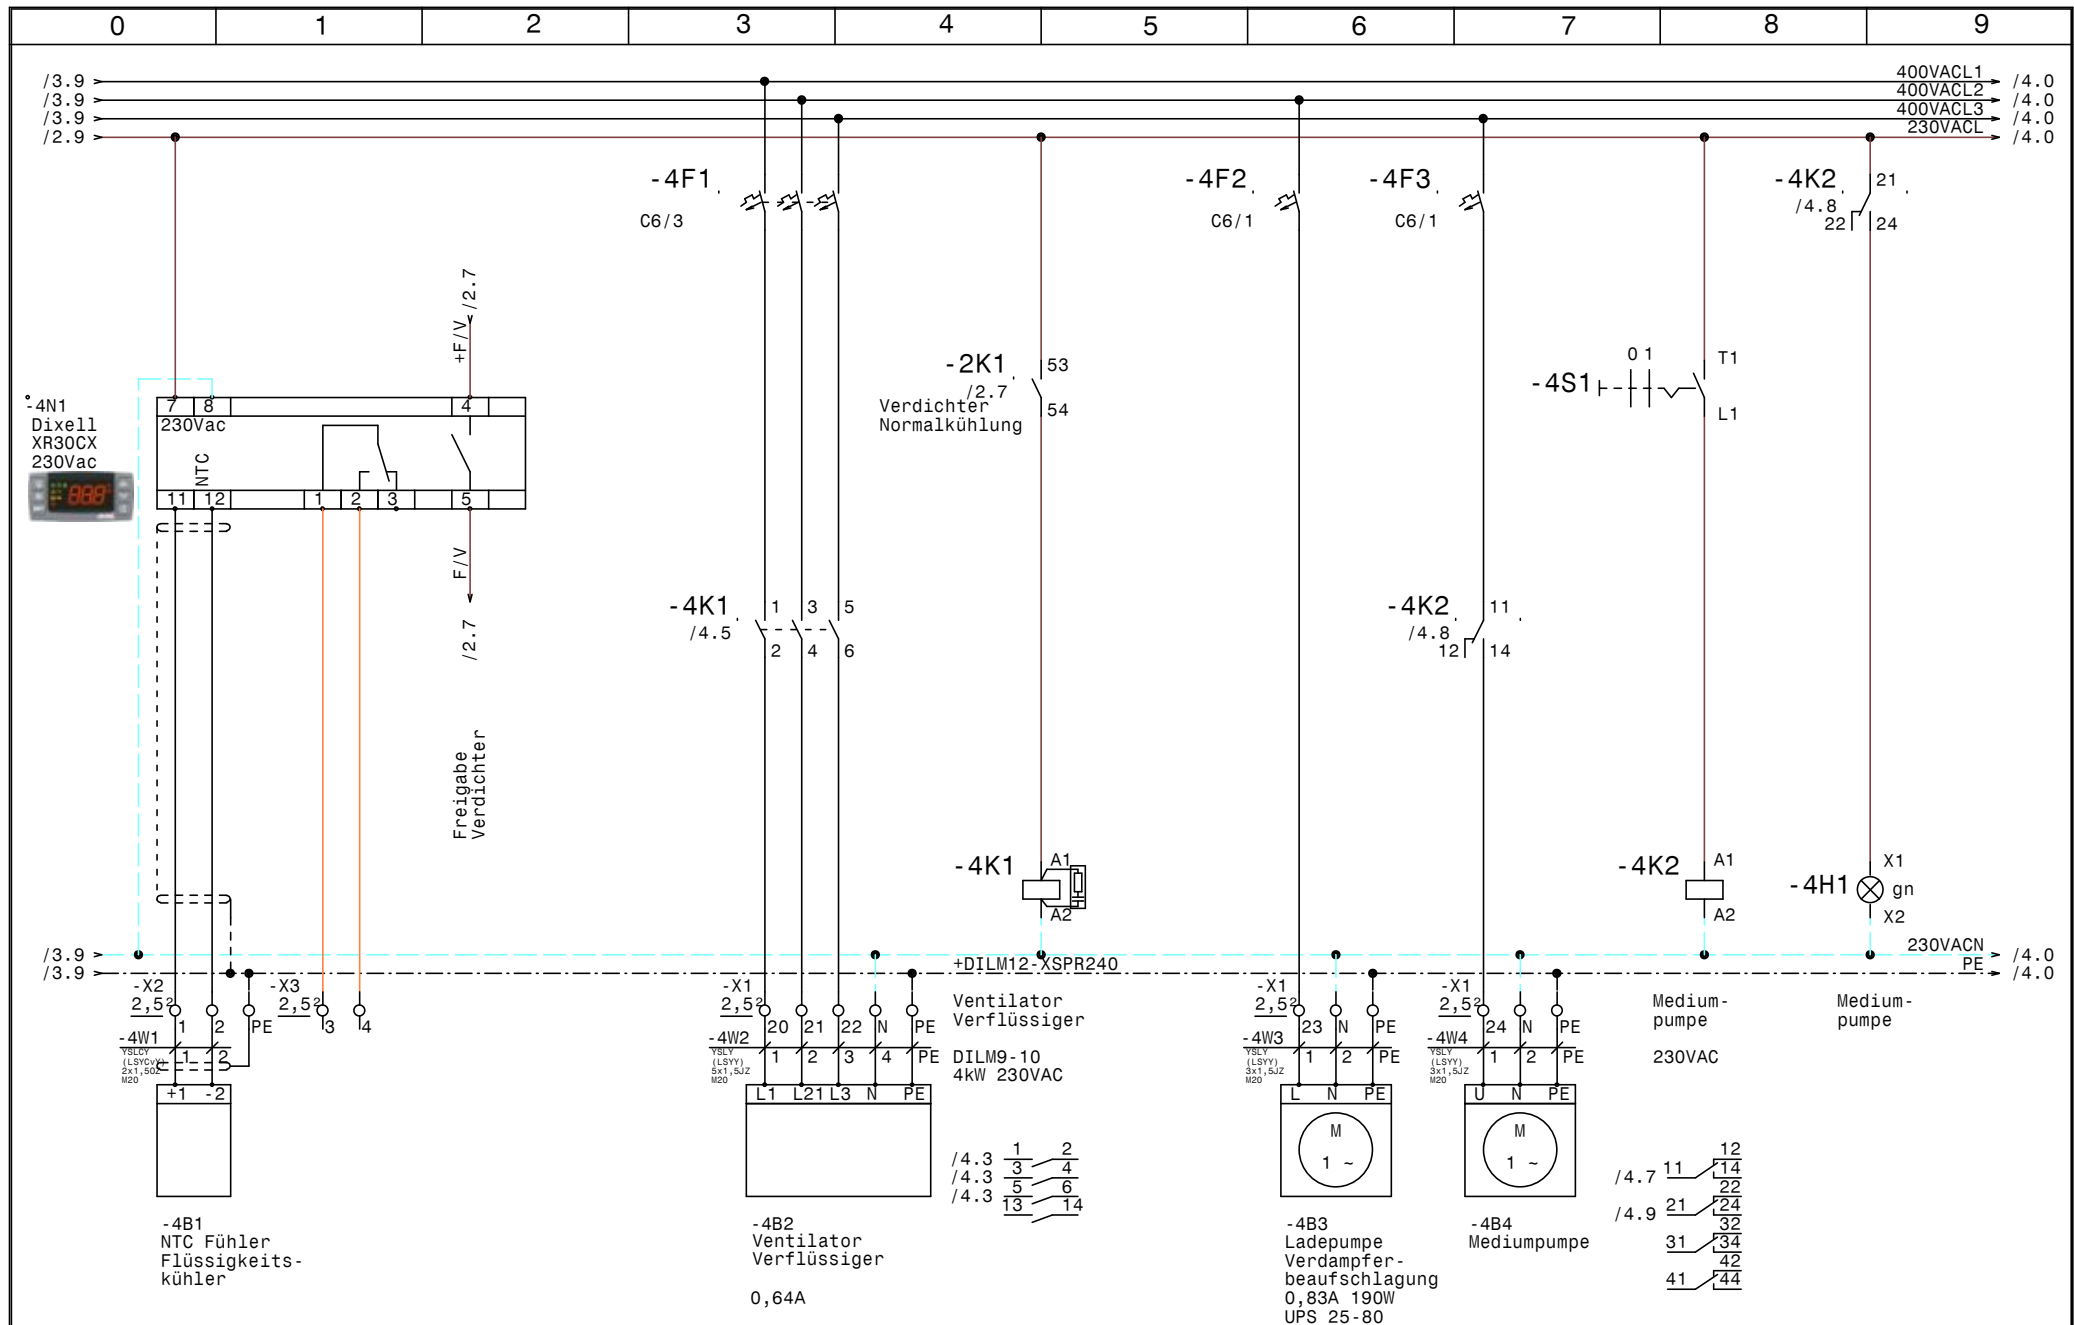

			Datum	04.11.14		Kaltwassersatz Zelisko 2 Kühler, Verflüssiger, Lade u. Mediapumpe	Zeichn.Nr.: 365/14 Blatt 4 von 4 Bl.
			Bearb.	Hattinger			
			Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät		Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung									
1		-1We1		-1W1		YSLY (LSYY) 5x4JZ M25		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE									
2		-2M1		-2W1		YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20		4		Verdichter									
3		-2B1		-2W2		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		6		Motorvollschutz Verdichter									
4		-2B2		-2W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung Verdichter									
5		-2B3		-2W4		YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16		5		HD-ND-Pressostat Normalkühlung									
6		-2B4		-2W5		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Frostschutzthermostat									
7		-2B5		-2W6		YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16		4		Strömungswächter									
8		-2Y1		-2W7		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Kältemittelflüssigkeitsventil									
9		-4B1		-4W1		YSLCY (LSYCVY) 2x1,50Z M20		2		NTC Fühler Flüssigkeitskühler									
10		-4B2		-4W2		YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20		5		Ventilator Verflüssiger									
11		-4B3		-4W3		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Ladepumpe Verdampferbeaufschlagung									
12		-4B4		-4W4		YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20		3		Mediumpumpe									

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		PKZM0-20				Motorschutzschalter				-2F1									
1		NHI-E-11-PKZ0				Normalhilfsschalter													
1		C6/3				Sicherungsautomaten				-4F1									
3		C6/1				Sicherungsautomaten				-4F2, -1F1, -4F3									
2		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-3H1, -4H1									
4		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-3H3, -3H4, -3H2, -3H5									
1		DILM25-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1									
1		DILM32-XHI22				Hilfsschalterbaustein													
5		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-4K1									
5		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-4K2, -3K3, -3K2, -2K2, -3K1									
1		WS600x600x300				Wandschrank IP 55				-0N1									
2		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-2N1, -4N2									
1						Dixell XR30CX 230Vac				-4N1									
1		LTS32 EHN1 A3				Hauptschalter				-1Q1									
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1, -4S1									
1		M25				Kabelverschraubung				-1W1									
5		M16				Kabelverschraubung				-2W2, -2W3, -2W4, -2W5, -2W6									
6		M20				Kabelverschraubung				-4W1, -2W7, -2W1, -4W3, -4W4, -4W2									
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 4 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 4 grau				Klemme L				-X1									
6		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
11		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X2, -X1									
30		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X2, -X3, -X1									