



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																		
Anlage: Kaltwassersatz Zelisko 2					_ ! ! A C H T U N G ! ! _ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!																																						
Firma: Österreicher																																											
<table><tr><th colspan="3">SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG</th><th colspan="2">VERDRAHTUNGSFARBEN</th></tr><tr><td>SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:</td><td>• 600x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts</td><td>(BxHxT) (H) (BxH)</td><td>HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:</td><td>— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau - - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß - - - - - blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange</td></tr></table>										SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN		SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 600x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau - - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß - - - - - blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange																								
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG			VERDRAHTUNGSFARBEN																																								
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	• 600x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten rechts	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSpannung 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSpannung 0-24VAC: STEUERSpannung 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:	— schwarz — hellblau - - - - - gelb/grün — braun/hellblau - - - - - rot/rot-weiß — blau/blau-weiß - - - - - blau/blau-weiß — blau-weiß — grün — orange — orange																																							
Blattverzeichnis																																											
<table><tr><td>000 Deckblatt</td><td>002 Verdichter</td><td>004 Kühler, Verflüssiger, Lade u. Mediumpumpe</td></tr><tr><td>001 Netzanschluß</td><td>003 Meldungen Verdichter</td><td></td></tr></table>										000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühler, Verflüssiger, Lade u. Mediumpumpe	001 Netzanschluß	003 Meldungen Verdichter																													
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühler, Verflüssiger, Lade u. Mediumpumpe																																									
001 Netzanschluß	003 Meldungen Verdichter																																										
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>Datum</td><td>14.10.14</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bearb.</td><td>Hattinger</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td></td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderung</td><td>Datum</td><td>Name</td><td>Norm</td></tr></table>								Datum	14.10.14				Bearb.	Hattinger				Gepr.		Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	<table><tr><td rowspan="3"></td><td>Kaltwassersatz Zelisko 2</td><td></td><td>Zeichn.Nr.:</td></tr><tr><td>Deckblatt</td><td></td><td>365/14</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Blatt 0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>von 4 Bl.</td></tr></table>						Kaltwassersatz Zelisko 2		Zeichn.Nr.:	Deckblatt		365/14			Blatt 0				von 4 Bl.
			Datum	14.10.14																																							
			Bearb.	Hattinger																																							
			Gepr.																																								
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm																																							
	Kaltwassersatz Zelisko 2		Zeichn.Nr.:																																								
	Deckblatt		365/14																																								
			Blatt 0																																								
			von 4 Bl.																																								



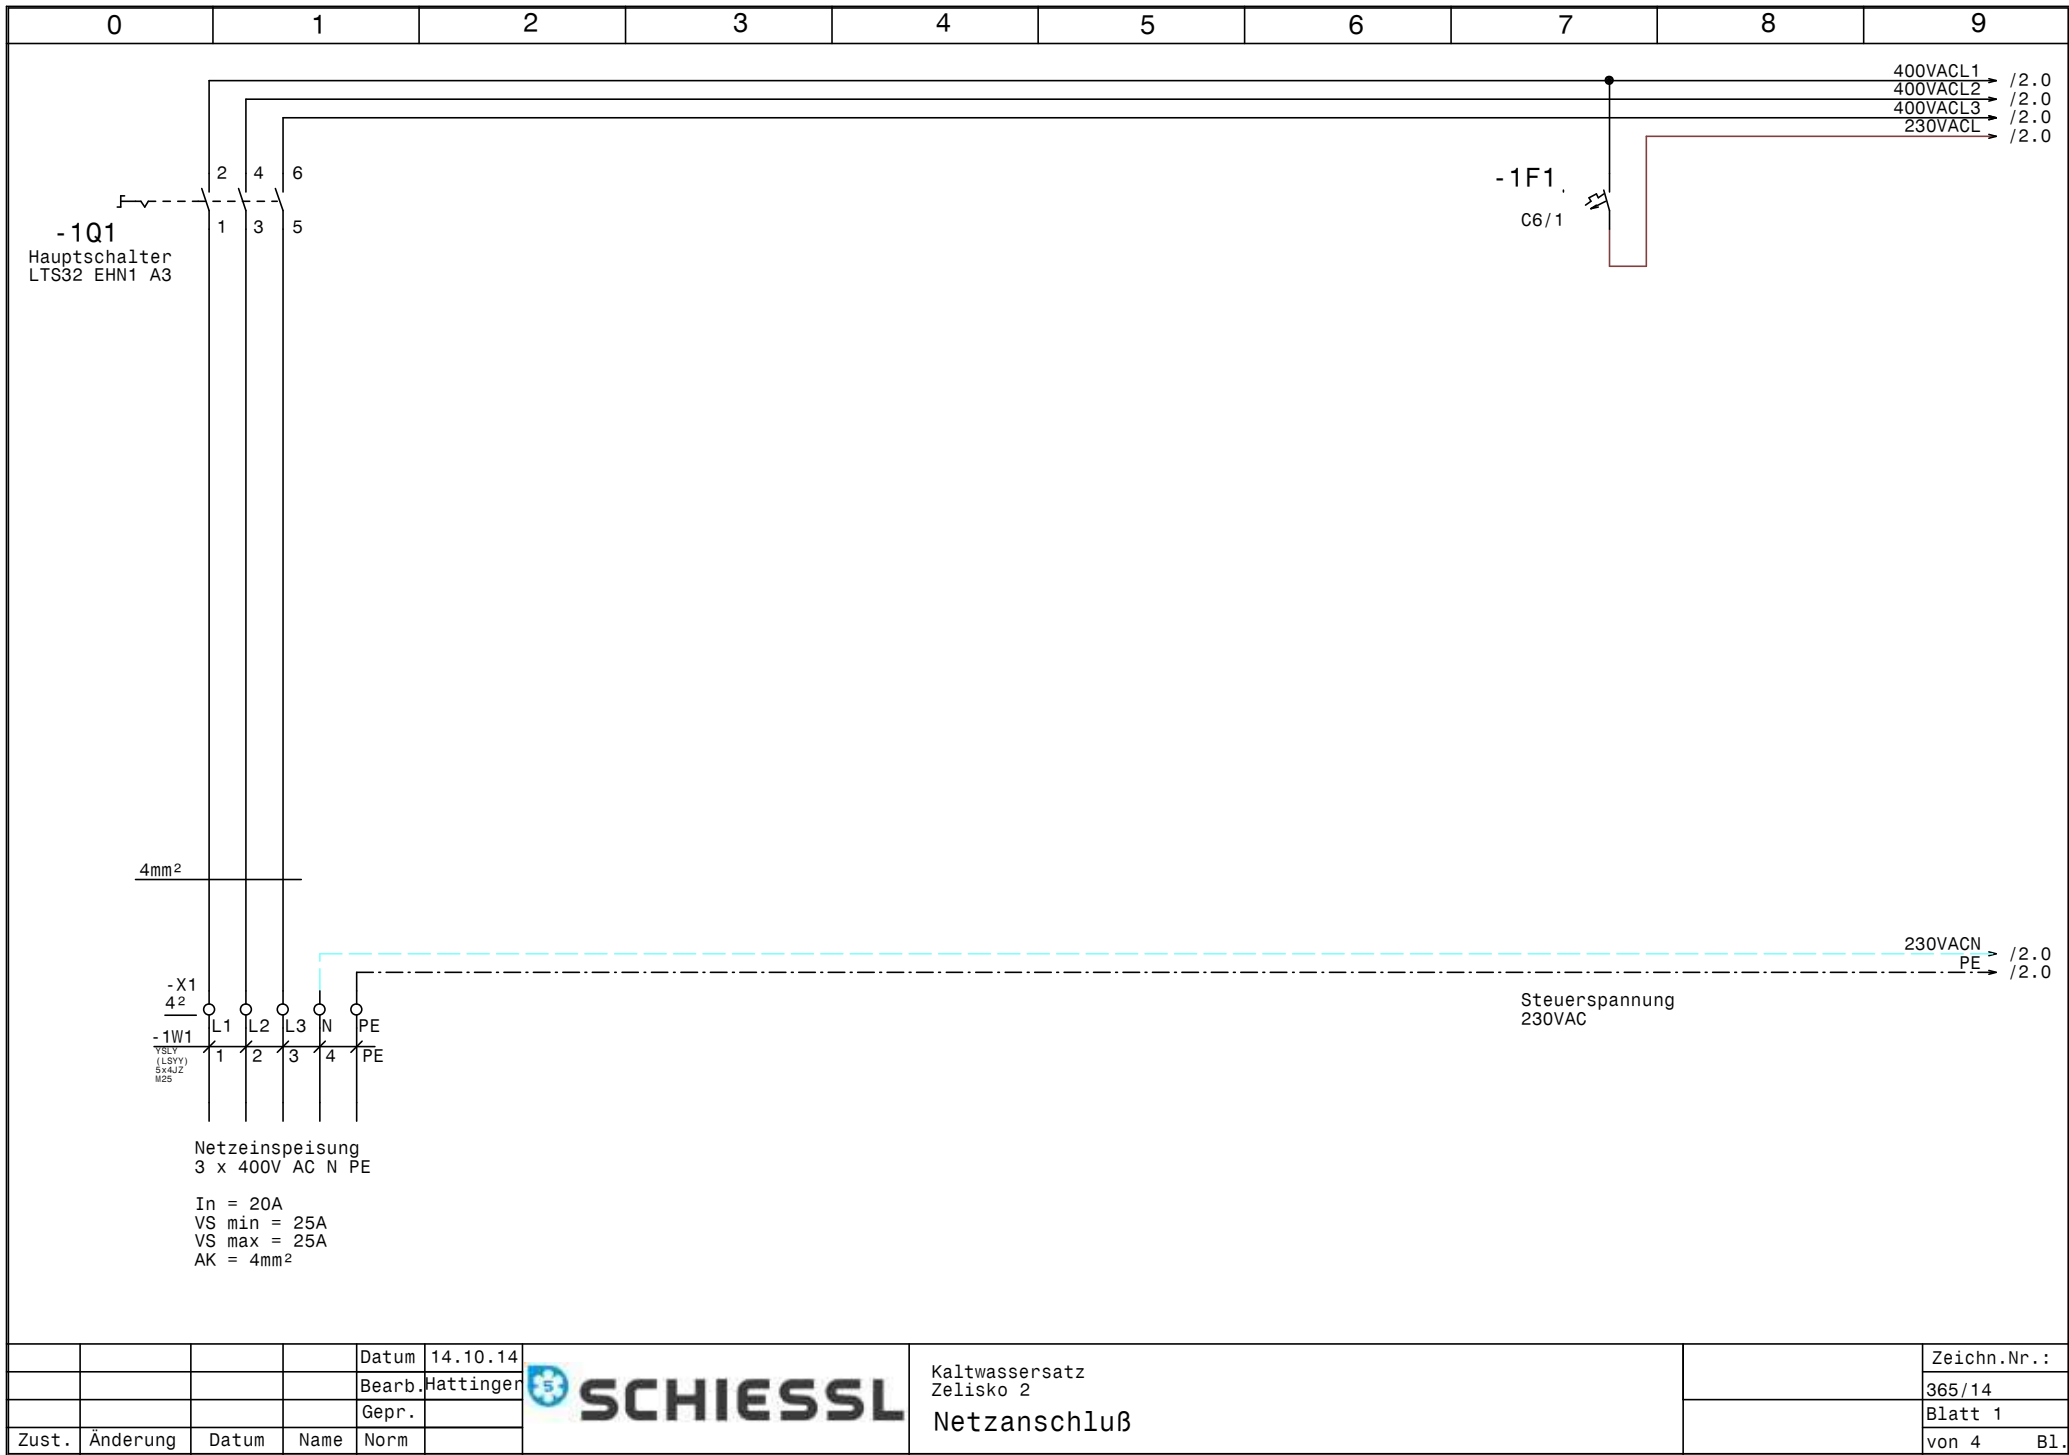


			Datum	14.10.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm

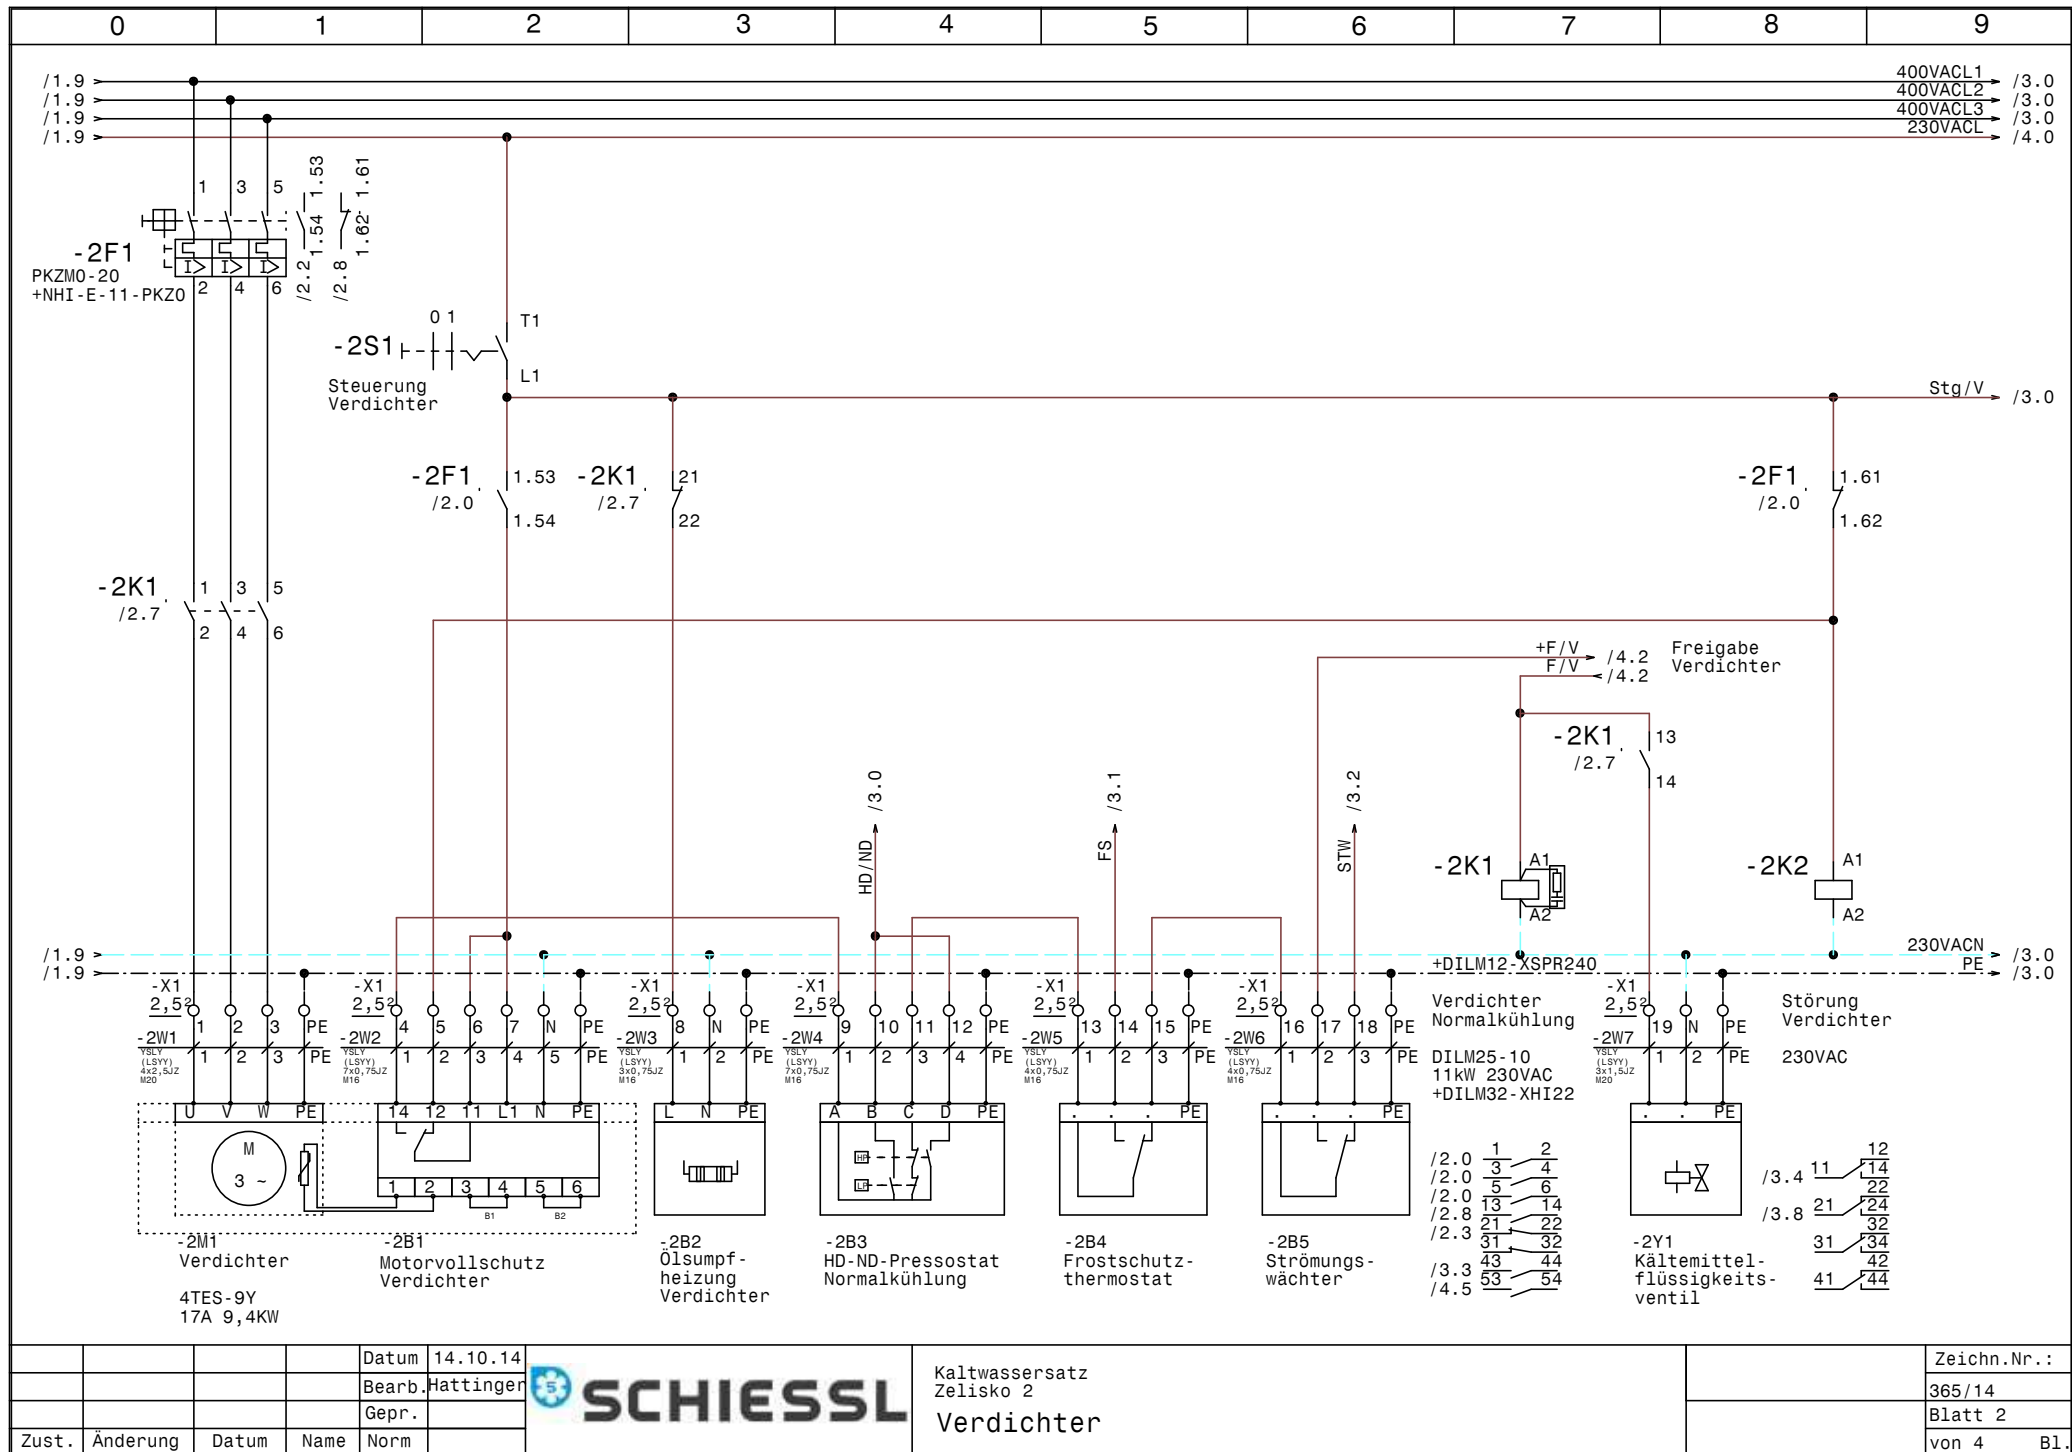

Kaltwassersatz
Zelisko 2
Verdichter

Zeichn.Nr.:	
365/14	
Blatt 2	
von 4	Bl.

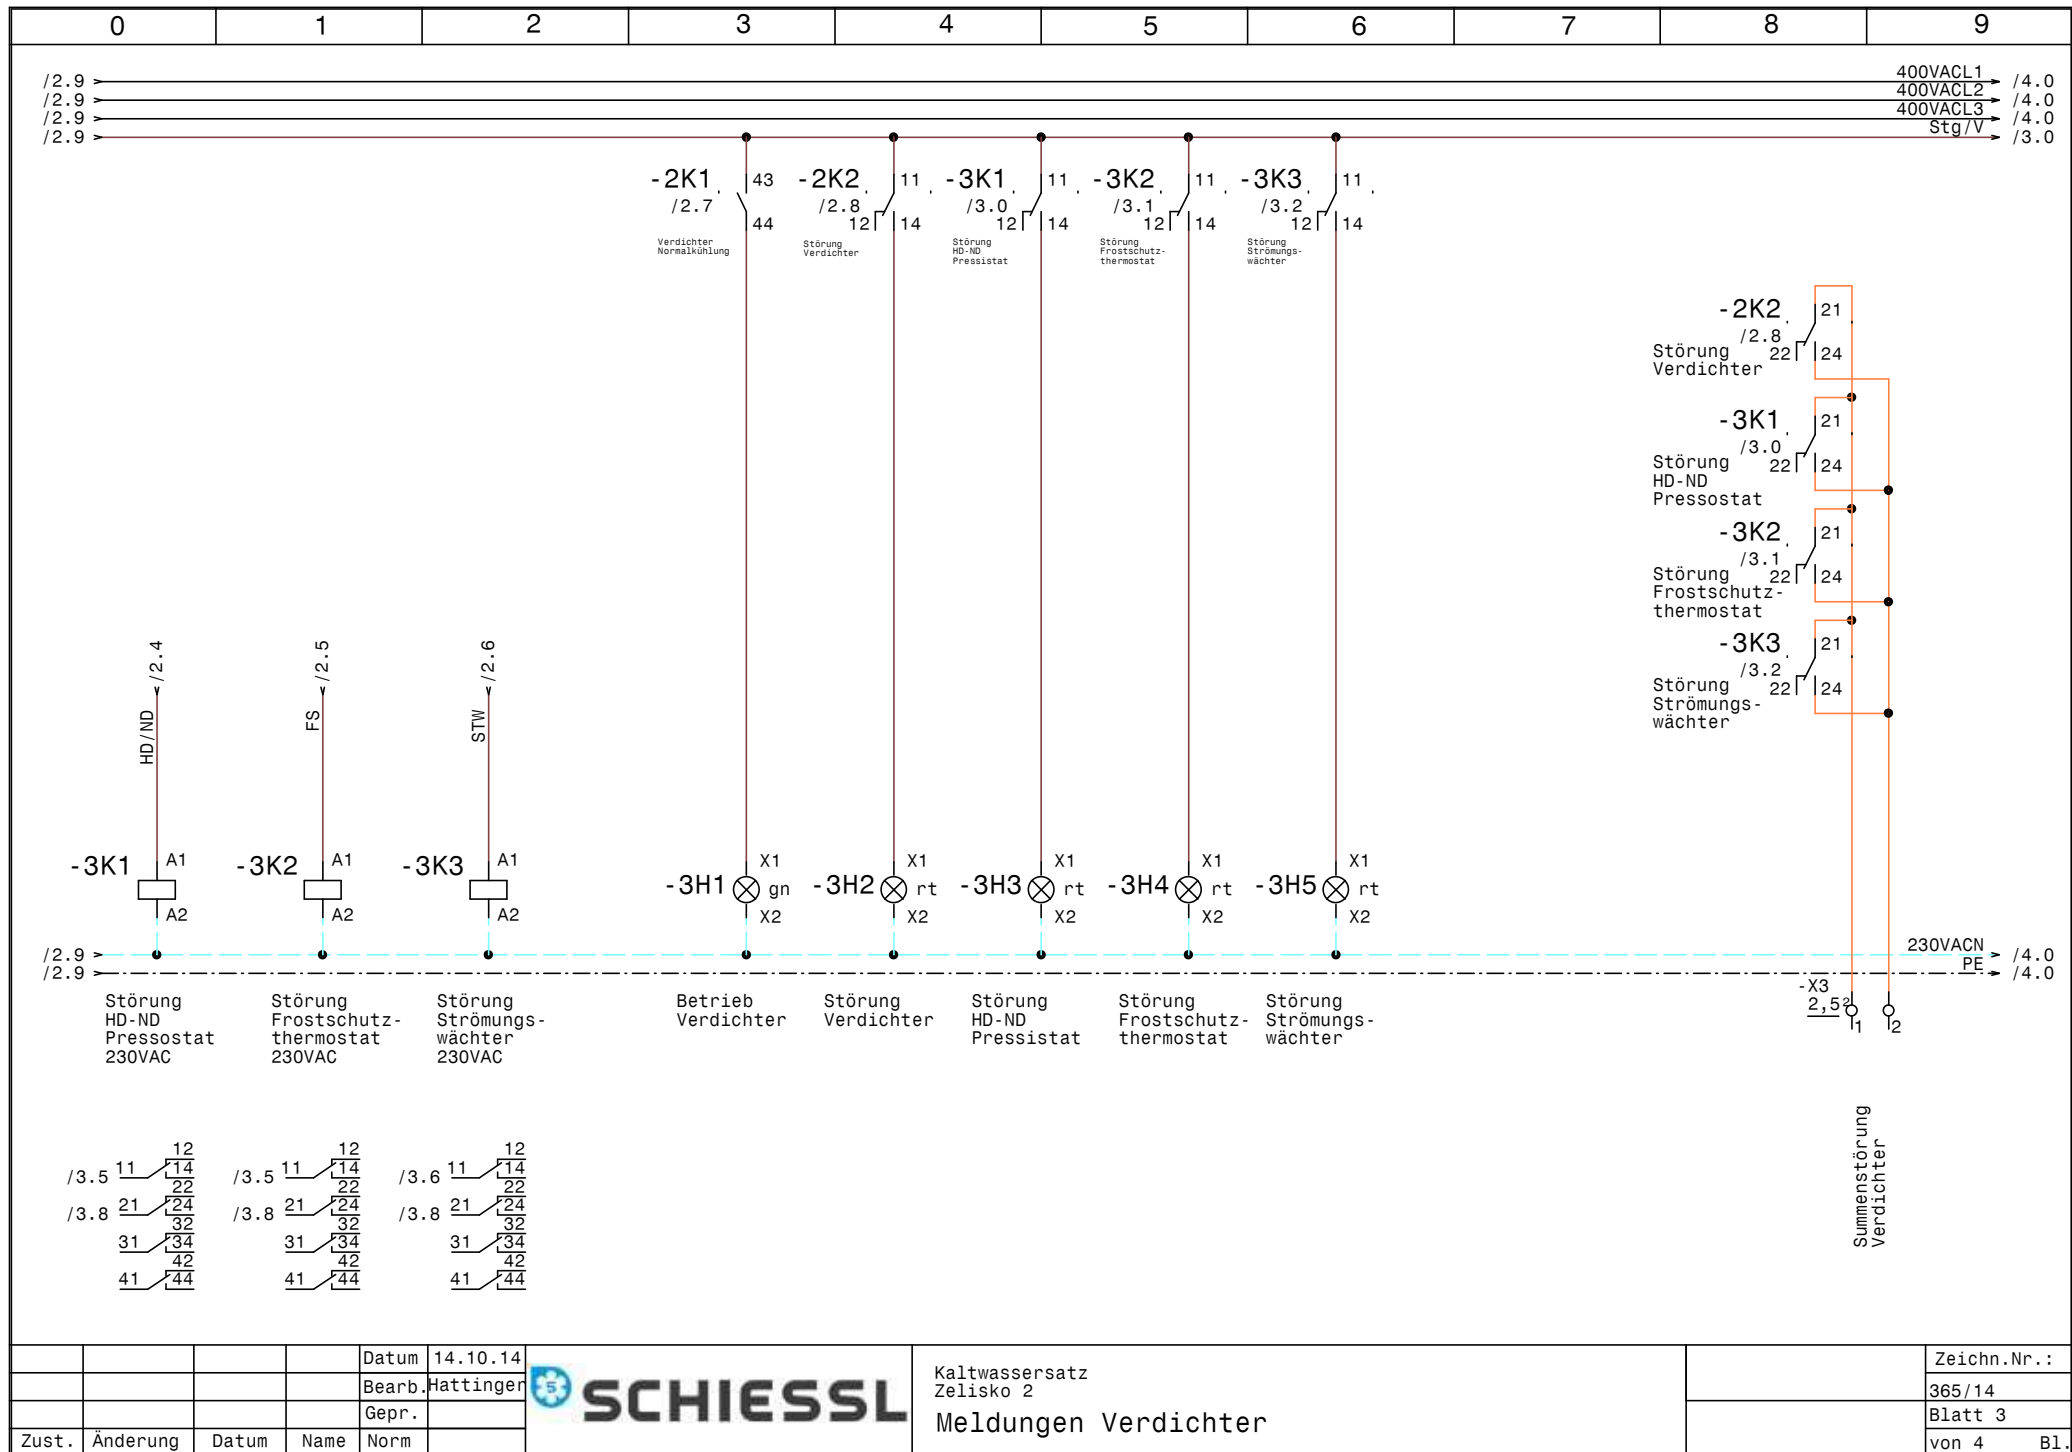

				Datum	14.10.14		Kaltwassersatz Zelisko 2 Meldungen Verdichter		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				365/14
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	PKZM0-20			Motorschutzschalter		-2F1			
1	NHI-E-11-PKZ0			Normalhilfsschalter					
1	C6/3			Sicherungsautomaten		-4F1			
3	C6/1			Sicherungsautomaten		-4F2, -1F1, -4F3			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-3H1, -4H1			
4	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-3H3, -3H4, -3H2, -3H5			
1	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1			
1	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
5	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1	DILM9-10(230V50HZ)			Schütz		-4K1			
5	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-4K2, -3K3, -3K2, -2K2, -3K1			
1	WS 6625 B=600 H=600 T=250			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM12-XSPR240			RC-Löschglied		-2N1, -4N2			
1				Dixell XR30CX 230Vac		-4N1			
1	LTS32 EHN1 A3			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1, -4S1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
5	M16			Kabelverschraubung		-2W2, -2W3, -2W4, -2W5, -2W6			
6	M20			Kabelverschraubung		-4W1, -2W7, -2W1, -4W3, -4W4, -4W2			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
6	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1			
11	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1			
30	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X3, -X1			