





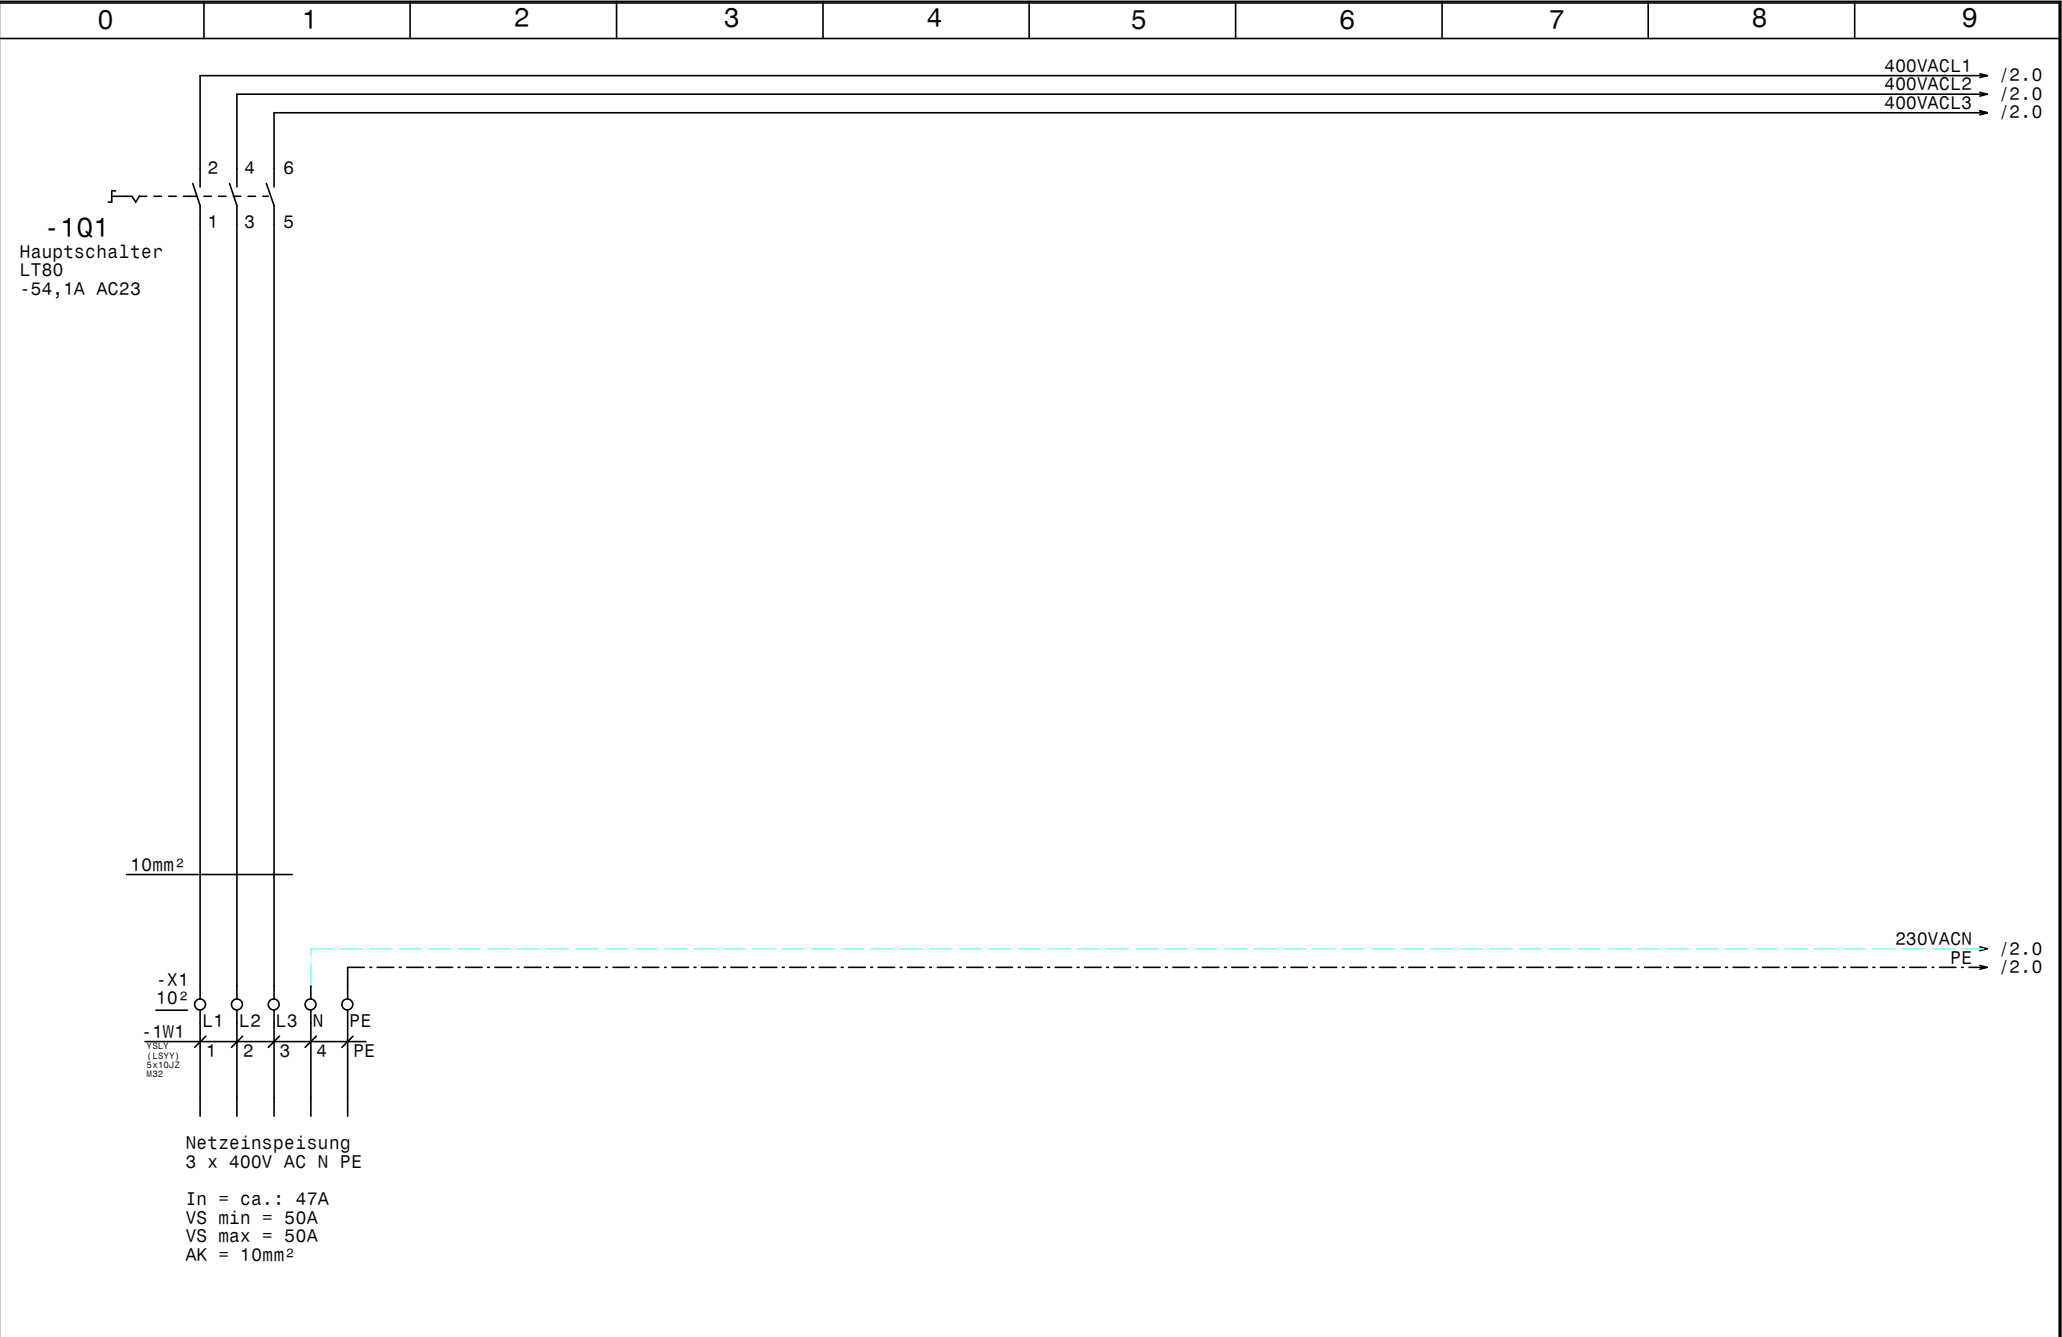


				Datum	21.11.14		Tiefkühlung Dunkin Donut Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			420/14	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 7	Bl.

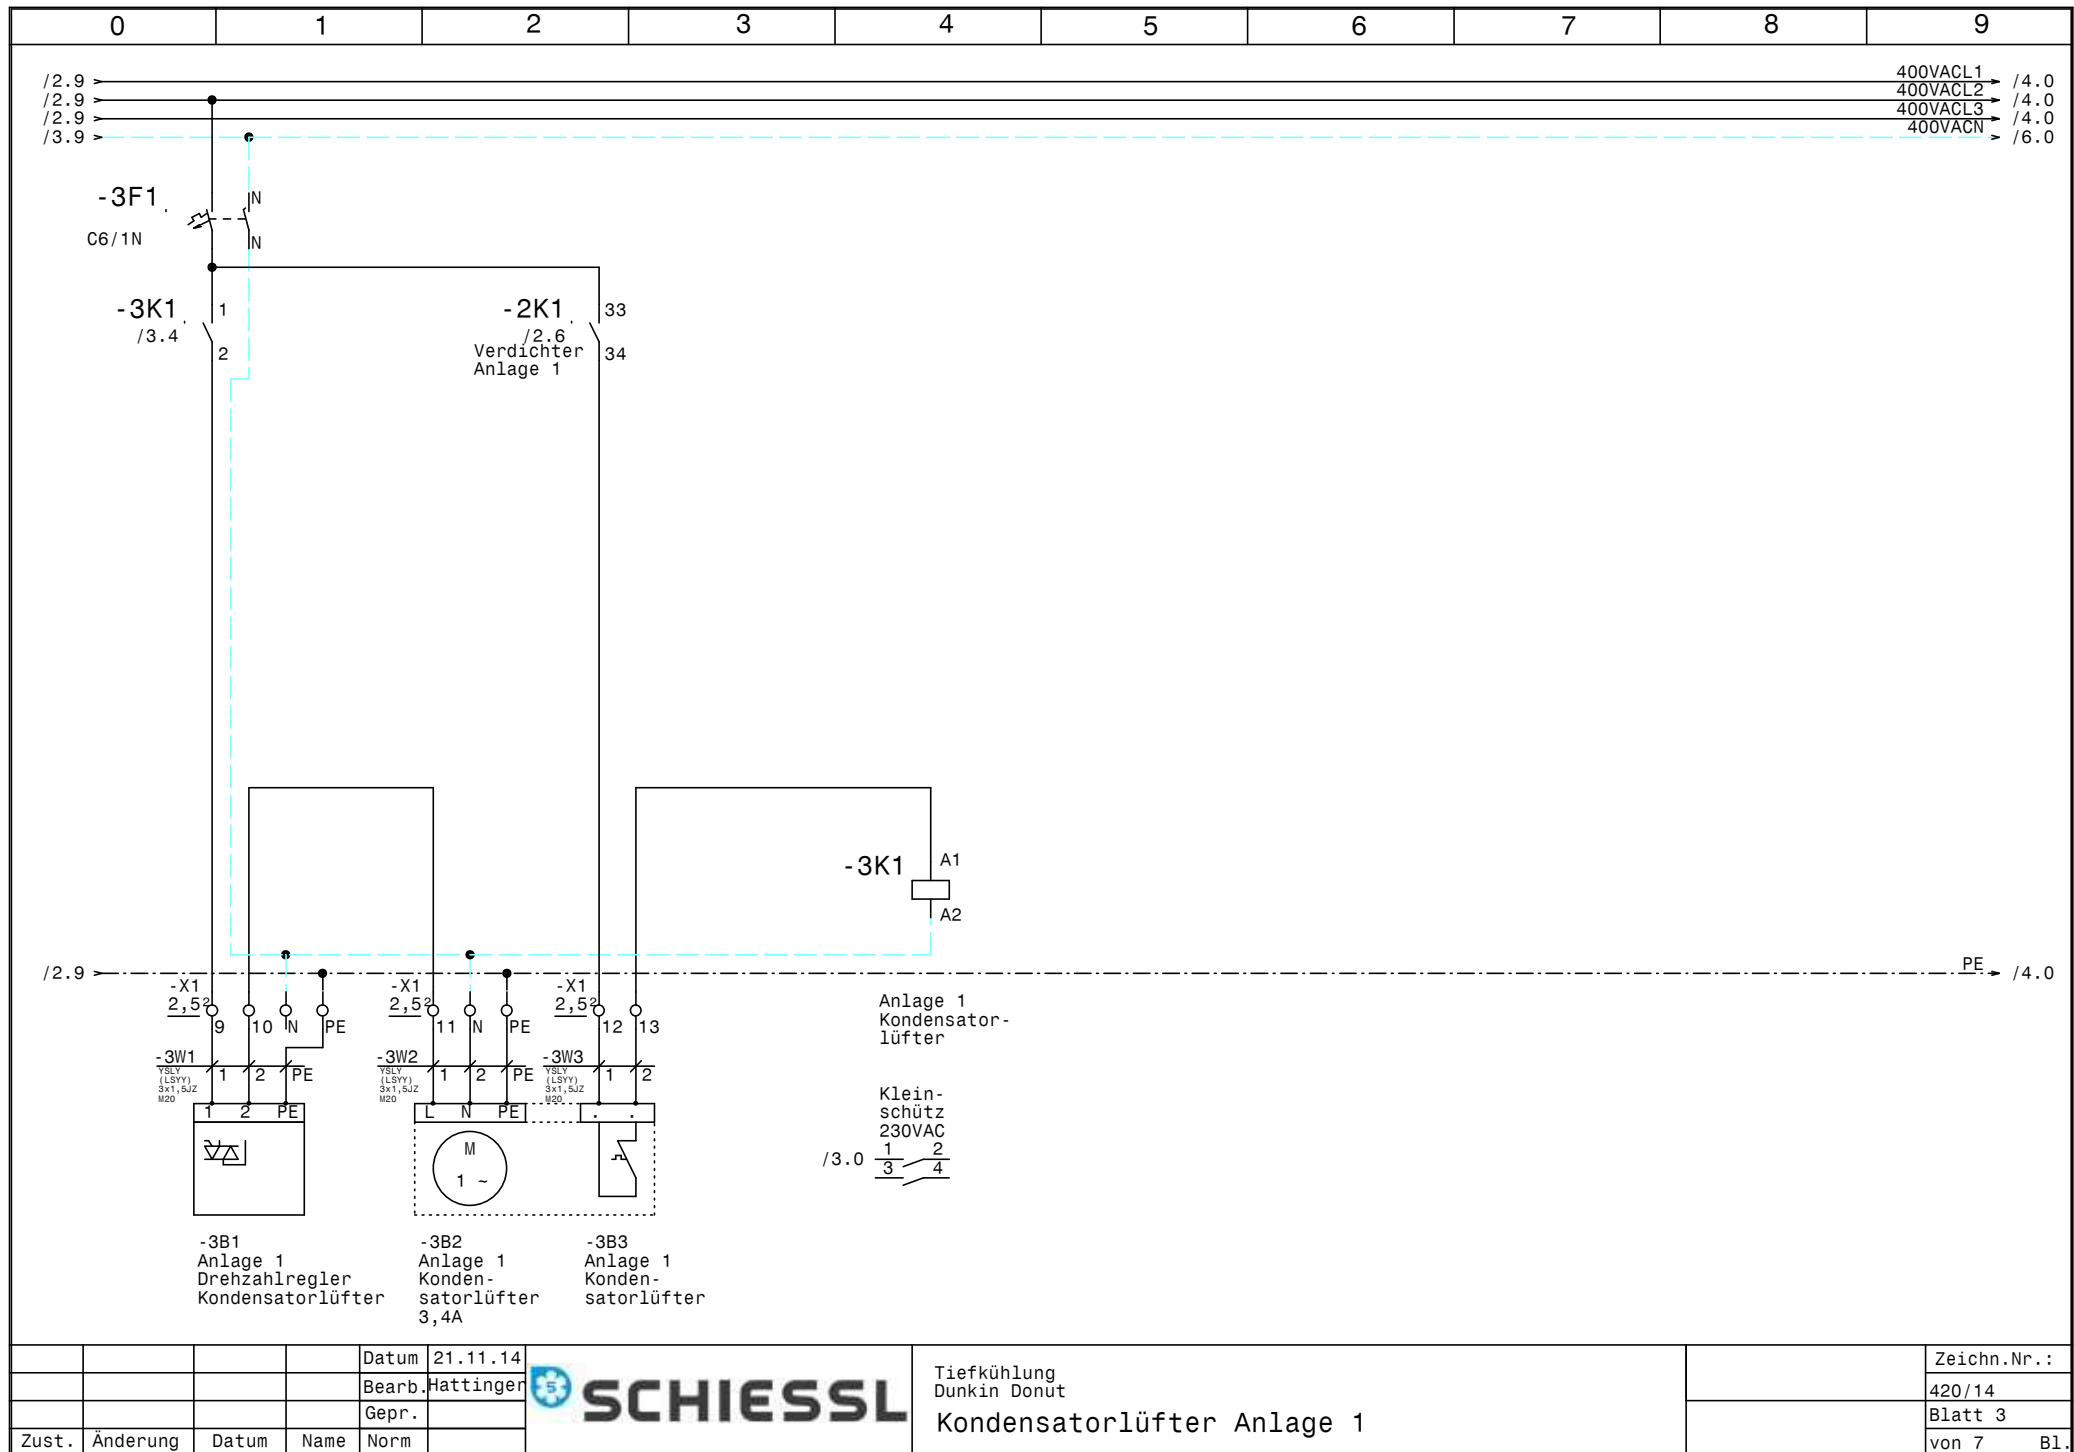


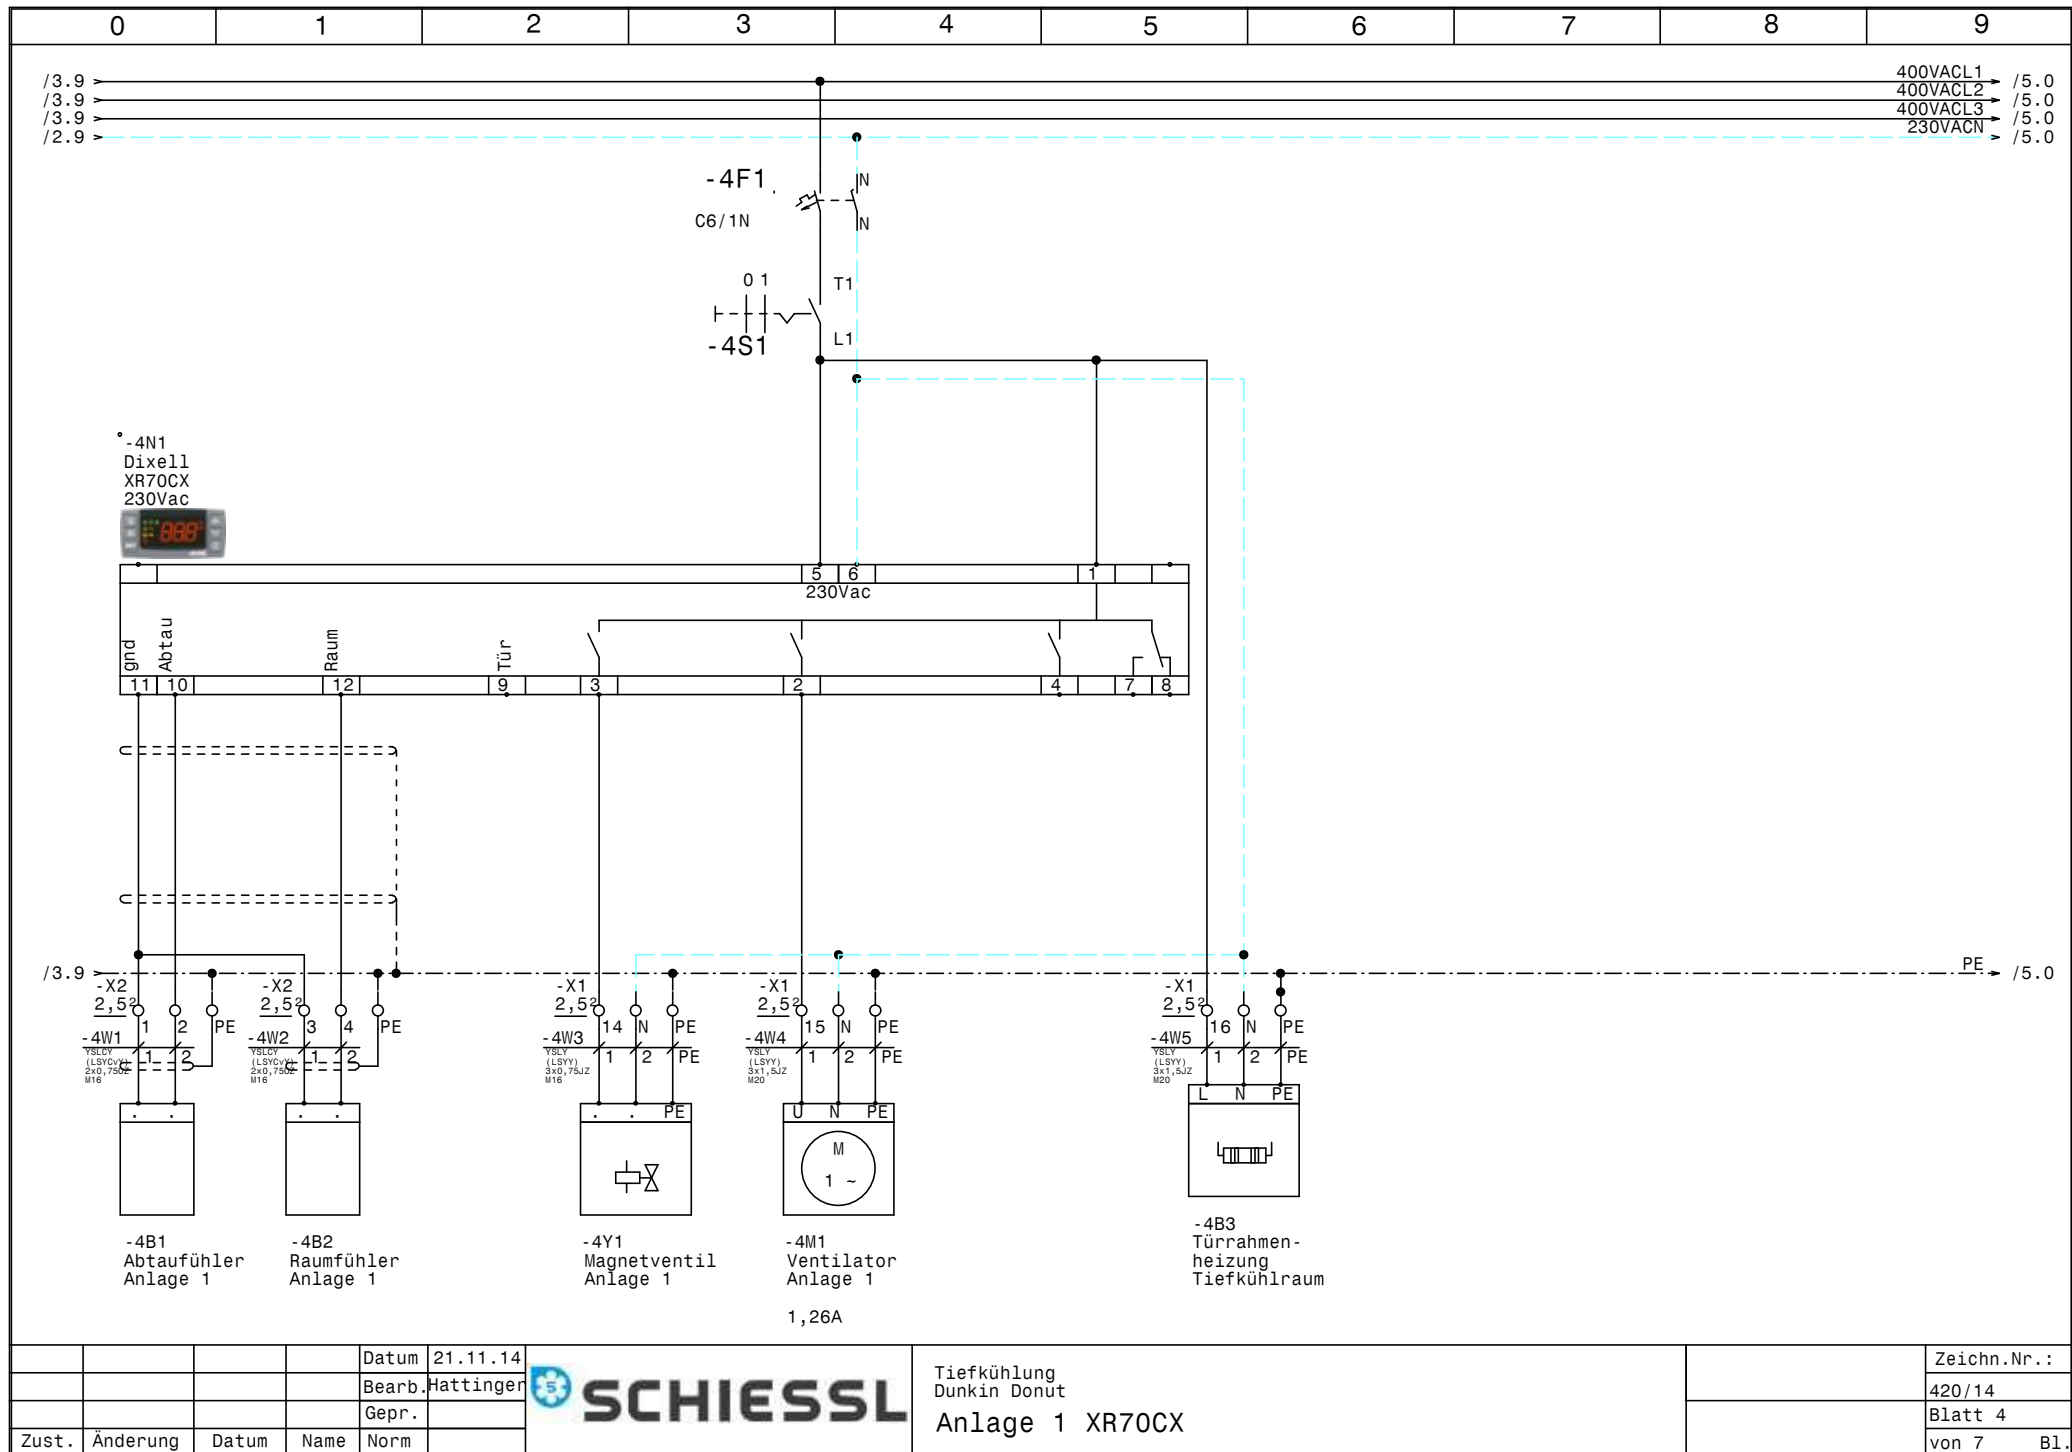

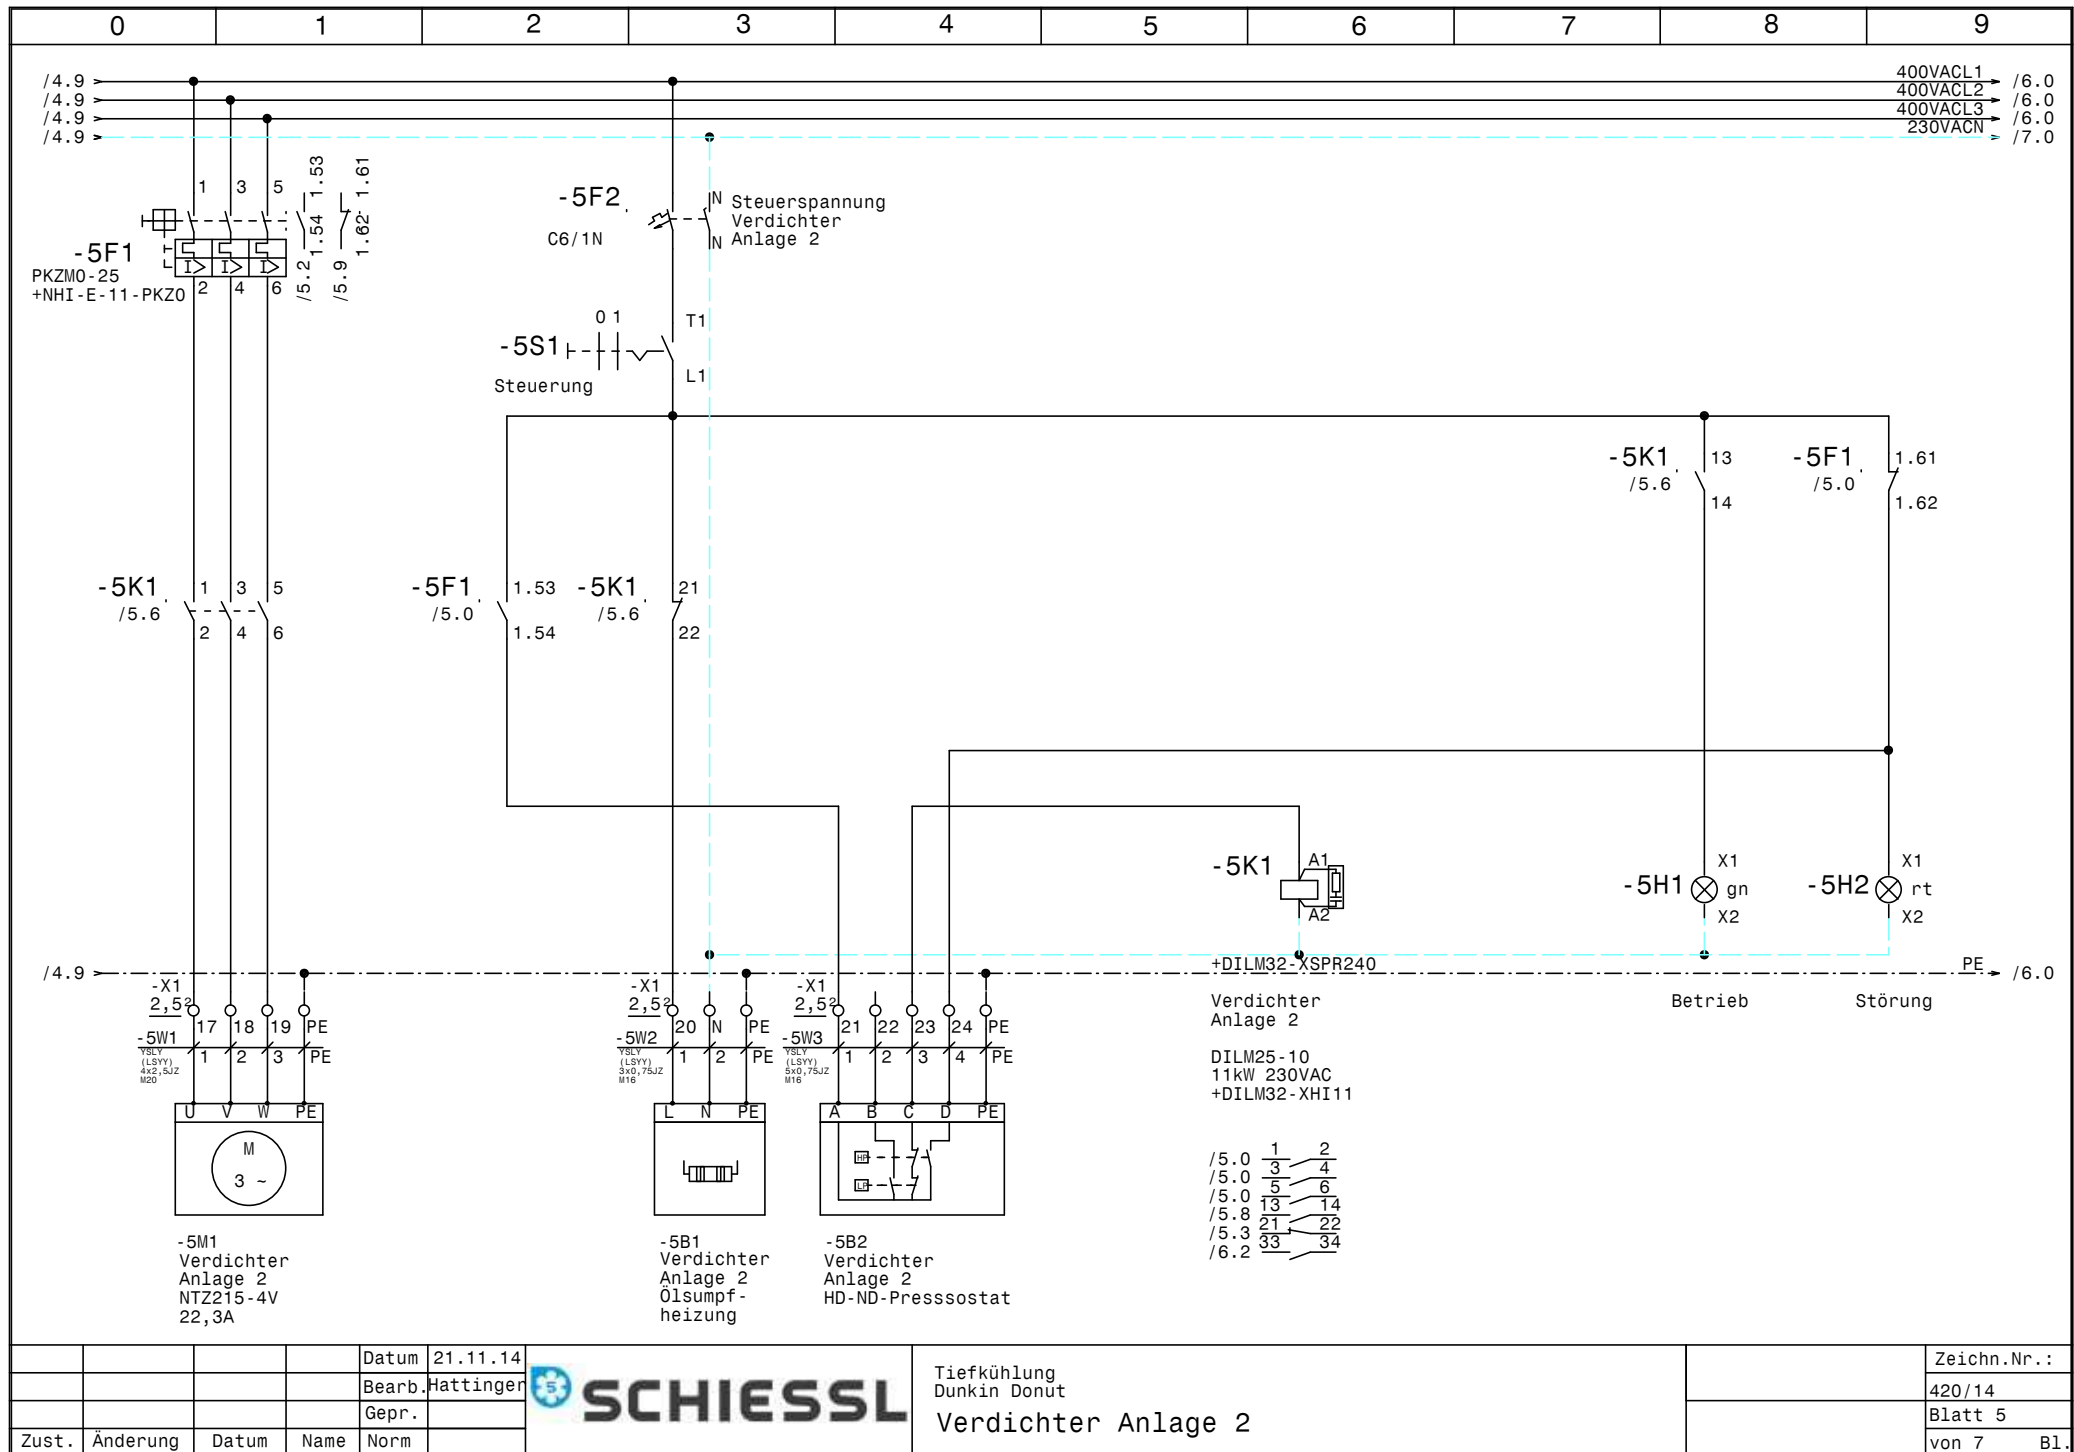

				Datum	21.11.14		Tiefkühlung Dunkin Donut Verdichter Anlage 2		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				420/14
				Gepr.					Blatt 5
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 7 Bl.

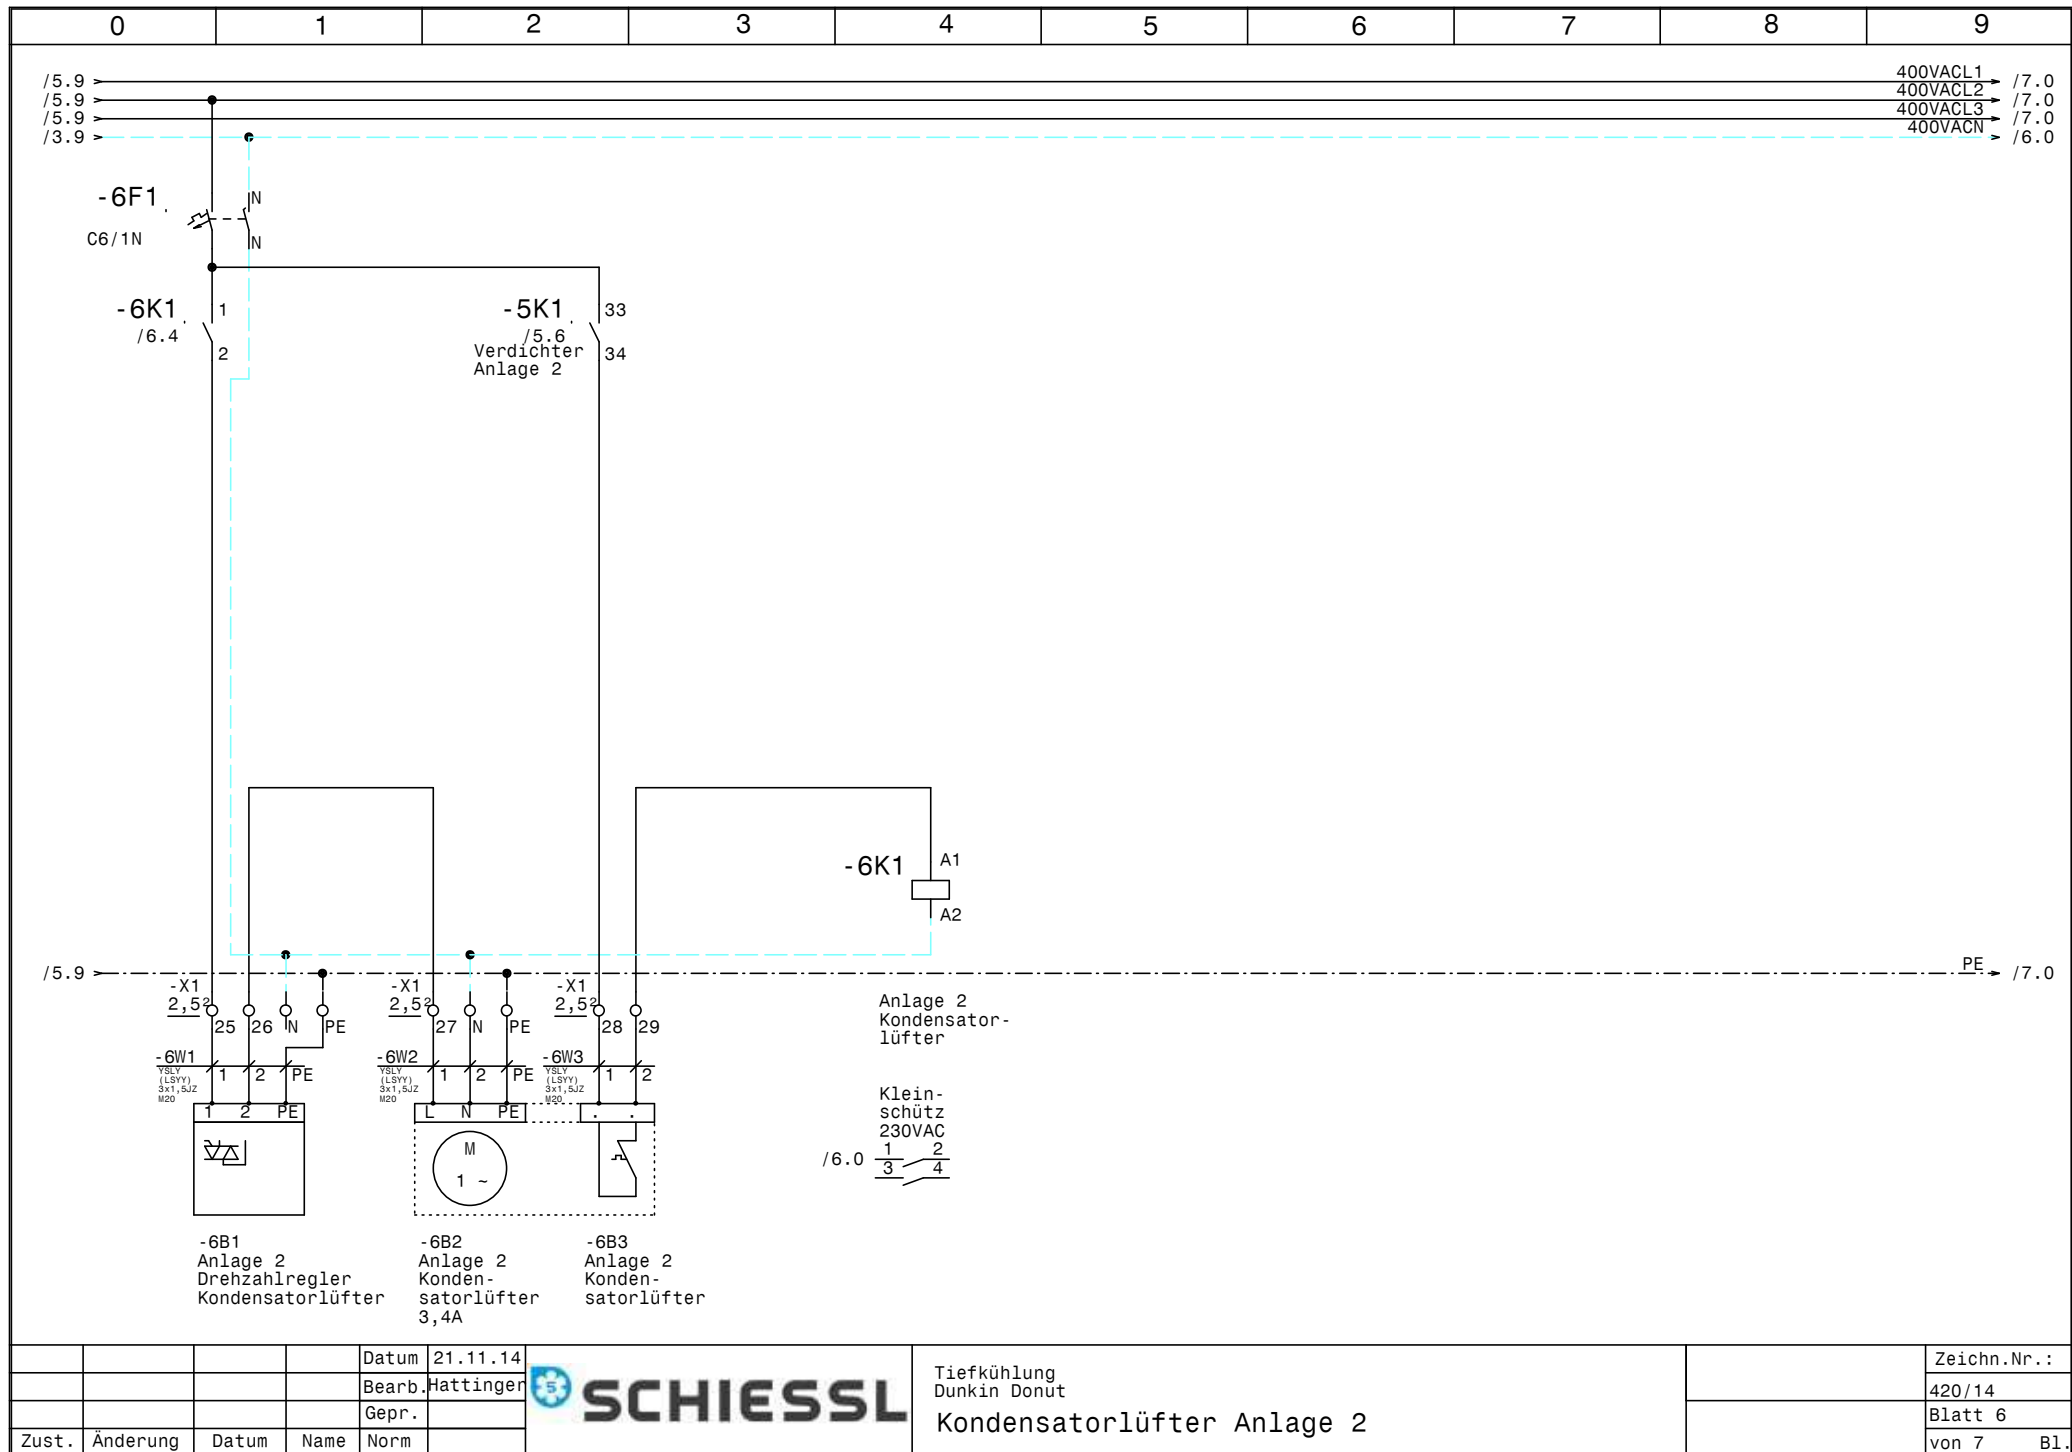

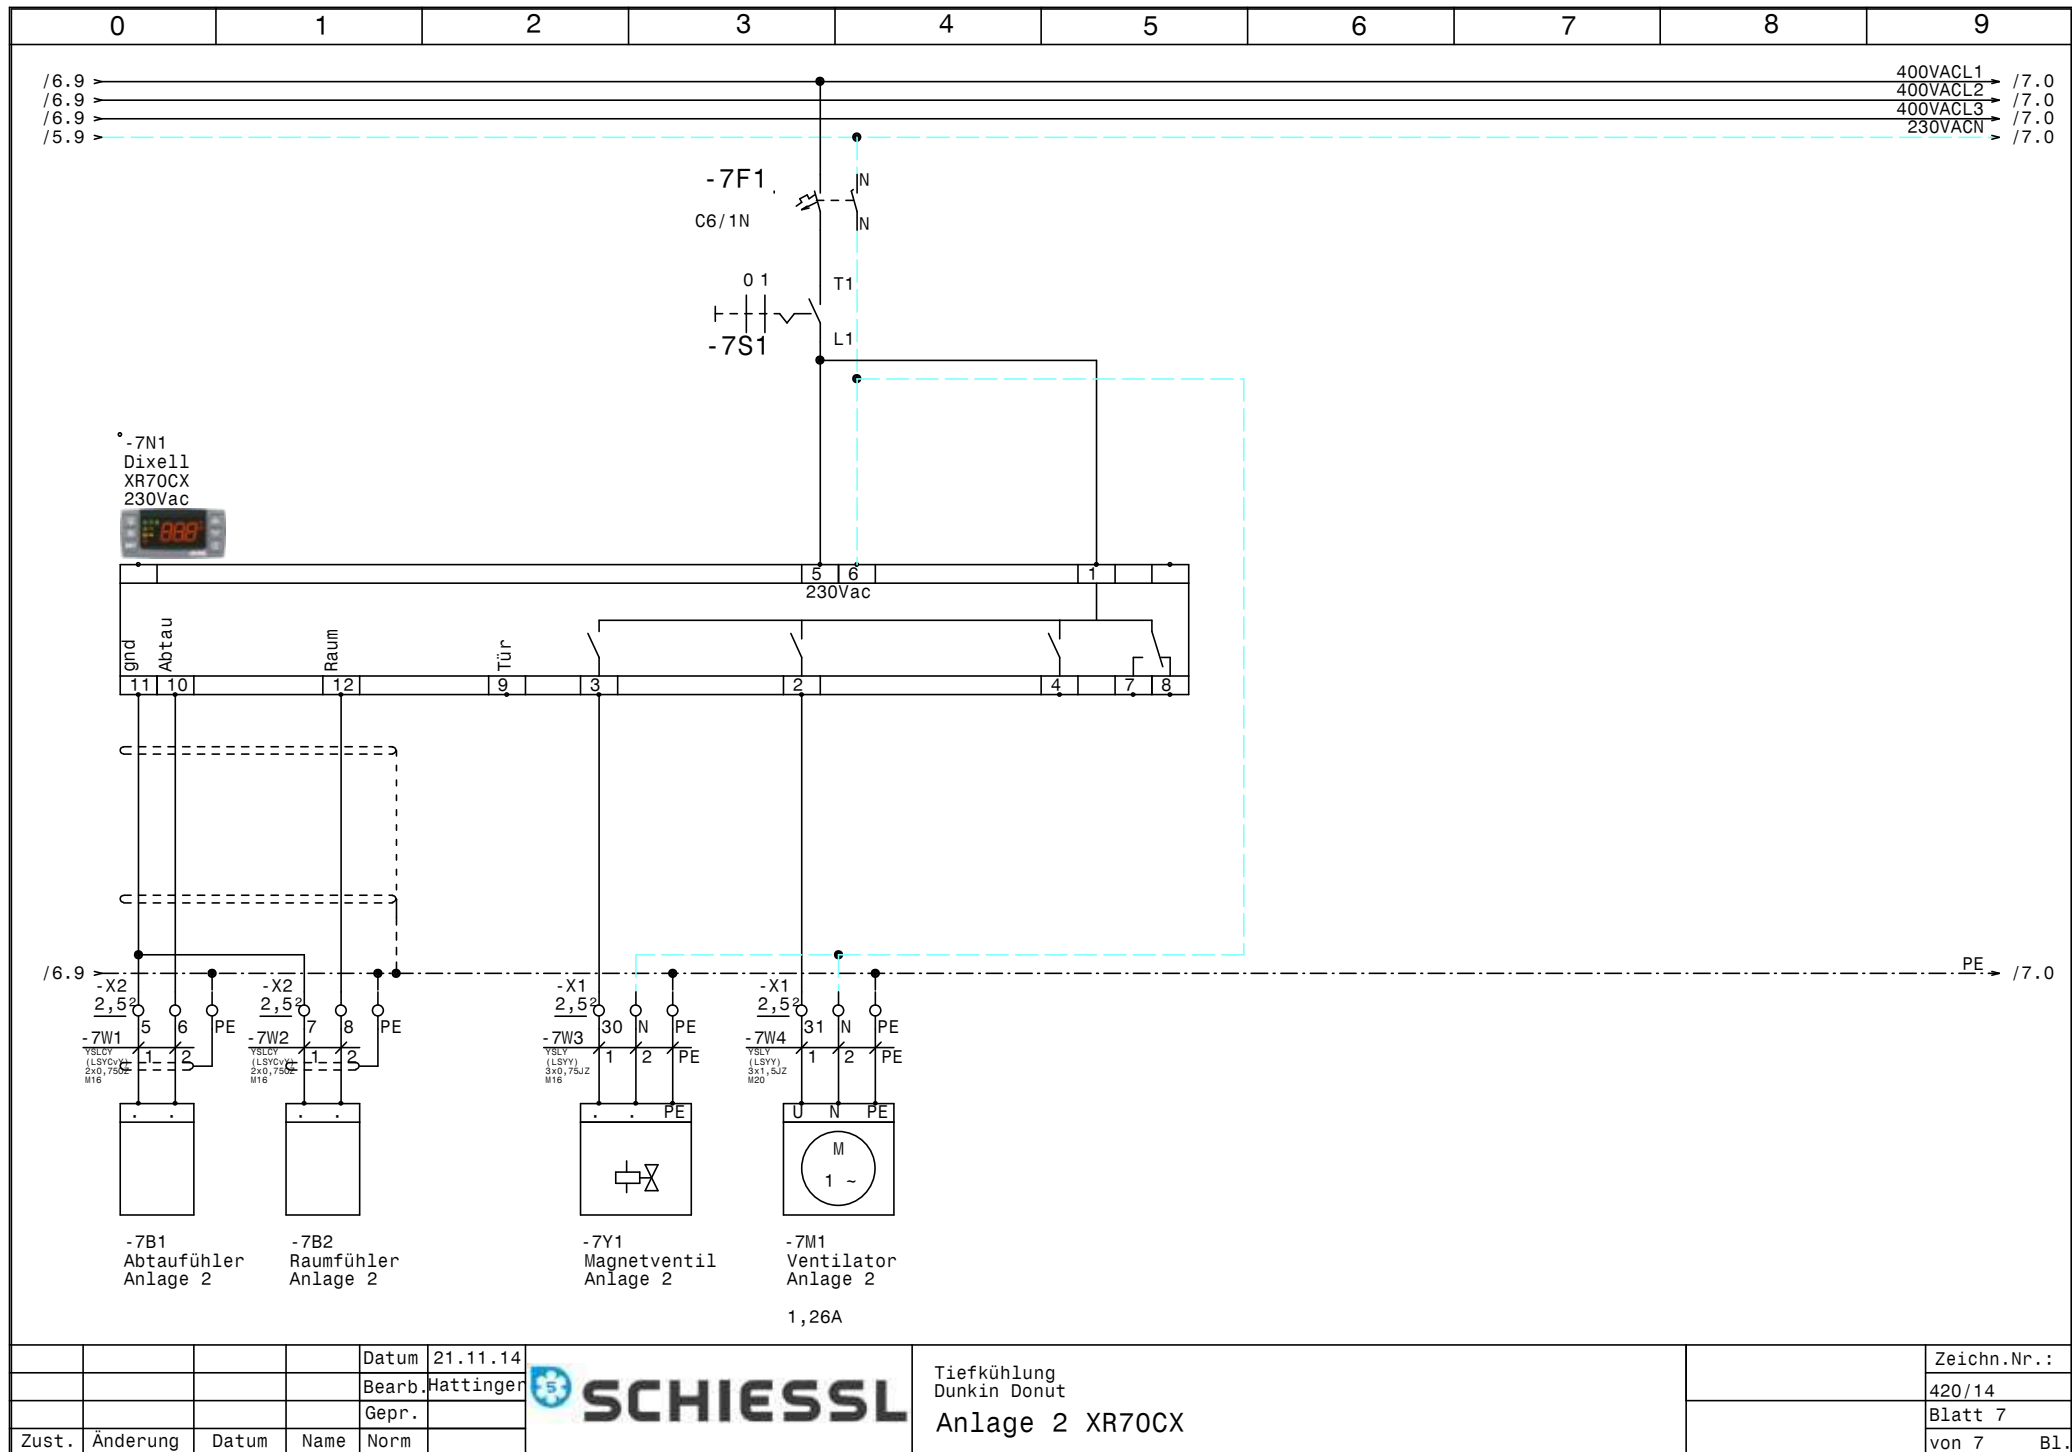

				Datum	21.11.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Tiefkühlung
Dunkin Donut
Anlage 2 XR70CX

	Zeichn.Nr.:
	420/14
	Blatt 7
	von 7 Bl.

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
2	PKZMO-25			Motorschuttschalter		-5F1, -2F1			
6	C6/1N			Sicherungsautomaten		-5F2, -7F1, -6F1, -2F2, -4F1, -3F1			
2	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-5H1, -2H1			
2	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-5H2, -2H2			
2	DILM25-10(230V50HZ)			Schütz		-2K1, -5K1			
2	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
2	BZ 326 437 /230VAC /2S			Kleinschütz für Wärmespeicher		-6K1, -3K1			
1	WS 6830 B=600 H=800 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2	DILM32-XSPR240			RC-Löschglied		-5N1, -2N1			
2				Dixell XR70CX 230Vac		-7N1, -4N1			
1	LT80 -54,1A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
4	M10HEA1			Ausschalter 1pol. 0-1		-2S1, -7S1, -4S1, -5S1			
1	M32			Kabelverschraubung		-1W1			
11	M20			Kabelverschraubung		-6W2, -4W5, -2W1, -4W4, -7W4, -5W1			
						-3W3, -6W1, -6W3, -3W1, -3W2			
10	M16			Kabelverschraubung		-7W1, -2W2, -7W2, -2W3, -4W2, -5W3			
						-5W2, -7W3, -4W3, -4W1			
3	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
11	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
1	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 10 blau			Klemme N		-X1			
39	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X2, -X1			
19	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X1, -X1			