

Anlage:

Anlage 4 Schaltheis Alternative

Schaltraumklima

Firma:

Kremsmüller

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x250

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

links

(BxHxT)

(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

NEUTRALLEITER:

SCHUTZLEITER:

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

mit Trafo:

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

GND, DDC:

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

FREMDSPANNUNG:

schwarz

hellblau

gelb/grün

braun/hellblau

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß

grün

orange

orange

L/N

L/N

L/N

+/-

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühlstelle
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter	

Datum

26.05.15

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf

Anlage 4 Schaltheis Alternative

Schaltraumklima

Deckblatt


Zeichn.Nr.:

137/15/04

Blatt 0

von 4

B1.

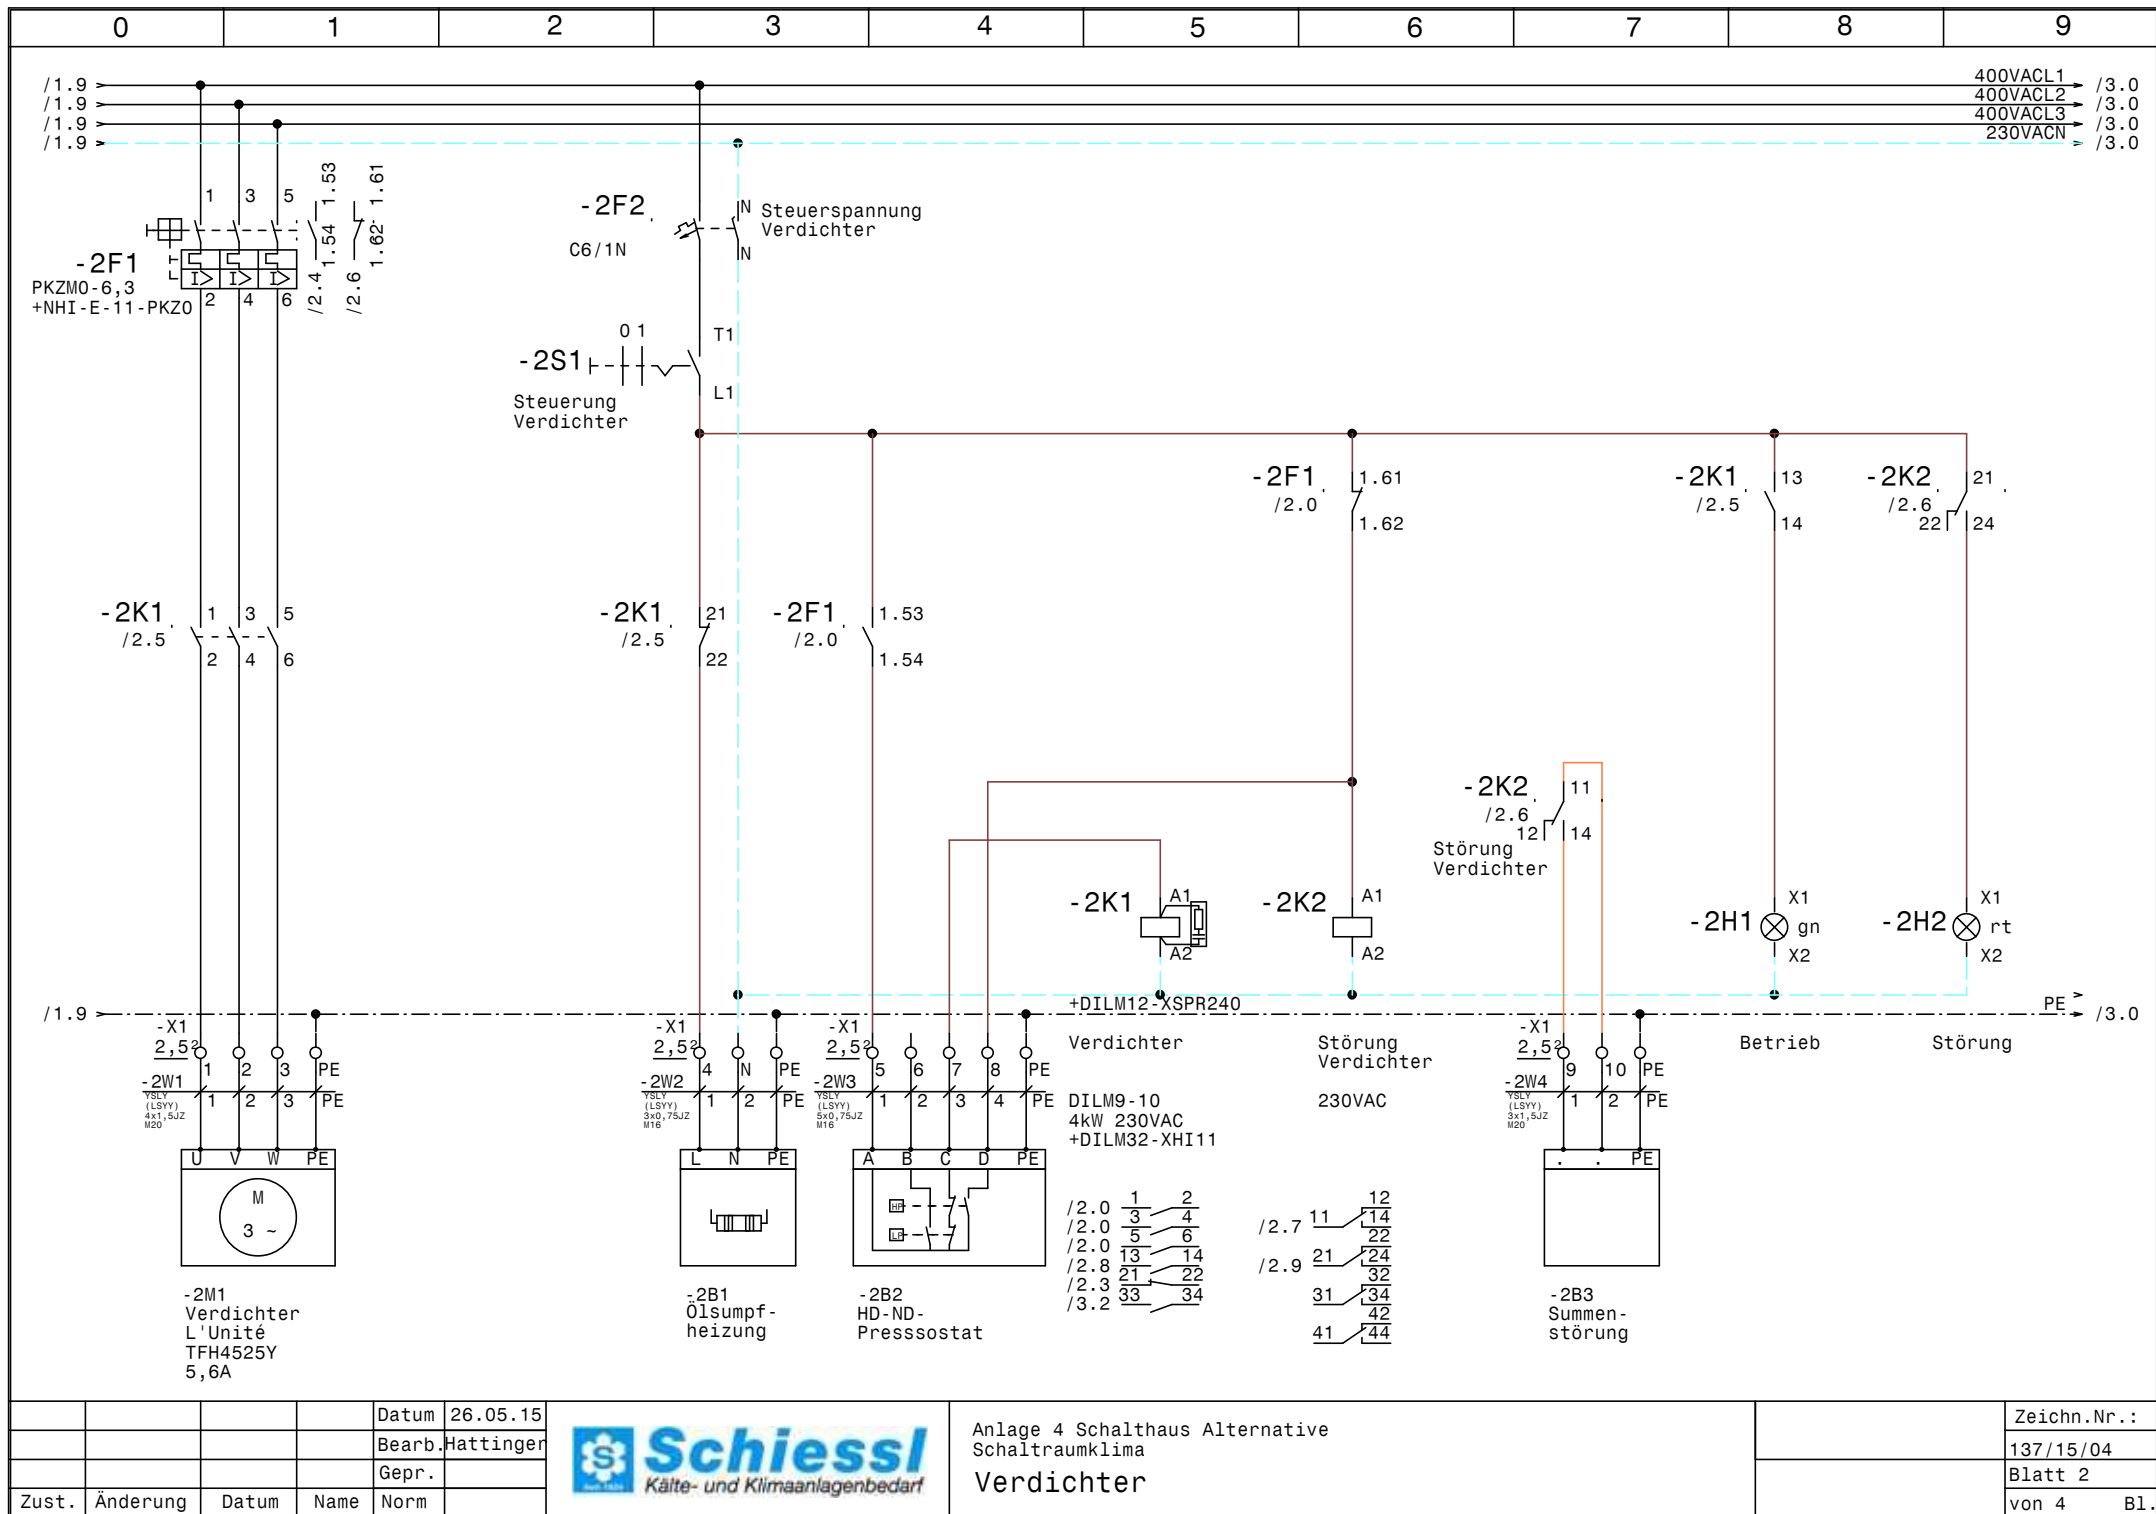


				Datum	26.05.15
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	




Anlage 4 Schalthaus Alternative
Schaltraumklima
Verdichter

Zeichn.Nr.:
137/15/04
Blatt 2
von 4 B1.

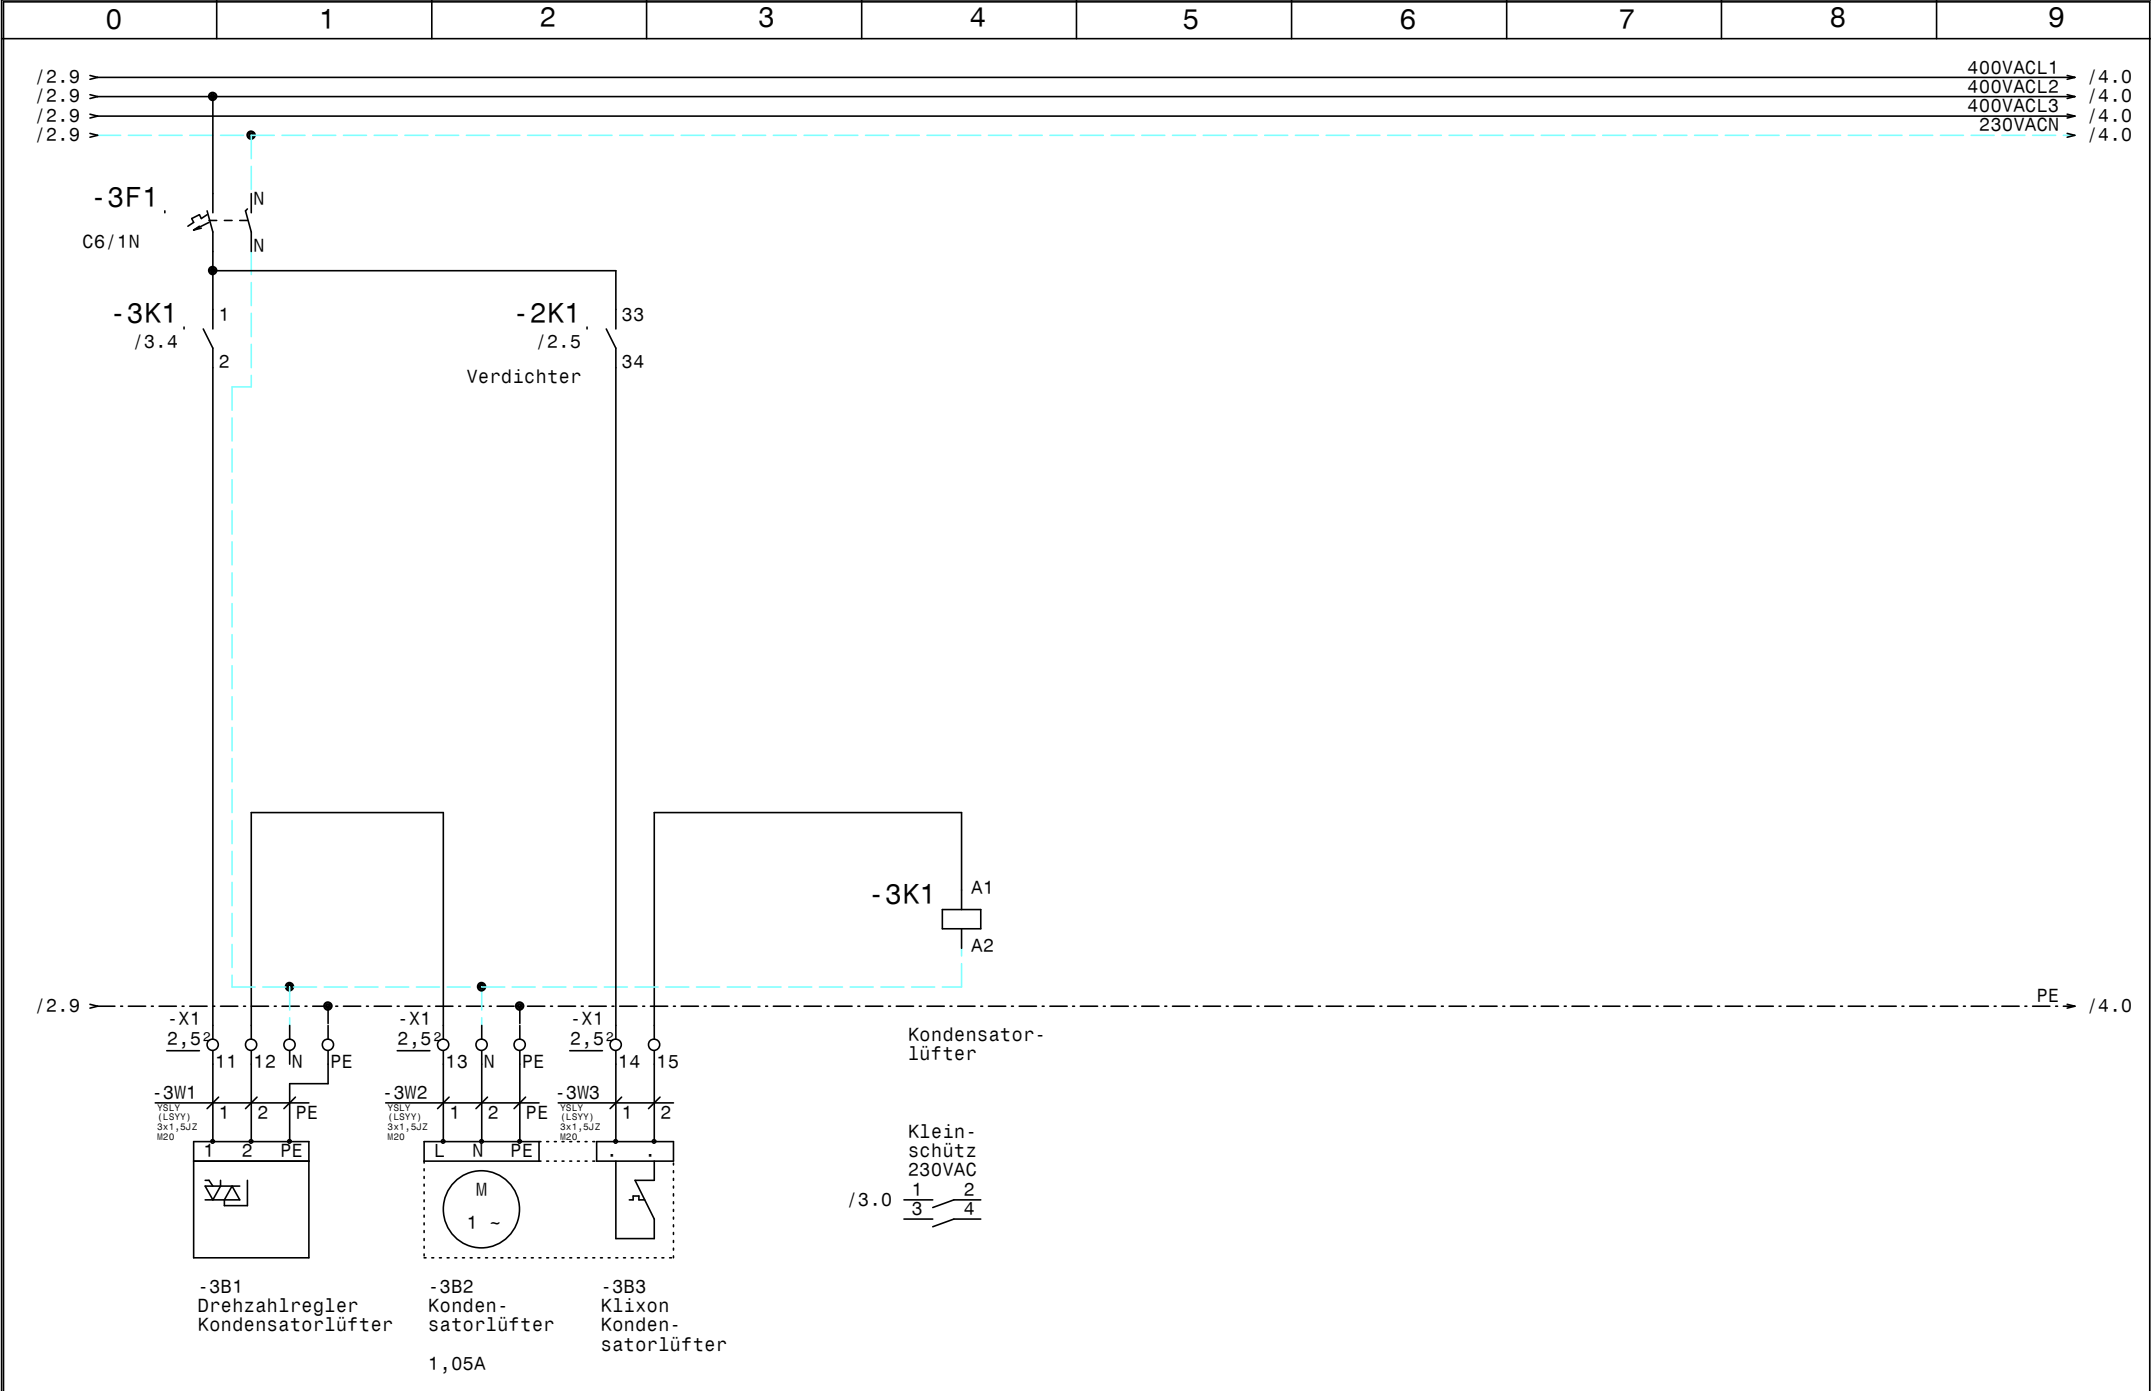

				Datum	26.05.15	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Anlage 4 Schaltheus Alternative Schaltraumklima Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				137/15/04
				Gepr.					Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

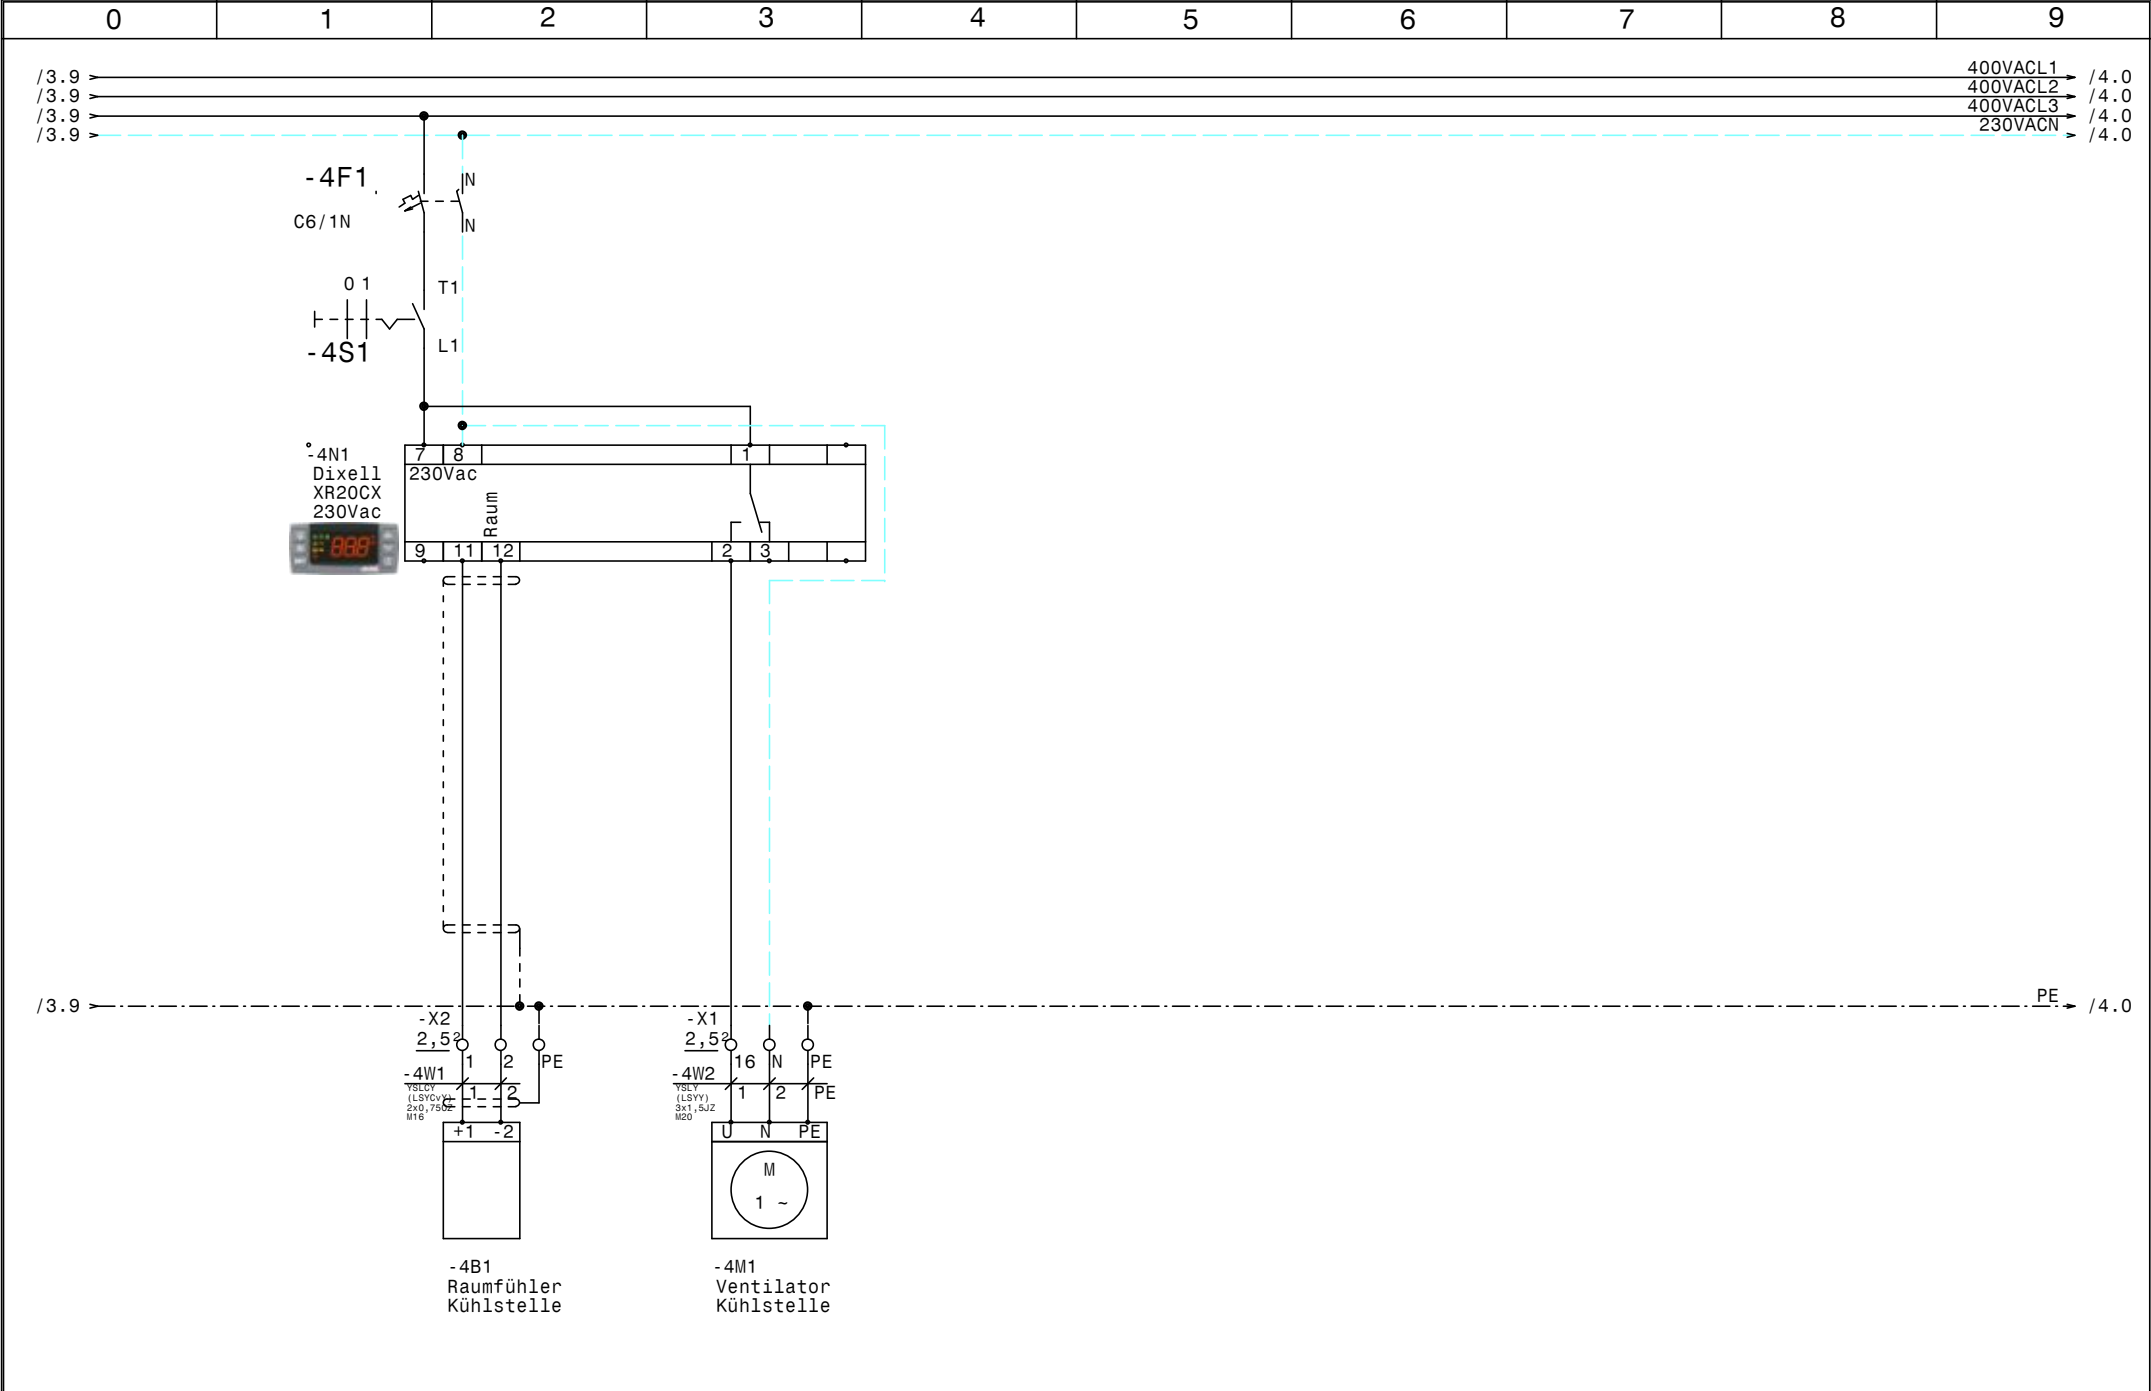

				Datum	26.05.15	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Anlage 4 Schaltheis Alternative Schaltraumklima Kühlstelle		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				137/15/04
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter						-2F1							
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
3		C6/1N				Sicherungsautomaten						-2F2, -3F1, -4F1							
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-2H1							
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2							
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1							
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig						-2K2							
1		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschütz für Wärmespeicher						-3K1							
1		WS 6625 B=600 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-2N1							
1						Dixell XR20CX 230Vac						-4N1							
1		LTS25 EHN4 A3				Hauptschalter						-1Q1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-4S1, -2S1							
3		M16				Kabelverschraubung						-2W3, -4W1, -2W2							
7		M20				Kabelverschraubung						-4W2, -1W1, -3W1, -3W2, -3W3, -2W1							
												-2W4							
9		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X1, -X2							
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
21		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2							