

Anlage:

Anlage (5) 4 klein

Schaltraumklima

Firma:

Kremsmüller

_ !! A C H T U N G !! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen
Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche
Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen
Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x250	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange


Blattverzeichnis

000	Deckblatt
001	Netzanschluß


002	Verdichter
003	Kondensatorlüfter

004 Kühlstelle


				Datum	26.05.15	 Schuessl Kälte- und Klimaanlagenbedarf	Anlage (5) 4 klein Schaltraumklima Deckblatt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				137/15/05
				Gepr.					Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

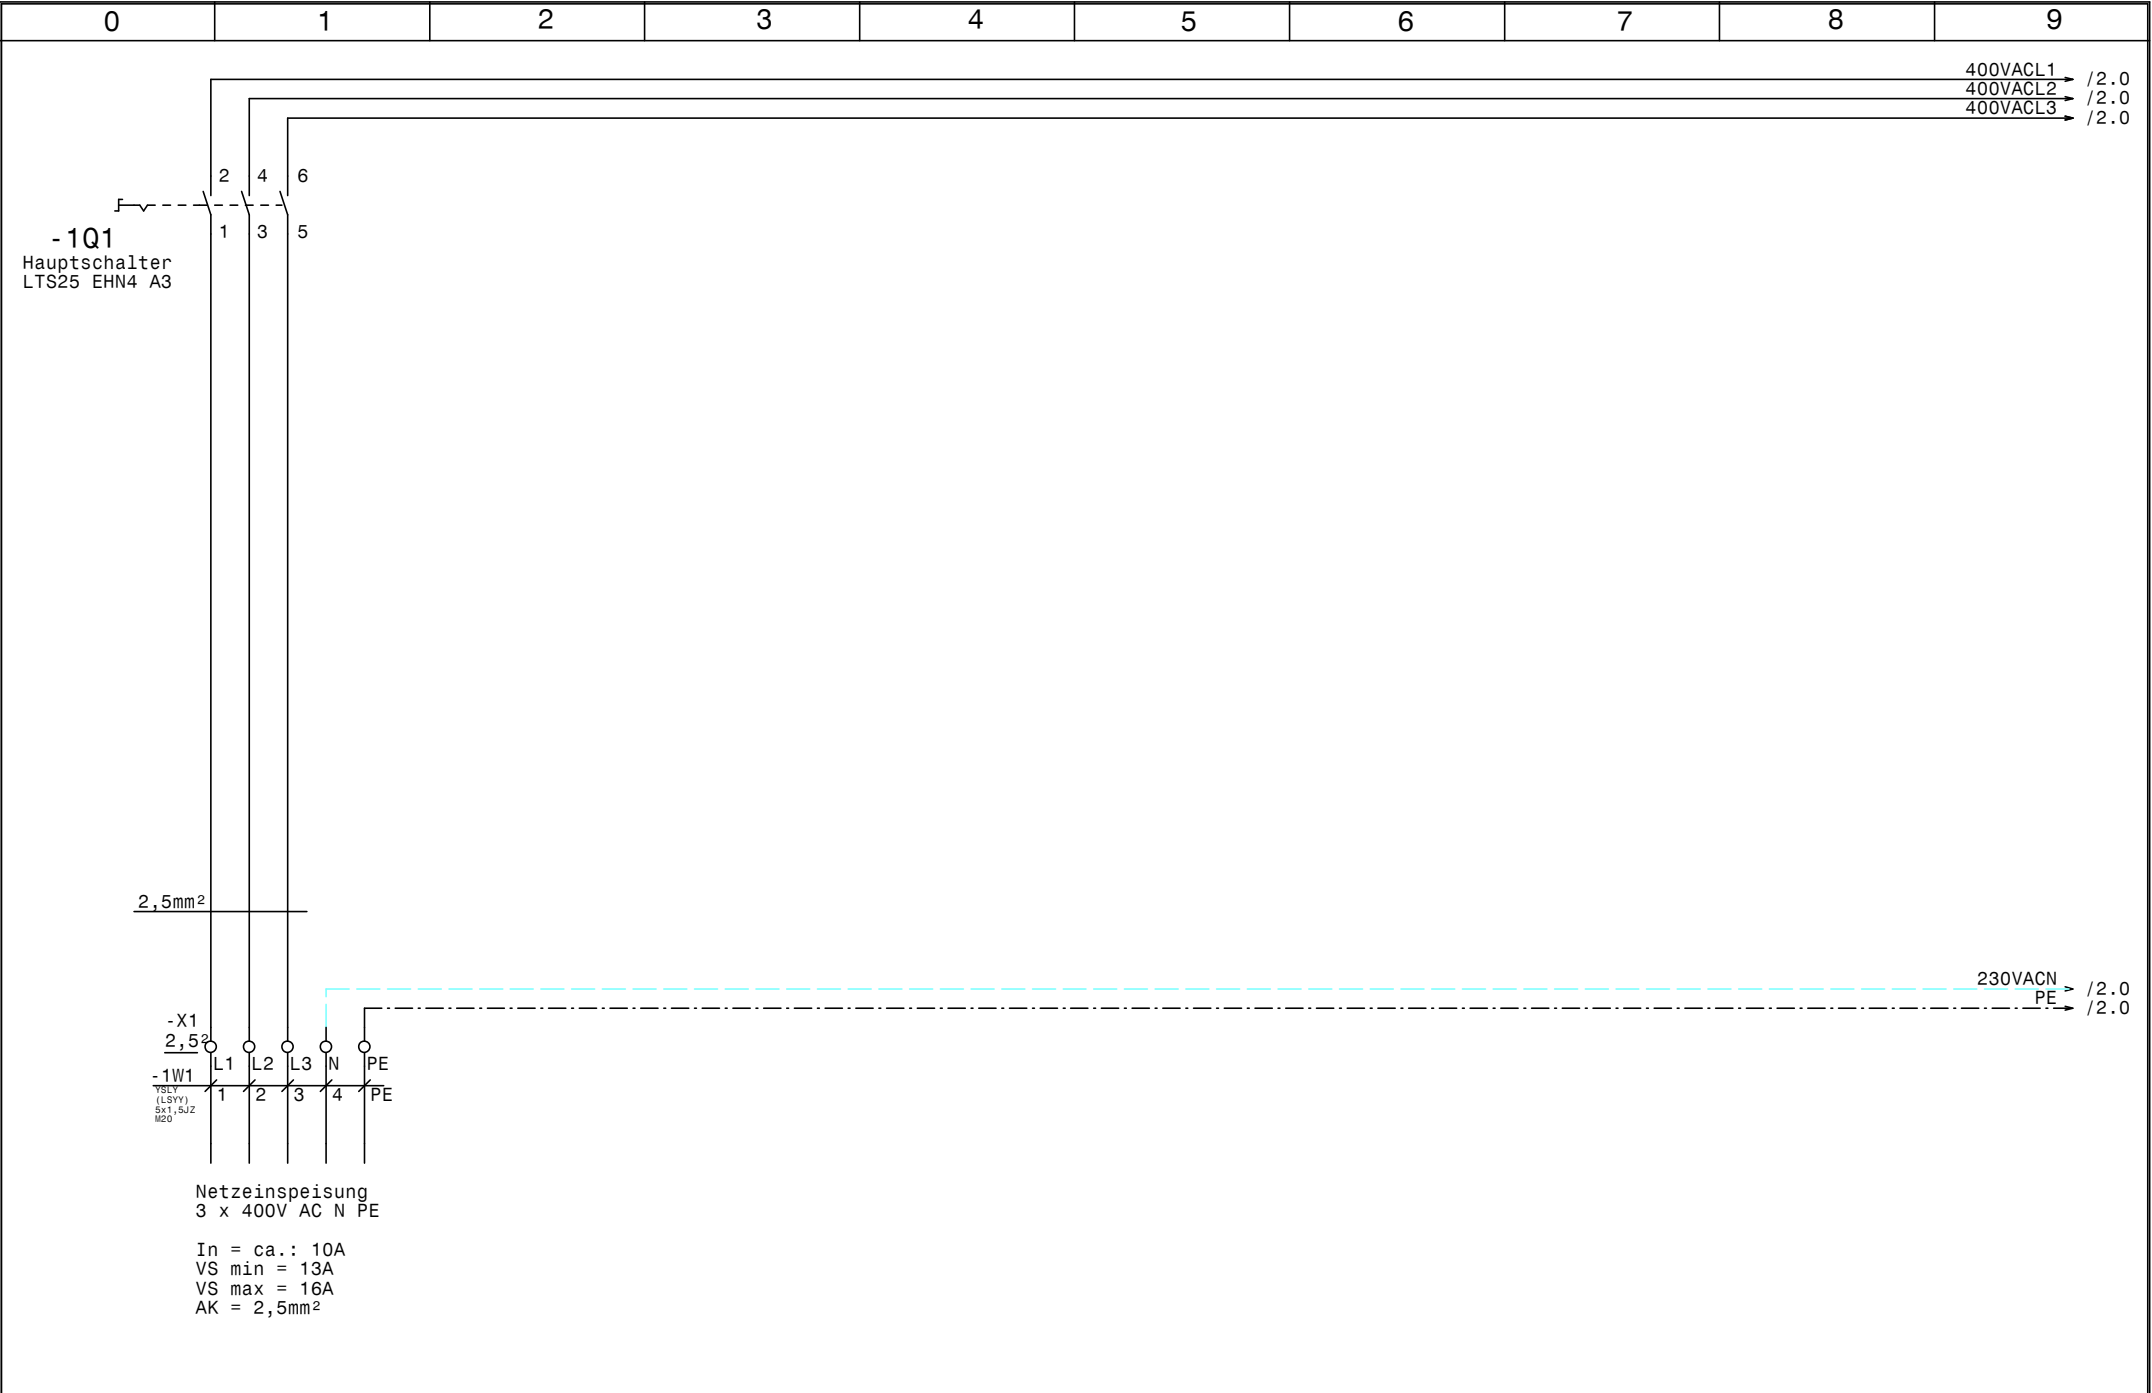

				Datum	26.05.15	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Anlage (5) 4 klein Schaltraumklima Netzanschluß		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				137/15/05
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

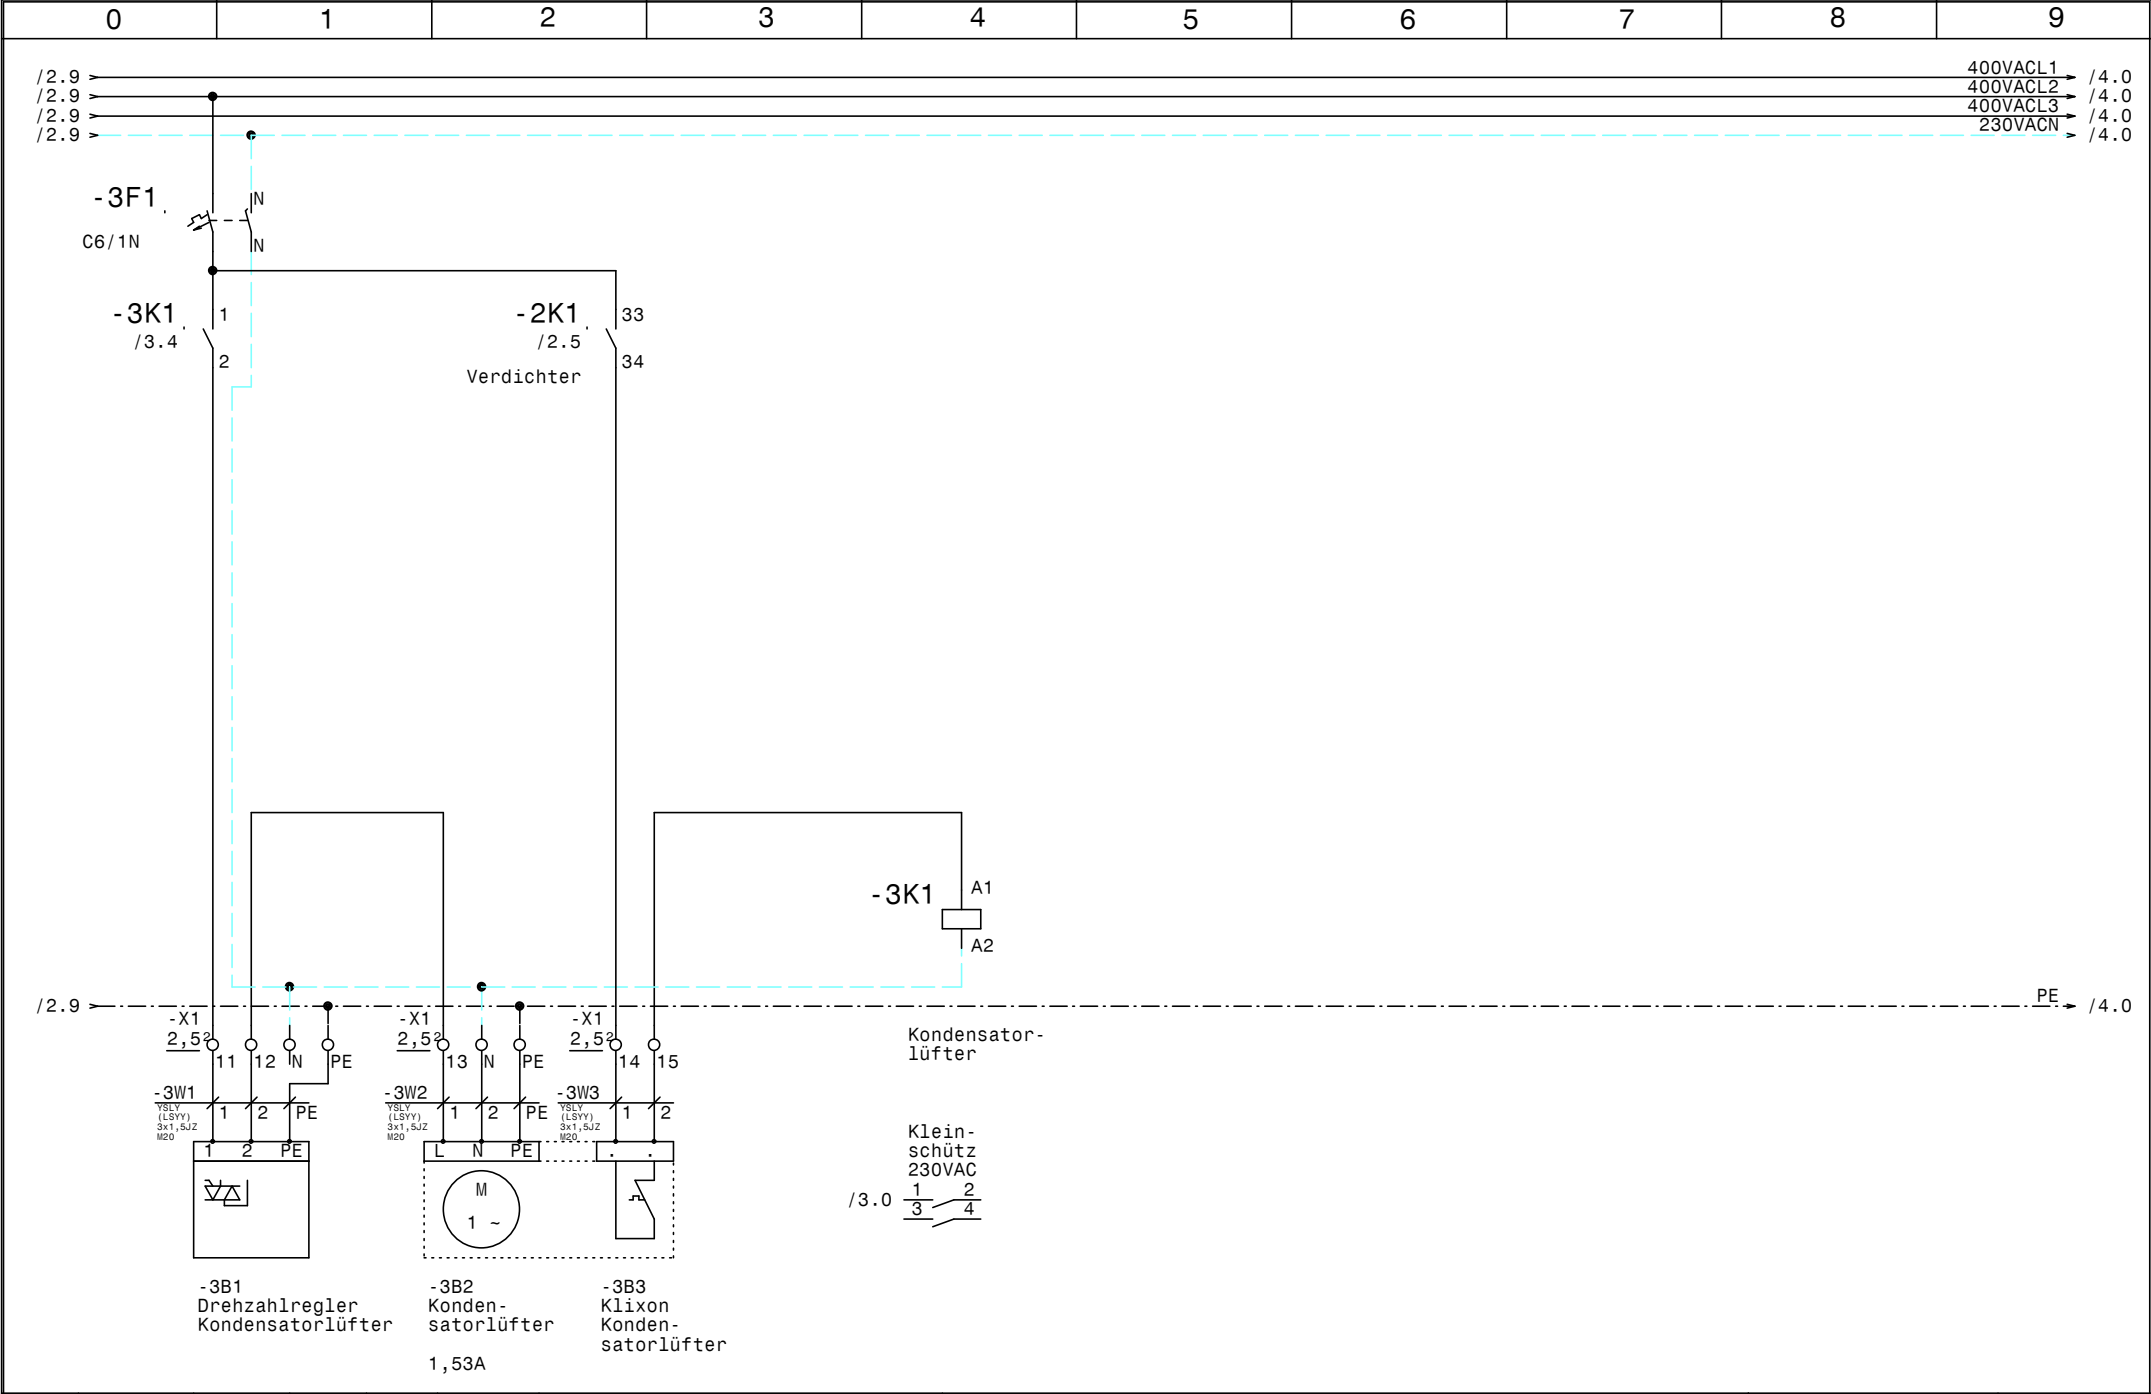

				Datum	26.05.15	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Anlage (5) 4 klein Schaltraumklima Kondensatorlüfter		Zeichn.Nr. : 137/15/05
				Bearb.	Hattinger				Blatt 3
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.					von 4 Bl.

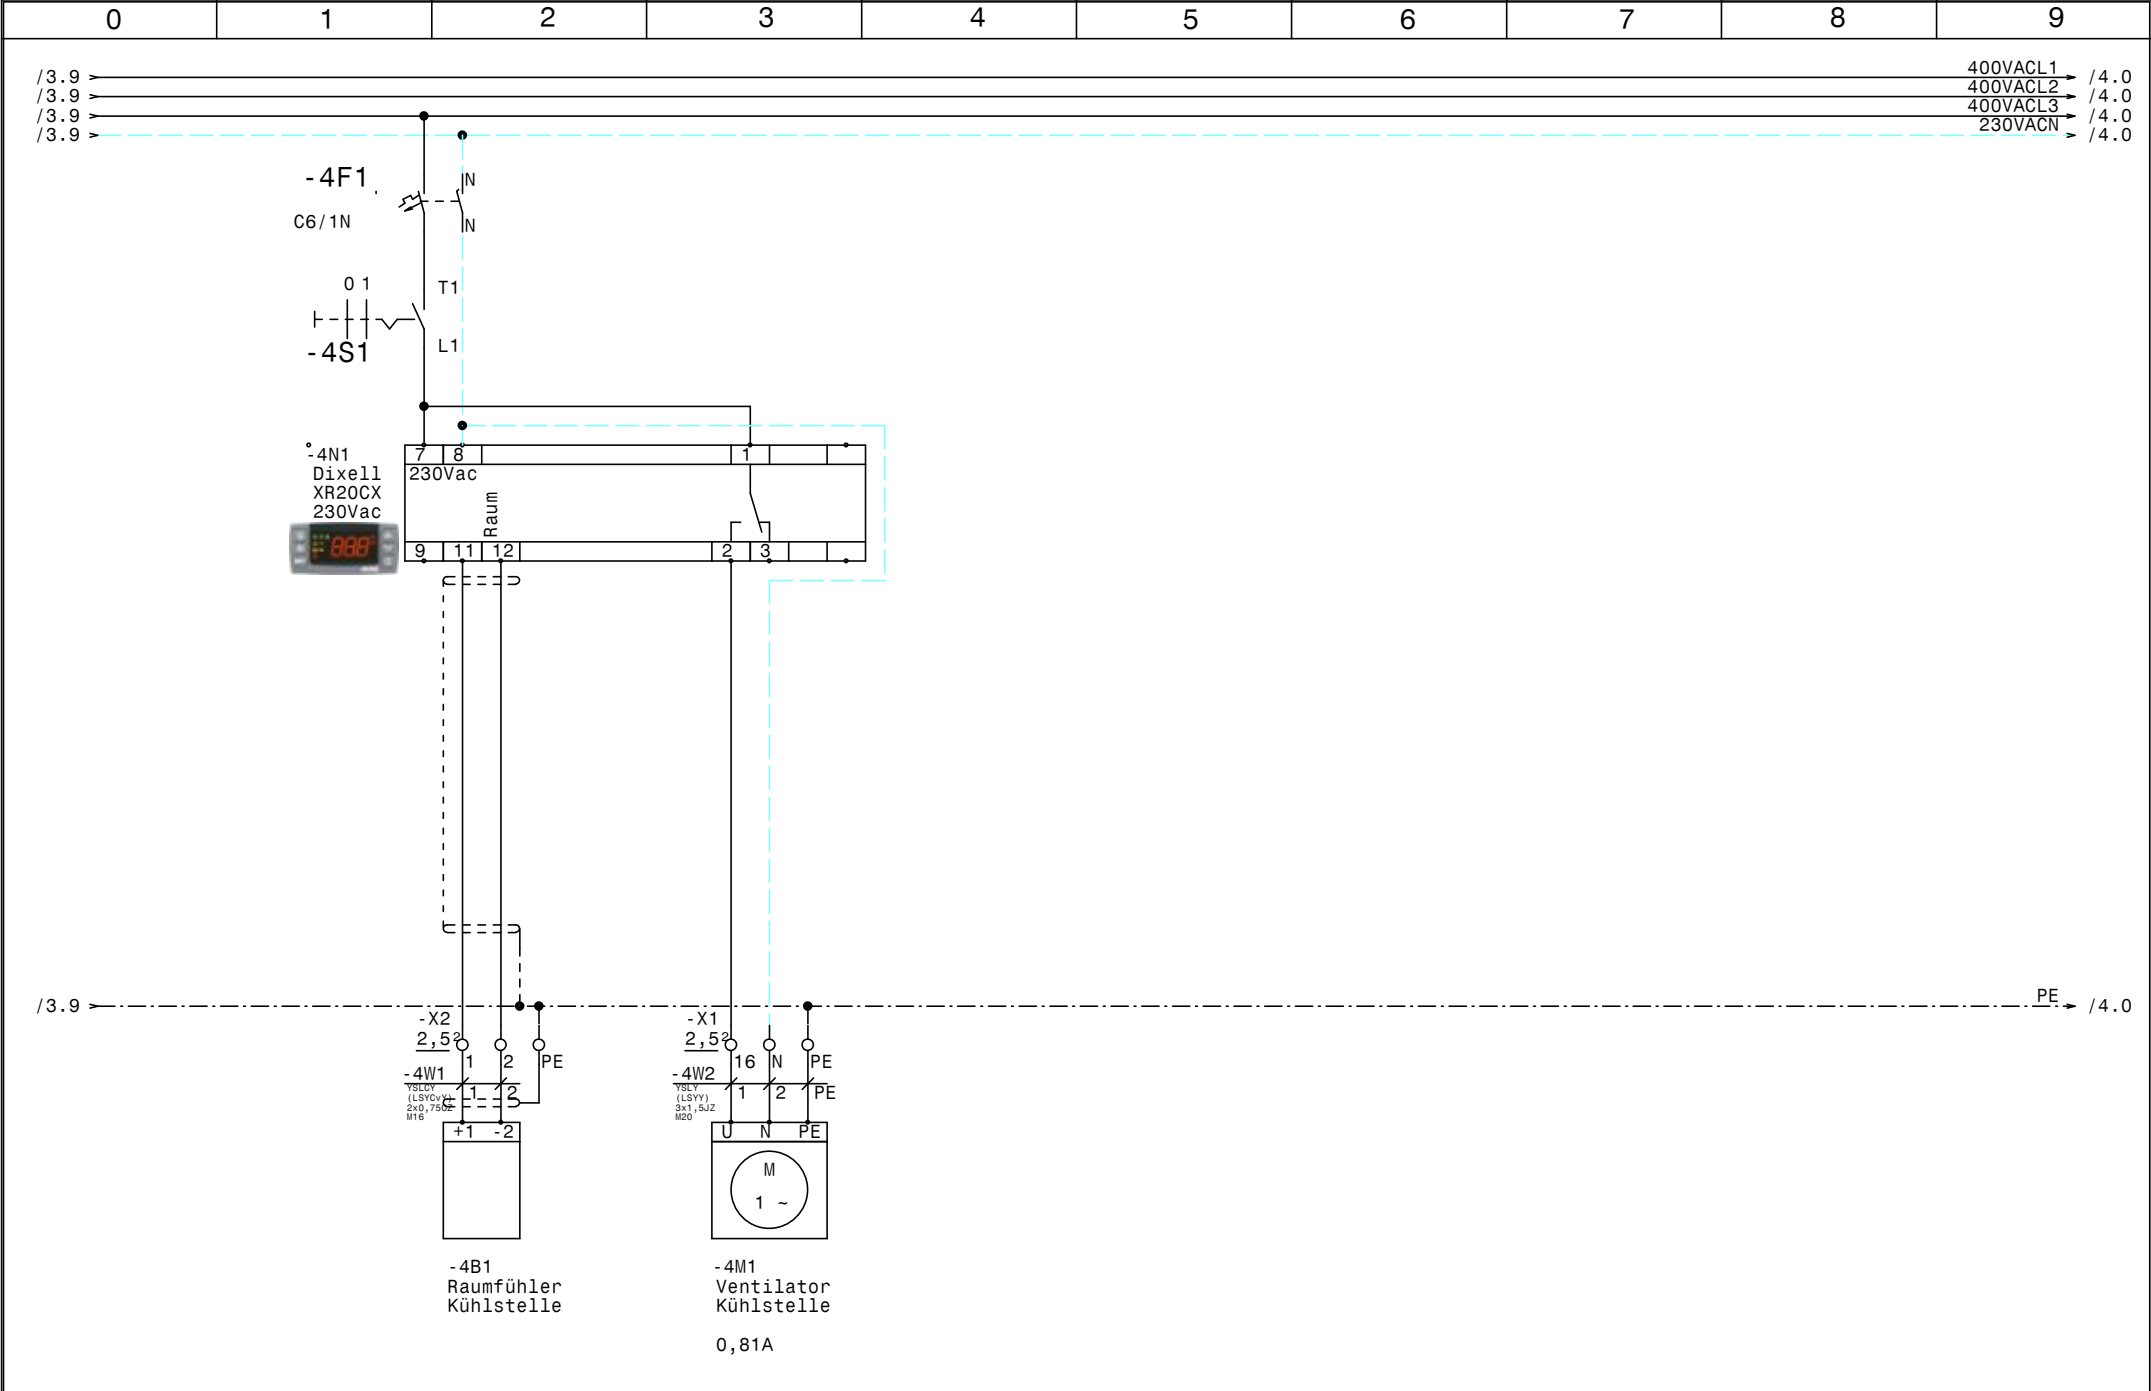

				Datum	26.05.15	 Schuessli Kälte- und Klimaanlagebedarf	Anlage (5) 4 klein Schaltraumklima Kühlstelle		Zeichn.Nr. : 137/15/05	
				Bearb.	Hattinger				Blatt 4	
				Gepr.					von 4 B1.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1		PKZMO-6,3				Motorschutzschalter				-2F1									
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
3		C6/1N				Sicherungsautomaten				-2F2, -3F1, -4F1									
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2									
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1									
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-2K2									
1		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		BZ 326 437 /230VAC /2S				Kleinschütz für Wärmespeicher				-3K1									
1		WS 6625 B=600 H=600 T=250				Wandschrank IP 55				-0N1									
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-2N1									
1						Dixell XR20CX 230Vac				-4N1									
1		LTS25 EHN4 A3				Hauptschalter				-1Q1									
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1				-4S1, -2S1									
3		M16				Kabelverschraubung				-2W3, -4W1, -2W2									
7		M20				Kabelverschraubung				-4W2, -1W1, -3W1, -3W2, -3W3, -2W1									
										-2W4									
9		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X2									
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
21		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X2									