



Anlage: Schaltraumklima SH-3 Schaltraum 6kV			__ !! A C H T U N G !! __ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!
Firma: Kremsmüller			
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELEINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	600x600x250 - RAL 7035 IP54 lt. EVU nein unten links (BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: mit Trafo: STEUERSPANNUNG 0-24VAC: STEUERSPANNUNG 0-24VDC: GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG: schwarz hellblau gelb/grün braun/hellblau rot/rot-weiß blau/blau-weiß blau/blau-weiß blau-weiß grün orange orange	

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühlstelle
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter, Summenstörung	

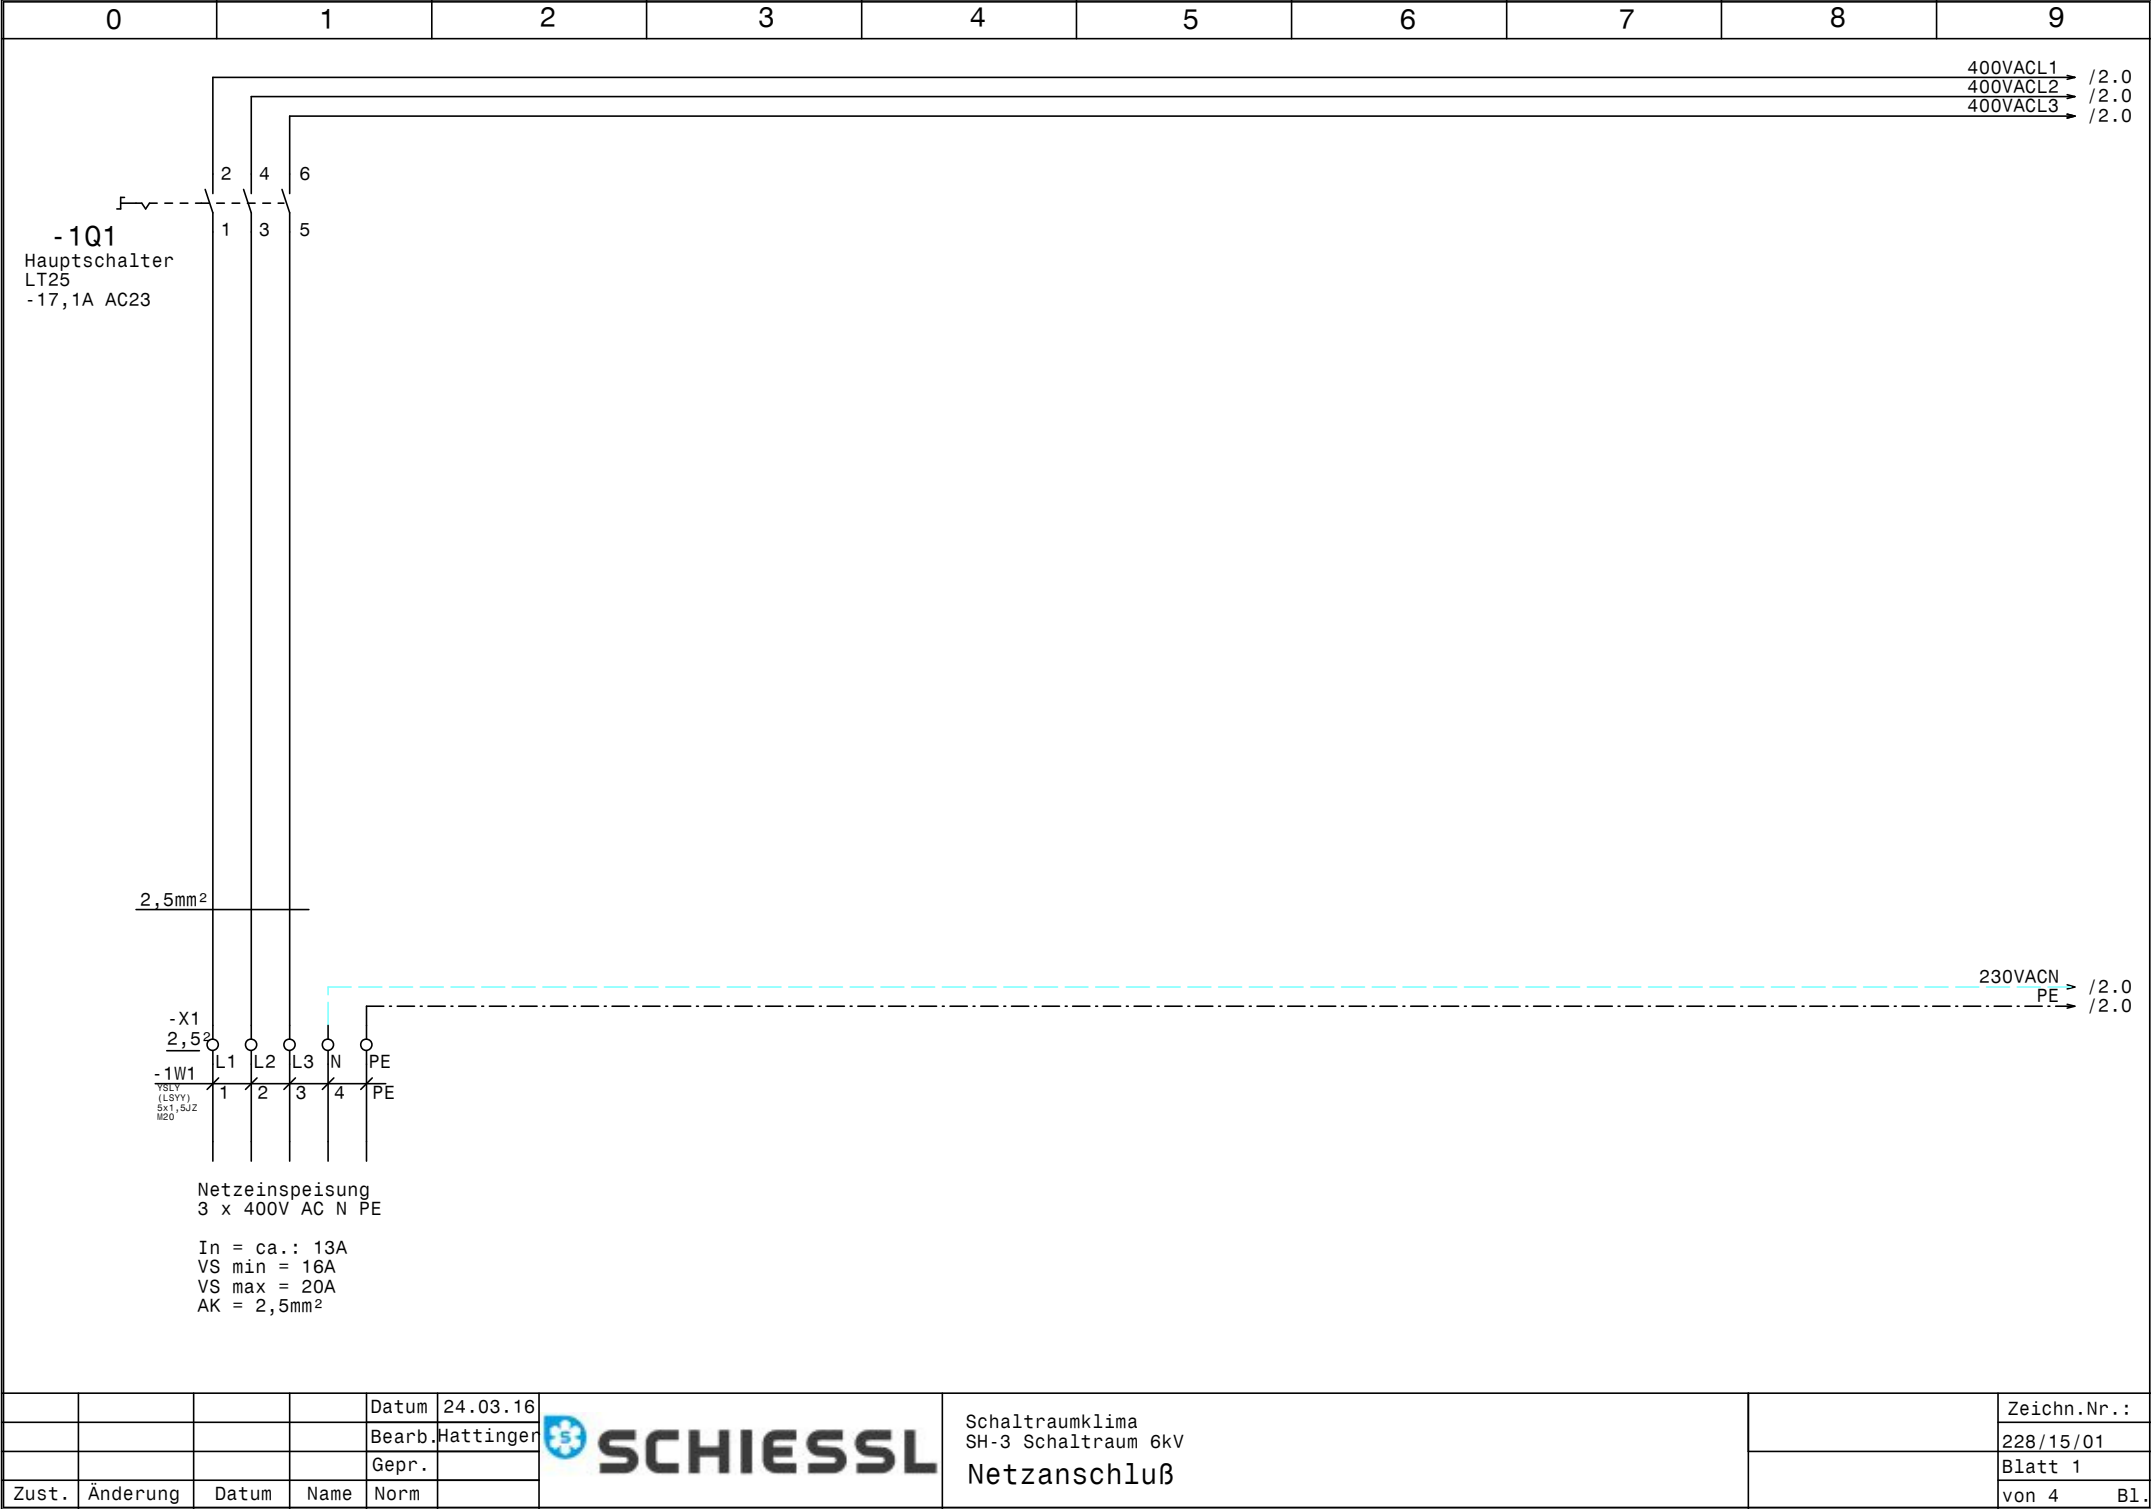

				Datum	24.03.16		Schaltraumklima SH-3 Schaltraum 6kV Netzanschluß		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				228/15/01
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4 Bl.

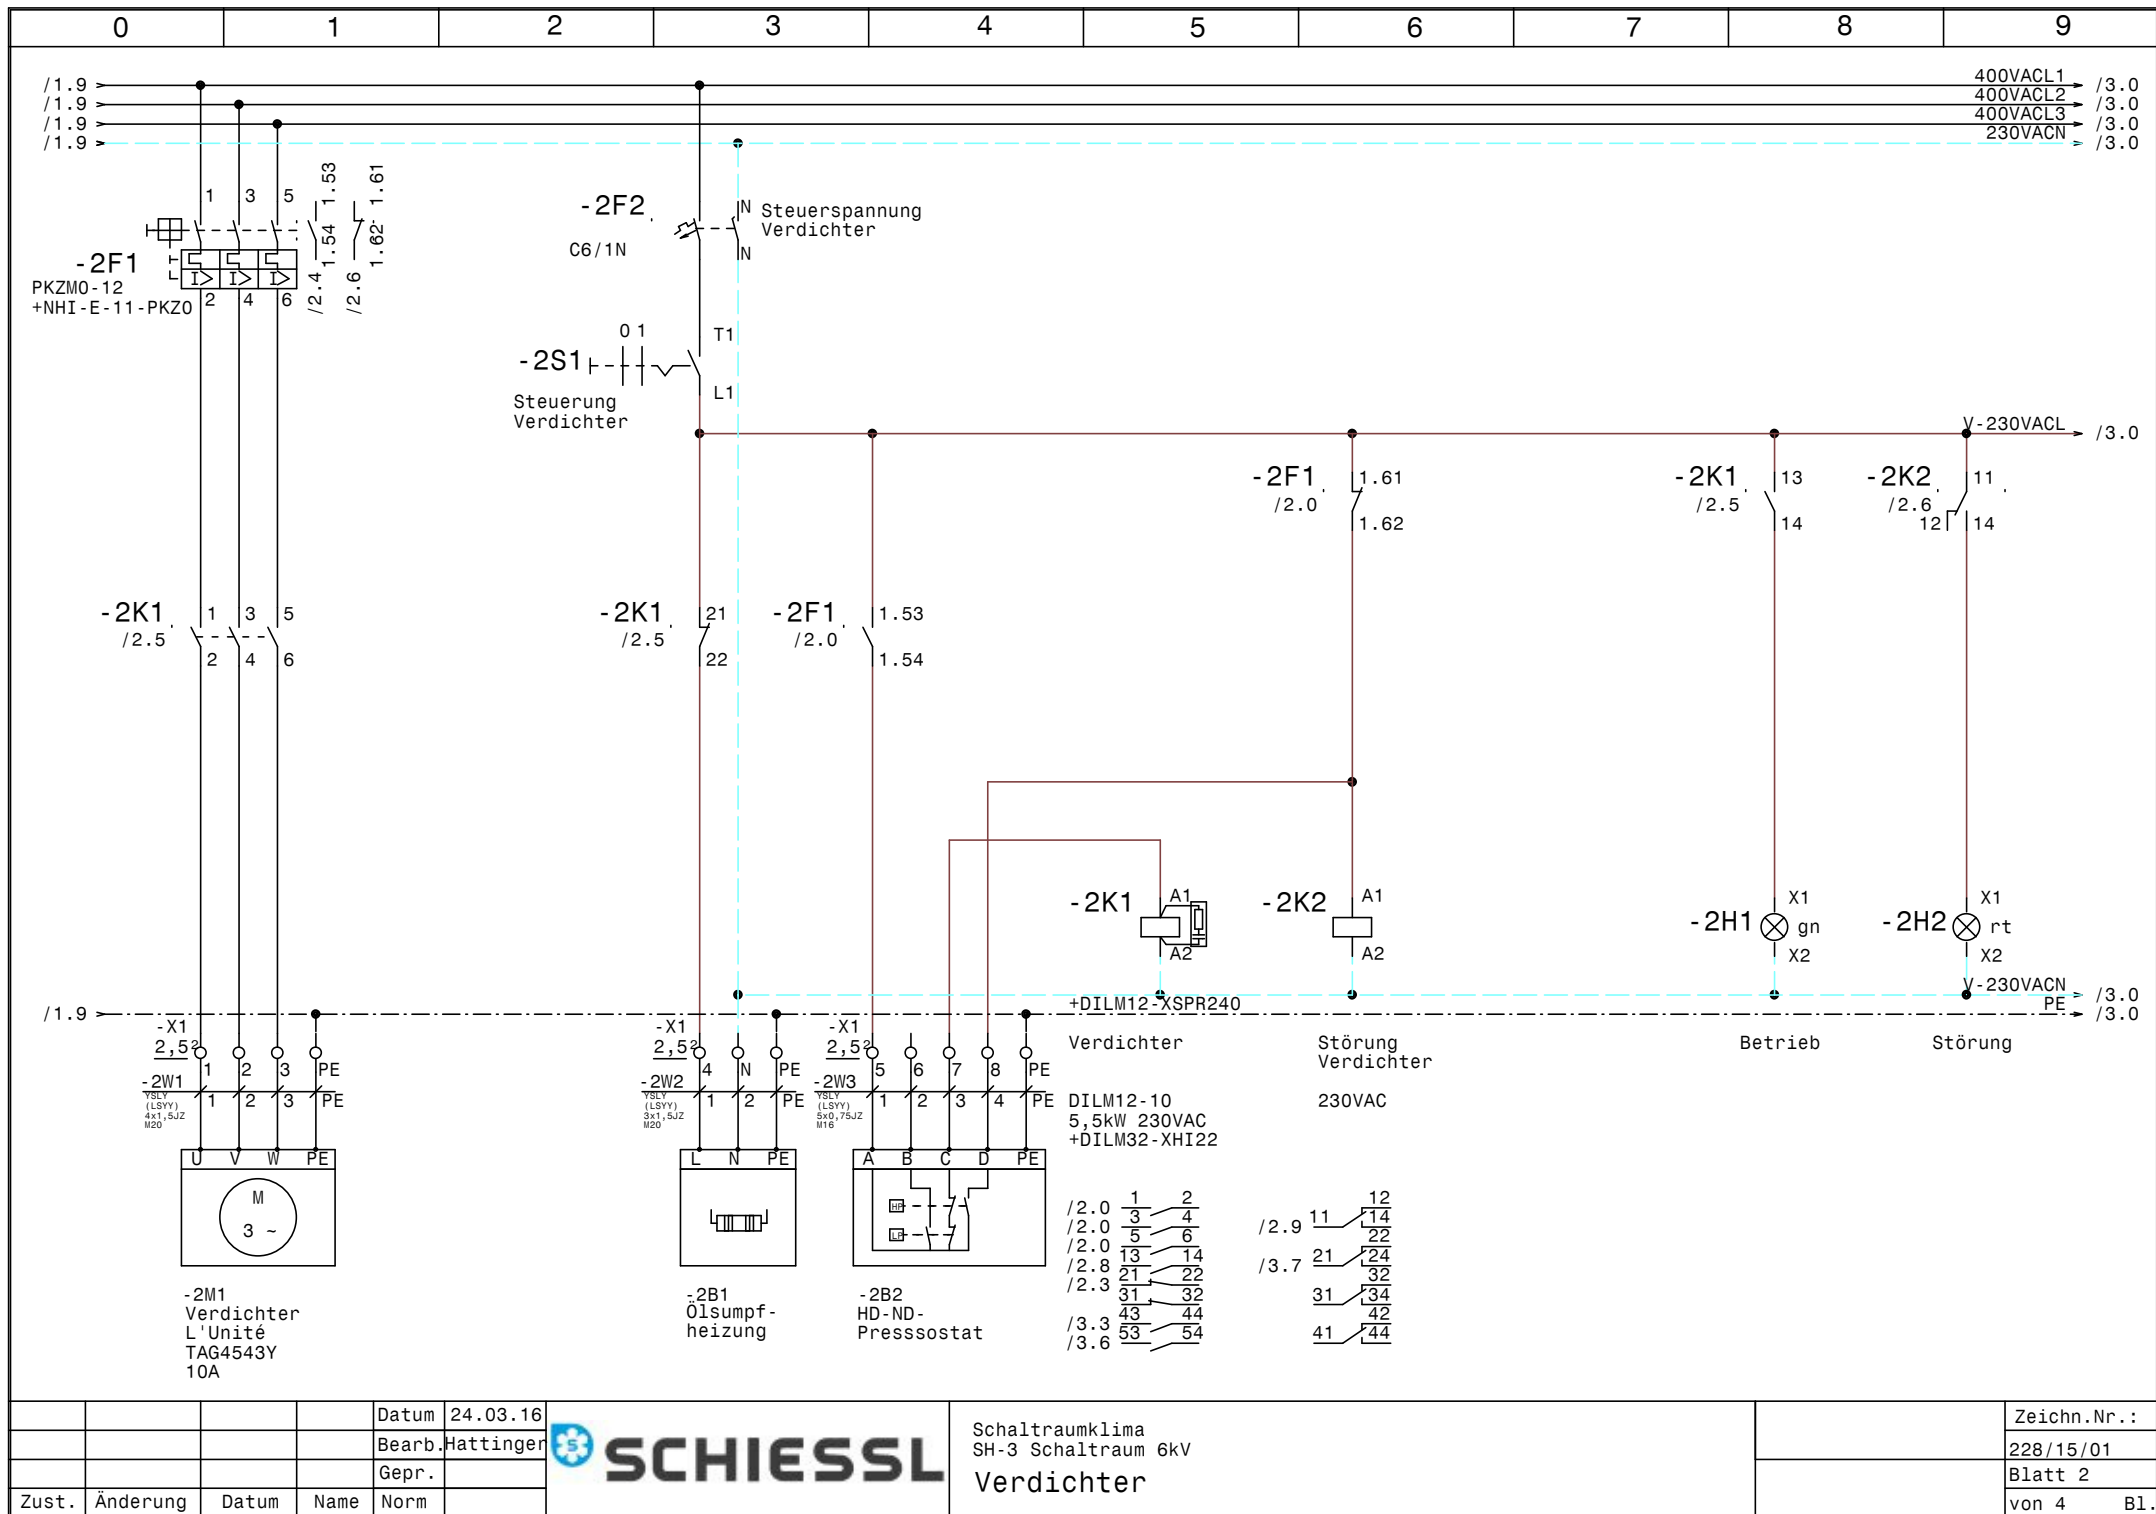


				Datum	24.03.16
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

**SCHIESSL**

Schaltraumklima
SH-3 Schaltraum 6kV
Verdichter

	Zeichn.Nr. :
	228/15/01
	Blatt 2
	von 4 Bl.

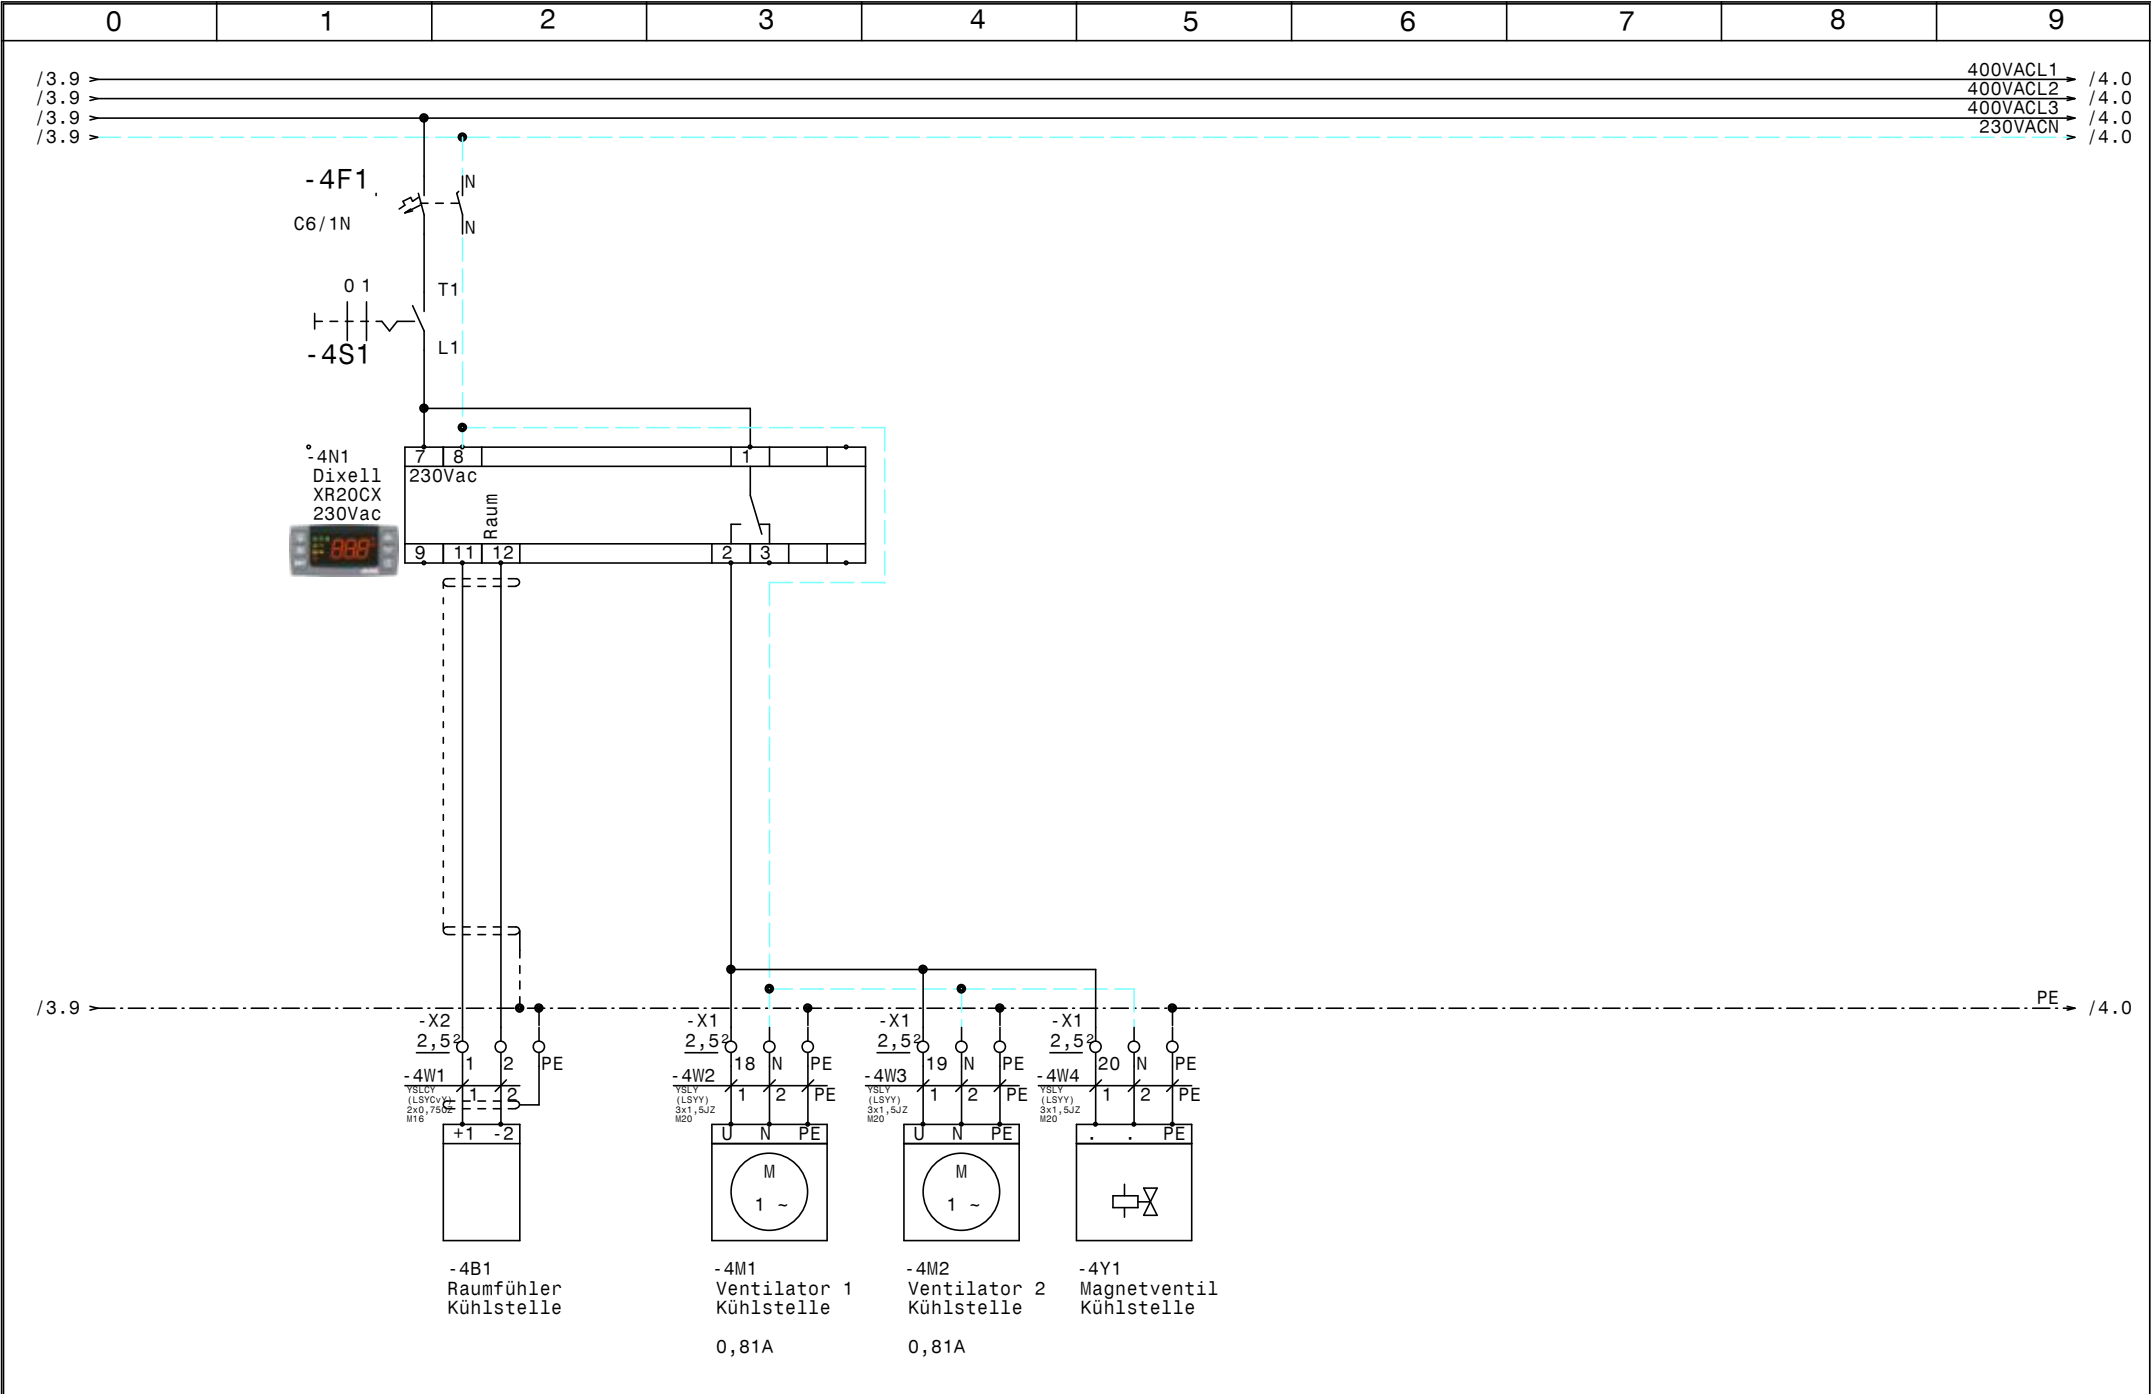

				Datum	24.03.16		Schaltraumklima SH-3 Schaltraum 6kV Kühlstelle		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger				228/15/01
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XR20CX 230Vac						-4N1							
1		BE501600				Motorschutzschalter						-3F1							
2		C6/1N				Sicherungsautomaten						-2F2, -4F1							
1		DILM12-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1							
2		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-3N1, -2N1							
1		DILM32-XHI22				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-3K1							
10		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1							
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
25		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2							
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-4S1, -2S1							
3		M16				Kabelverschraubung						-4W1, -3W2, -2W3							
7		M20				Kabelverschraubung						-4W2, -4W3, -1W1, -3W1, -2W2, -4W4							
												-2W1							
1		M25				Kabelverschraubung						-3W3							
2		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		PKZMO-12				Motorschutzschalter						-2F1							
1		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig						-2K2							
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-2H1							
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2							
1		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		WS 6625 B=600 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							