



Anlage:		Schaltraumklima		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Kremsmüller			
Schaltschrankausführung		Verdrahtungsfarben			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	600x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	schwarz	
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	hellblau	
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	gelb/grün	
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühlstelle
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter, Summenstörung	

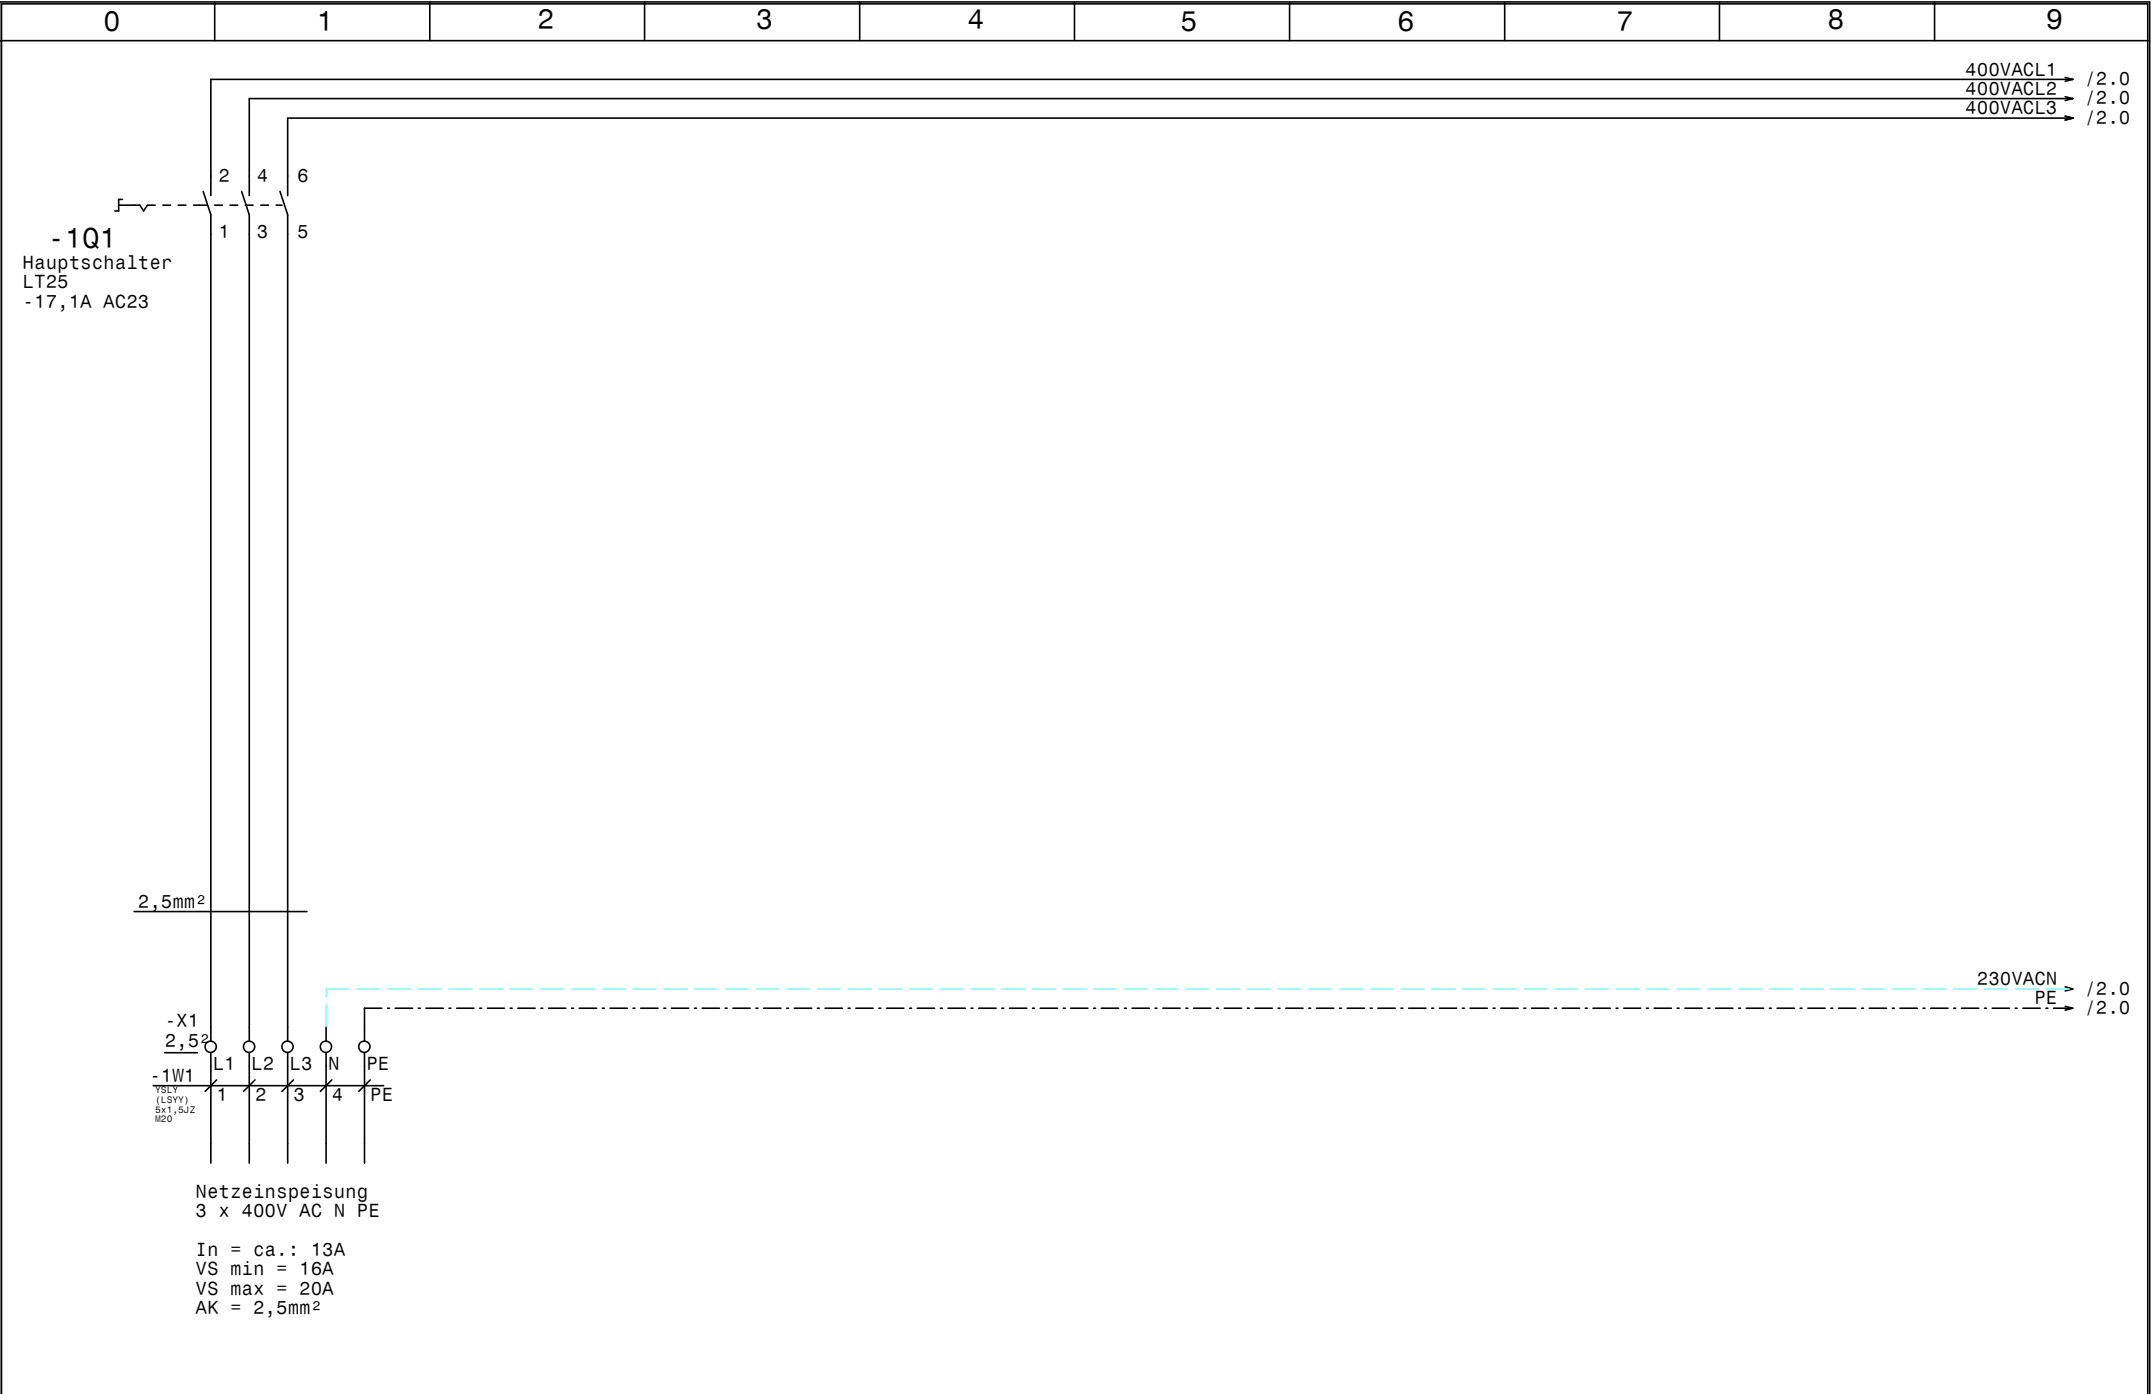

				Datum	27.07.15		Schaltraumklima Schaltraum 6kV Netzanschluß		Zeichn.Nr. : 228/15/01
				Bearb.	Hattinger				Blatt 1
				Gepr.					von 4 B1.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					

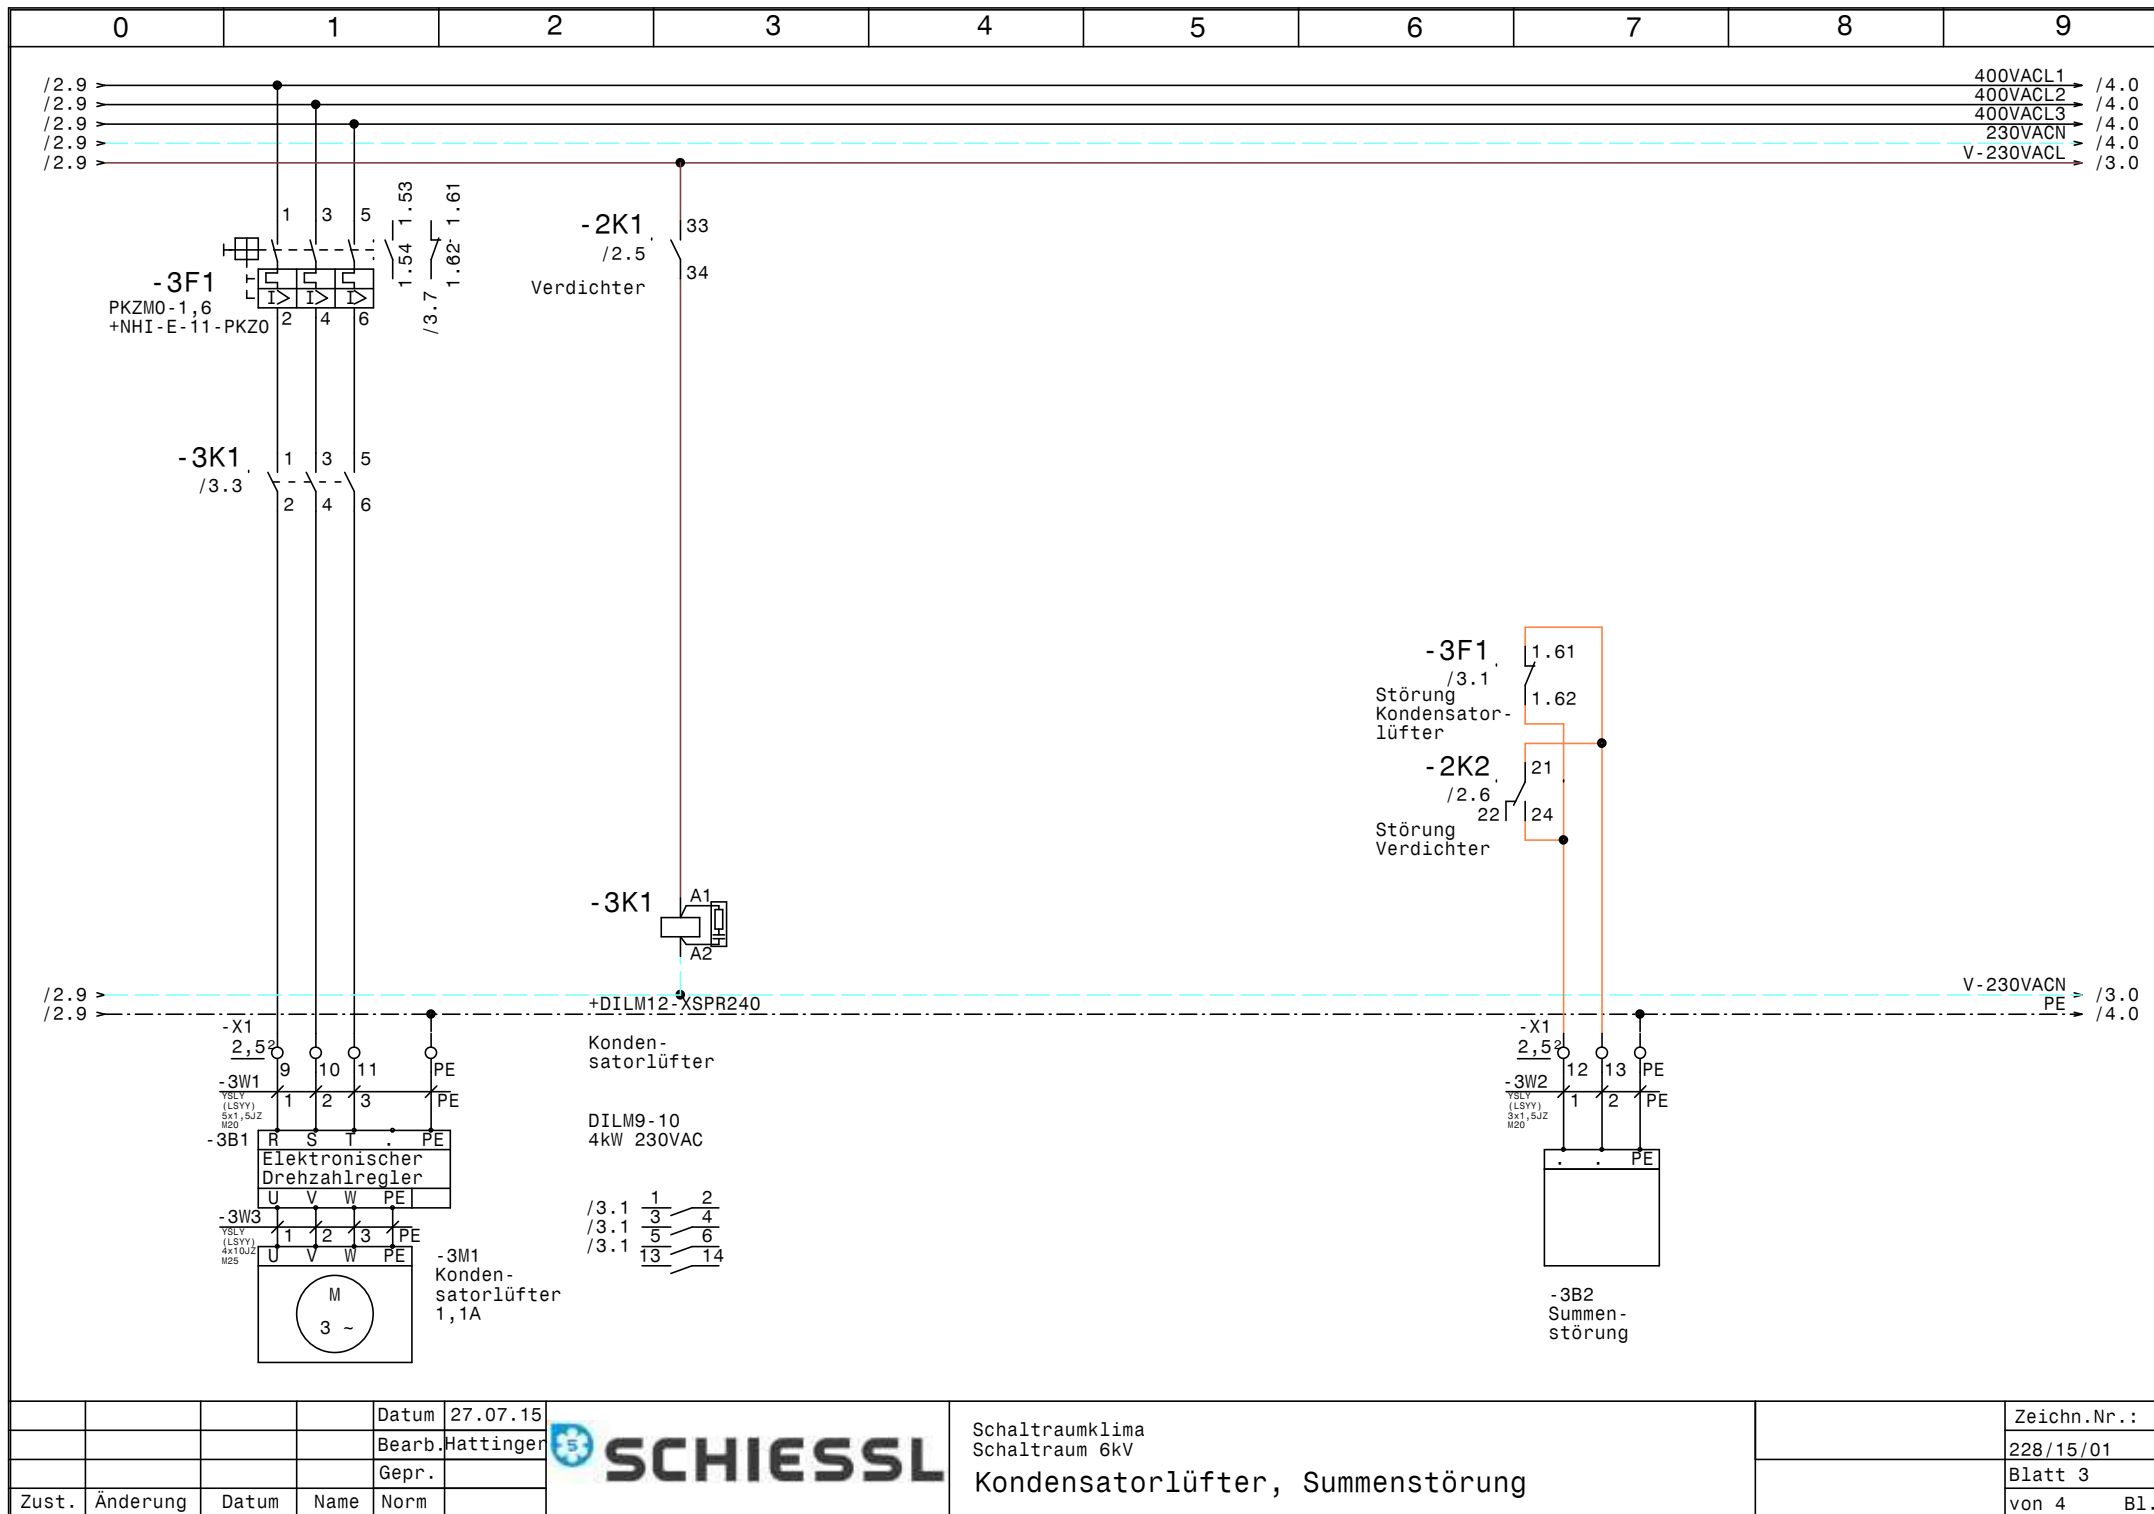


			Datum	27.07.15
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Schaltraumklima
Schaltraum 6kV
Kondensatorlüfter, Summenstörung

Zeichn.Nr.:	228/15/01
Blatt 3	von 4 Bl.

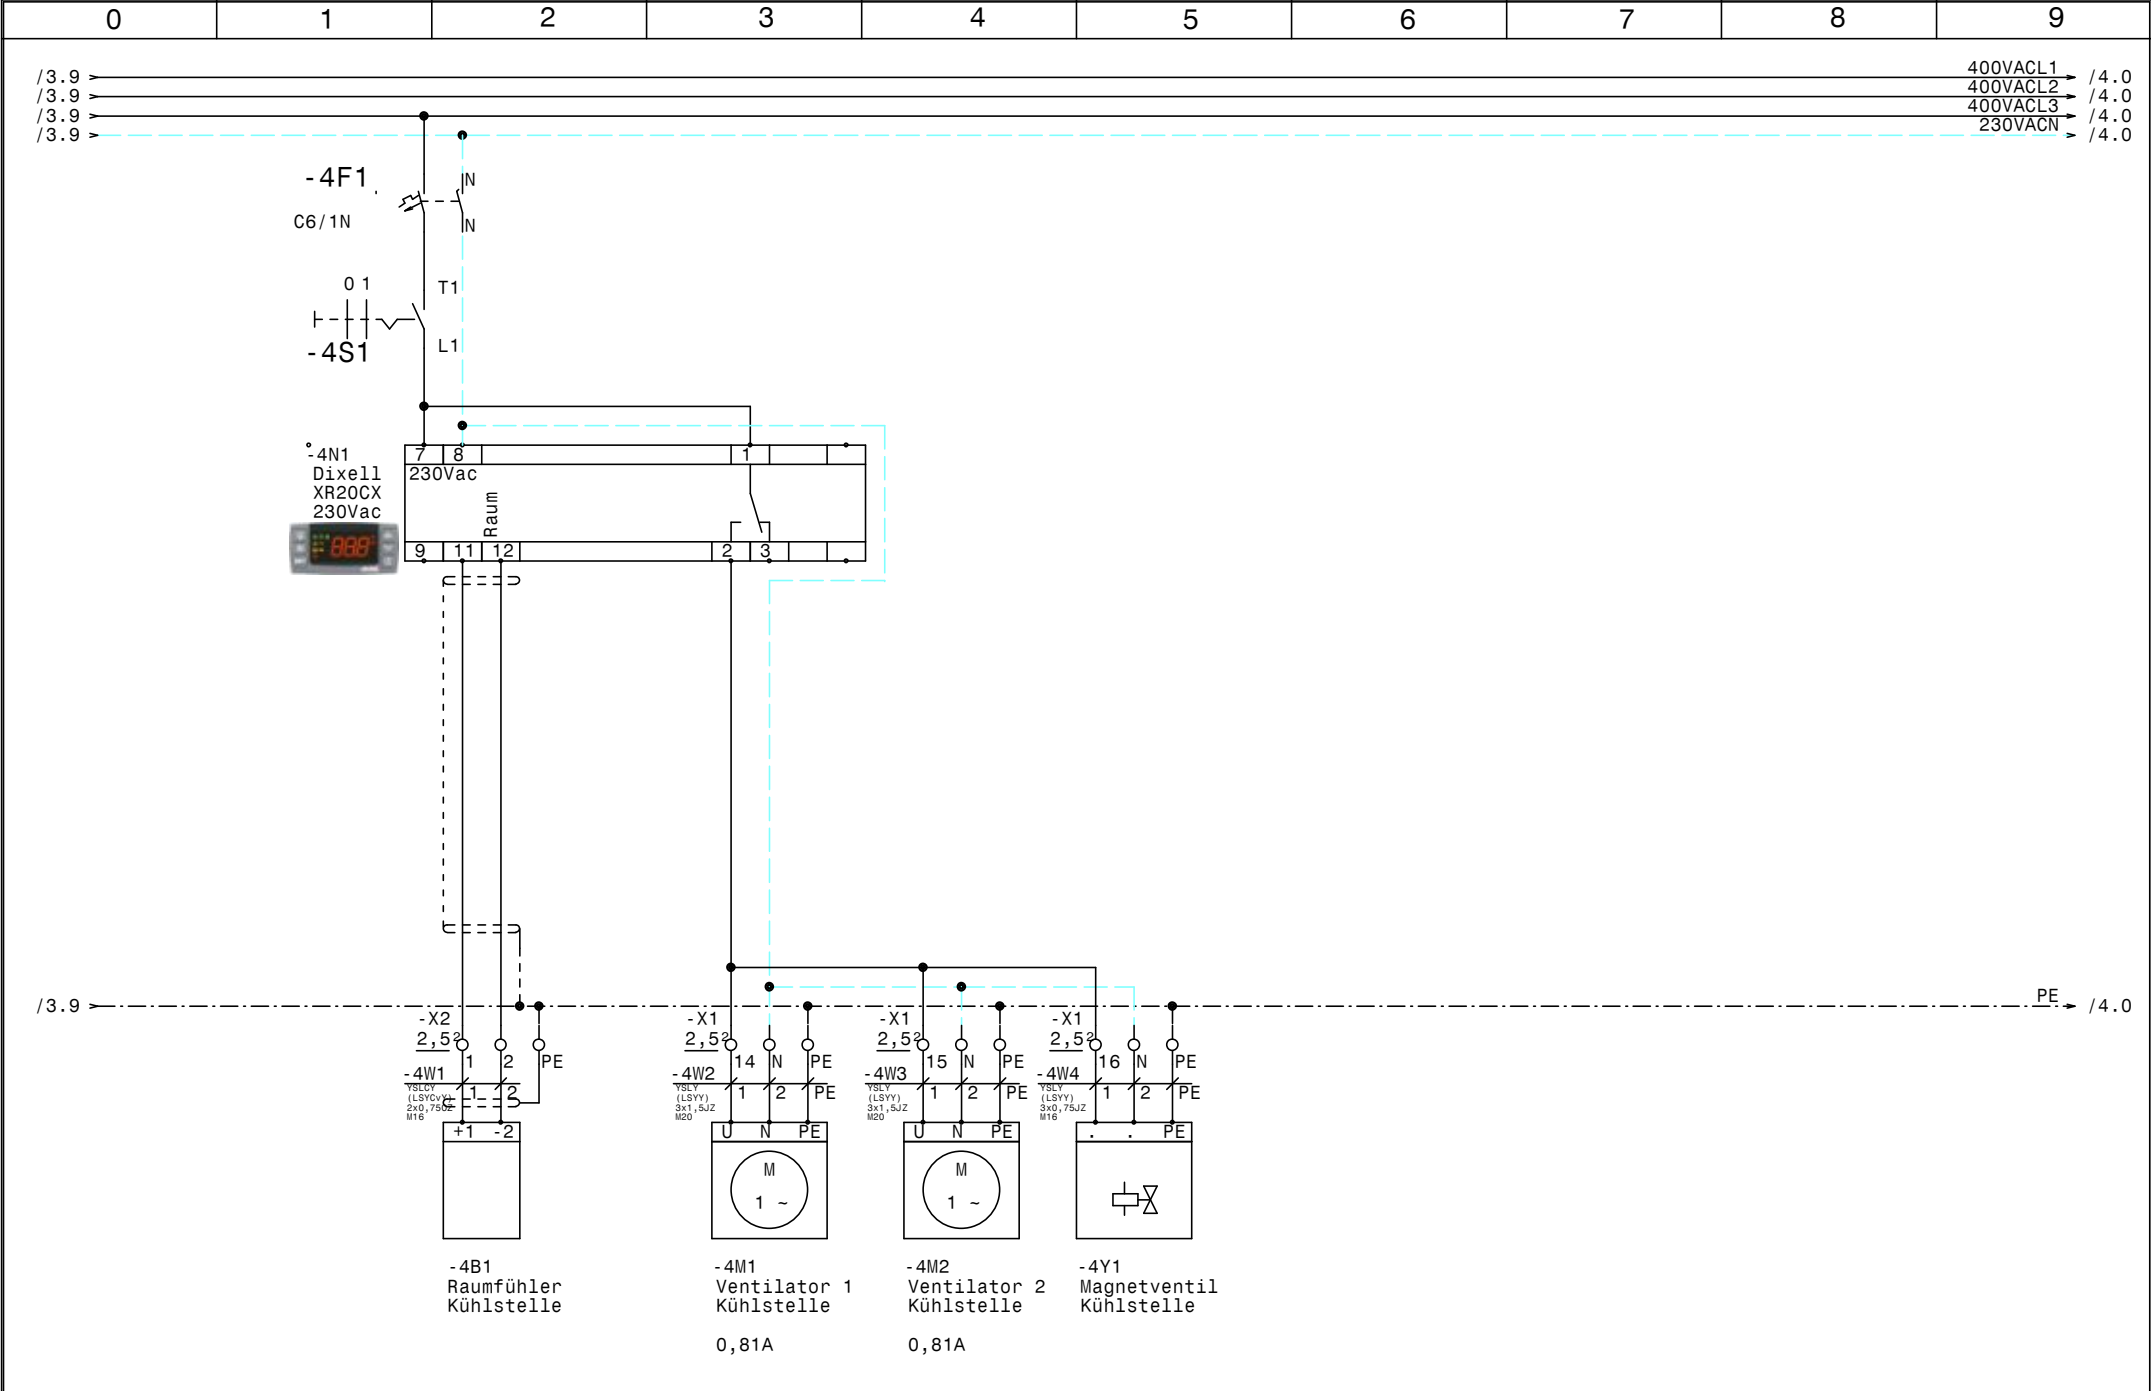

				Datum	27.07.15		Schaltraumklima Schaltraum 6kV Kühlstelle		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				228/15/01
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4	B1.

[illegible]

[illegible]