

Anlage:

Normalkühlung - Verdichtersteuerung

Croma Pharma HQ

Firma:

Schiessl Wien

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

600x600x250

SOCKEL:

-

LACKIERUNG:

RAL 7035

SCHUTZART:

IP54

SCHUTZMASSNAHME:

lt. EVU

BLINDSCHALTBILD:

nein

KABELEINFÜHRUNG:

unten

TÜRANSCHLAG:

links

(BxHxT)

(H)

(BxH)

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

schwarz

NEUTRALLEITER:

hellblau

SCHUTZLEITER:

gelb/grün

STEUERSPANNUNG 230VAC:

ohne Trafo:

L/N

mit Trafo:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

L/N

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

+/-

GND, DDC:

braun/hellblau

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

rot/rot-weiß

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

blau/blau-weiß

FREMDSPANNUNG:

blau/blau-weiß

grün


orange

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

000	Deckblatt	002	Verdichter	004	Externe Freigabe, Not-Aus, Meldungen Extern
001	Netzanschluß	003	Verdichter		

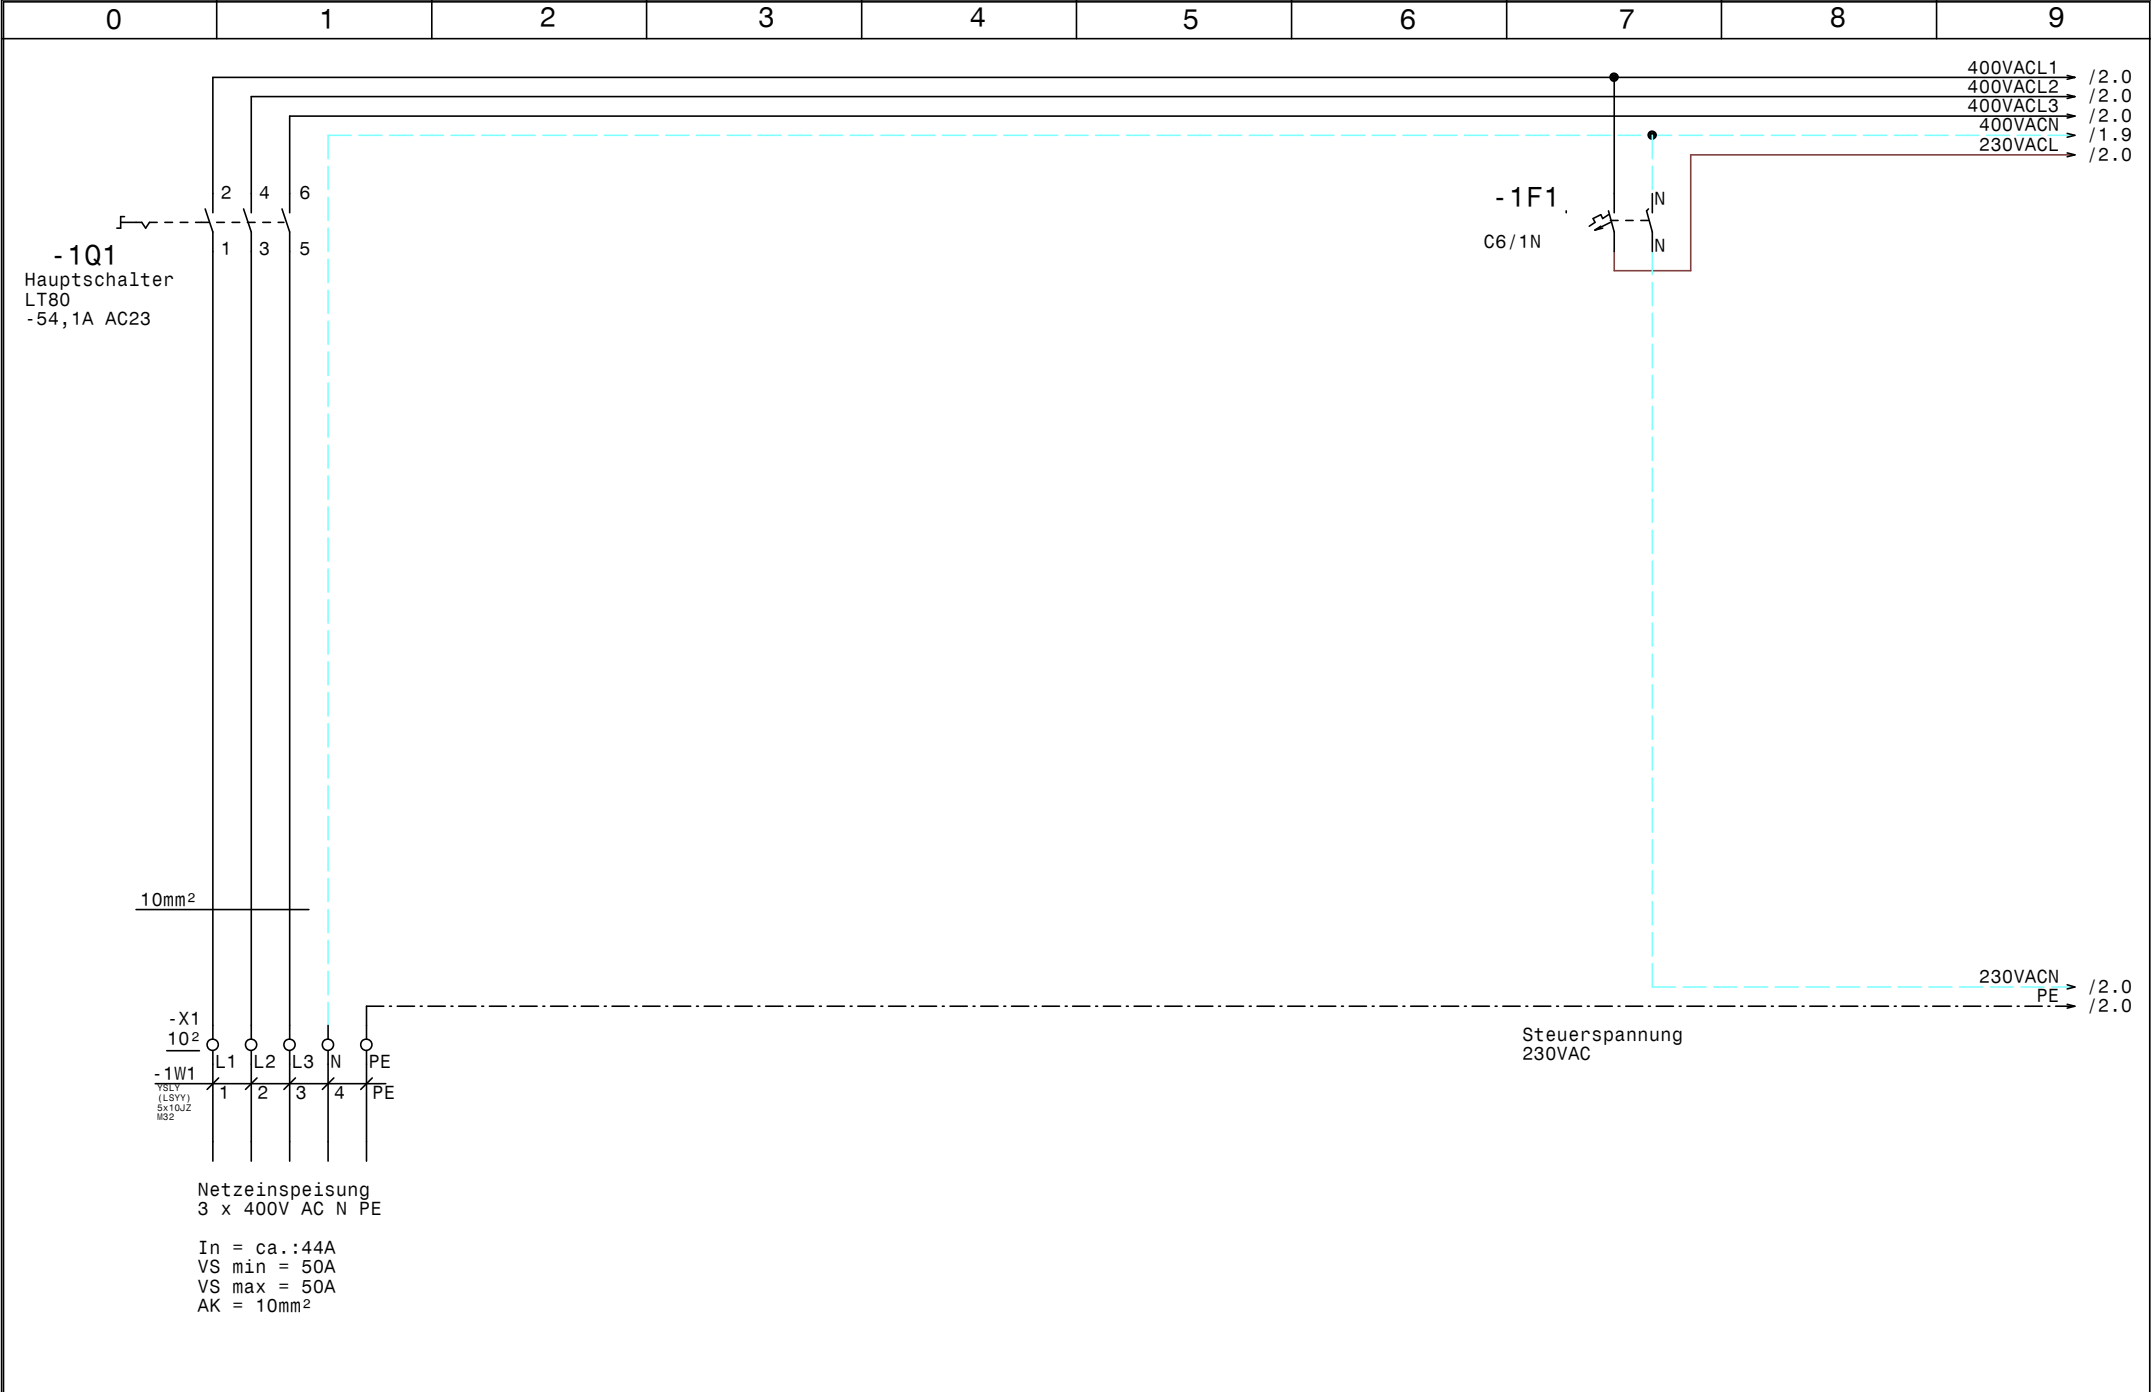

				Datum	21.01.16		Normalkühlung - Verdichtersteuerung Croma Pharma HQ Netzanschluß		Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger				008/16	
				Gepr.					Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 4	B1.



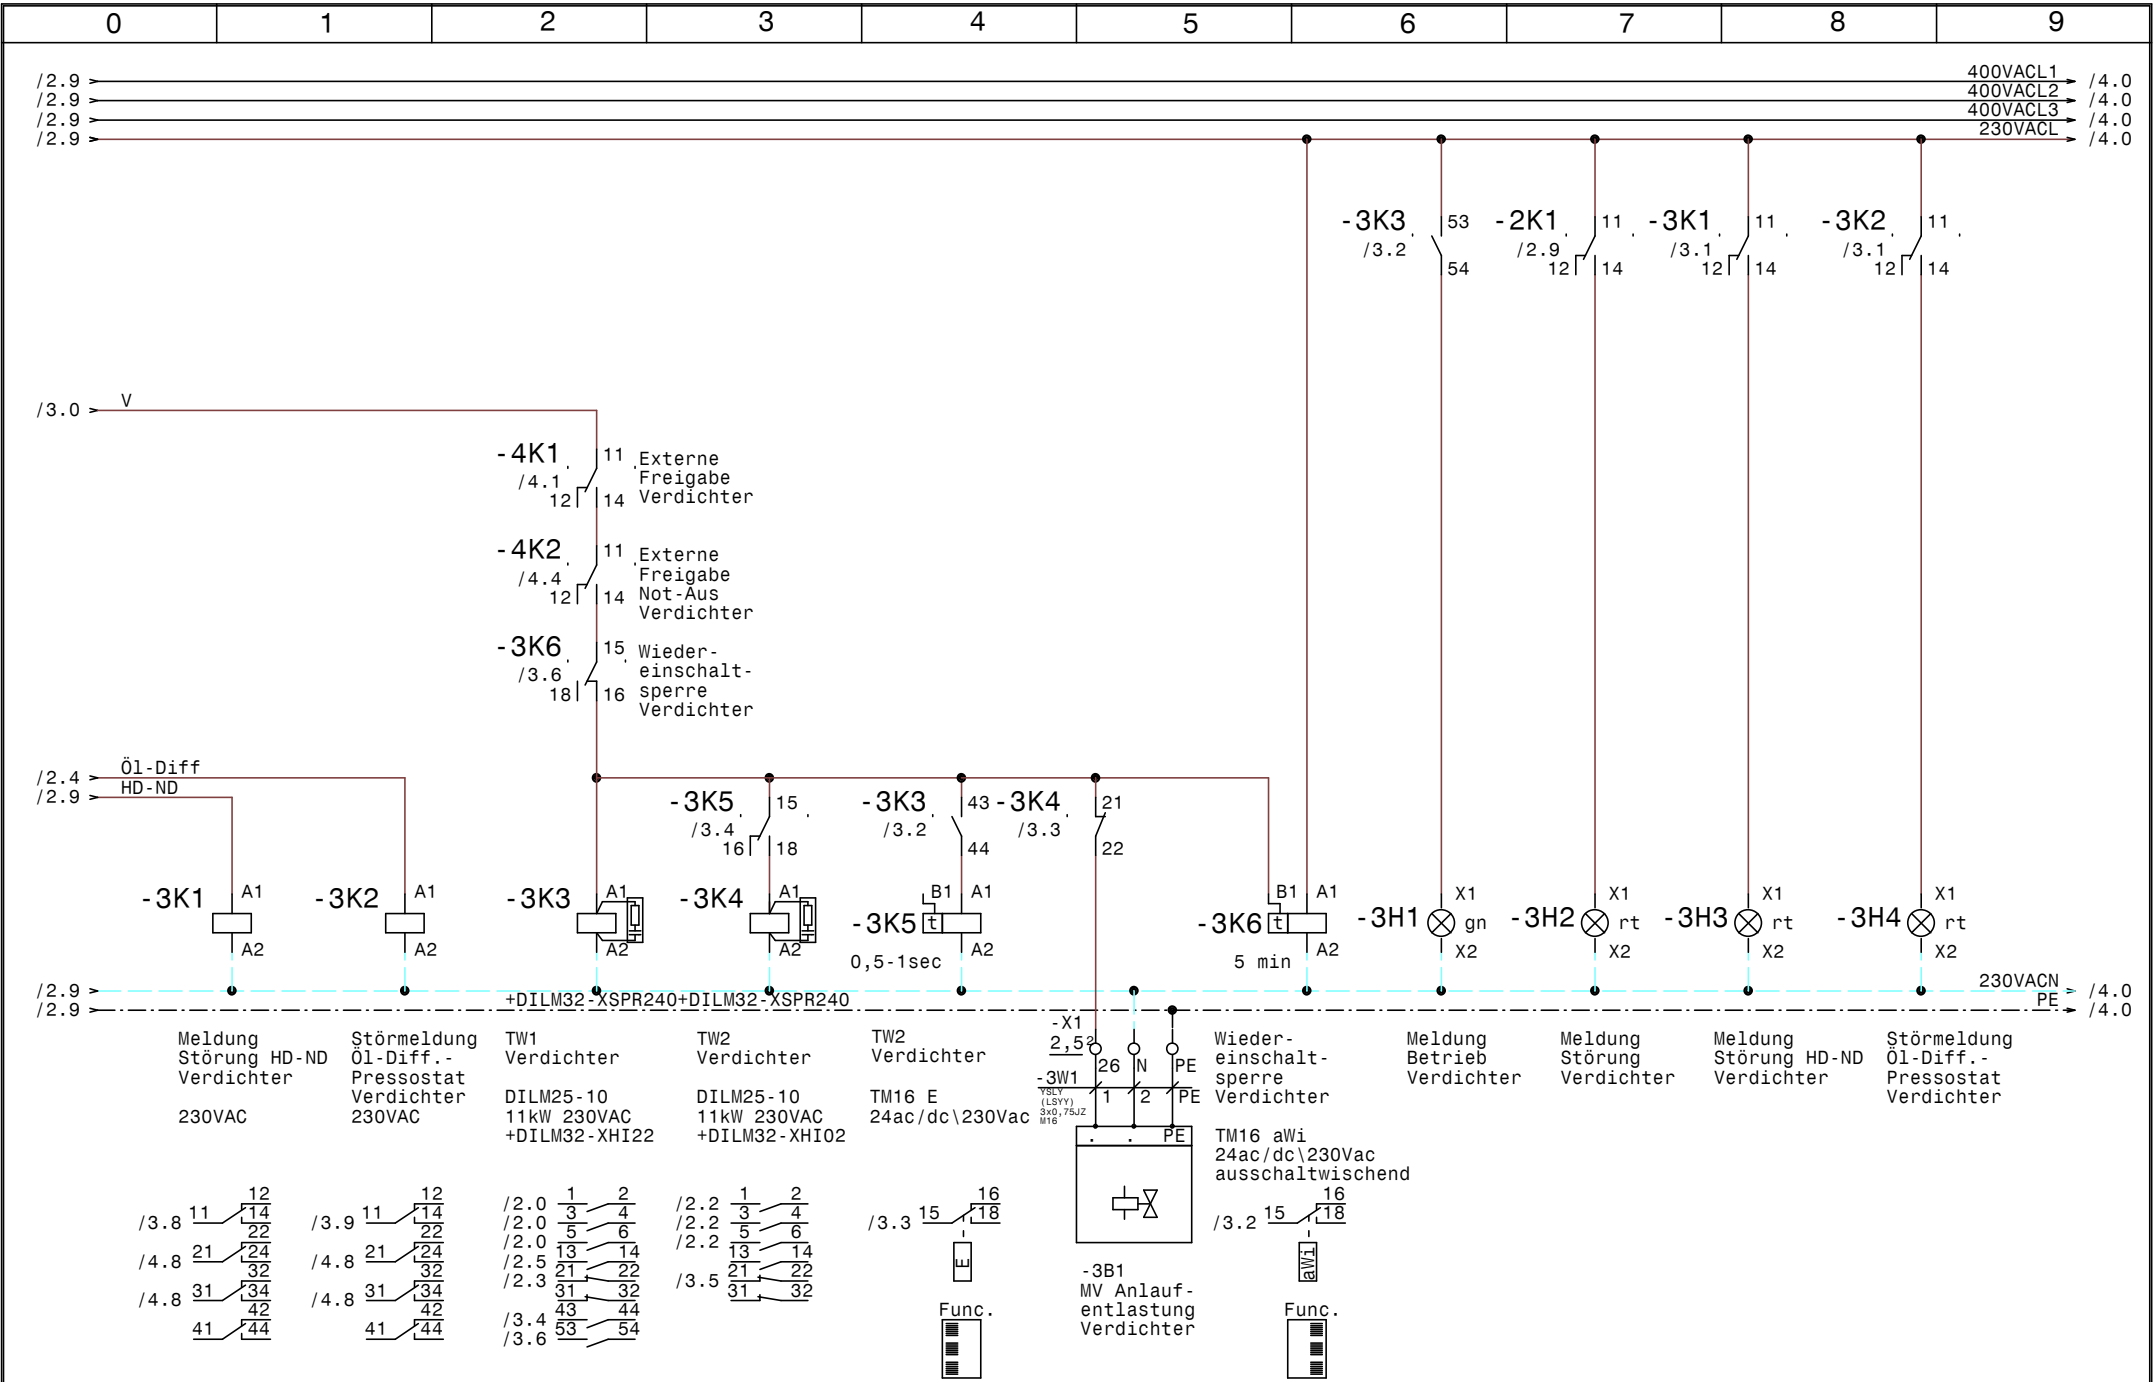

0					1					2					3					4					5					6					7					8					9				
Nr.					Feldgerät					Leitungs- bezeichnung					Leitungs- typ					Anzahl Adern					Zielbezeichnung																								
1					-1We1					-1W1					YSLY (LSYY) 5x10JZ M32					5					Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE																								
2					-2M1					-2W1					YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20					4					TW1 Verdichter																								
3					-2M2					-2W2					YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20					4					TW2 Verdichter																								
4					-2B1					-2W3					YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16					6					Motorvollschutz Verdichter																								
5					-2B2					-2W4					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Ölsumpfheizung Verdichter																								
6					-2B3					-2W5					YSLY (LSYY) 7x0,75JZ M16					6					Öl-Diff.Pressostat Verdichter																								
7					-2B4					-2W6					YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16					4					HD-Pressostat Verdichter																								
8					-2B5					-2W7					YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16					4					ND-Pressostat Verdichter																								
9					-2B6					-2W8					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Pump down Verdichter																								
10					-3B1					-3W1					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					MV Anlaufentlastung Verdichter																								
11					-4B1					-4W1					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Externe Freigabe Verdichter																								
12					-4B2					-4W2					YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16					3					Externe Freigabe Not-Aus Verdichter																								
13					-4M1					-4W3					YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20					3					Abgang Verflüssiger																								

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
2		C6/1N				Sicherungsautomaten				-1F1, -4F1									
2		PKZM0-20				Motorschutzschalter				-2F1, -2F2									
2		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
2		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-3H1, -4H1									
4		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-3H2, -3H3, -3H4, -4H2									
5		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-3K2, -2K1, -4K2, -3K1, -4K1									
2		DILM25-10(230V50HZ)				Schütz				-3K3, -3K4									
1		DILM32-XHI22				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM32-XHI02				Hilfsschalterbaustein													
1		TM16 E 24ac/dc\230Vac				Multifunktion Zeitrelais				-3K5									
1		TM16 aWi 24ac/dc\230Vac				Multifunktion Zeitrelais				-3K6									
5		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		WS 6625 B=600 H=600 T=250				Wandschrank IP 55				-0N1									
2		DILM32-XSPR240				RC-Löschglied				-3N1, -3N2									
1		LT80 -54,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
1						Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1									
1		M32				Kabelverschraubung				-1W1									
3		M20				Kabelverschraubung				-2W1, -4W3, -2W2									
10		M16				Kabelverschraubung				-2W3, -3W1, -2W8, -2W7, -2W6, -2W4									
										-4W2, -4W1, -4V1, -2W5									
40		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1, -X1									
1		EK 10 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
1		Klemme 10 blau				Klemme N				-X1									
3		Klemme 10 grau				Klemme L				-X1									
4		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1, -X1									
13		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1, -X1									