


Anlage:		Normalkühlung		__ !! A C H T U N G !! __ Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Müllner			
Scheiblhofer					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	_____ braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	_____ rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	_____ blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	_____ blau/blau-weiß
			GND, DDC:		_____ blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		_____ grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		_____ orange
			FREMDSPANNUNG:		_____ orange

Blattverzeichnis		
000	Deckblatt	
001	Netzanschluß	
002	Rebenlager	

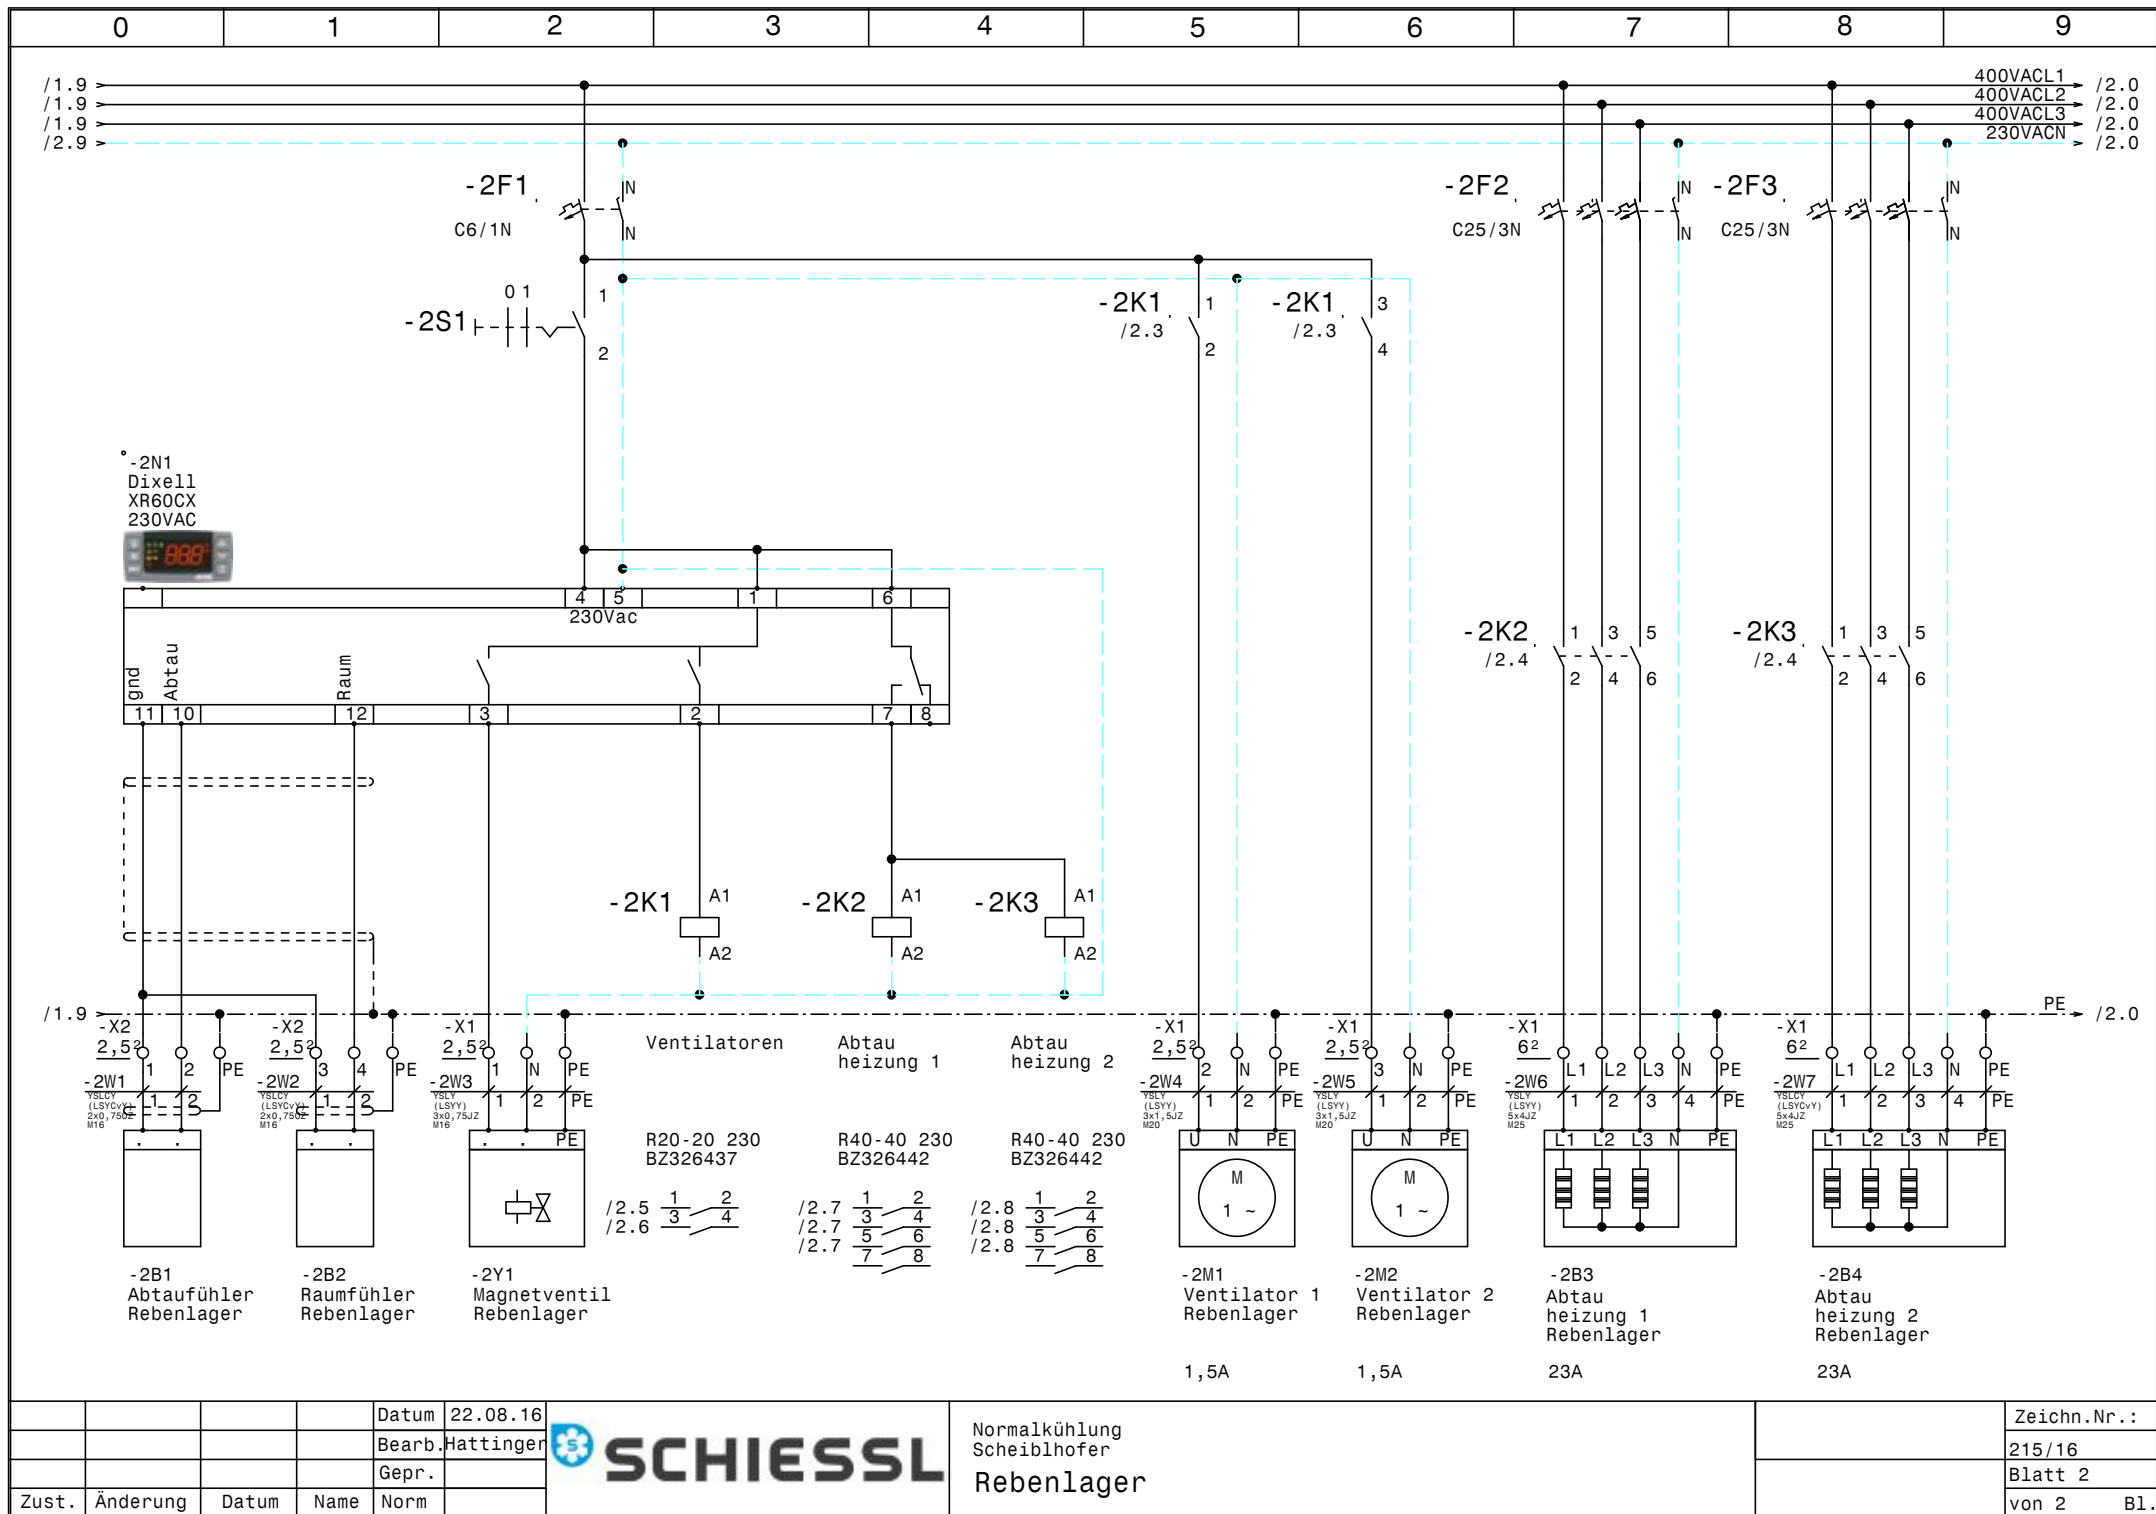

[illegible]

[illegible]