

Anlage:

Kühlen und Entfeuchten

Erste Campus Filmlager

Firma:

Wellair

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:

SOCKEL:

LACKIERUNG:

SCHUTZART:

SCHUTZMASSNAHME:

BLINDSCHALTBILD:

KABELEINFÜHRUNG:

TÜRANSCHLAG:

600x600x250

-

RAL 7035

IP54

lt. EVU

nein

unten

links

(BxHxT)

(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:

NEUTRALLEITER:

SCHUTZLEITER:

STEUERSPANNUNG 230VAC:

STEUERSPANNUNG 0-24VAC:

STEUERSPANNUNG 0-24VDC:

GND, DDC:

MESSLEITUNGEN, FÜHLER:

POTENTIALFREIE LEITUNGEN:

FREMDSPANNUNG:

schwarz

hellblau

gelb/grün

rot/rot-weiß

blau/blau-weiß

blau/blau-weiß

blau-weiß


grün

orange

orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Verdampfer
001 Netzanschluß	003 XH260V Kühlen-Abtauen-Entfeuchten-Nachheizen	

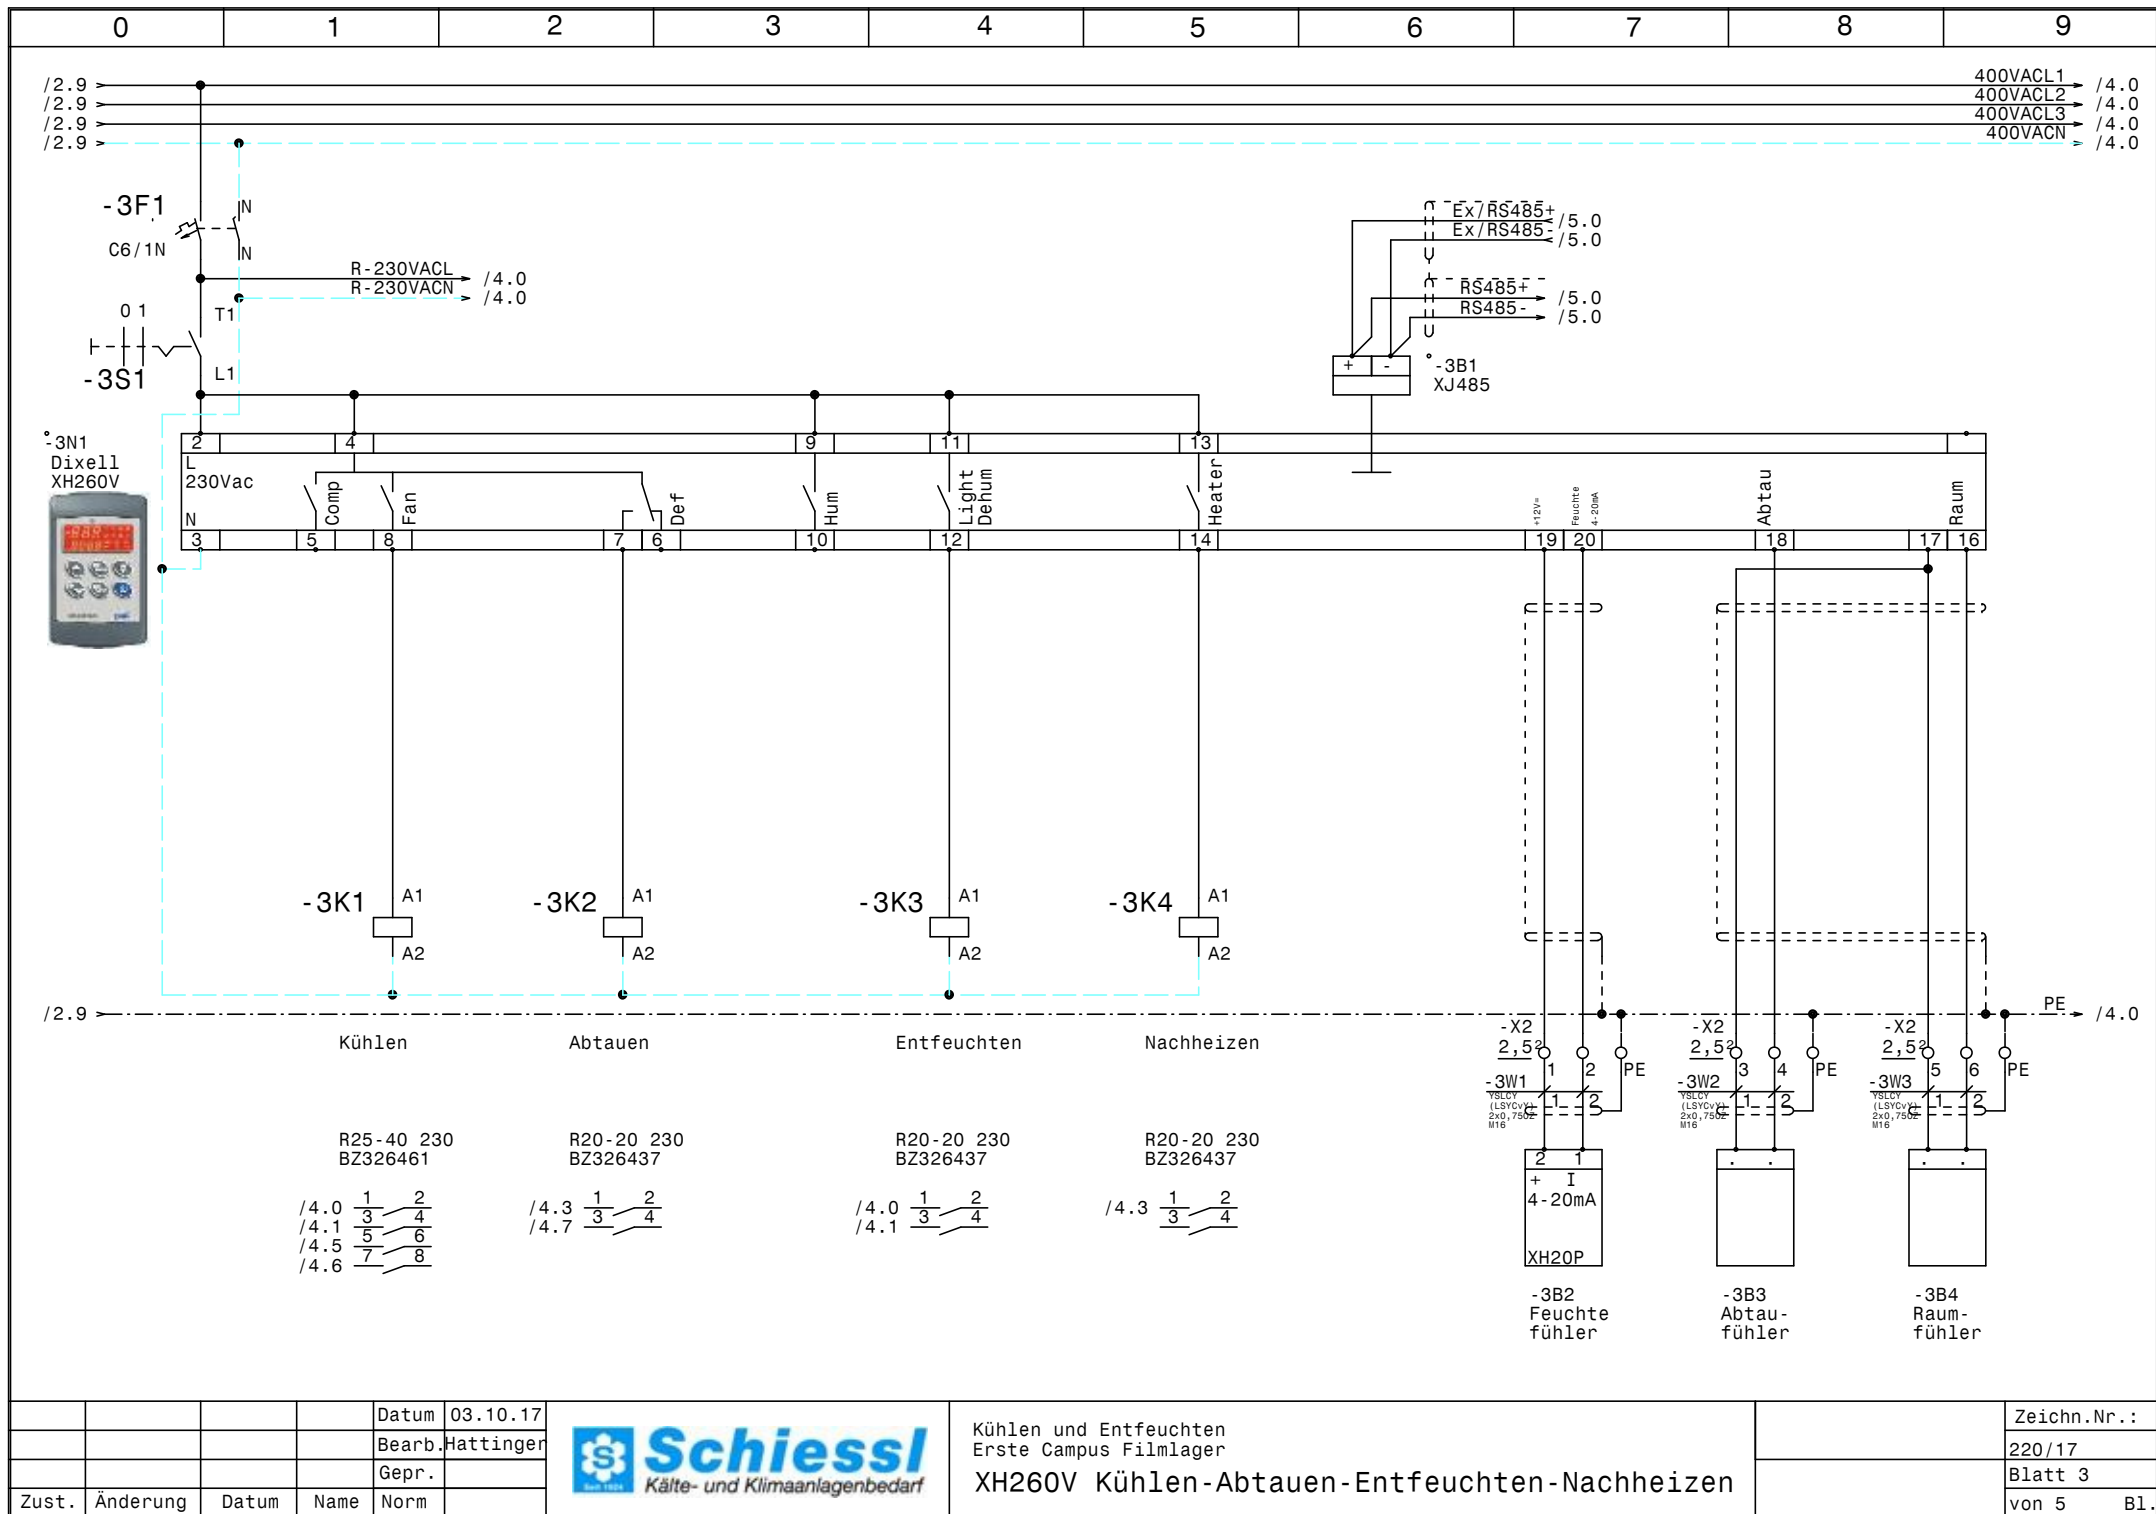


				Datum	03.10.17
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlen und Entfeuchten
Erste Campus Filmlager
XH260V Kühlen-Abtauen-Entfeuchten-Nachheizen

Zeichn.Nr.:	220/17
Blatt 3	von 5
	B1.

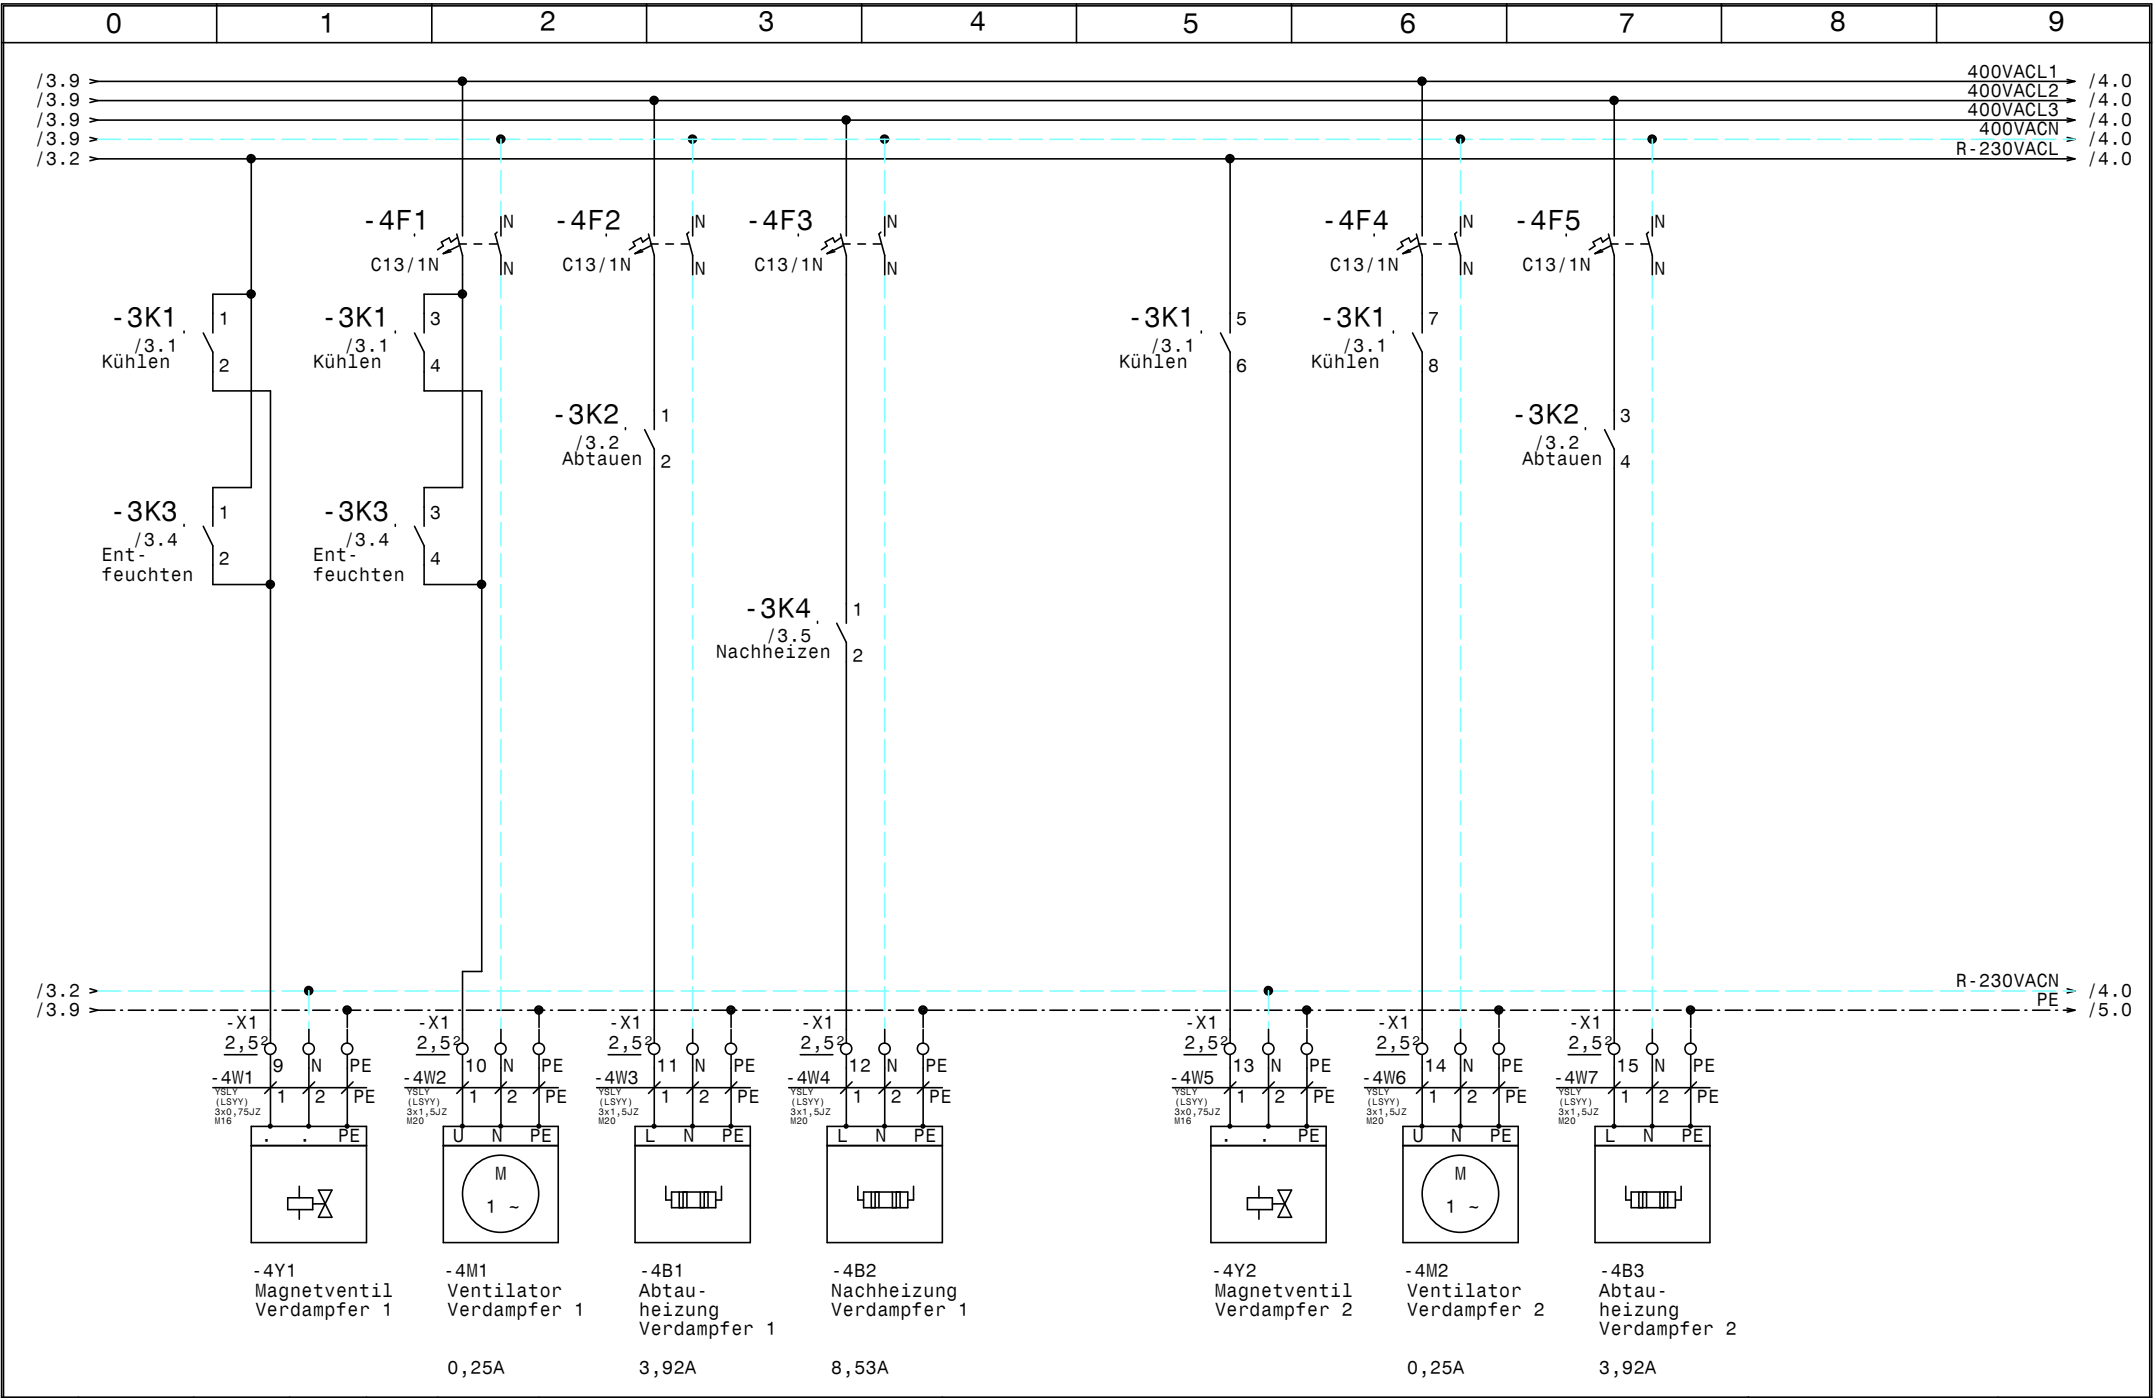


				Datum	03.10.17
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlen und Entfeuchten
Erste Campus Filmlager
Verdampfer

Zeichn.Nr.:	220/17
Blatt 4	von 5
	B1.

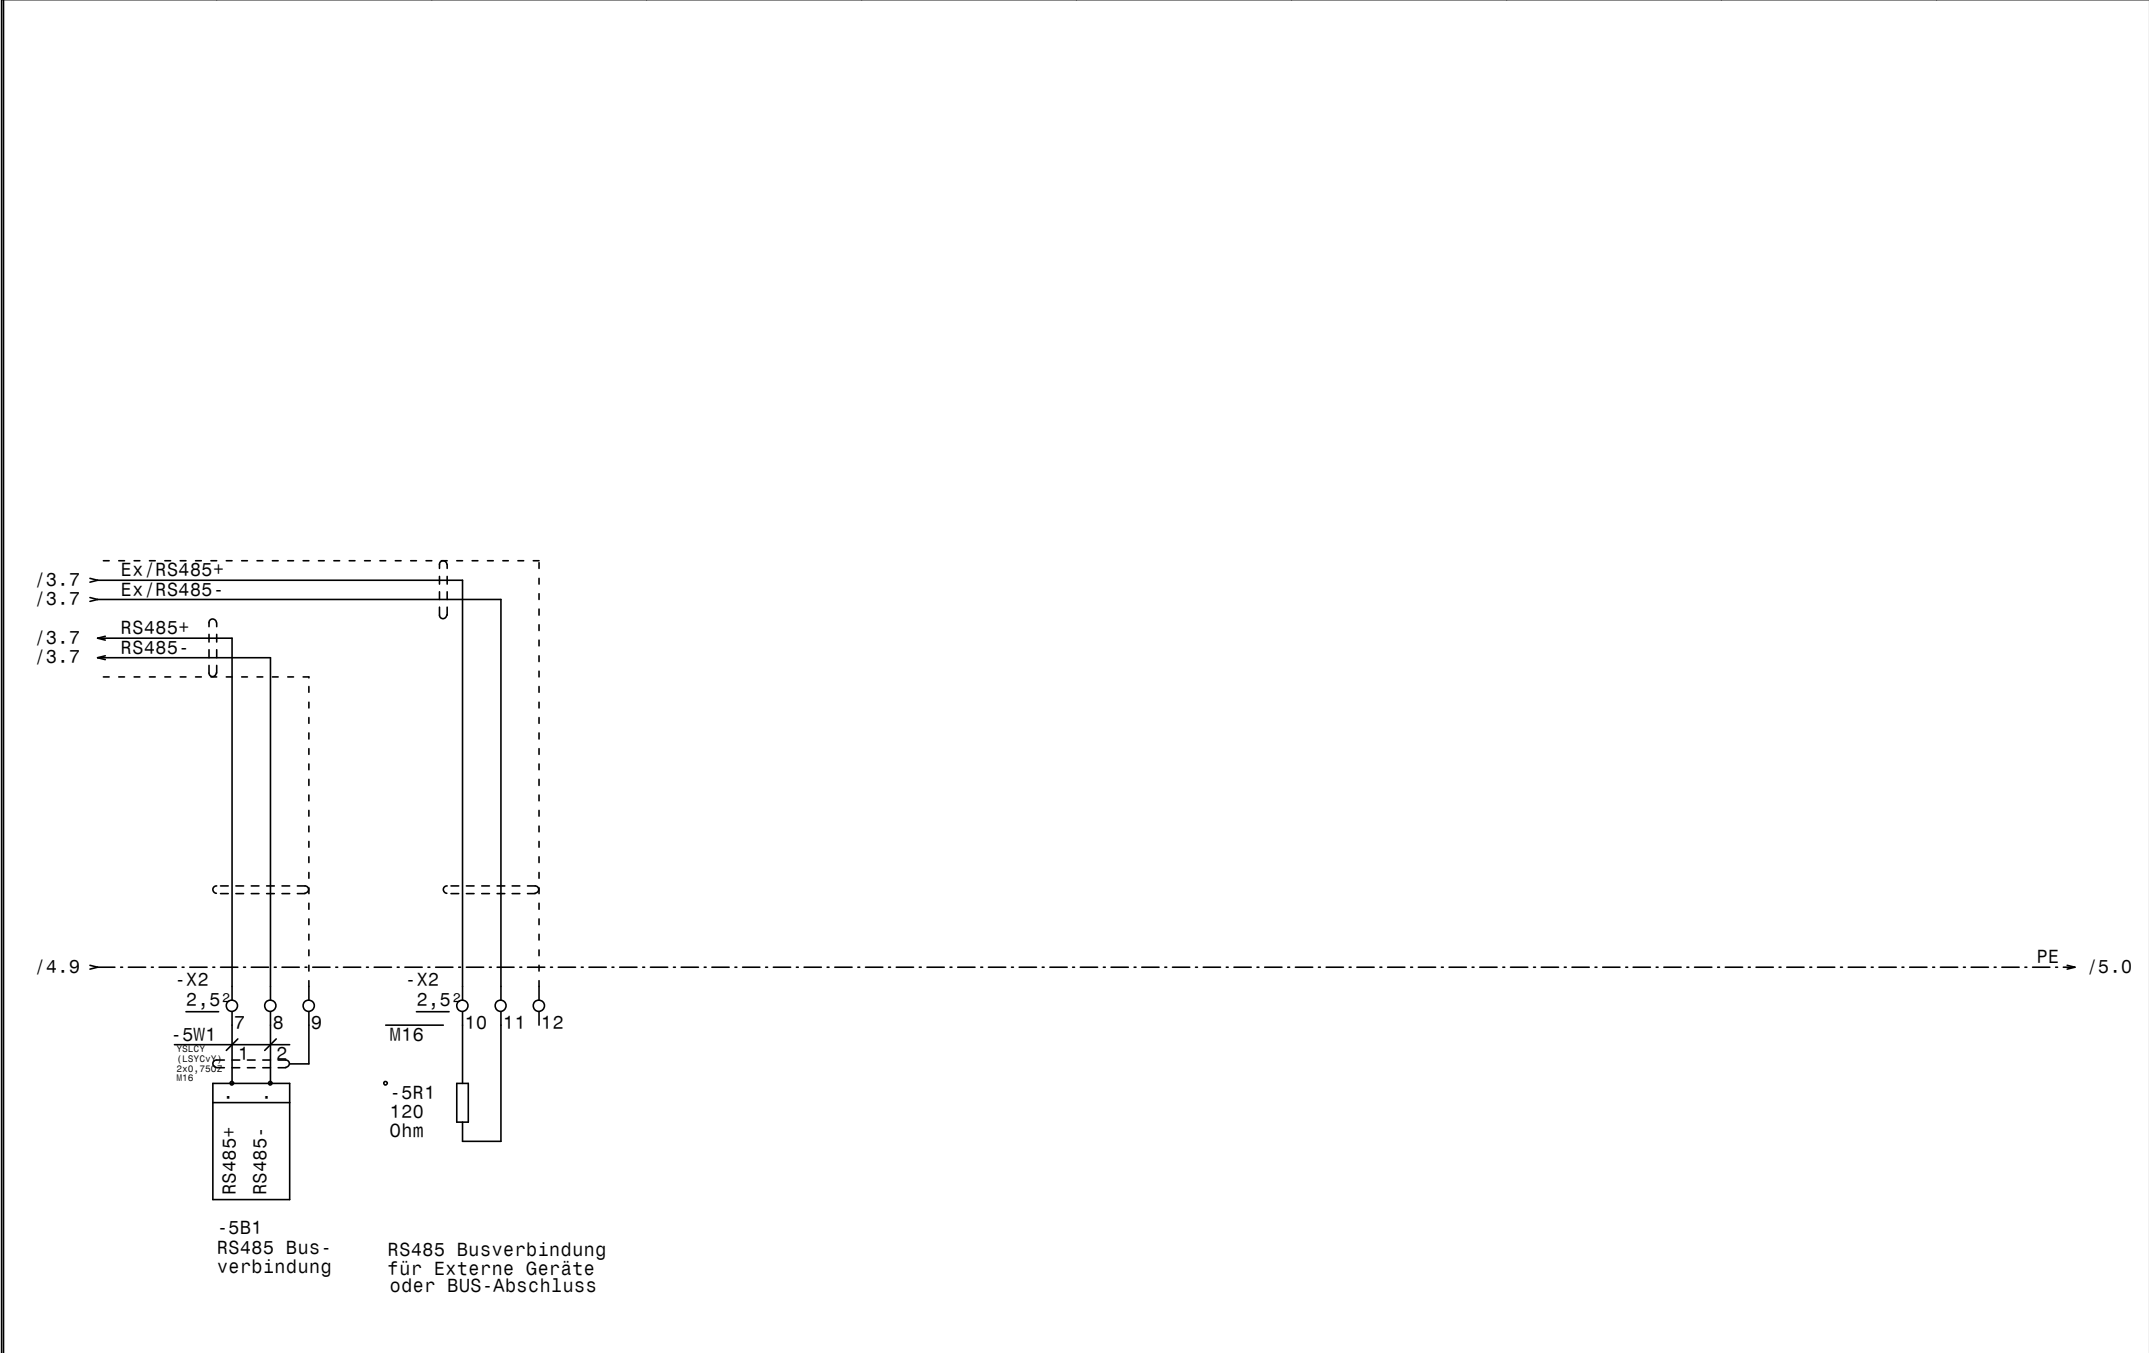

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Dixell XH260V						-3N1							
1		120 Ohm				Widerstand						-5R1							
5		C13/1N				Sicherungsautomaten						-4F1, -4F2, -4F3, -4F4, -4F5							
2		C6/1N				Sicherungsautomaten						-3F1, -2F2							
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-2N1							
1		DILM32-XHI11				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1							
13		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X1, -X1							
1		EK 4 ge/gr				Erdungsklemme						-X1							
8		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1, -X1							
27		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2, -X1							
1		Klemme 4 blau				Klemme N						-X1							
3		Klemme 4 grau				Klemme L						-X1							
1		LT40 -27,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-2S1, -3S1							
9		M16				Kabelverschraubung						-2W3, -5V1, -5W1, -4W5, -2W2, -3W1							
												-3W2, -4W1, -3W3							
6		M20				Kabelverschraubung						-2W1, -4W6, -4W7, -4W4, -4W3, -4W2							
1		M25				Kabelverschraubung						-1W1							
1		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		PKZMO-10				Motorschutzschalter						-2F1							
3		R20-20_230				Kleinschütz						-3K2, -3K4, -3K3							
1		R25-40_230_e				Kleinschütz						-3K1							
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-2H1							
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2							
1		WS 6625 B=600 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							