

Anlage:

Regelverteiler Haus C, Ebene-1, Raum 49

LKH WR.Neustadt

Firma:

Witzmann

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1200x300	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben u. unten	
TÜRANSCHLAG:	links	
	+Glastür über	
	Schalter u. Regler	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	_____	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	_____	orange
FREMDSpannung:	_____	orange

!! A C H T U N G !!

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen.

Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten!

Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen

Aufnahmestrom der Motoren einstellen!

Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche

Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen

Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!


Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 TKZ Küche, Raum 018
002 Patisserie, Raum 017
003 KR-Küche, Raum 019
004 KR Tagesbedarf, Raum 027
005 KR-Obst, Raum 031
```


006 KR Kalte Küche, Raum 036
007 TKZ Anlieferung, Raum 035
008 KR Gemüse, Raum 030
009 KR MOPRO (Molkereiprodukte) , Raum 032
010 Reserve
011 KR Anlieferung MOPRO, Raum 050


012	KR Fleisch, Raum 061
013	Thermomax
014	Tiefkühlalarm
015	Regelschrank
016	Summenstörung

				Datum	21.07.20	 Regelverteiler Haus C, Ebene-1, Raum 49 LKH WR.Neustadt		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			032/18
				Gepr.				Blatt 0
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Deckblatt		von 16 Bl.

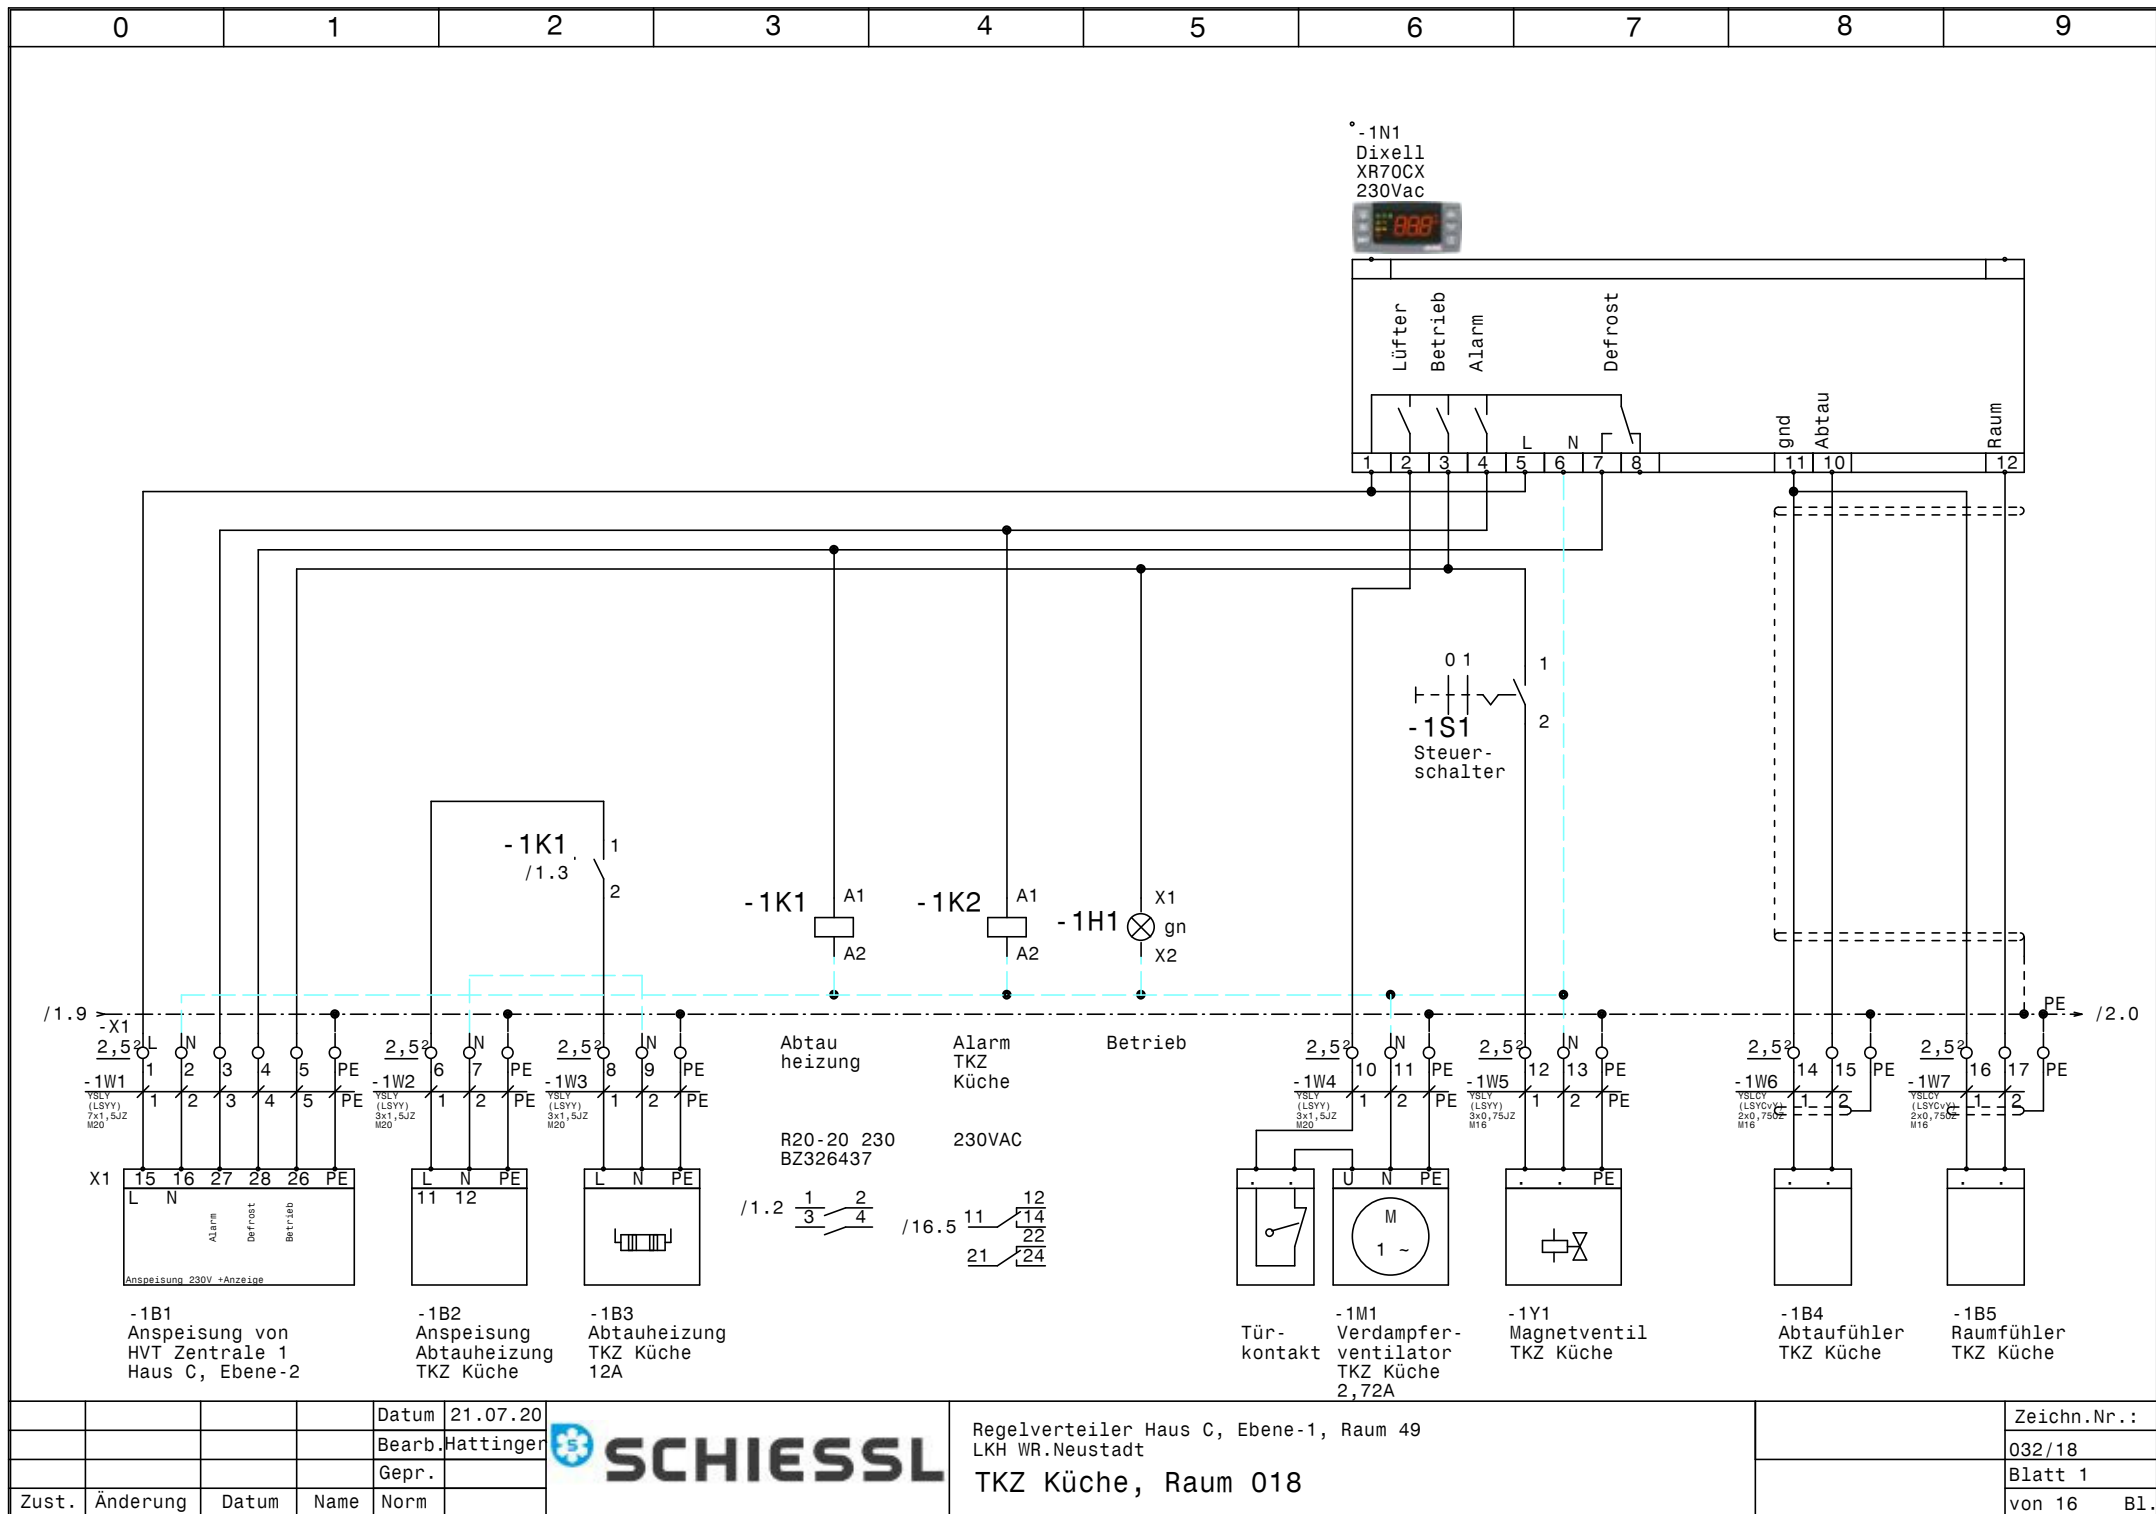




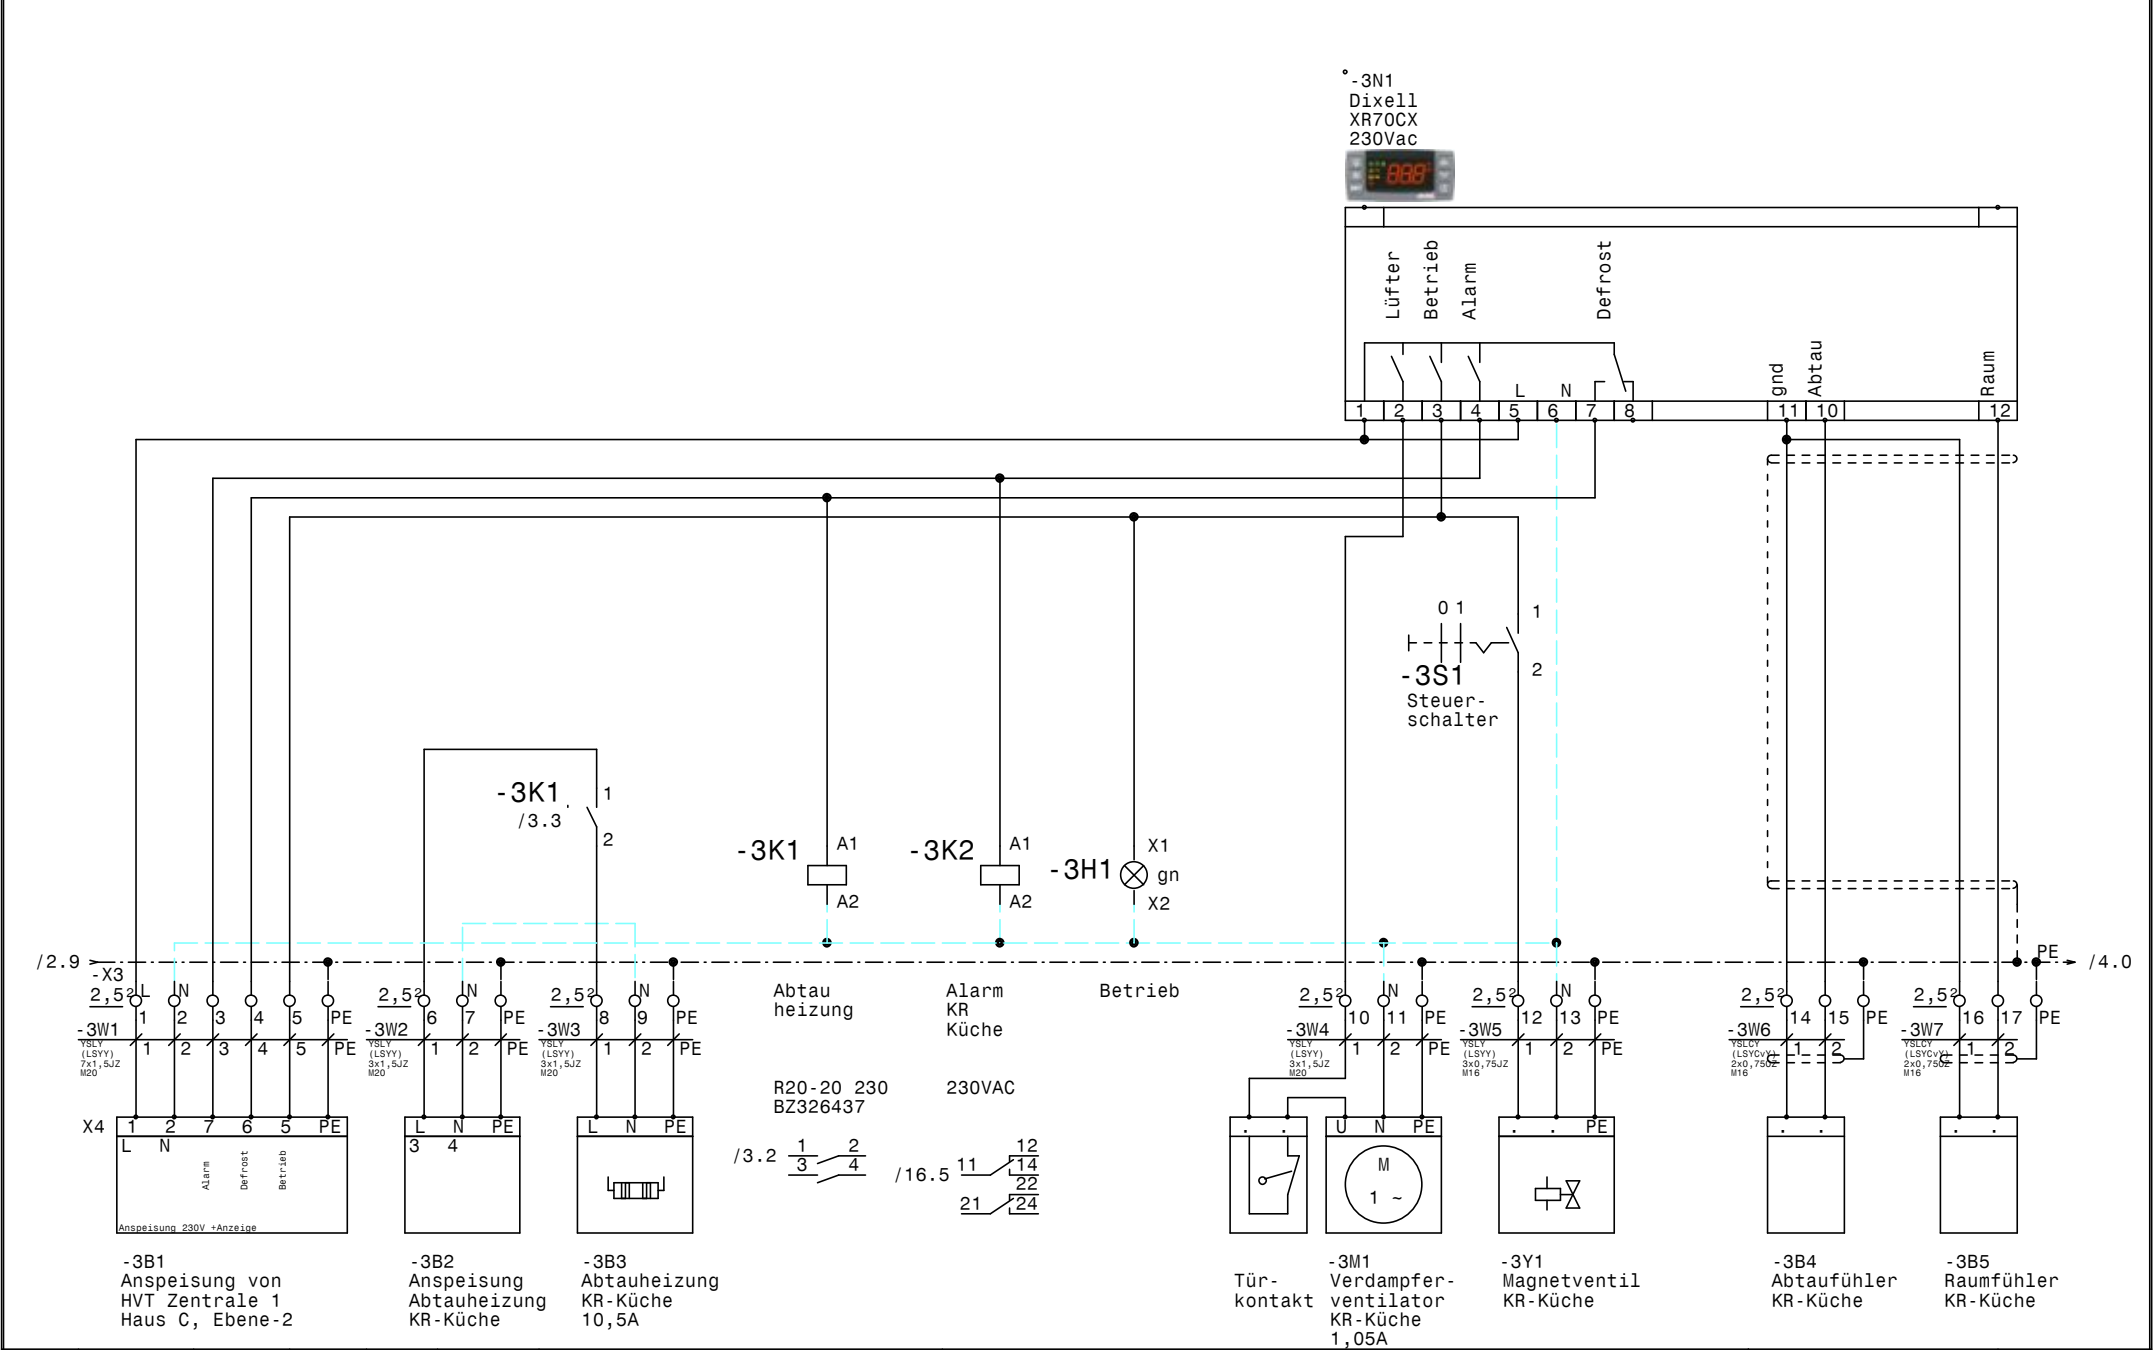


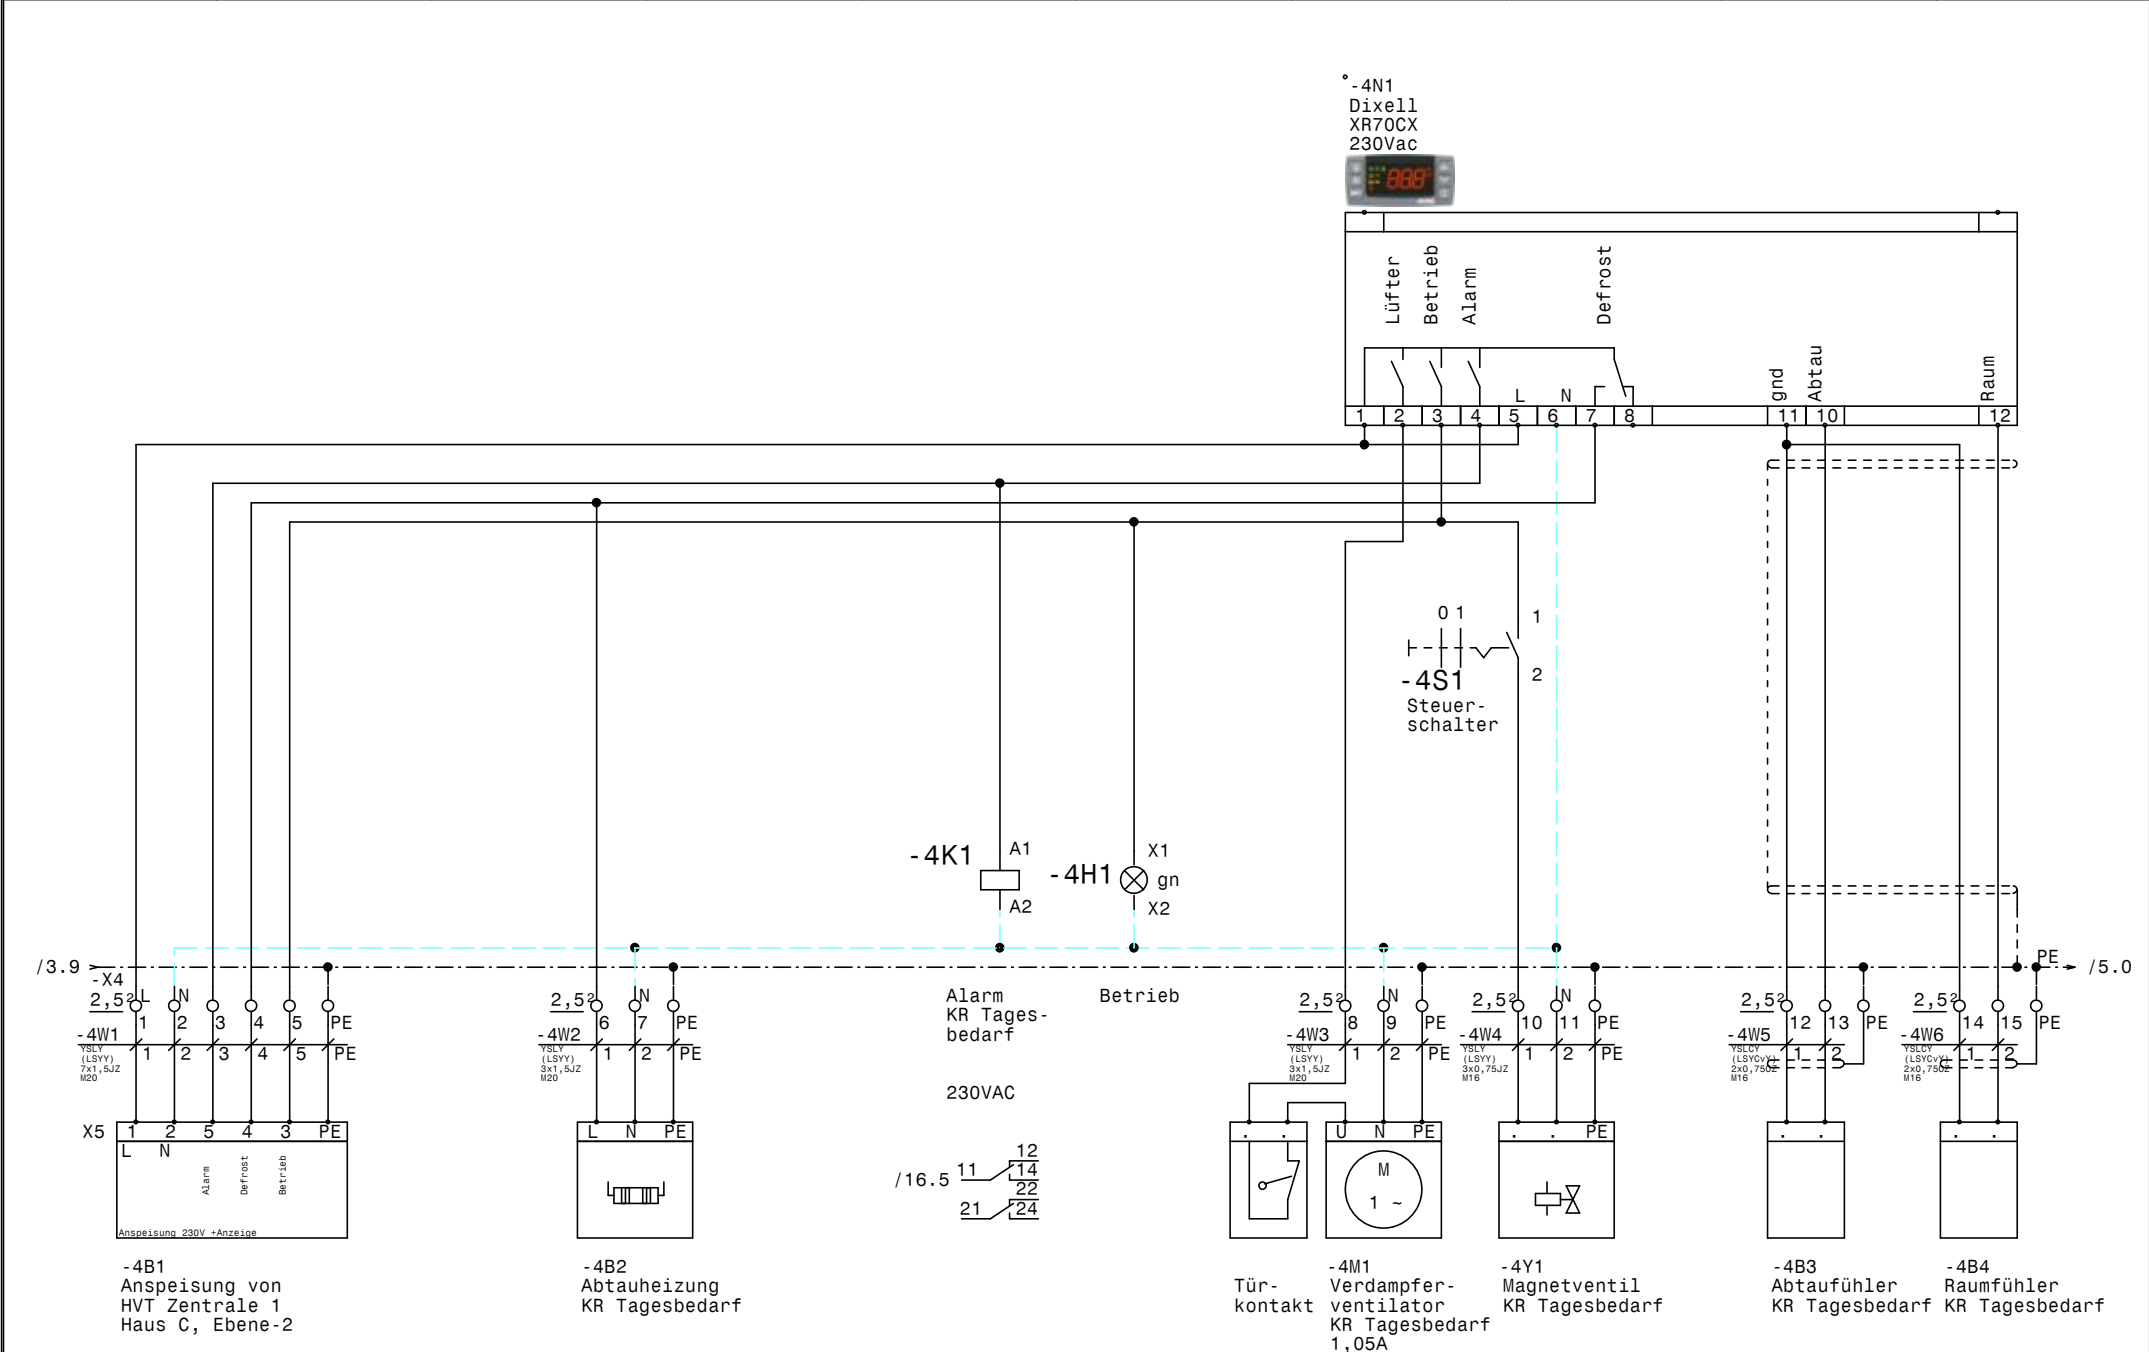







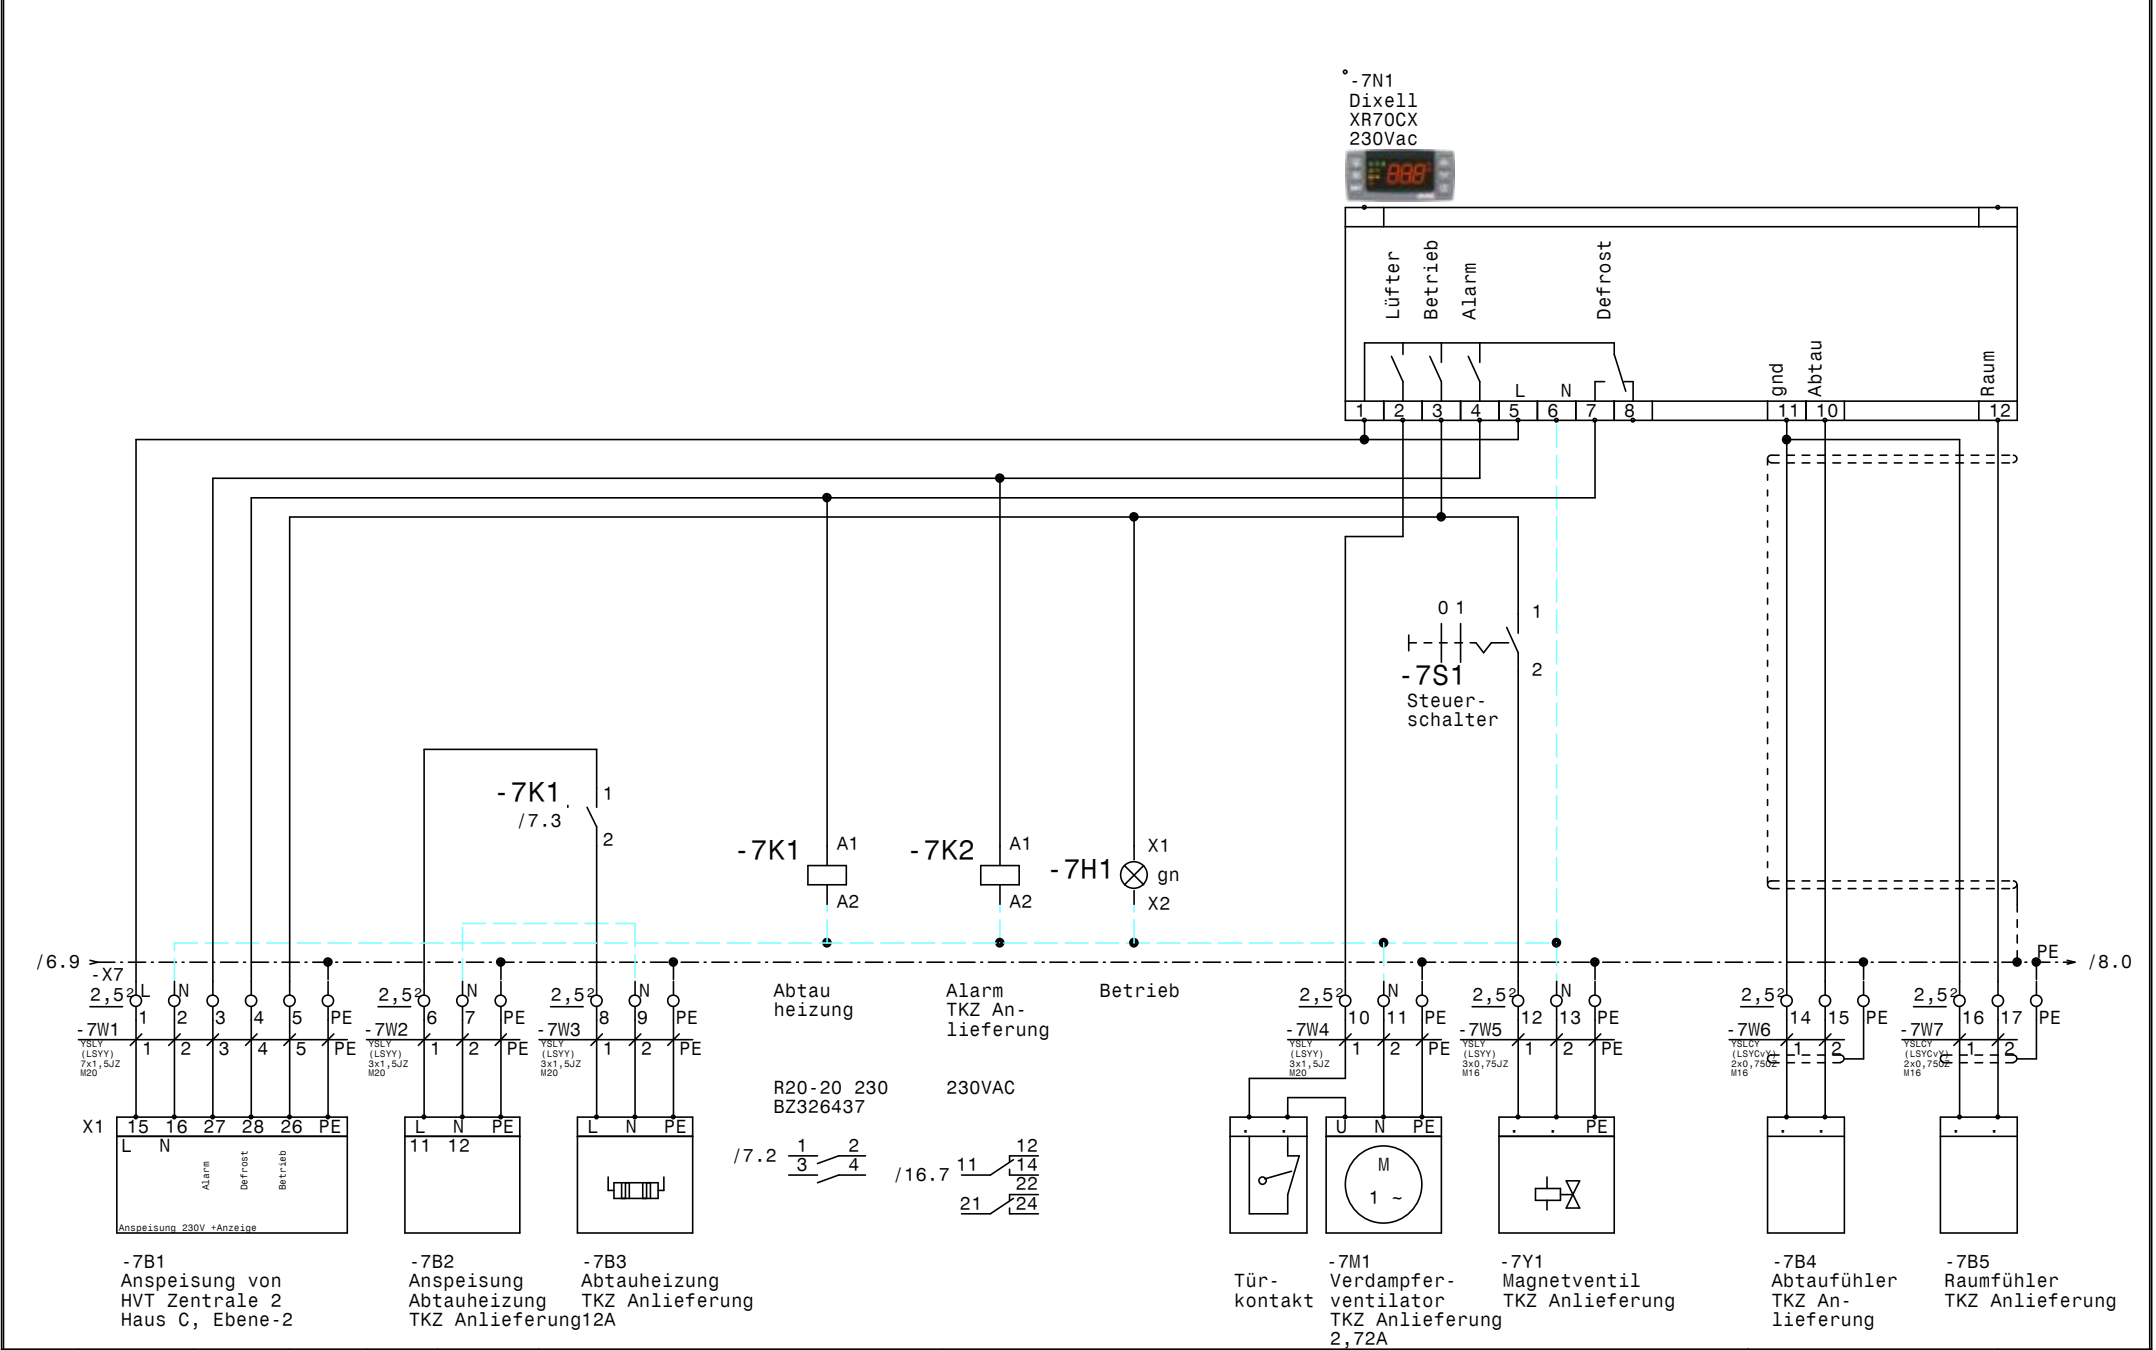


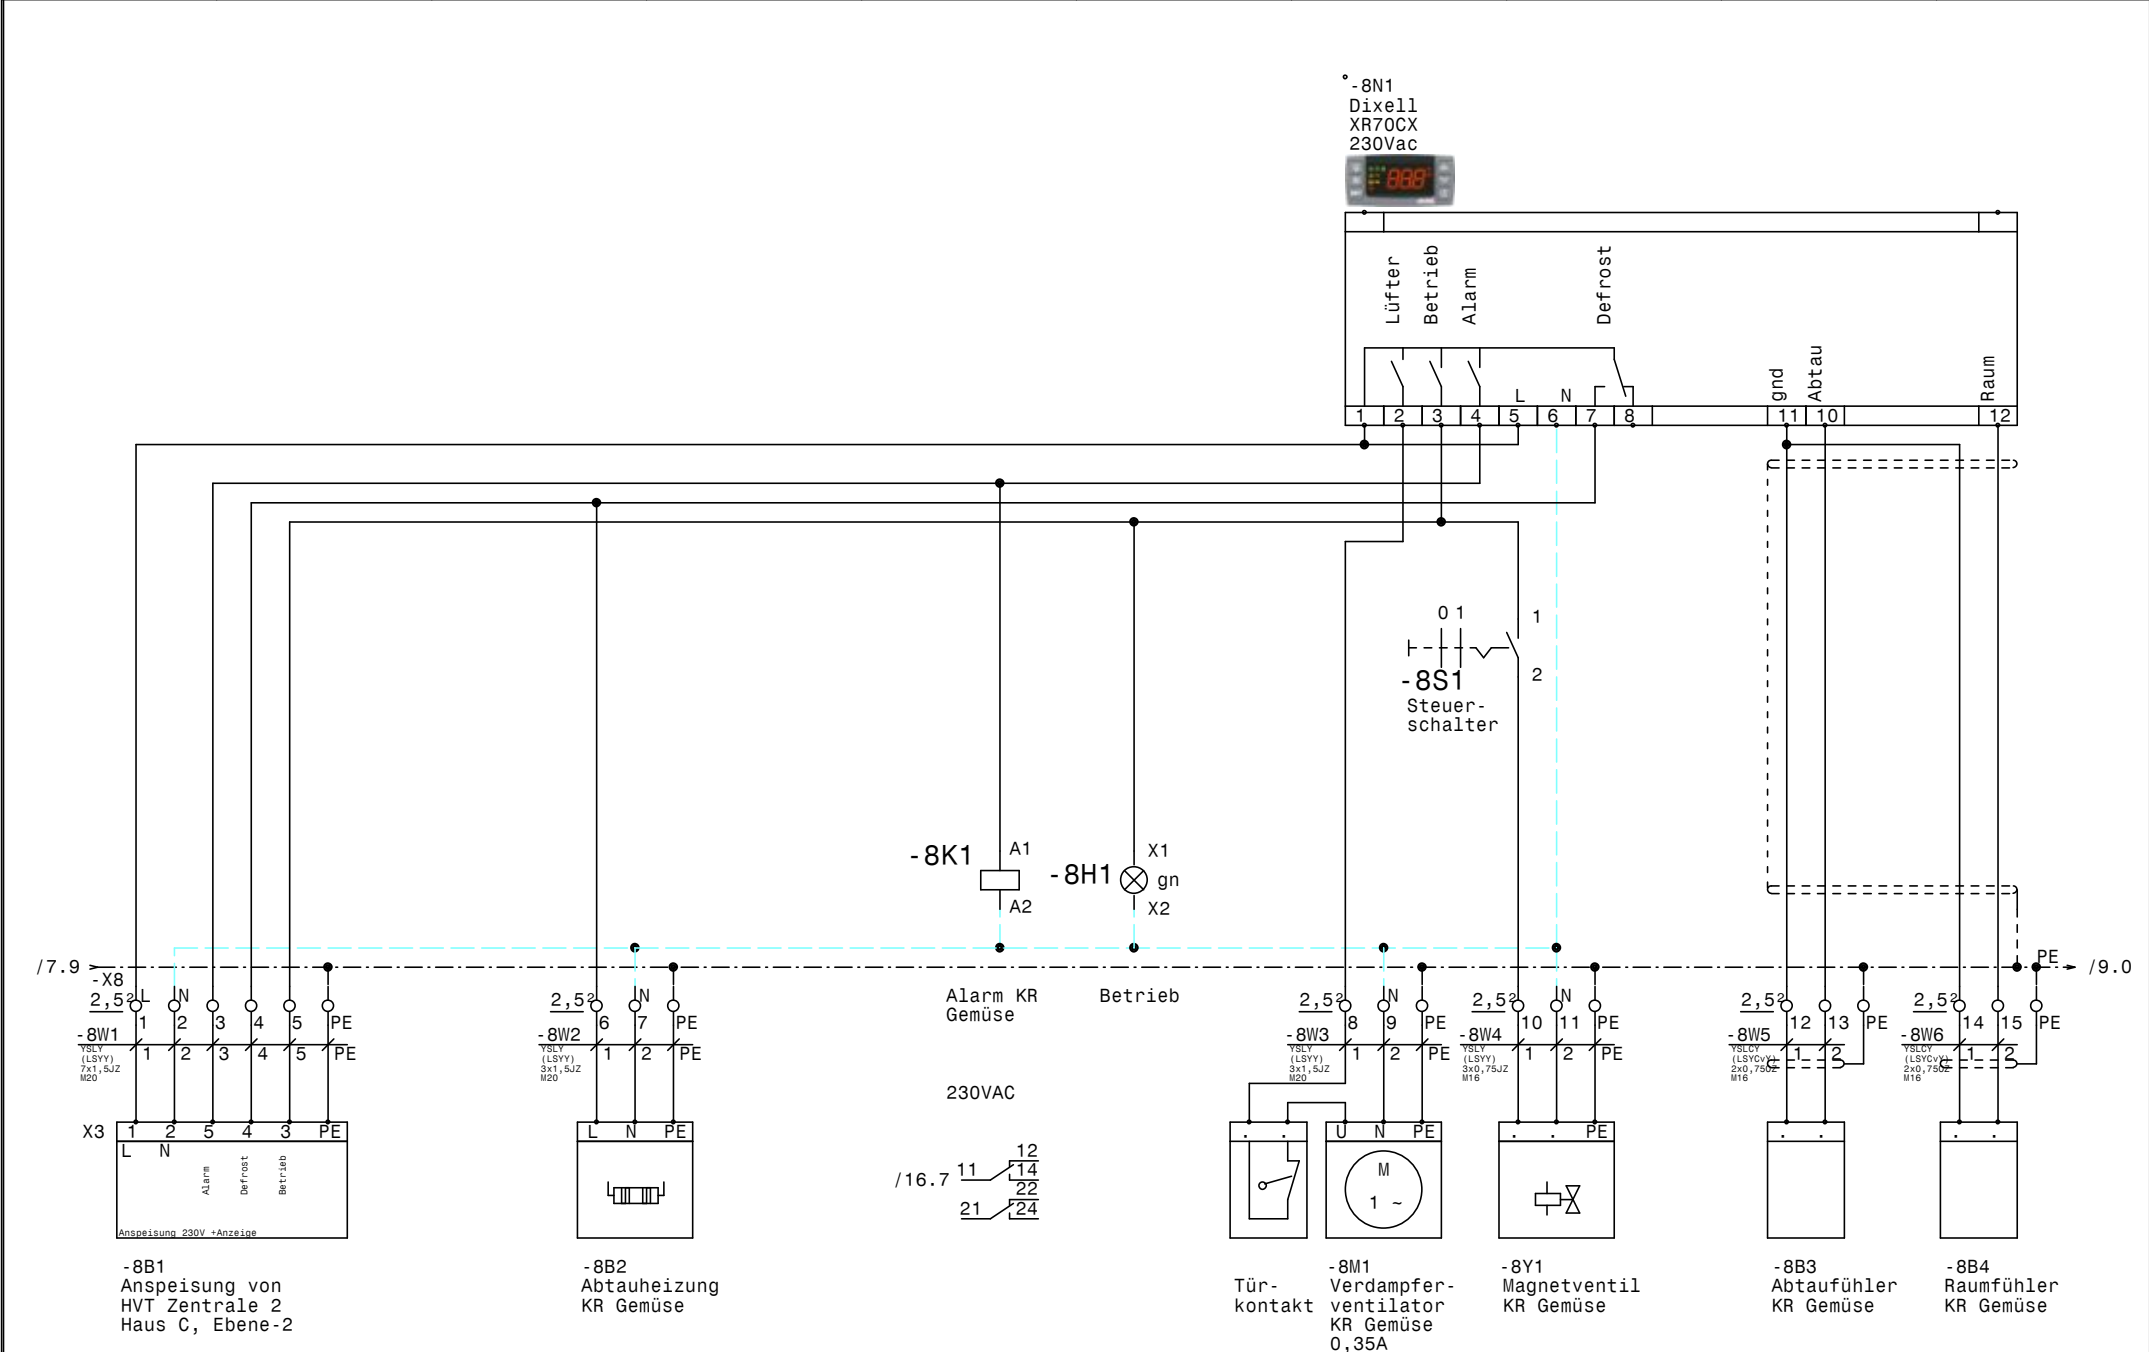





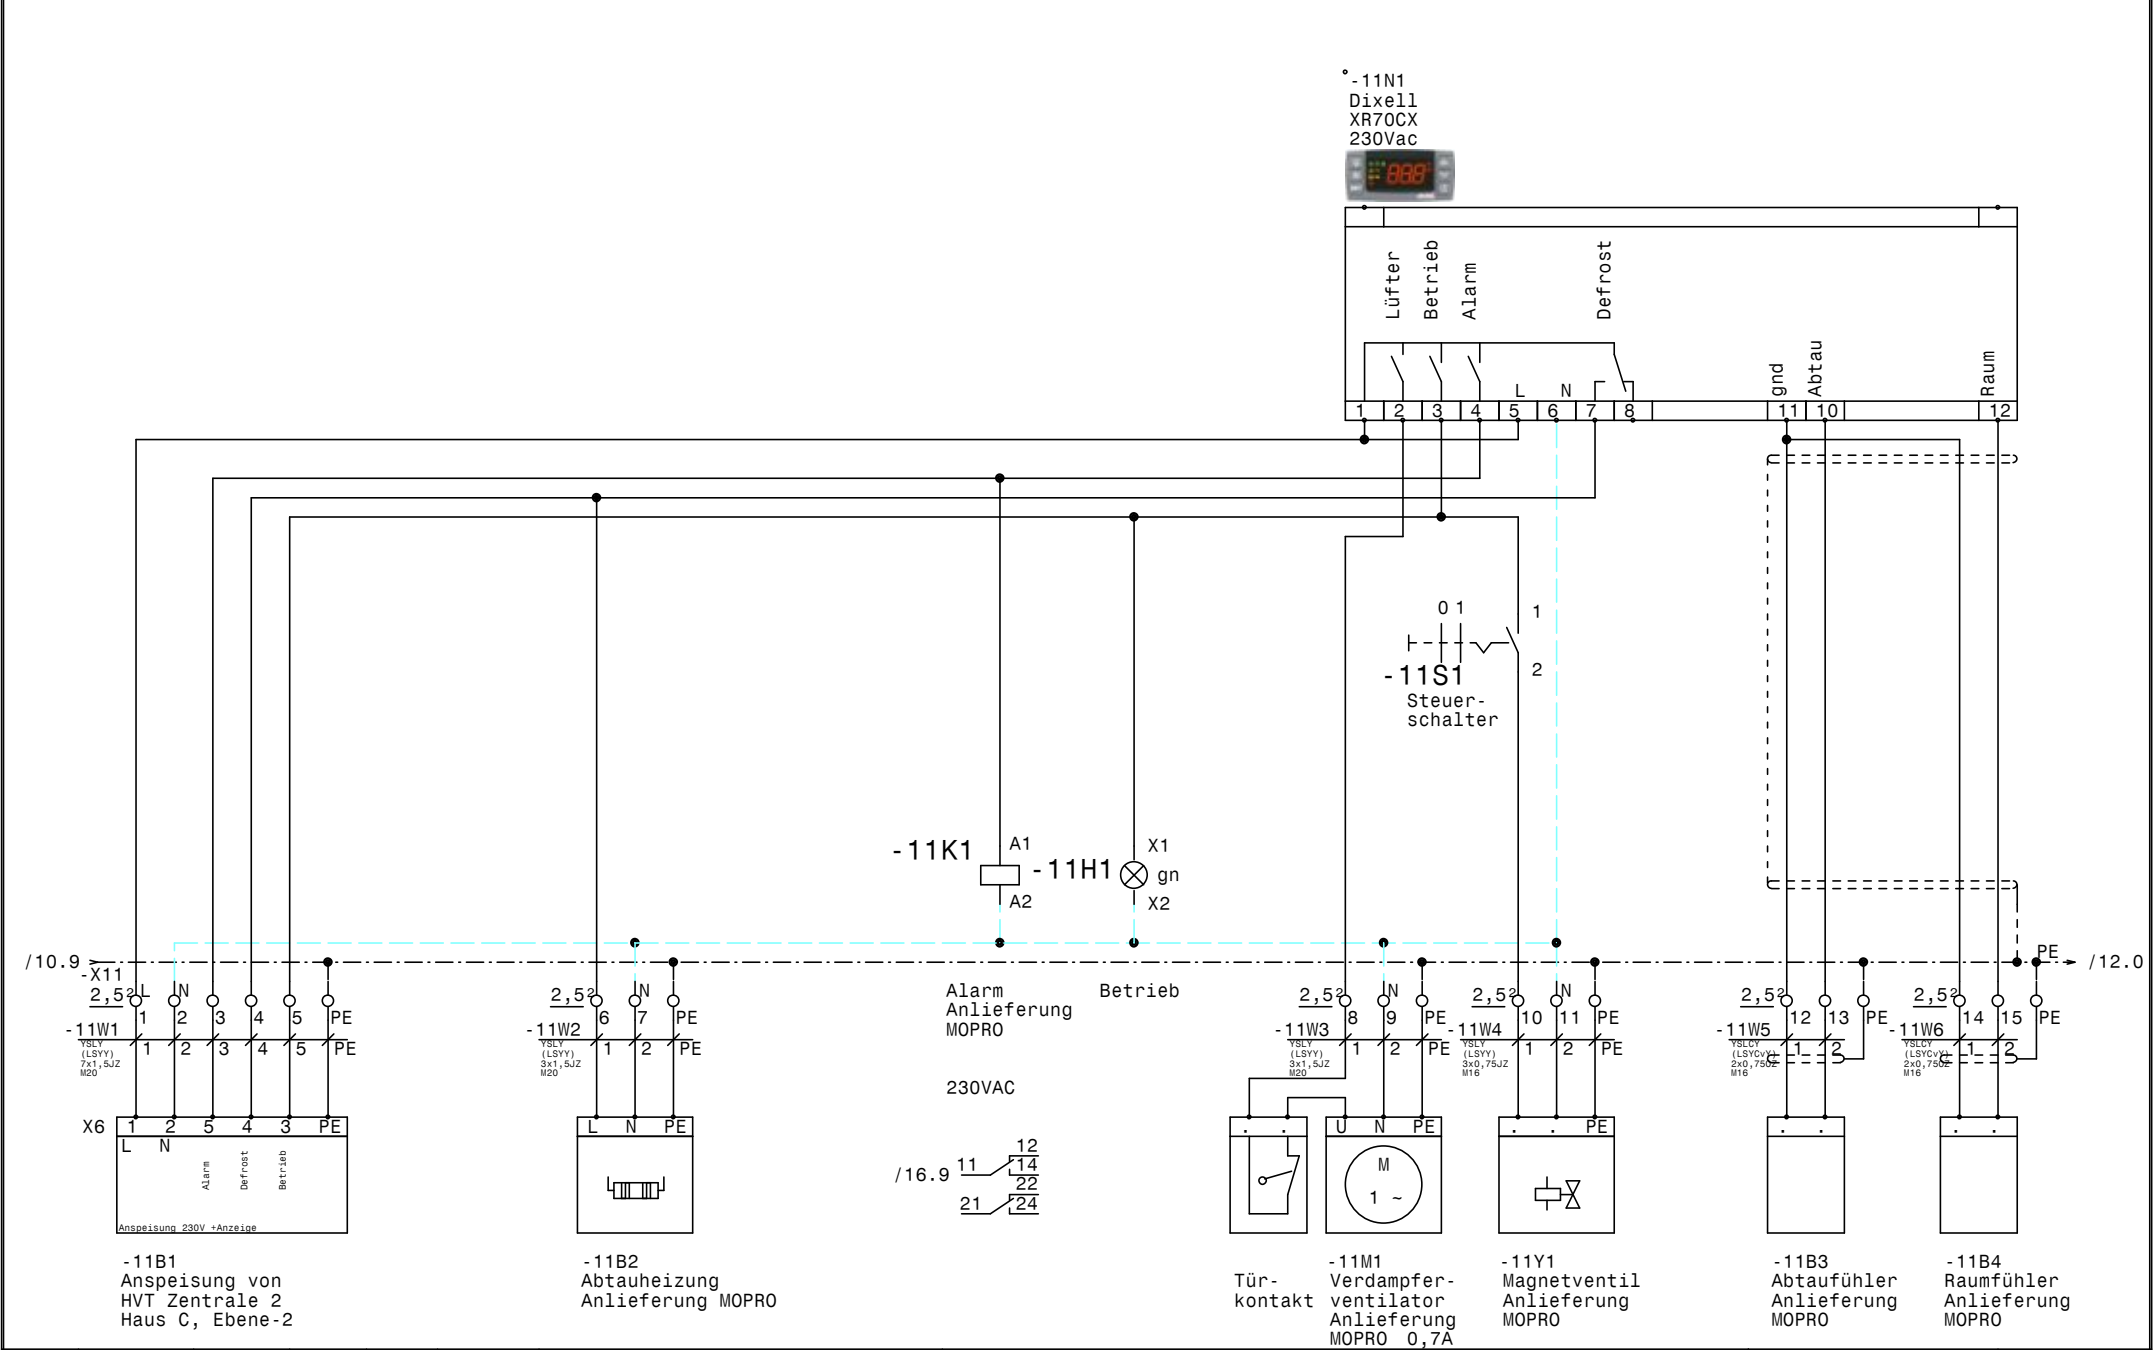

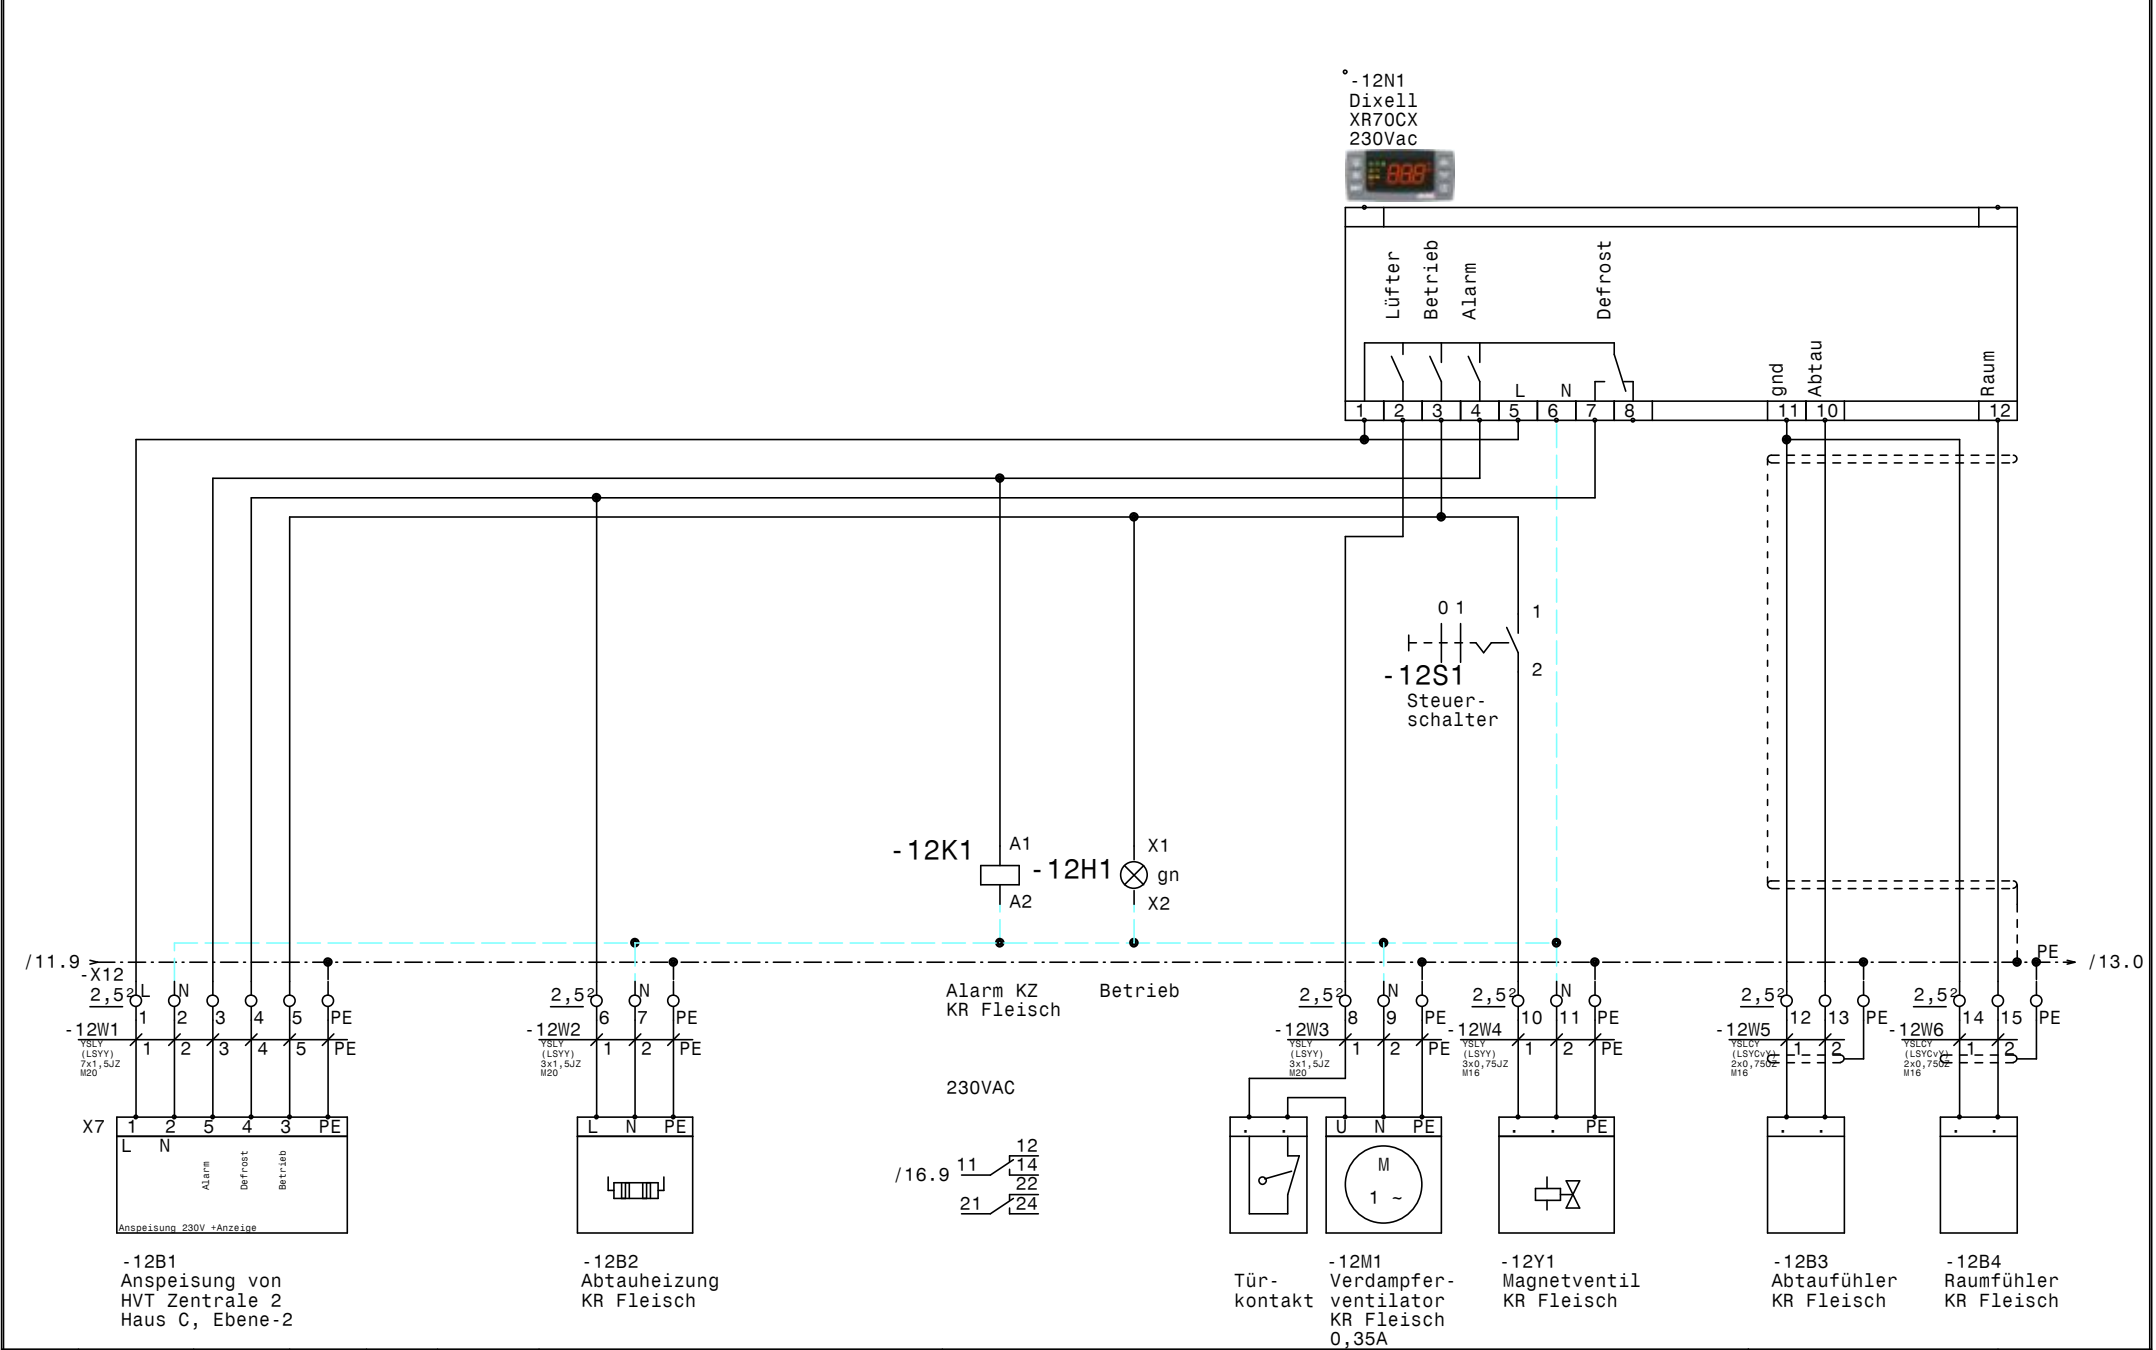

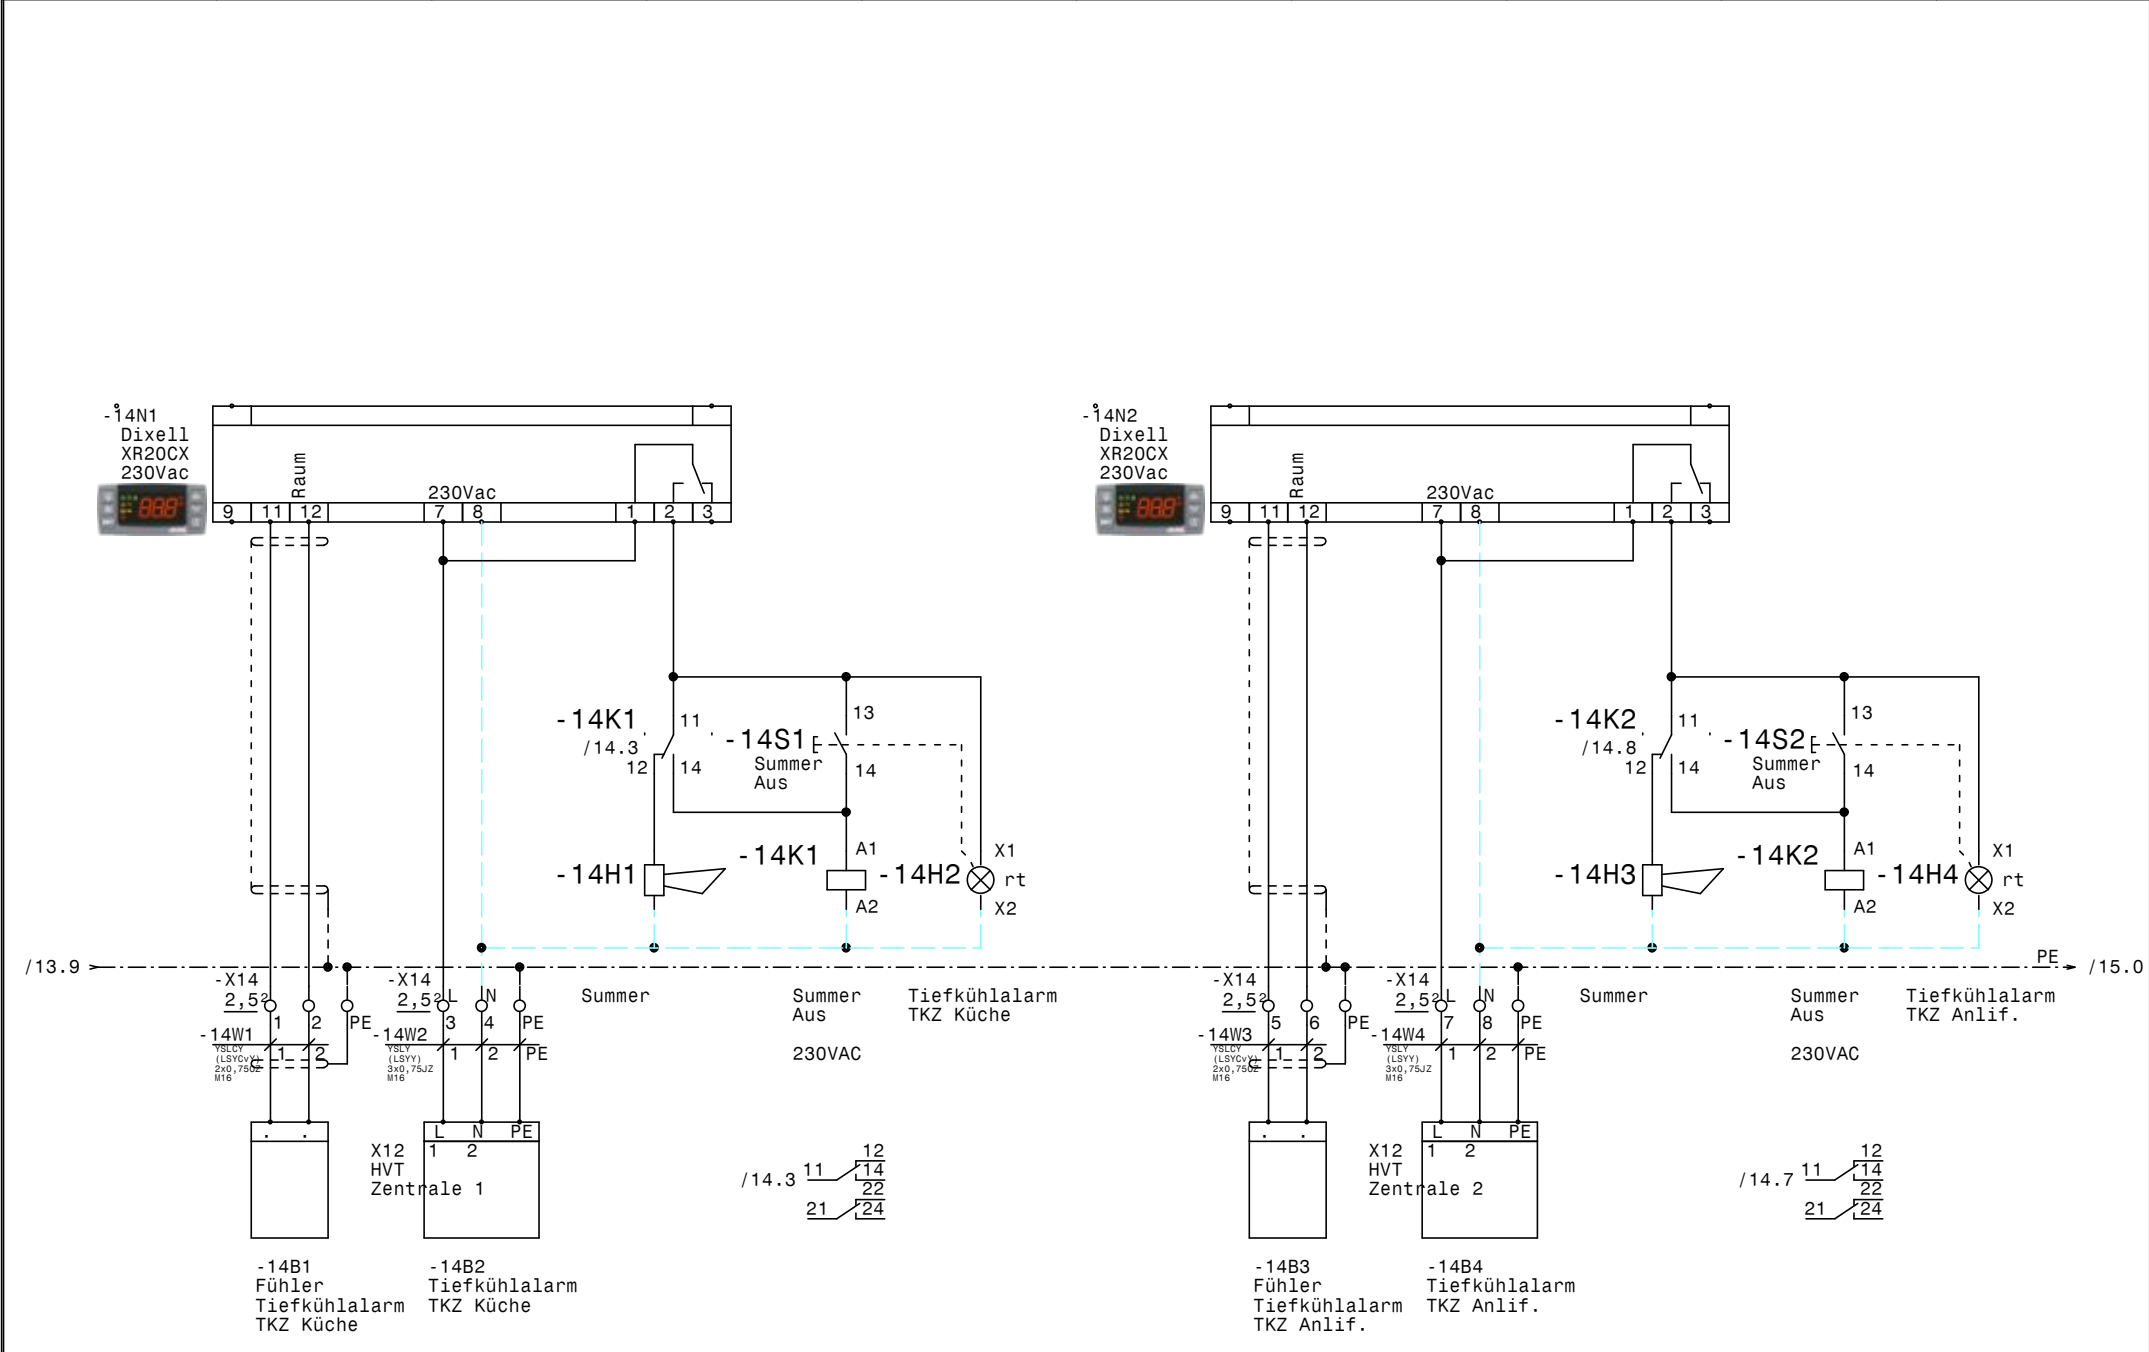

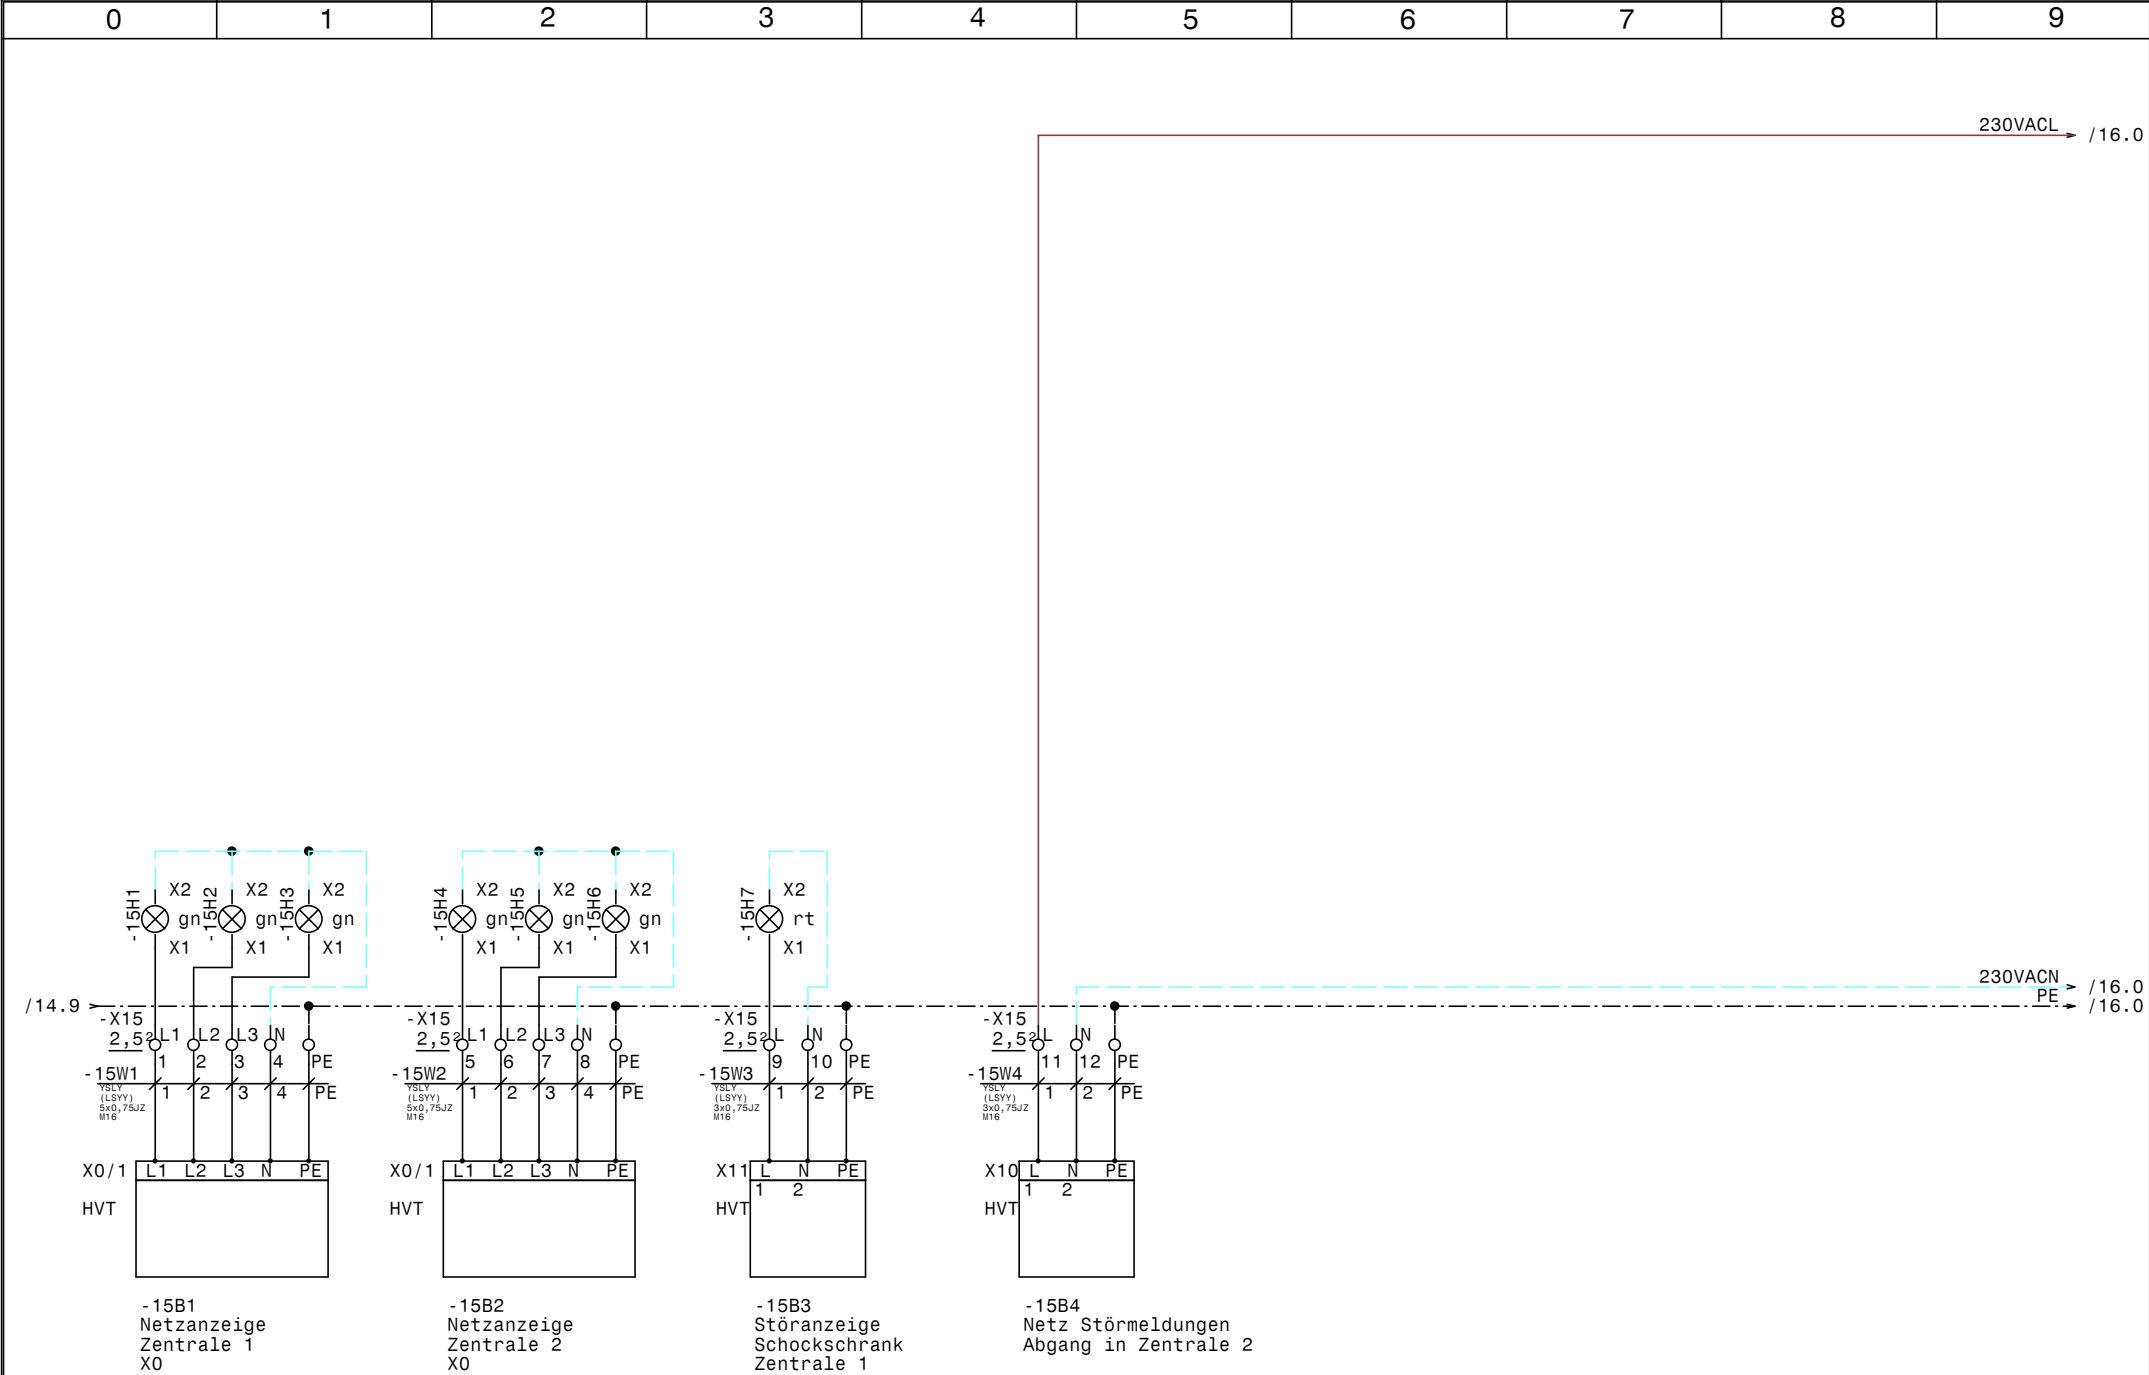

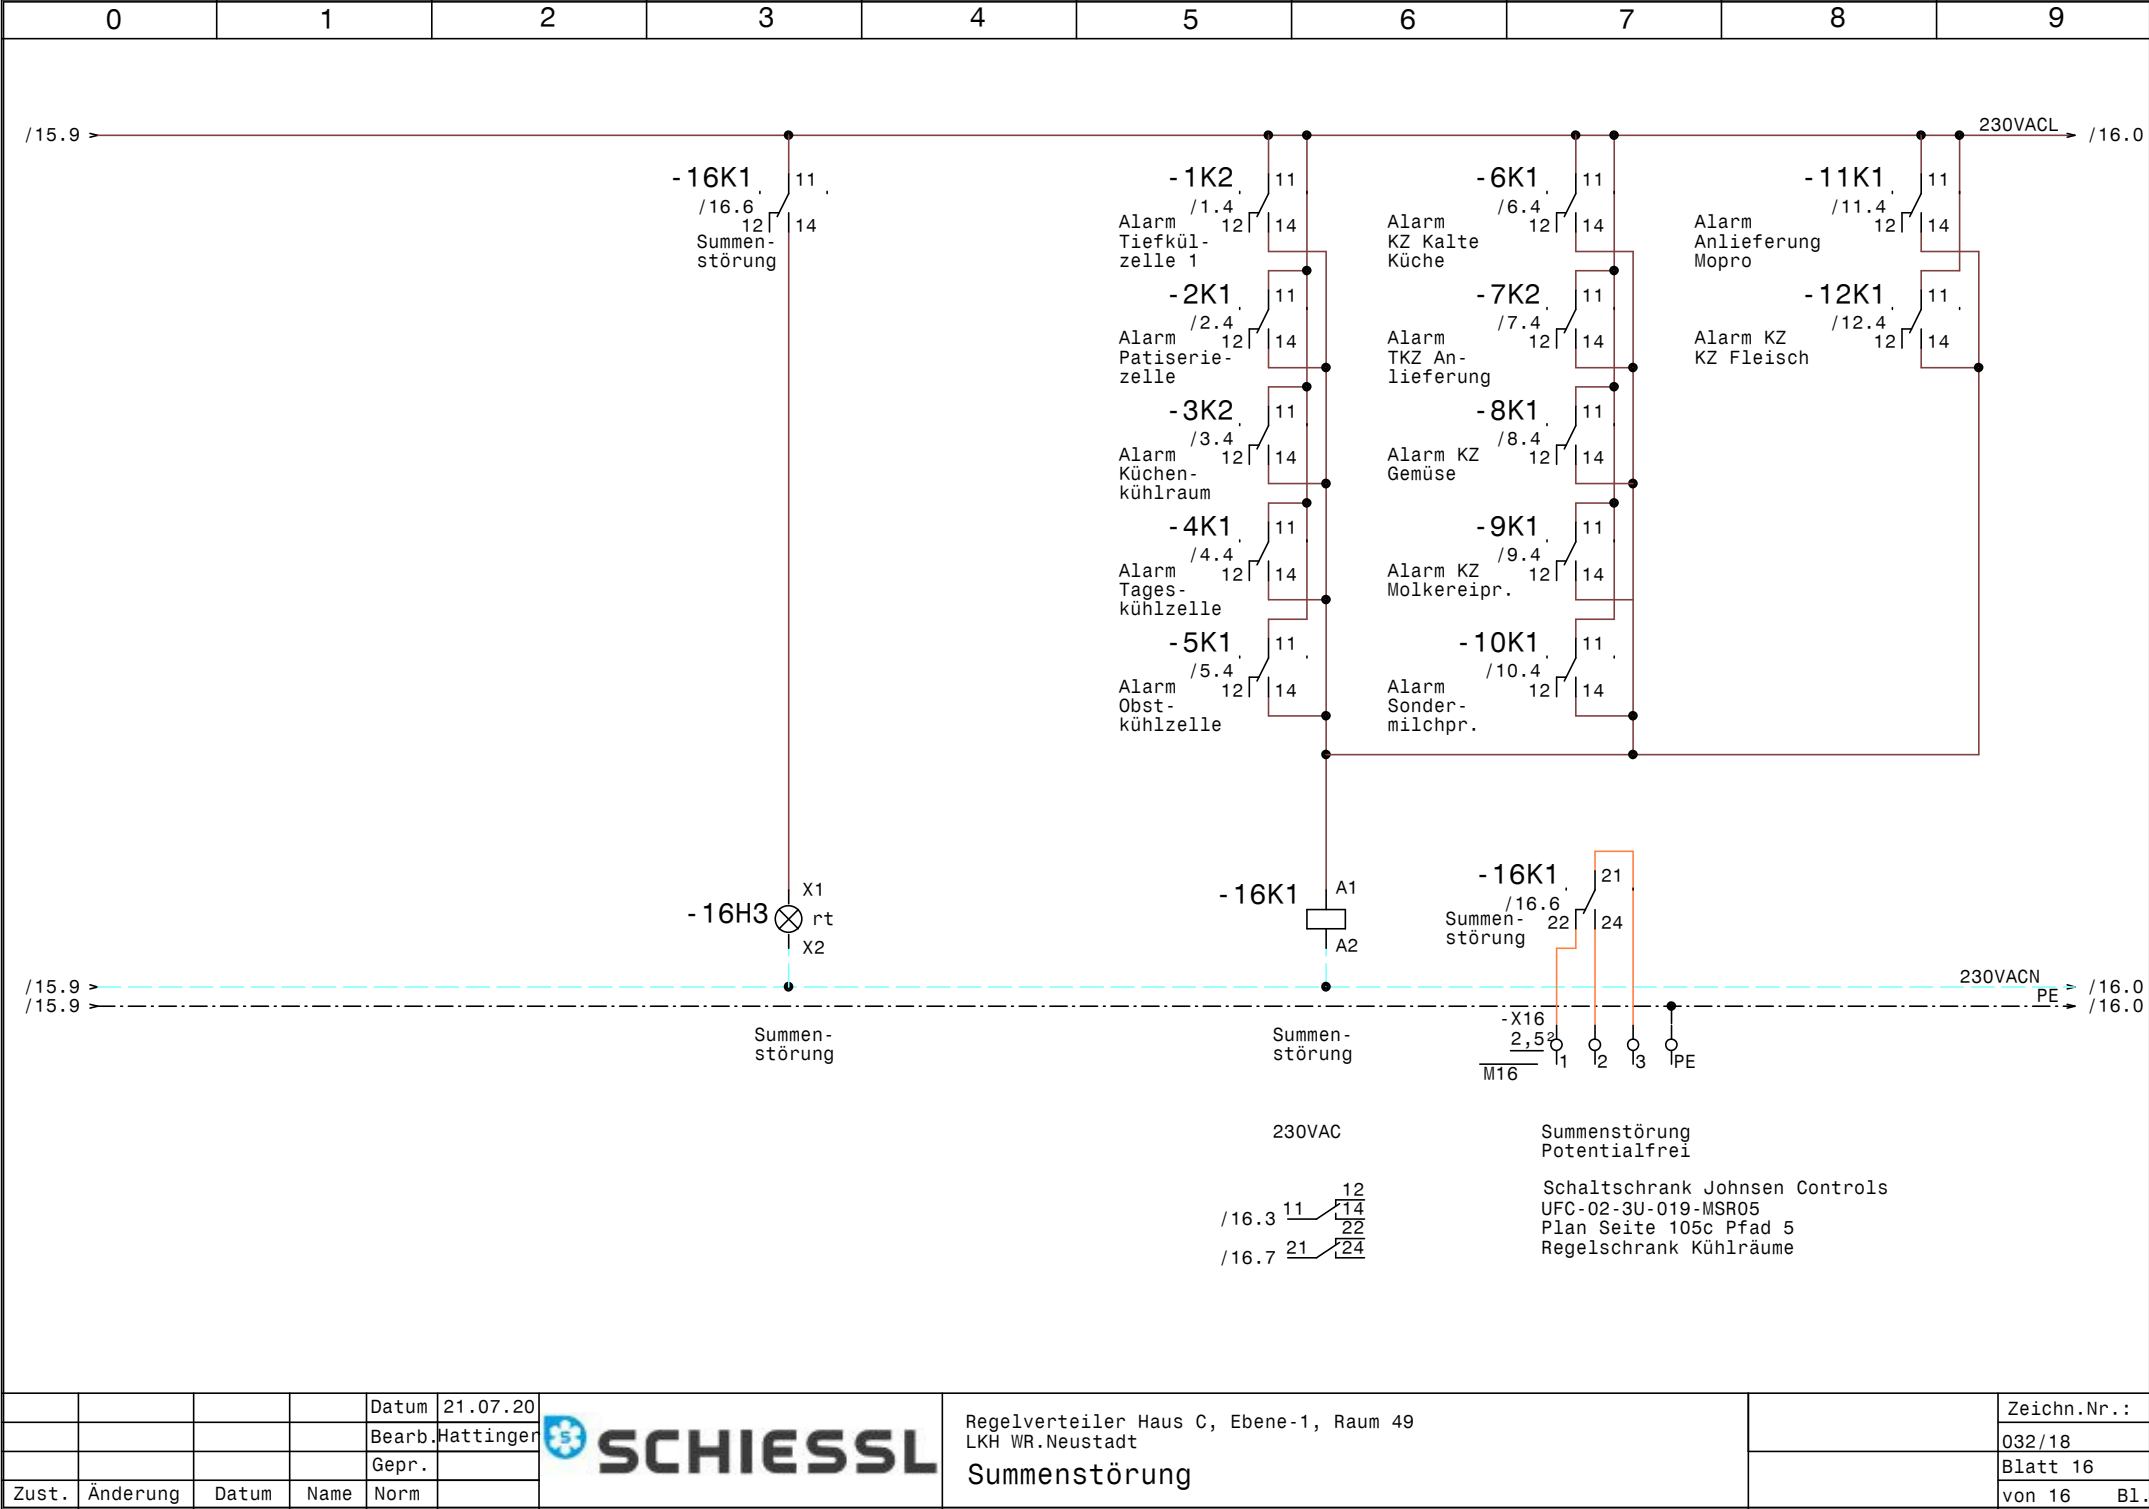

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9			
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge									
12						Dixell XR70CX 230Vac						-7N1, -11N1, -3N1, -5N1, -4N1, -6N1									
												-10N1, -8N1, -2N1, -9N1, -1N1, -12N1									
2						Summer						-14H1, -14H3									
2						Dixell XR20CX 230Vac						-14N1, -14N2									
12						Ausschalter 1pol. 0-1						-11S1, -3S1, -10S1, -8S1, -5S1, -4S1									
												-7S1, -12S1, -2S1, -9S1, -1S1, -6S1									
85		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X8, -X2, -X11, -X13, -X7, -X3, -X9									
												-X12, -X12, -X14, -X4, -X4, -X9, -X1									
												-X16, -X10, -X1, -X5, -X14, -X6, -X8									
												-X2, -X7, -X10, -X11, -X15, -X5, -X3									
												-X6									
58		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X10, -X8, -X3, -X9, -X4, -X11, -X15									
												-X12, -X7, -X1, -X6, -X5, -X14, -X13									
												-X2									
174		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X10, -X3, -X4, -X5, -X6, -X15, -X12									
												-X4, -X7, -X16, -X9, -X1, -X1, -X6, -X9									
												-X10, -X14, -X13, -X2, -X11, -X3, -X8									
												-X5, -X2, -X12, -X7, -X11, -X8									
46		M16				Kabelverschraubung						-7W7, -6W4, -8W6, -11W4, -7W5, -7W6									
												-8W5, -4W6, -5W6, -2W5, -5W4, -6W5									
												-6W6, -5W5, -8W4, -15W2, -12W4, -3W6									
												-12W6, -13W1, -14W1, -14W2, -14W3, -4W5									
												-15W1, -2W6, -15W3, -15W4, -1W7, -1W6									
												-1W5, -16V1, -2W4, -14W4, -10W5, -4W4									
												-9W4, -9W5, -9W6, -12W5, -10W4, -10W6									
												-3W7, -11W6, -11W5, -3W5									
39		M20				Kabelverschraubung						-3W2, -4W3, -1W1, -1W2, -1W3, -1W4									
												-4W1, -3W4, -2W1, -4W2, -5W3, -3W3									
												-5W2, -5W1, -3W1, -7W3, -8W3, -12W2									
												-12W3, -9W2, -12W1, -11W3, -8W1, -9W3									
												-10W1, -9W1, -7W4, -8W2, -7W2, -7W1									
												-10W3, -6W1, -11W2, -6W3, -2W2, -11W1									
												-2W3, -6W2, -10W2									
				Datum	21.07.20							Regelverteiler Haus C, Ebene-1, Raum 49 LKH WR.Neustadt Materialliste								Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger F.													032/18			
				Gepr.														Blatt 1			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm														von 2		Bl.	

