


Anlage:		TK2		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
		UBAC			
Firma:		Pirker			
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x500x200	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000	Deckblatt	
001	Netzanschluß	
002	Verdichter	

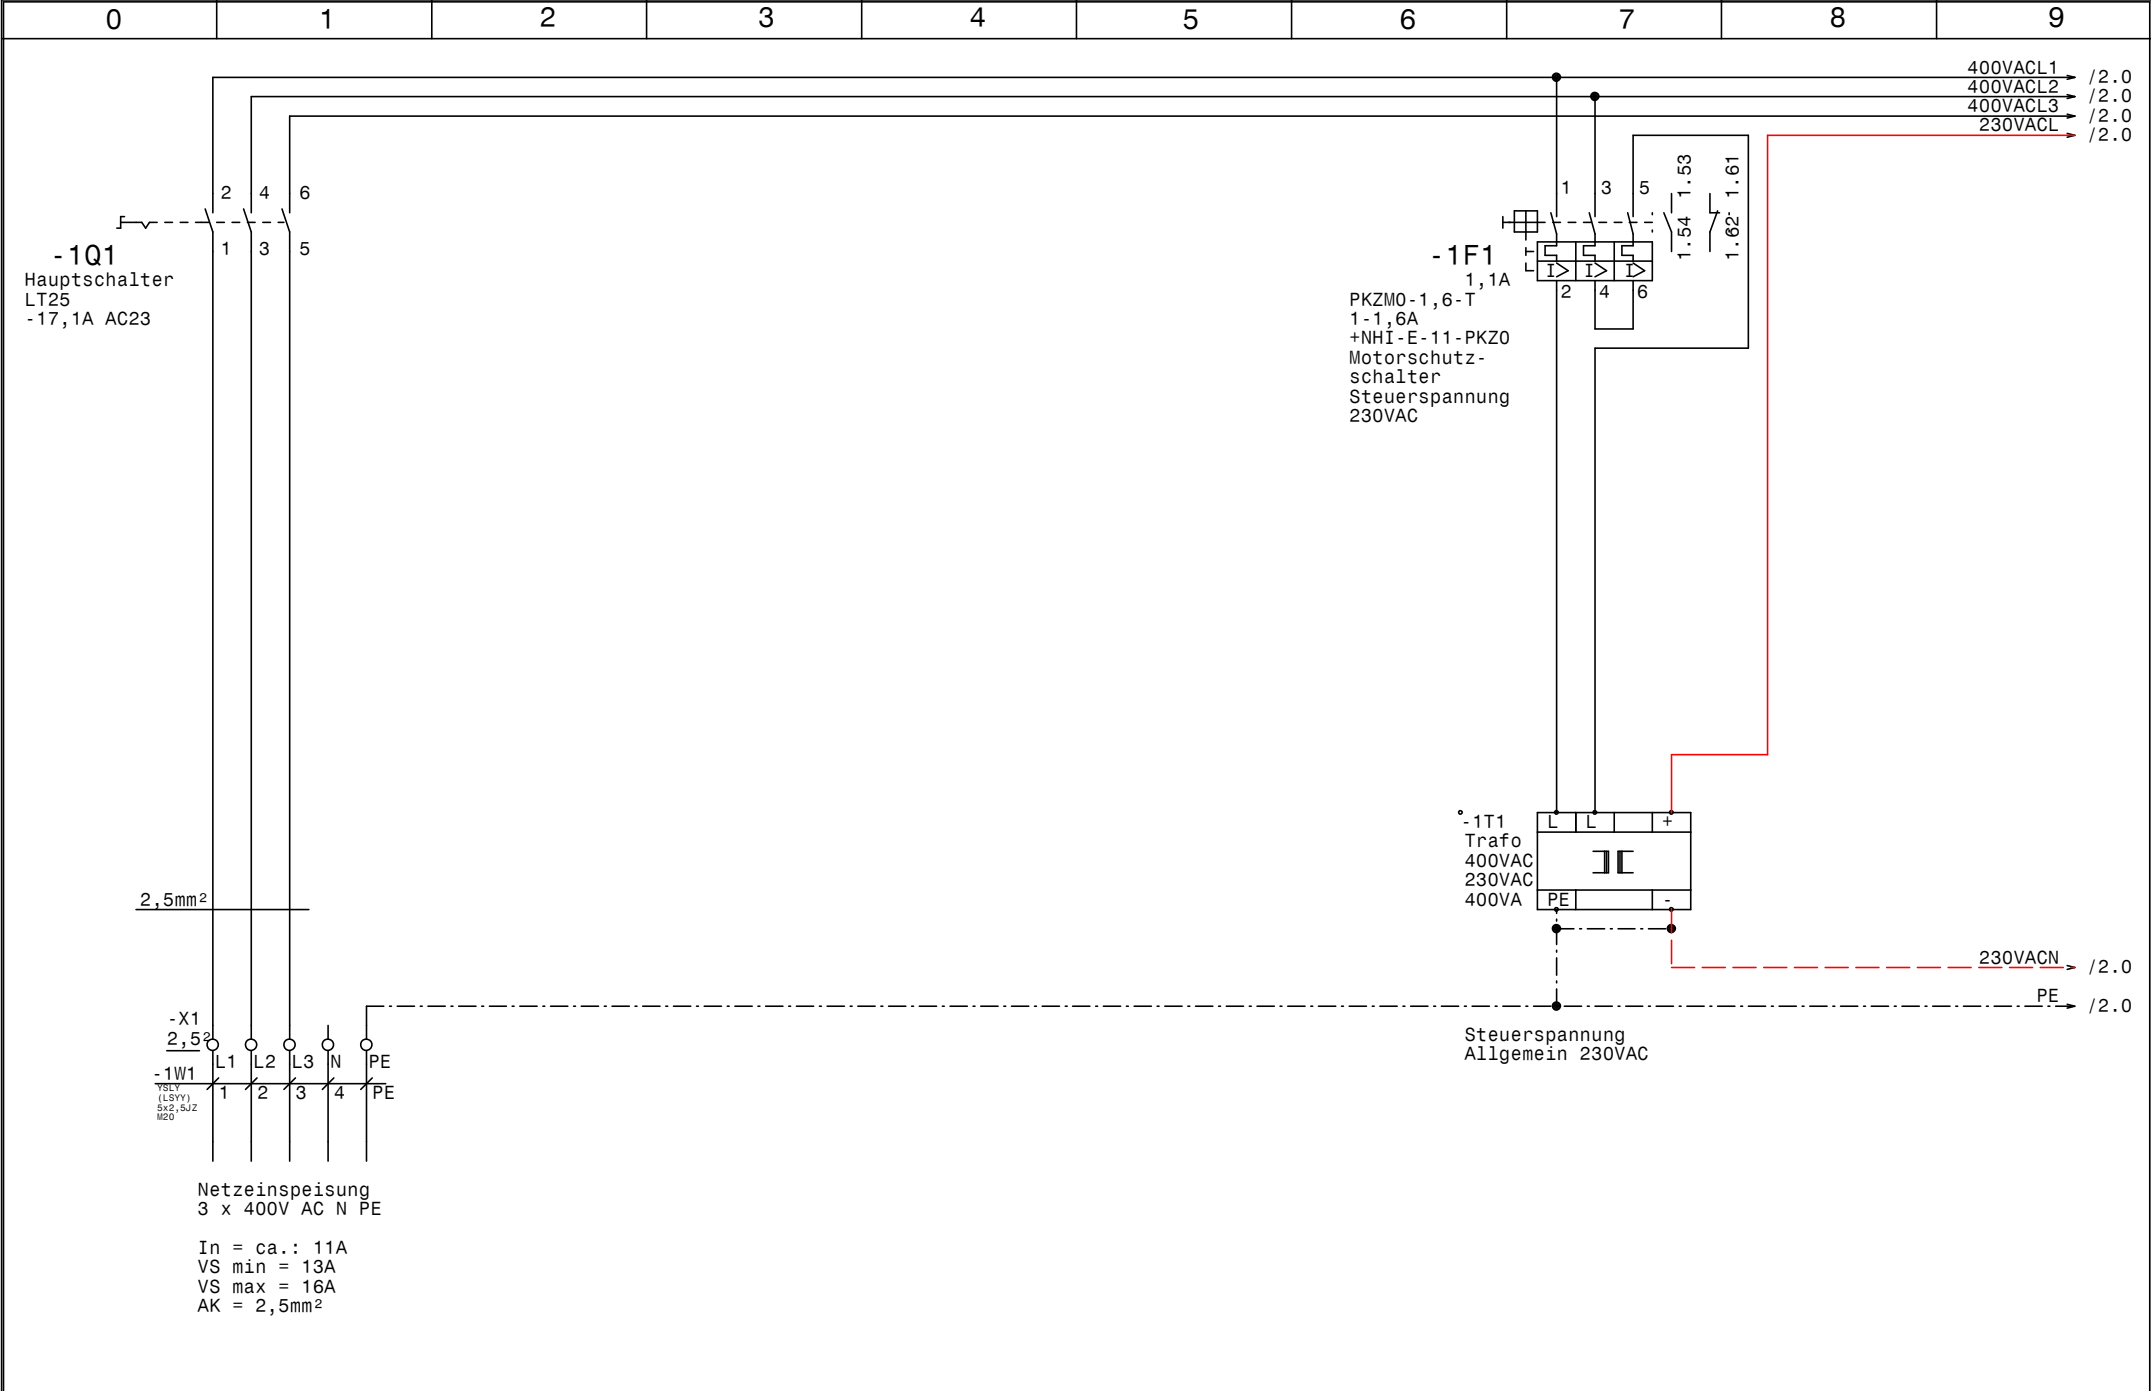

				Datum	12.07.18		TK2 UBAC Netzanschluß	Zeichn.Nr.:	
				Bearb.	Hattinger			133/18	
				Gepr.				Blatt 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2	B1.

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät				Leitungs- bezeichnung				Leitungs- typ				Anzahl Adern		Zielbezeichnung			
1		-1We1				-1W1				YSLY (LSYY) 5x2,5JZ M20				5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE			
2		-2M1				-2W1				YSLY (LSYY) 4x1,5JZ M20				4		Verdichter			
3		-2B1				-2W2				YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20				7		Steuermodul CM-RC-01 Verdichter			
4		-2B2				-2W3				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		ND-Schalter (Pump Down) Verdichter			
5		-2B3				-2W4				YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16				3		Externe Freigabe Verdichter			
6		-2B4				-2W5				YSLY (LSYY) 4x0,75JZ M16				4		Summenstörung Verdichter potentialfrei an GLT			

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung				Artikel Bezüge									
1						Ausschalter 1pol. 0-1				-2S1									
1						Trafo 400VAC 230VAC 400VA				-1T1									
1		DILM12-10(230V50HZ)				Schütz				-2K1									
1		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied				-2N1									
6		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme				-X1									
2		Klemme 2,5 blau				Klemme N				-X1									
18		Klemme 2,5 grau				Klemme L				-X1									
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter				-1Q1									
3		M16				Kabelverschraubung				-2W3, -2W5, -2W4									
3		M20				Kabelverschraubung				-2W1, -2W2, -1W1									
2		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		PKZMO-1,6-T				Transformatorschutzschalter				-1F1									
1		PKZMO-10				Motorschutzschalter				-2F1									
1		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig				-2K2									
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün				-2H1									
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot				-2H2									
1		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		WS 4520 B=400 H=500 T=200				Wandschrank IP 55				-ON1									