

Anlage:

Kühlstellenschrank

Firma:

Schuessl Wien


_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	500x700x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: ————— schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER: ————— hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER: ————— gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC: ————— braun/hellblau
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo: L/N ————— rot/rot-weiß
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo: L/N ————— blau/blau-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N ————— blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts		STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- ————— blau-weiß
			GND, DDC: ————— grün
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER: ————— orange
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN: ————— orange
			FREMDSPANNUNG: ————— orange

Blattverzeichnis

000 Deckblatt	002 Kühlzelle 230V	004 Summenstörung Potentialfrei
001 Netzanschluß	003 Kühlzelle 400V	

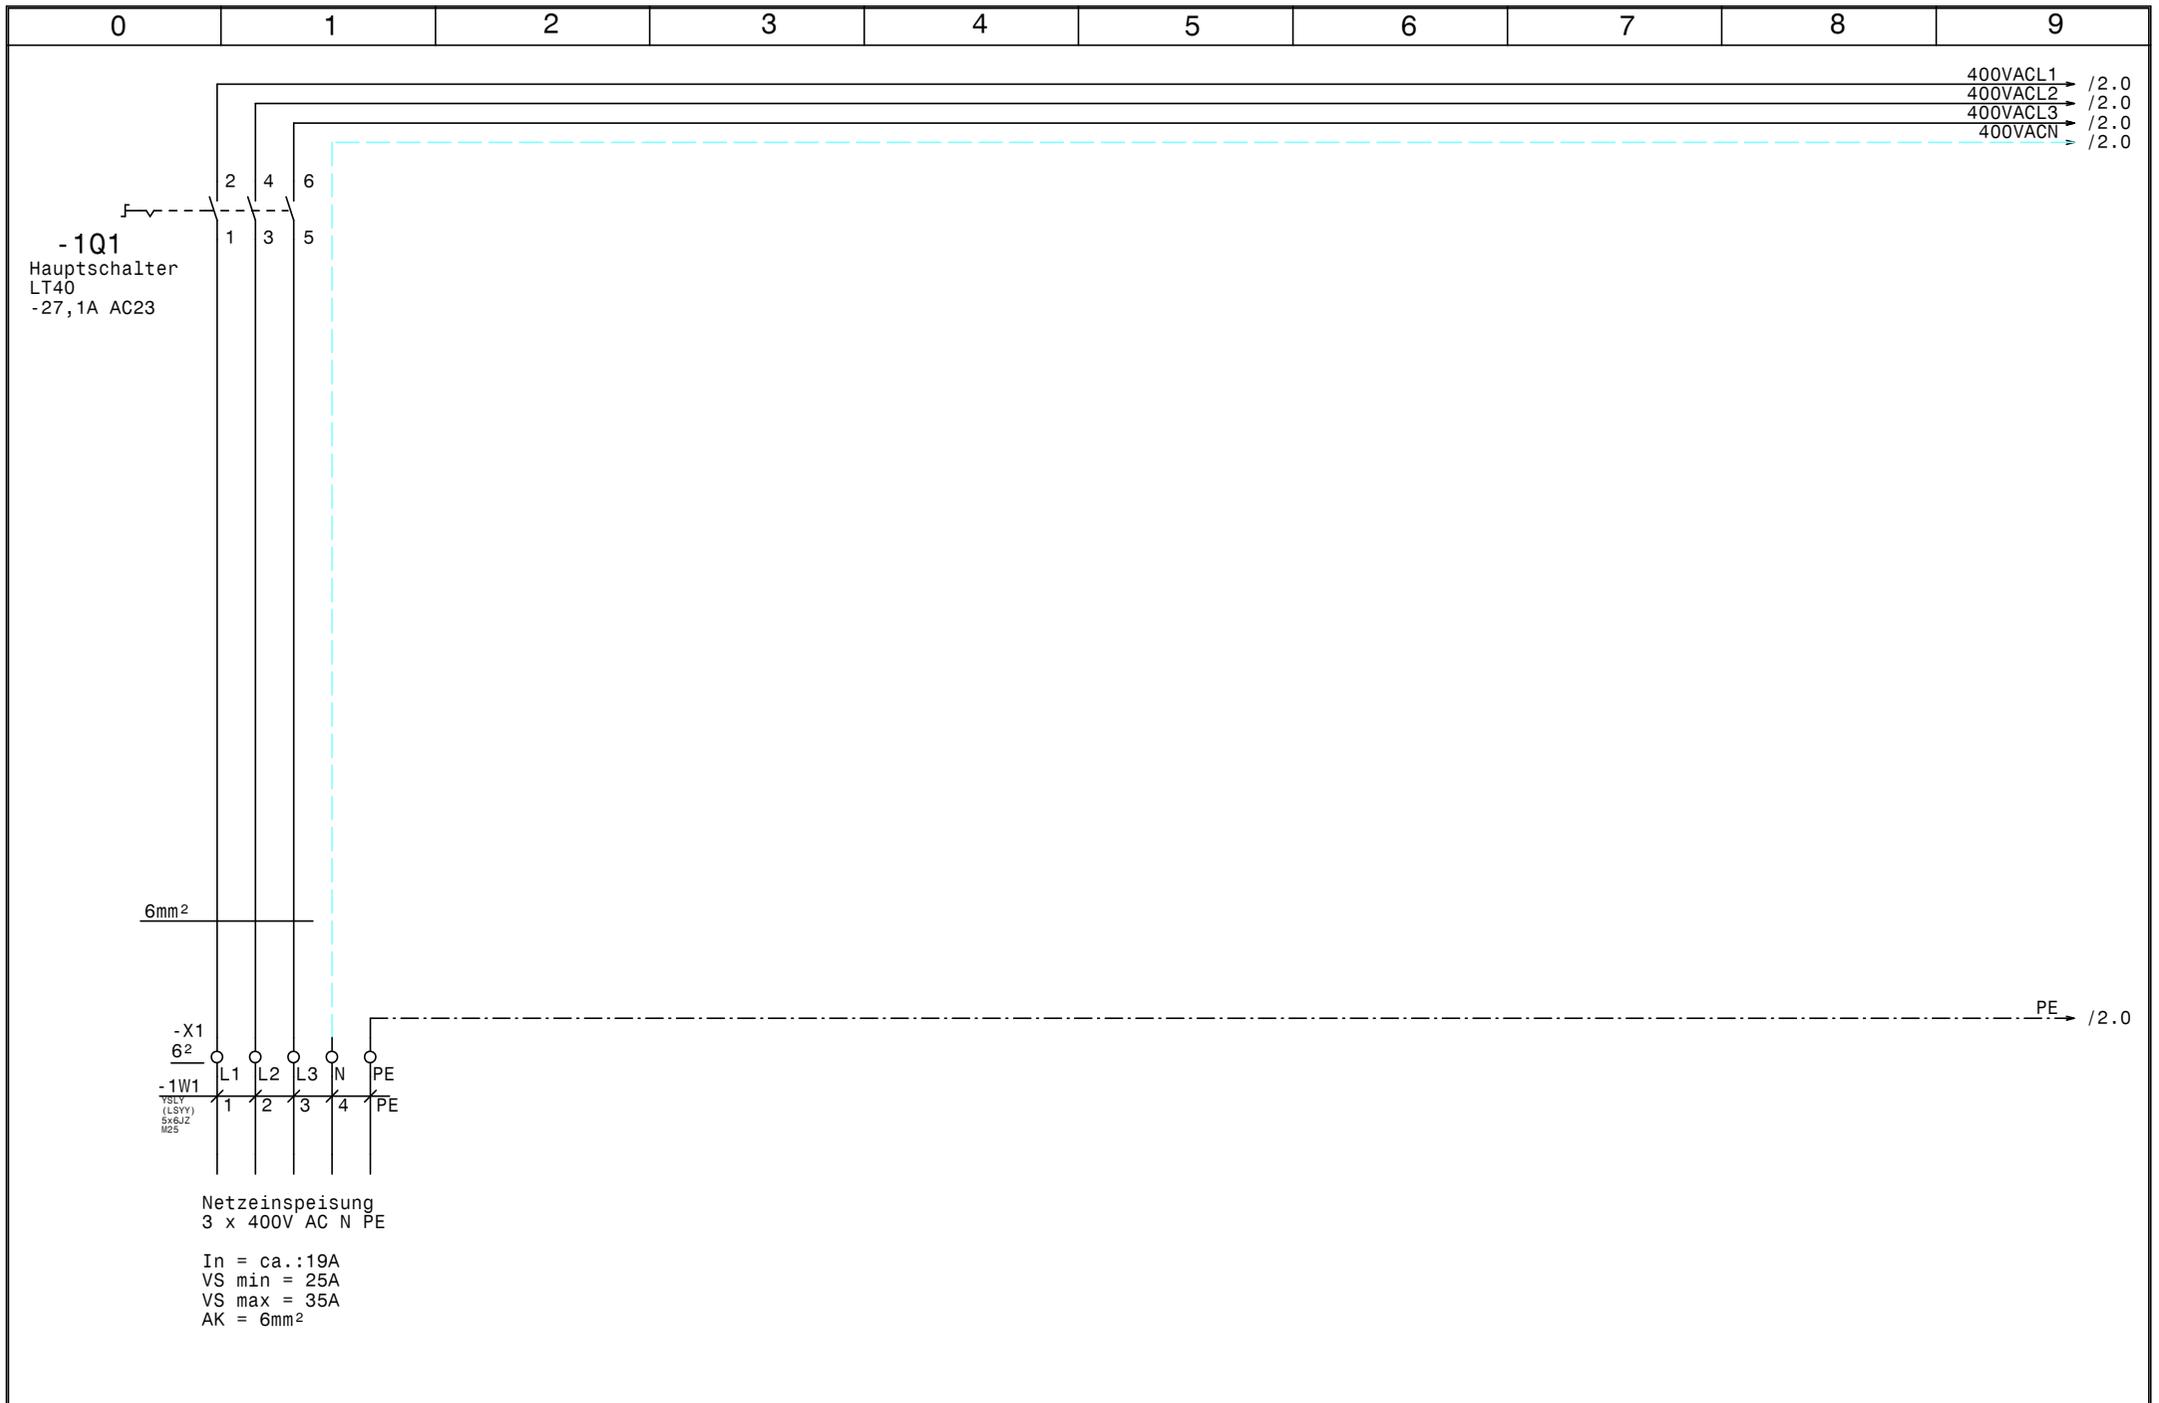


				Datum	12.11.18
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Kühlstellenschrank
Netzanschluß

	Zeichn.Nr. :
	207/18
	Blatt 1
	von 4 Bl.

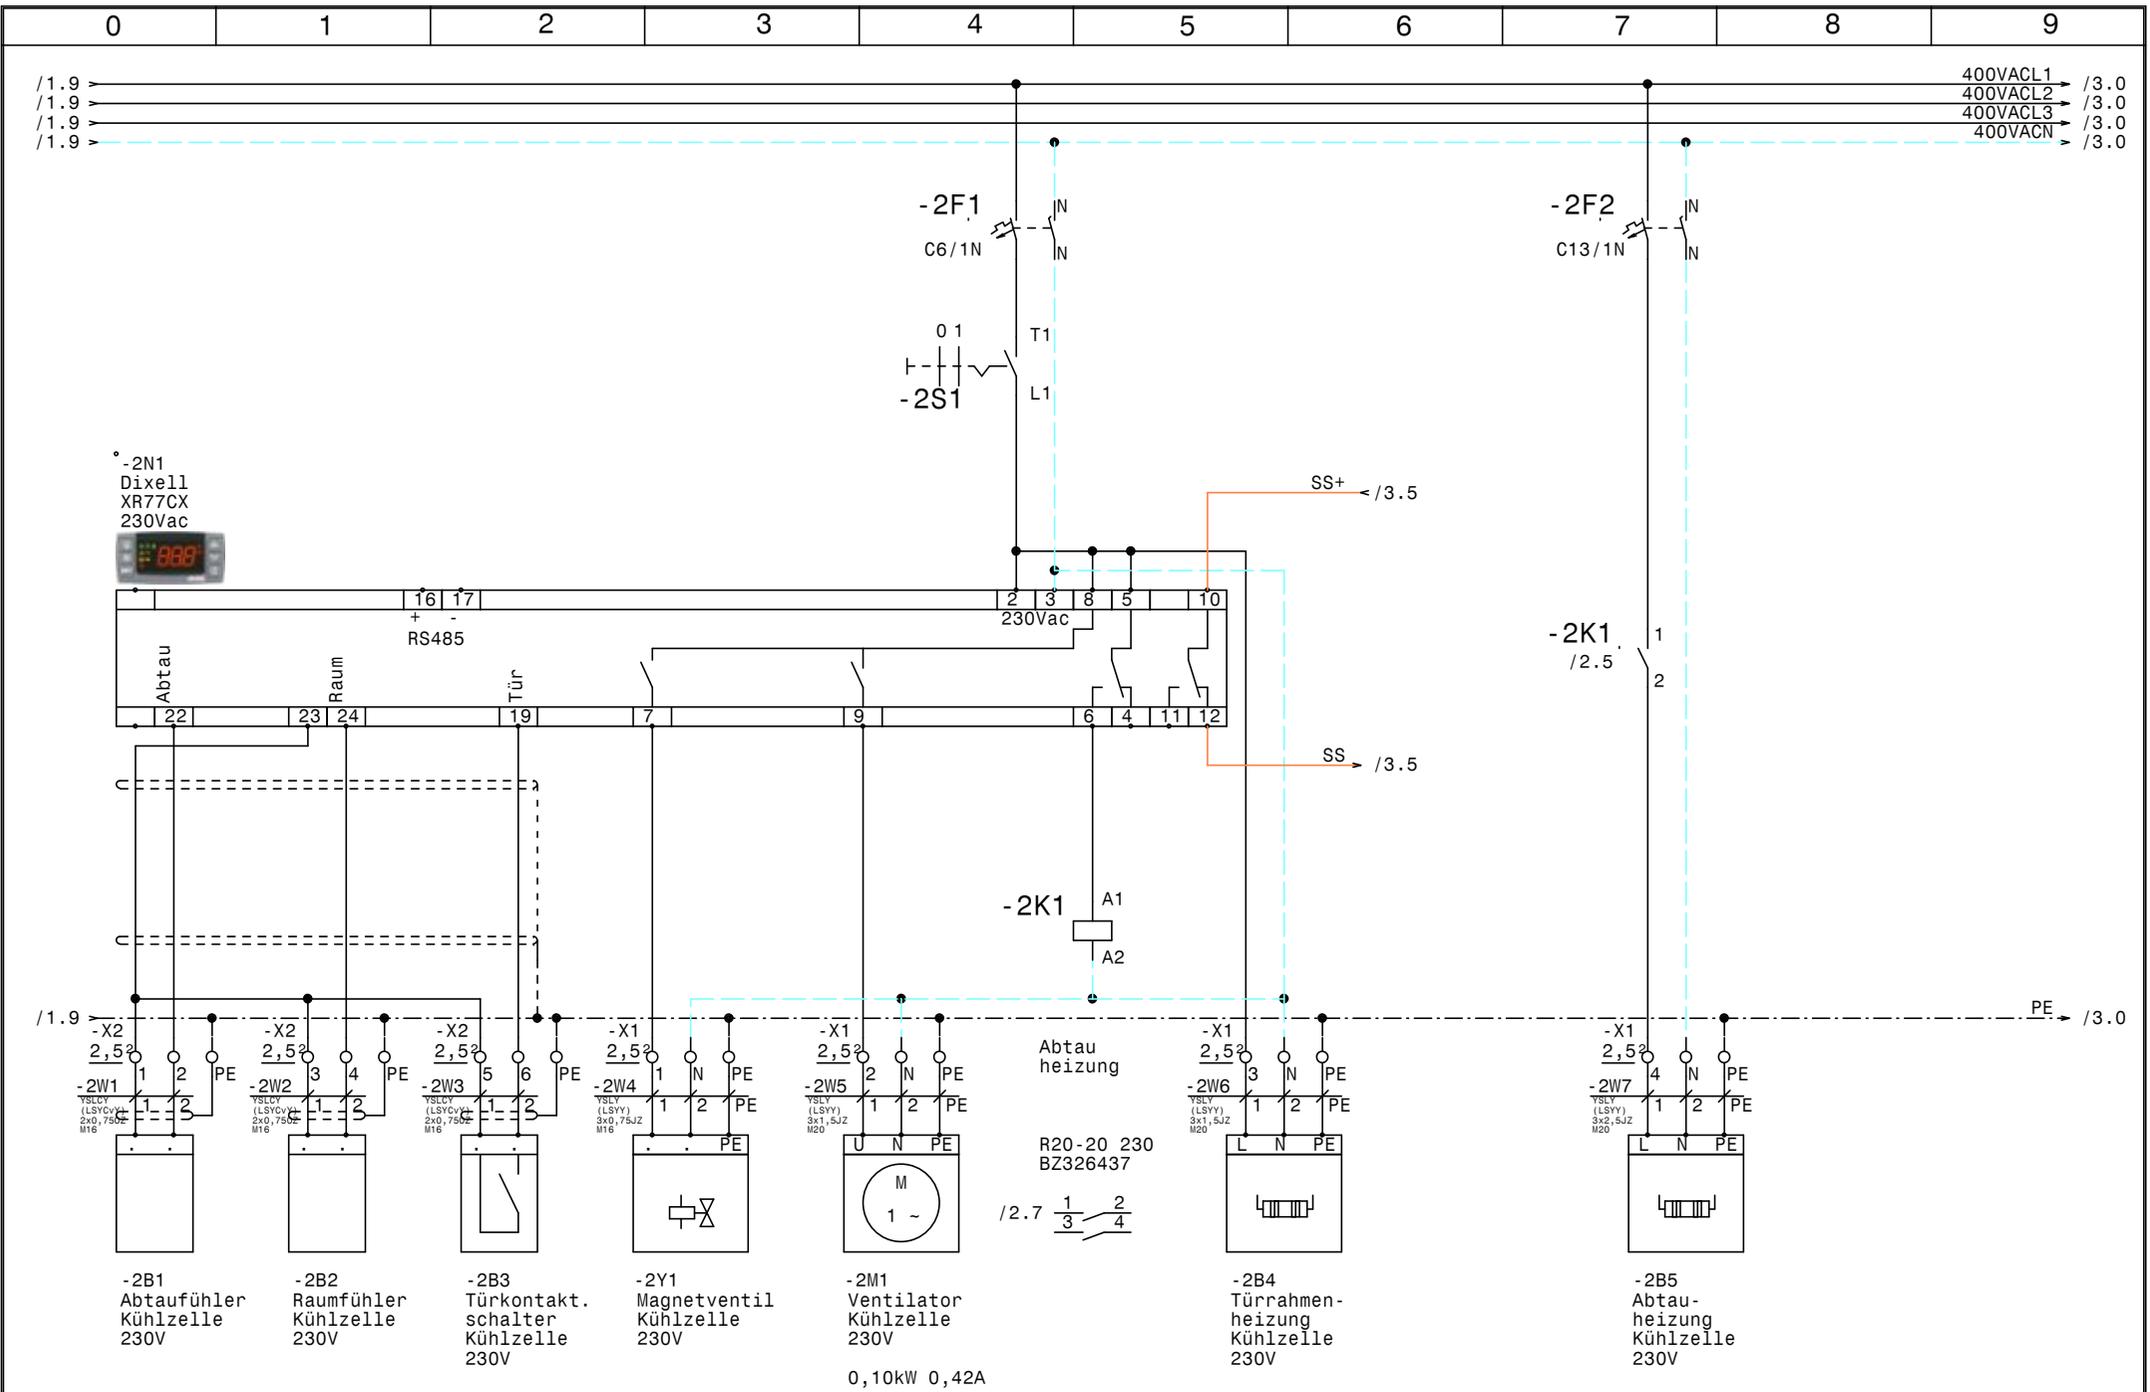


			Datum	12.11.18
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellenschrank
Kühlzelle 230V

	Zeichn.Nr. :
	207/18
	Blatt 2
	von 4 Bl.

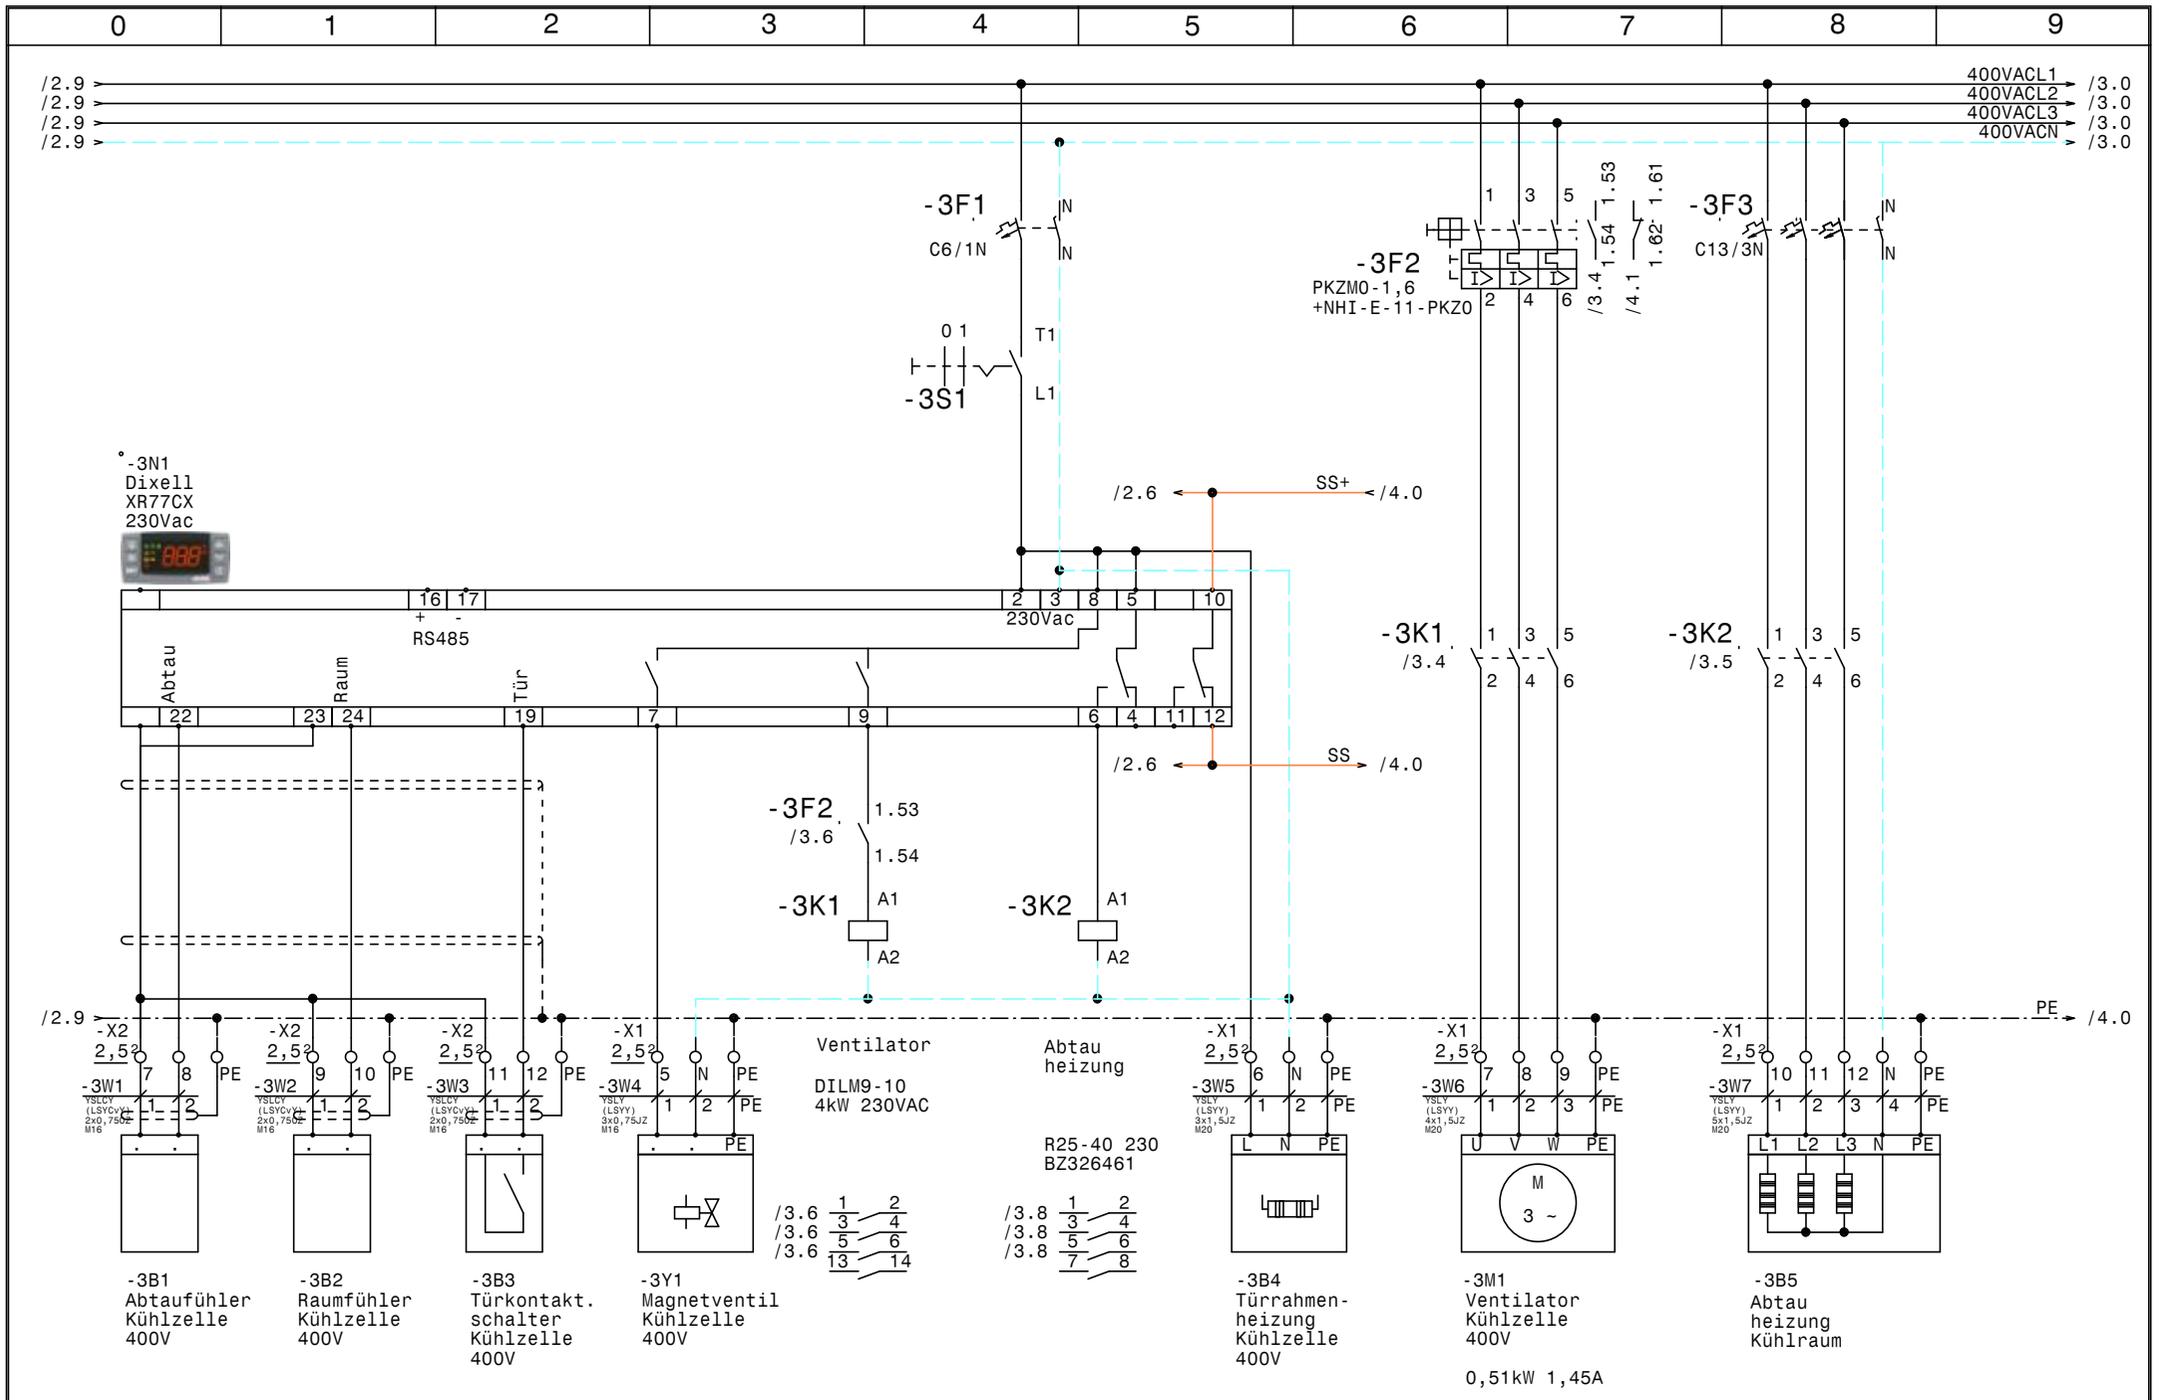


			Datum	12.11.18
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Kühlstellenschrank
Kühlzelle 400V

	Zeichn.Nr. :
	207/18
	Blatt 3
	von 4 Bl.

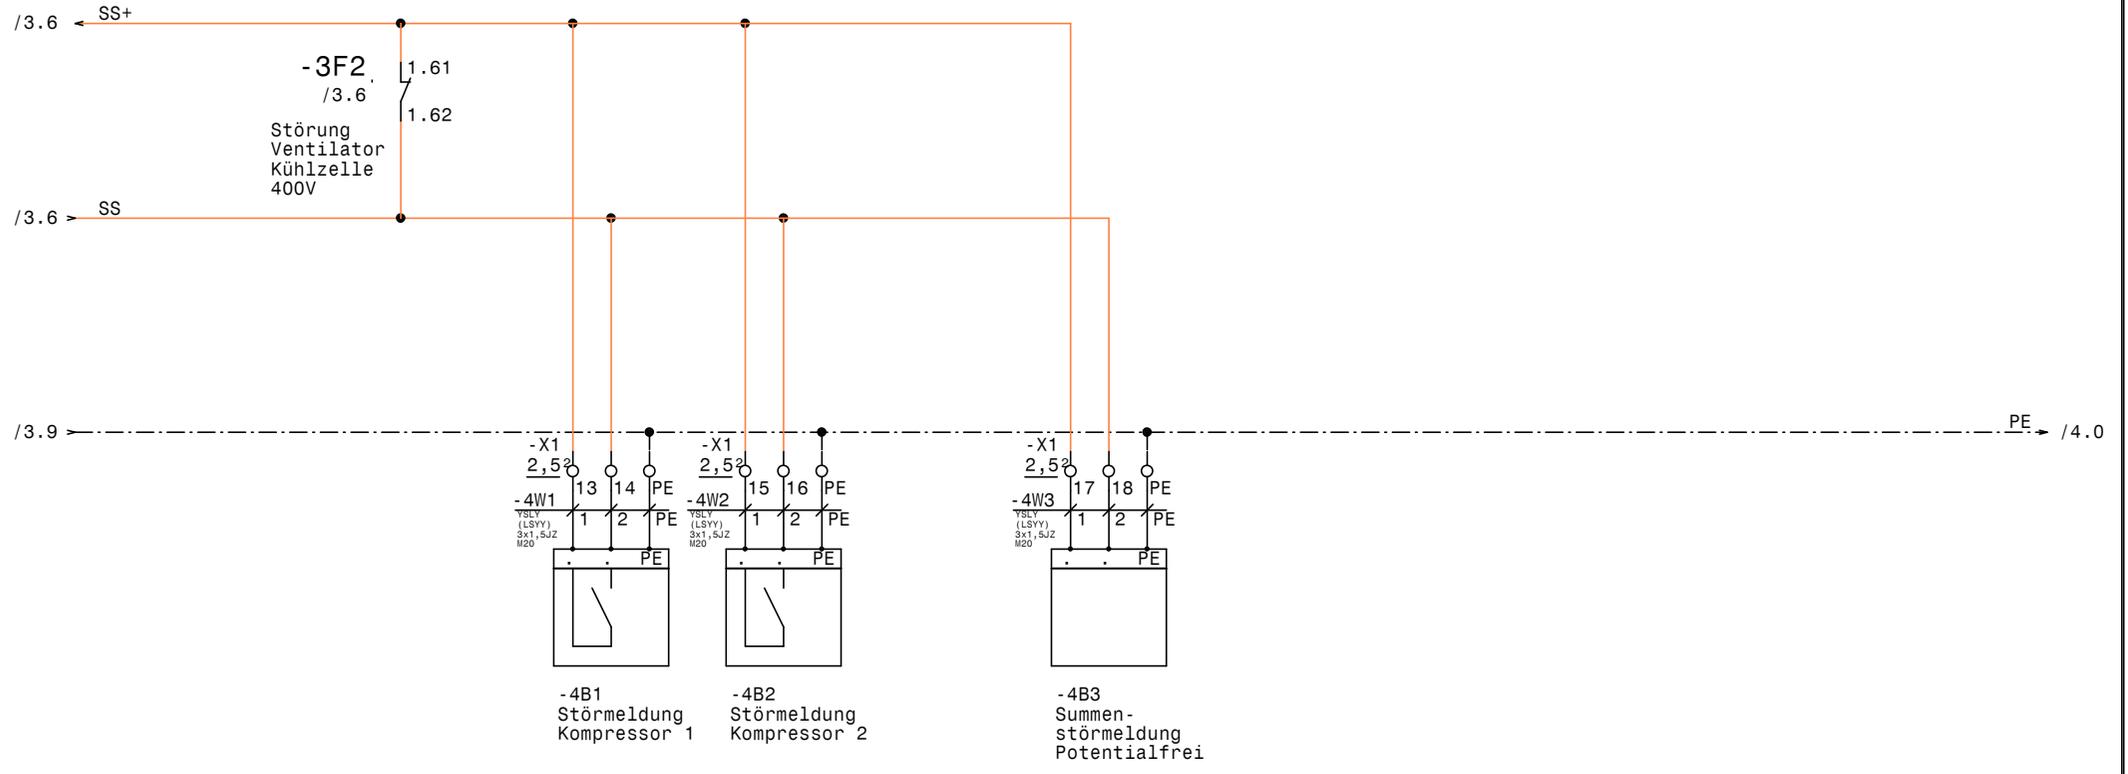

				Datum	12.11.18	 Kühlstellenschrank Summenstörung Potentialfrei		Zeichn.Nr. :
				Bearb.	Hattinger			207/18
				Gepr.				Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 4 Bl.

