

Anlage:

Verbund

NK-Verbund

Firma:

Pirker

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

VERDRAHTUNGSFARBEN

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:
SOCKEL:
LACKIERUNG:
SCHUTZART:
SCHUTZMASSNAHME:
BLINDSCHALTBILD:
KABELEINFÜHRUNG:
TÜRANSCHLAG:

800x800x300
-
RAL 7035
IP54
lt. EVU
nein
unten
links

(BxHxT)
(H)

(BxH)

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:
NEUTRALLEITER:
SCHUTZLEITER:
STEUERSPANNUNG 230VAC:
ohne Trafo:
mit Trafo:
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:
GND, DDC:
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:
FREMDSPANNUNG:

schwarz
hellblau
gelb/grün

braun/hellblau
rot/rot-weiß
blau/blau-weiß
blau/blau-weiß
blau-weiß
grün
orange
orange

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 NK-Verbund Verdichter 1	004 NK-Verbund Verdichter 3
001 Netzanschluß	003 NK-Verbund Verdichter 2	005 NK-Verbundsteuerung

Datum

29.11.18

Bearb.

Hattinger

Gepr.

Zust.

Änderung

Datum

Name

Norm

SCHIESSL

Verbund

NK-Verbund

Deckblatt


Zeichn.Nr.:


219/18

Blatt 0

von 5

B1.

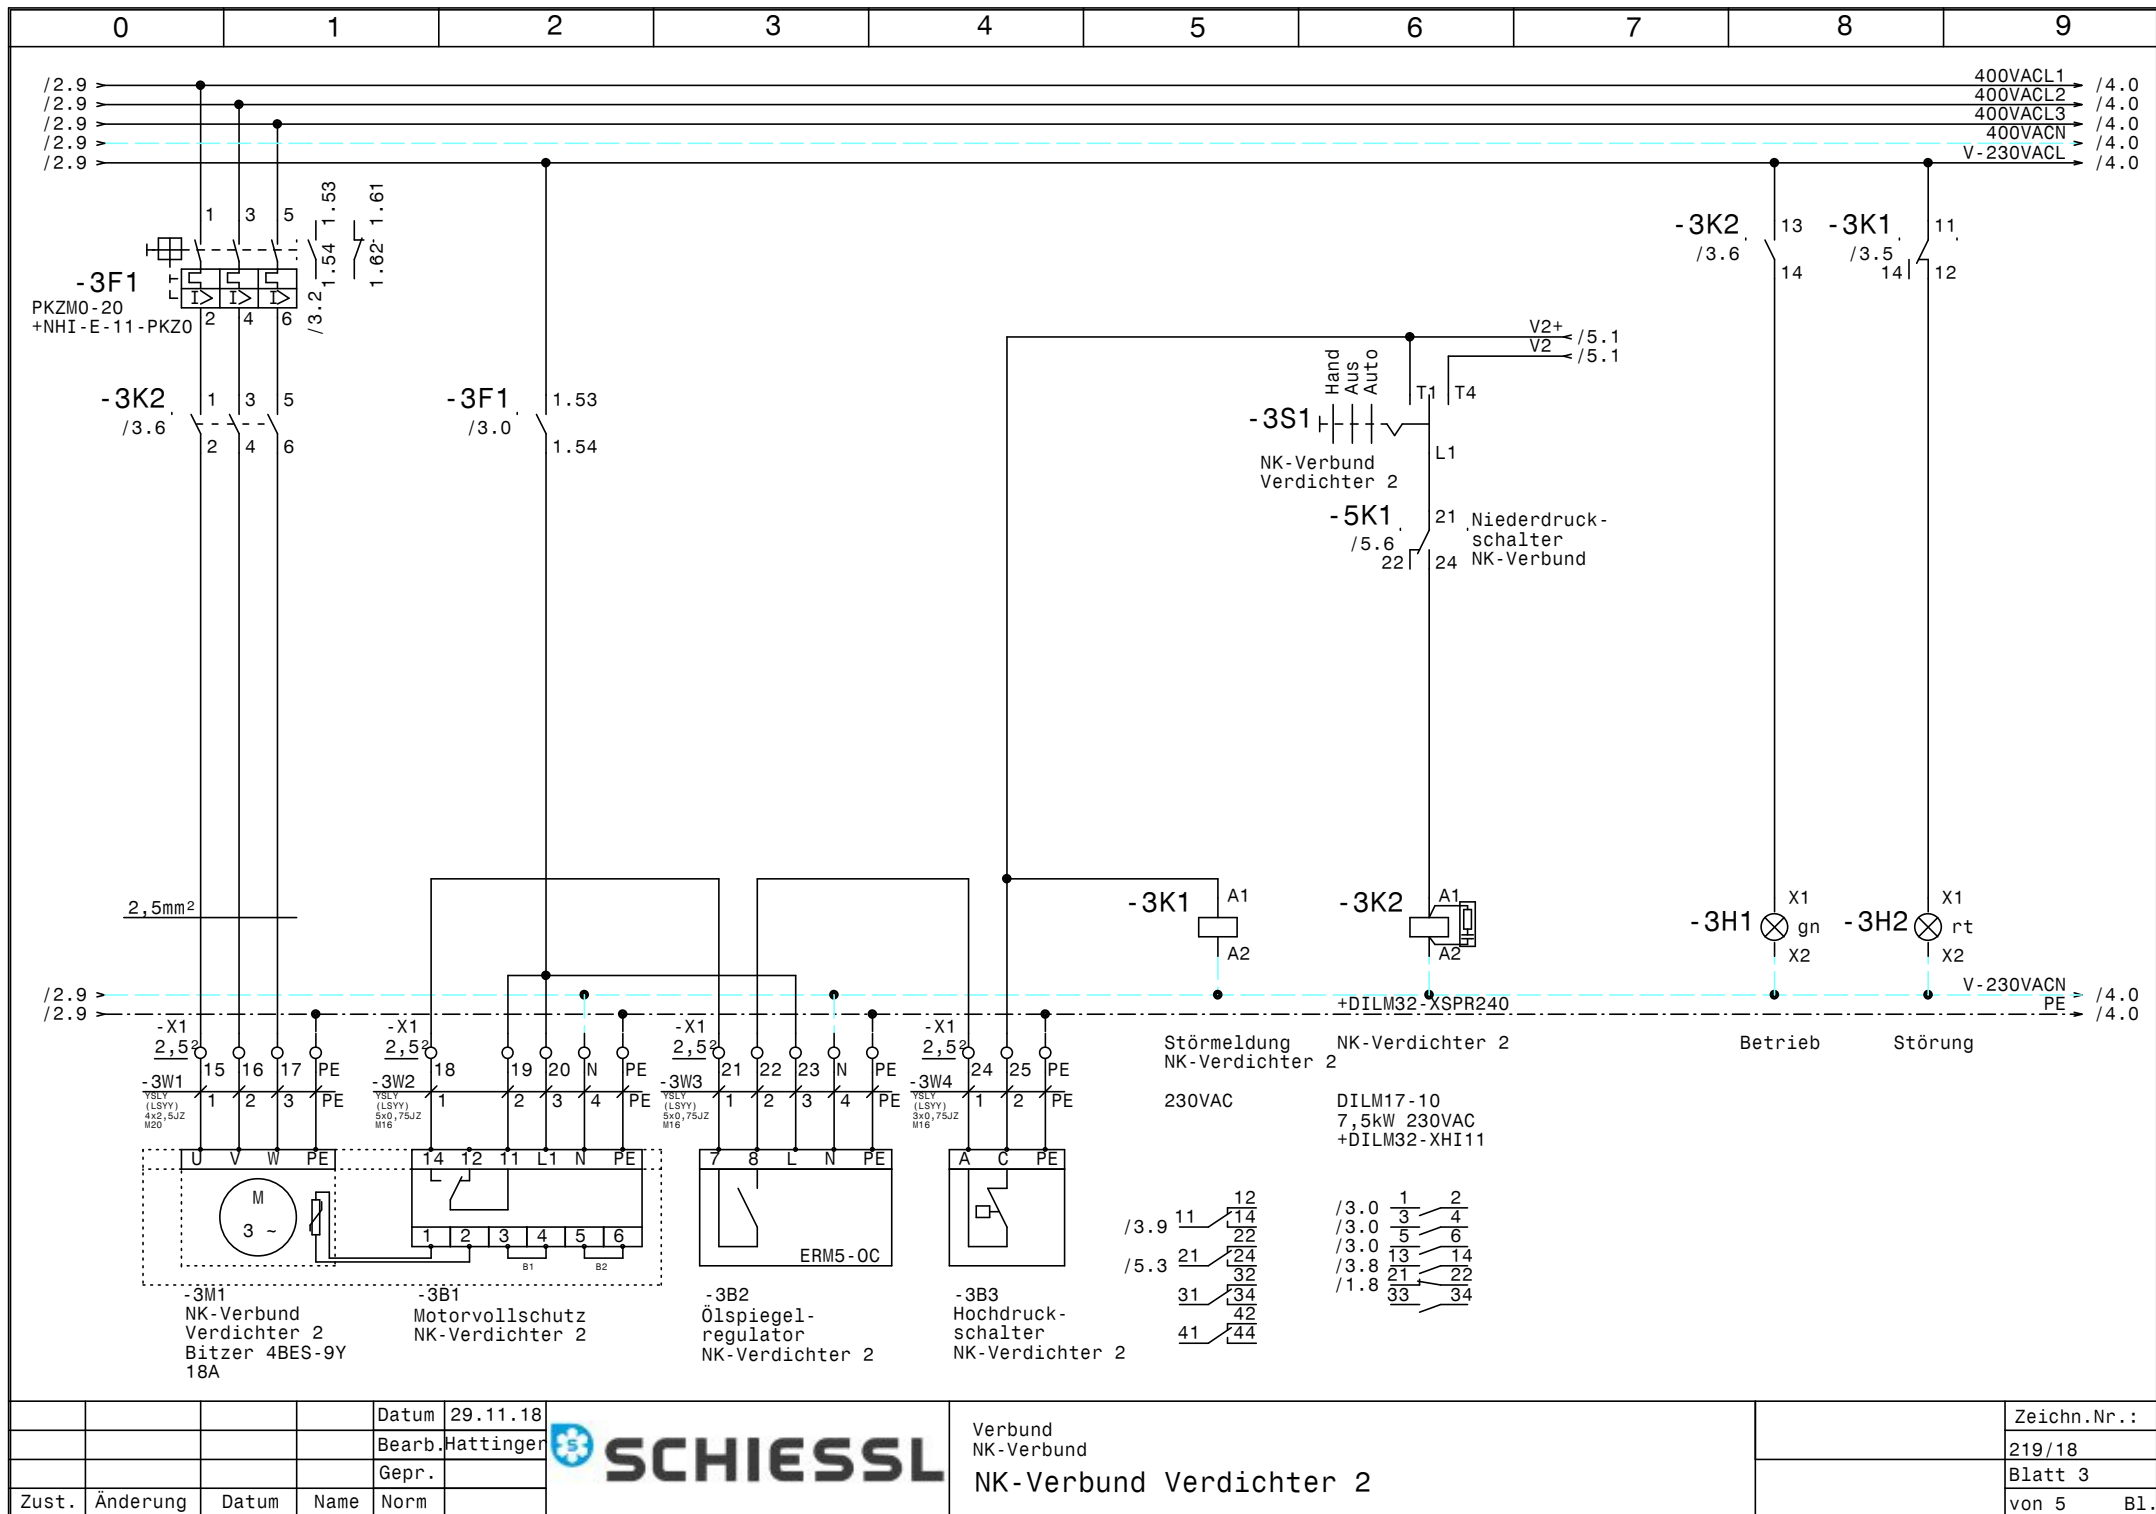


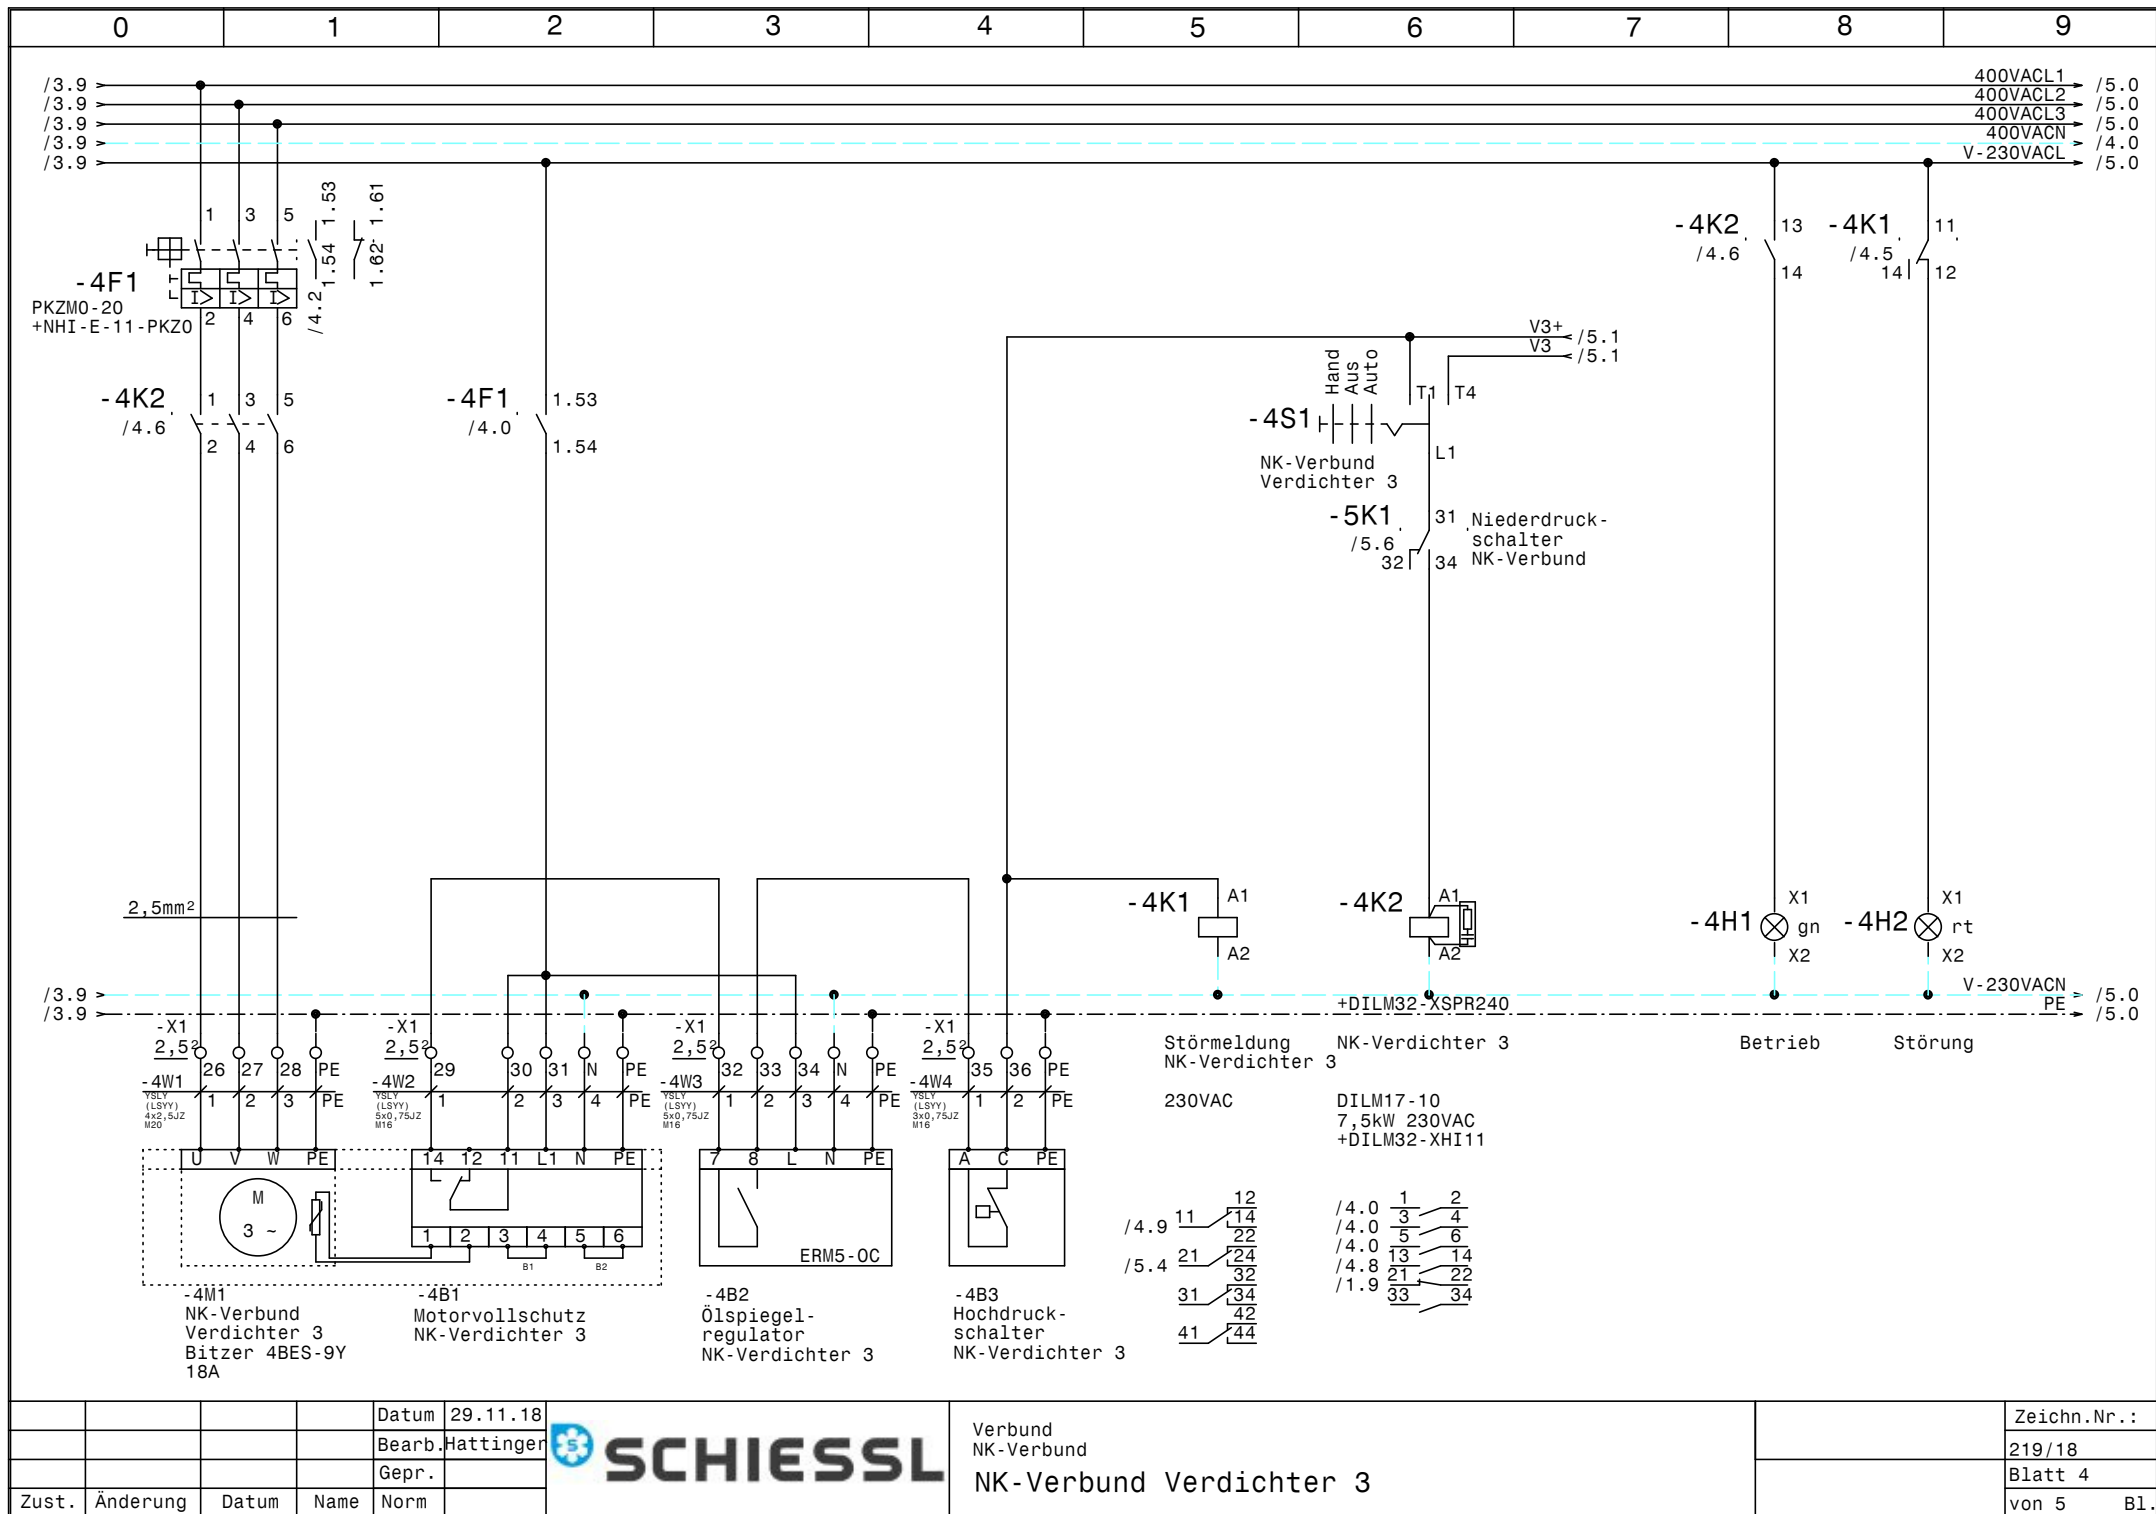

				Datum	29.11.18
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



Verbund NK-Verbund NK-Verbund Verdichter 3			Zeichn.Nr.:	
				219/18
				Blatt 4
				von 5 Bl.

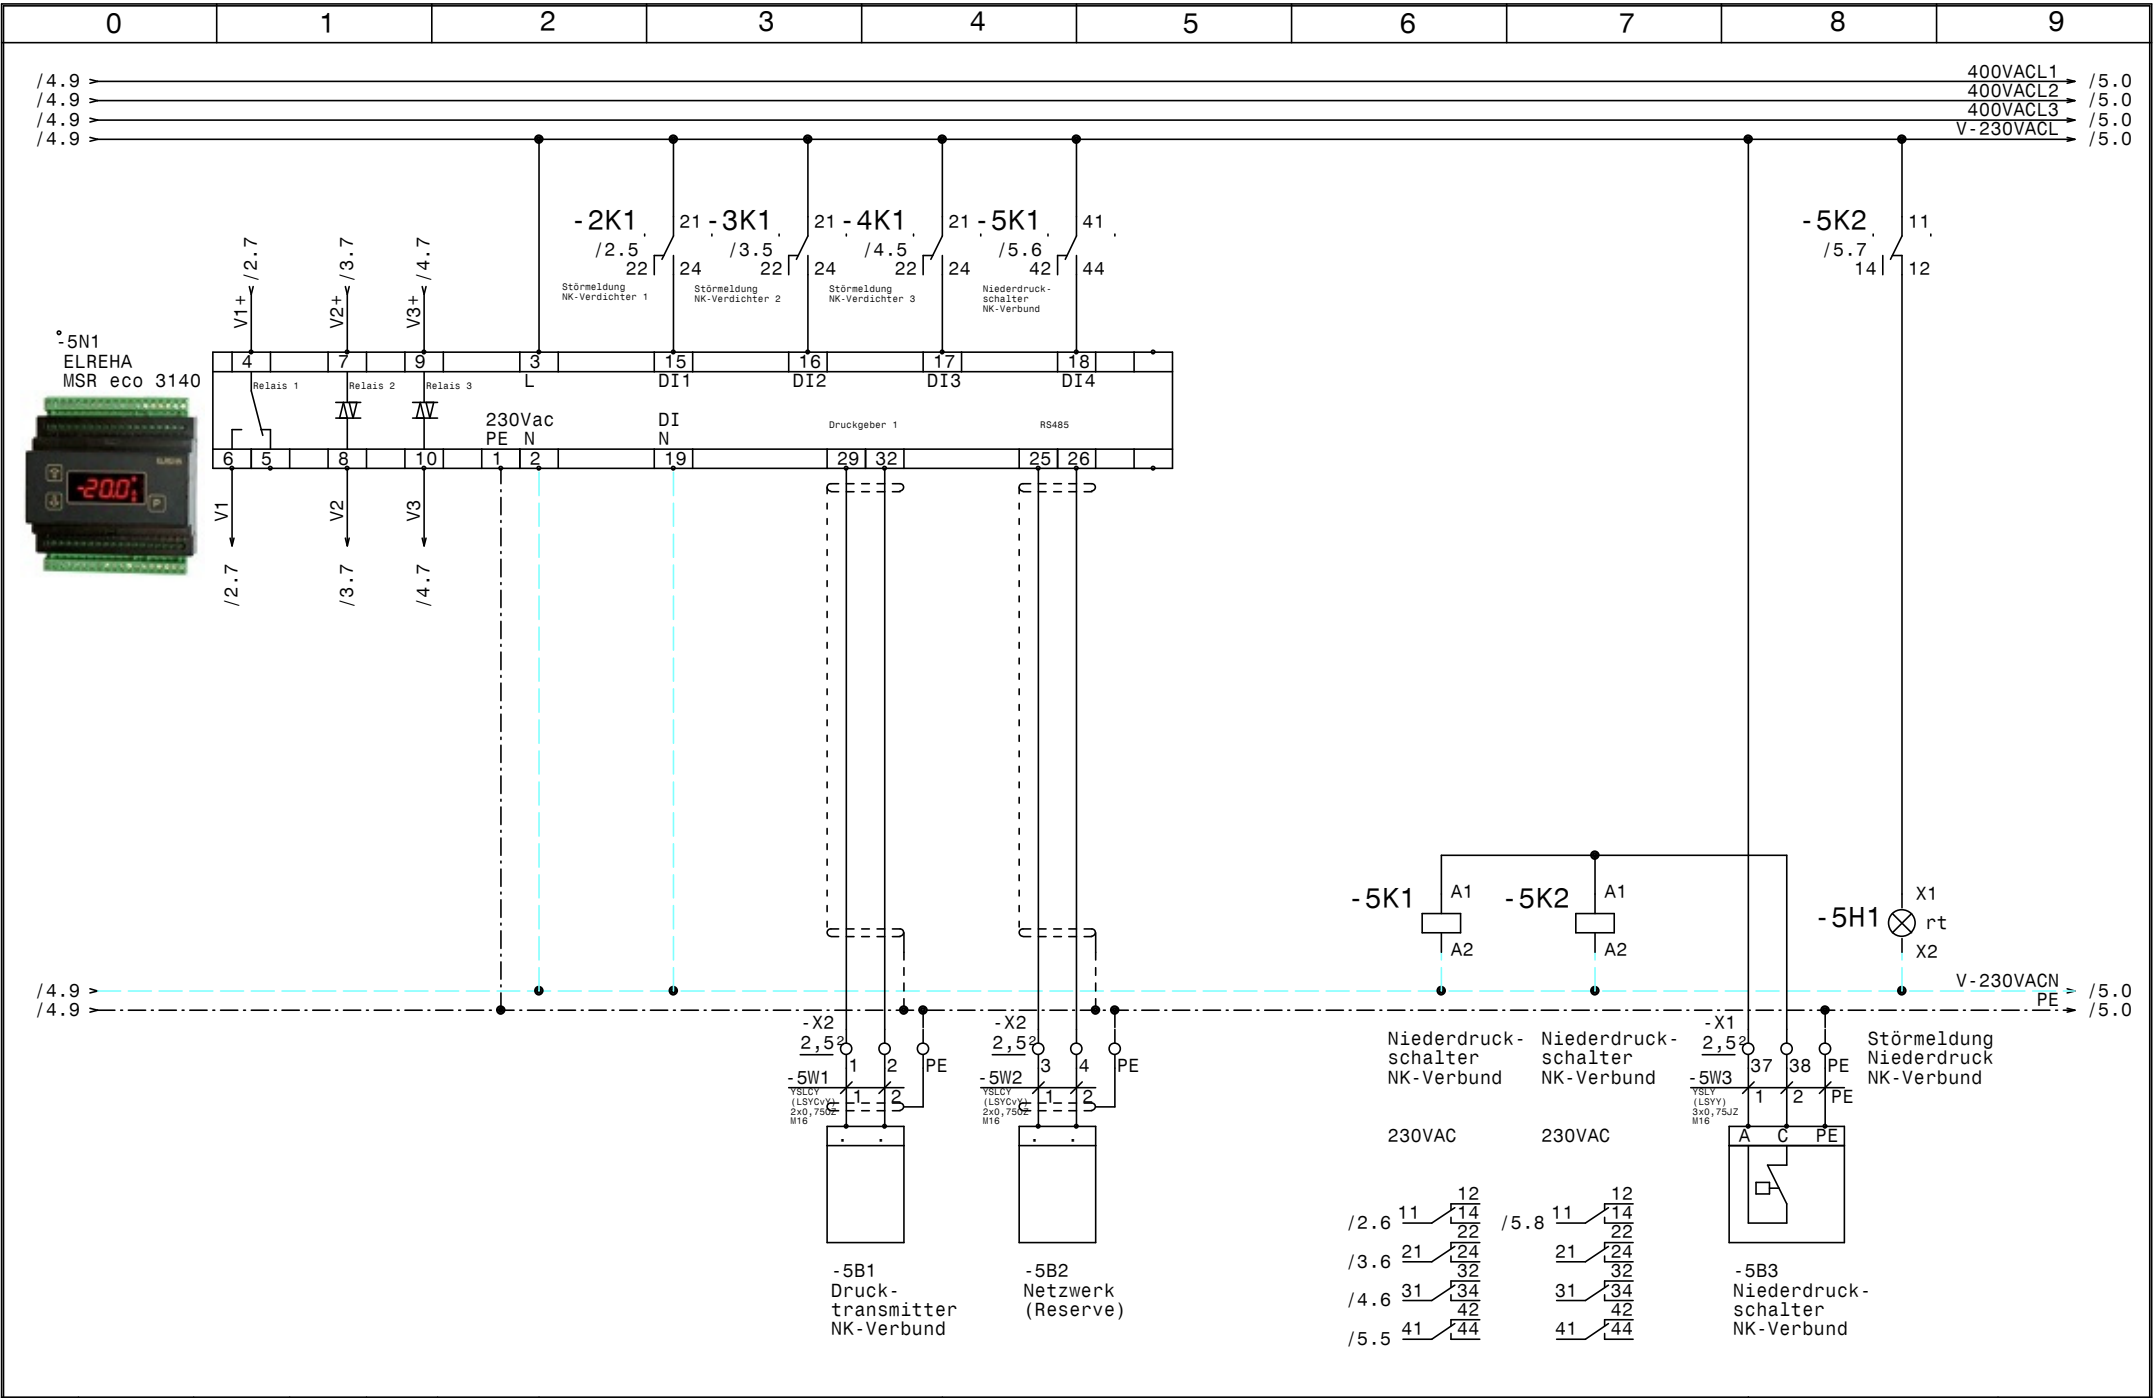

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Nr.		Feldgerät		Leitungs- bezeichnung		Leitungs- typ		Anzahl Adern		Zielbezeichnung									
1		-1We1		-1W1		YSLY (LSYY) 5x16JZ M40		5		Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE									
2		-1B1		-1W2		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung NK-Verdichter 1									
3		-1B2		-1W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung NK-Verdichter 2									
4		-1B3		-1W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Ölsumpfheizung NK-Verdichter 3									
5		-2M1		-2W1		YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20		4		NK-Verbund Verdichter 1									
6		-2B1		-2W2		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Motorvollschutz NK-Verdichter 1									
7		-2B2		-2W3		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Ölspiegelregulator NK-Verdichter 1									
8		-2B3		-2W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Hochdruckschalter NK-Verdichter 1									
9		-3M1		-3W1		YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20		4		NK-Verbund Verdichter 2									
10		-3B1		-3W2		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Motorvollschutz NK-Verdichter 2									
11		-3B2		-3W3		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Ölspiegelregulator NK-Verdichter 2									
12		-3B3		-3W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Hochdruckschalter NK-Verdichter 2									
13		-4M1		-4W1		YSLY (LSYY) 4x2,5JZ M20		4		NK-Verbund Verdichter 3									
14		-4B1		-4W2		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Motorvollschutz NK-Verdichter 3									
15		-4B2		-4W3		YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16		5		Ölspiegelregulator NK-Verdichter 3									
16		-4B3		-4W4		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Hochdruckschalter NK-Verdichter 3									
17		-5B1		-5W1		YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16		2		Drucktransmitter NK-Verbund									
18		-5B2		-5W2		YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16		2		Netzwerk (Reserve)									
19		-5B3		-5W3		YSLY (LSYY) 3x0,75JZ M16		3		Niederdruckschalter NK-Verbund									

[illegible]