



Anlage:		Schaltraumklima		!! ACHTUNG !! Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!	
Firma:		Kremsmüller			
EB18019600-0205-155160					
SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN			
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x600x250	(BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	—	schwarz
SOCKEL:	-	(H)	NEUTRALLEITER:	—	hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035		SCHUTZLEITER:	—	gelb/grün
SCHUTZART:	IP54		STEUERSPANNUNG 230VAC:		
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU		ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)	mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
KABELEINFÜHRUNG:	unten		STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links		STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
			GND, DDC:		blau-weiß
			MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
			POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
			FREMDSPANNUNG:		orange

Blattverzeichnis		
000 Deckblatt	002 Verdichter	004 Kühlstelle
001 Netzanschluß	003 Kondensatorlüfter, Summenstörung	

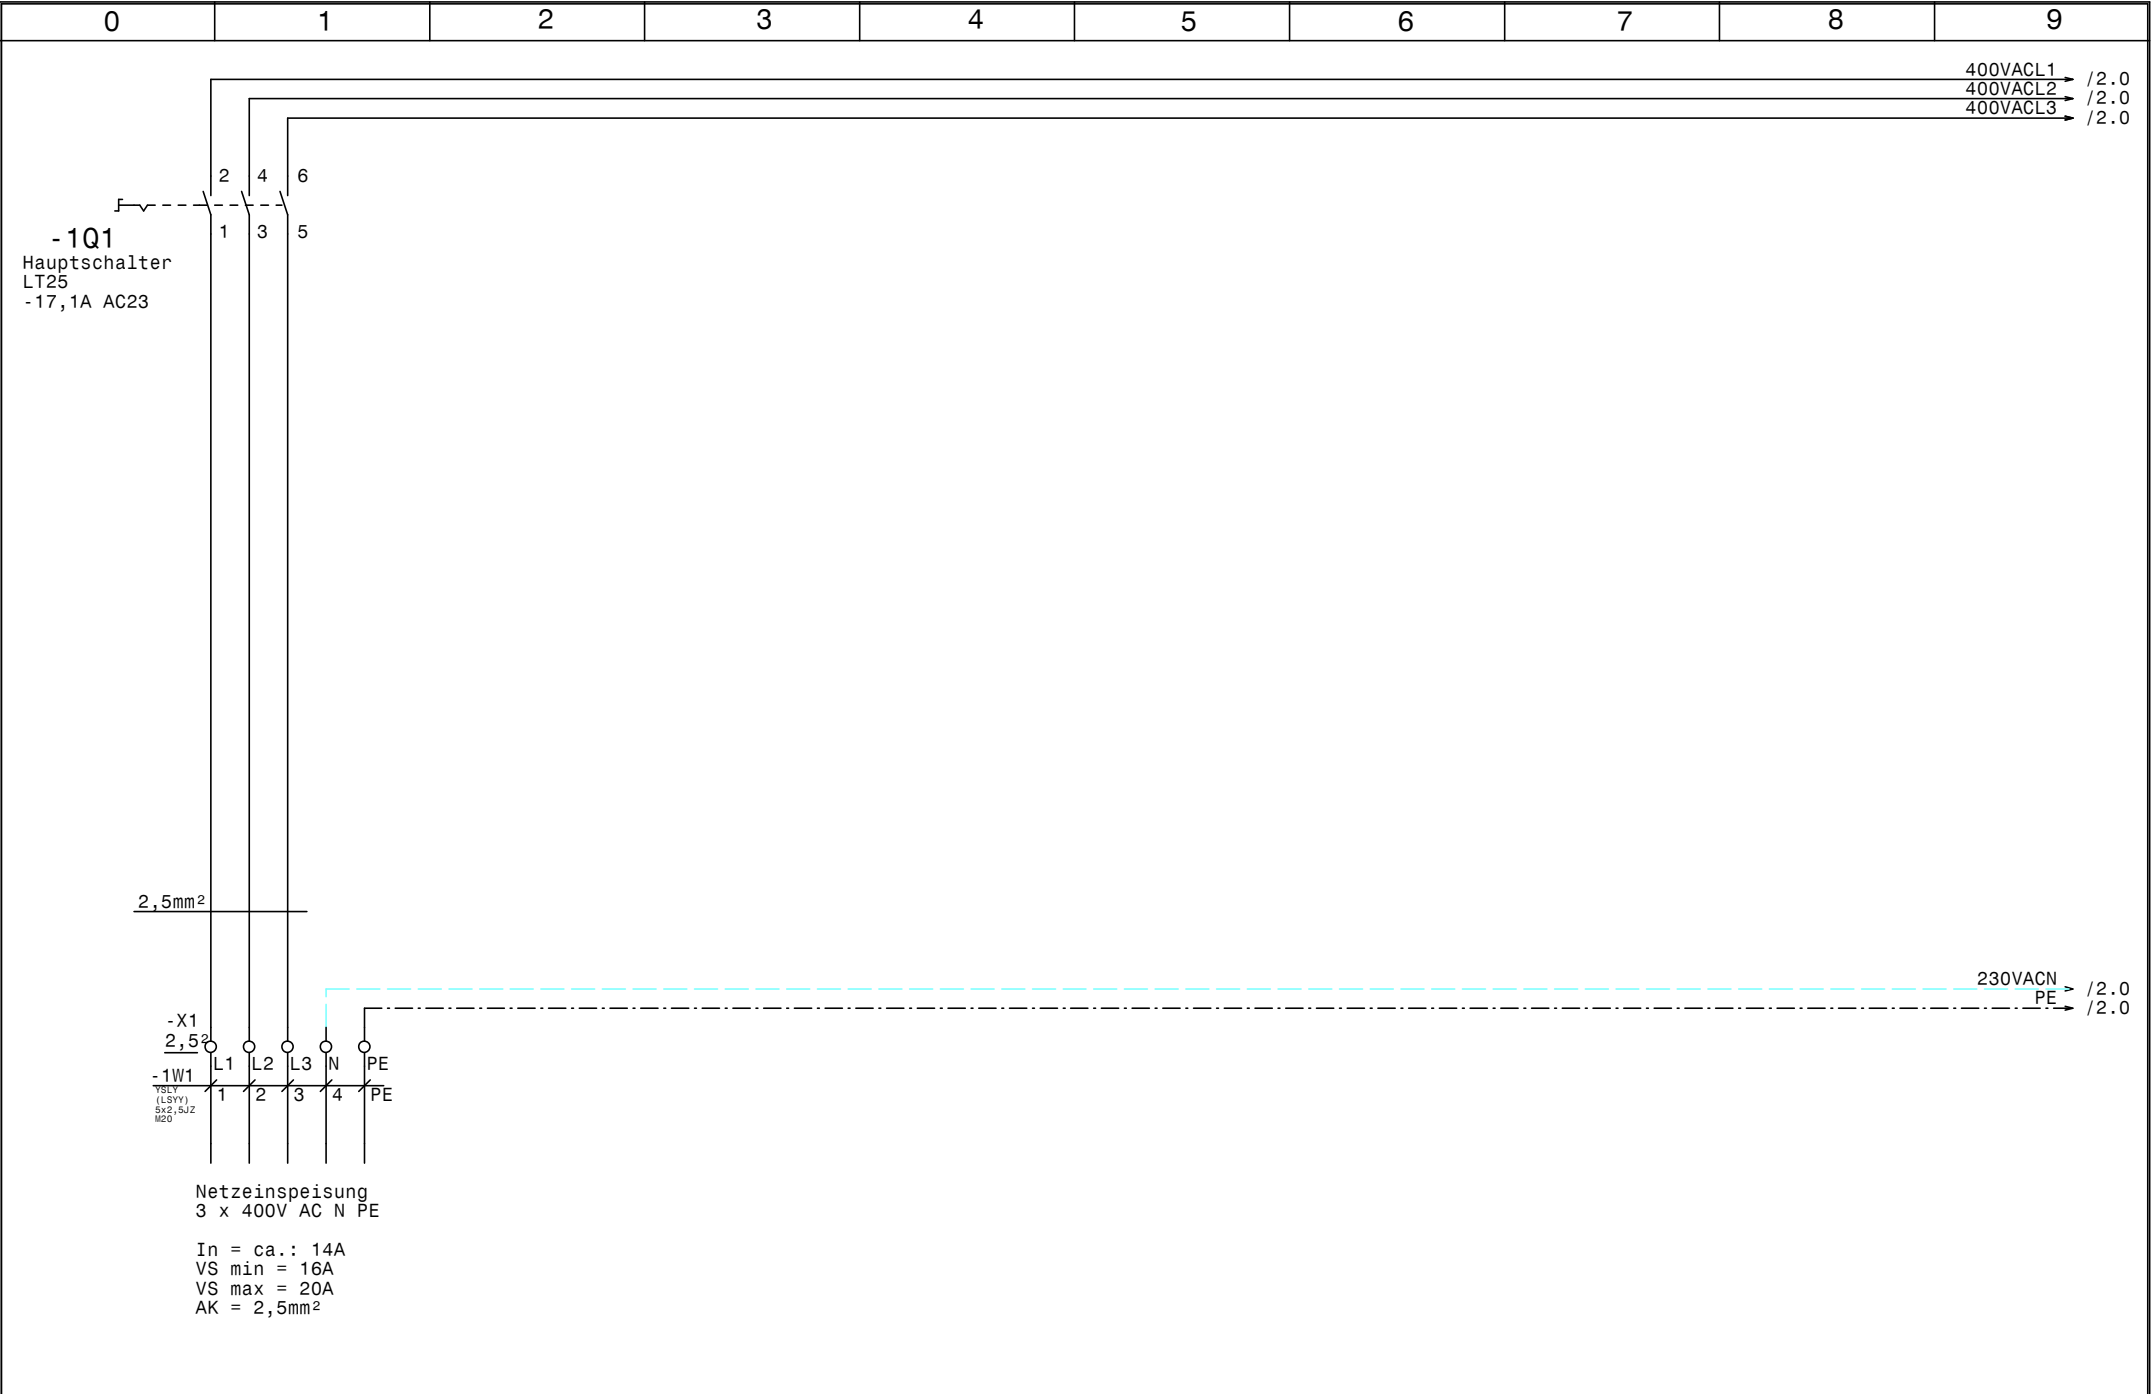

				Datum	25.05.21		Schaltraumklima EB18019600-0205-155160		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				230/18
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			Netzanschluß		von 4 Bl.

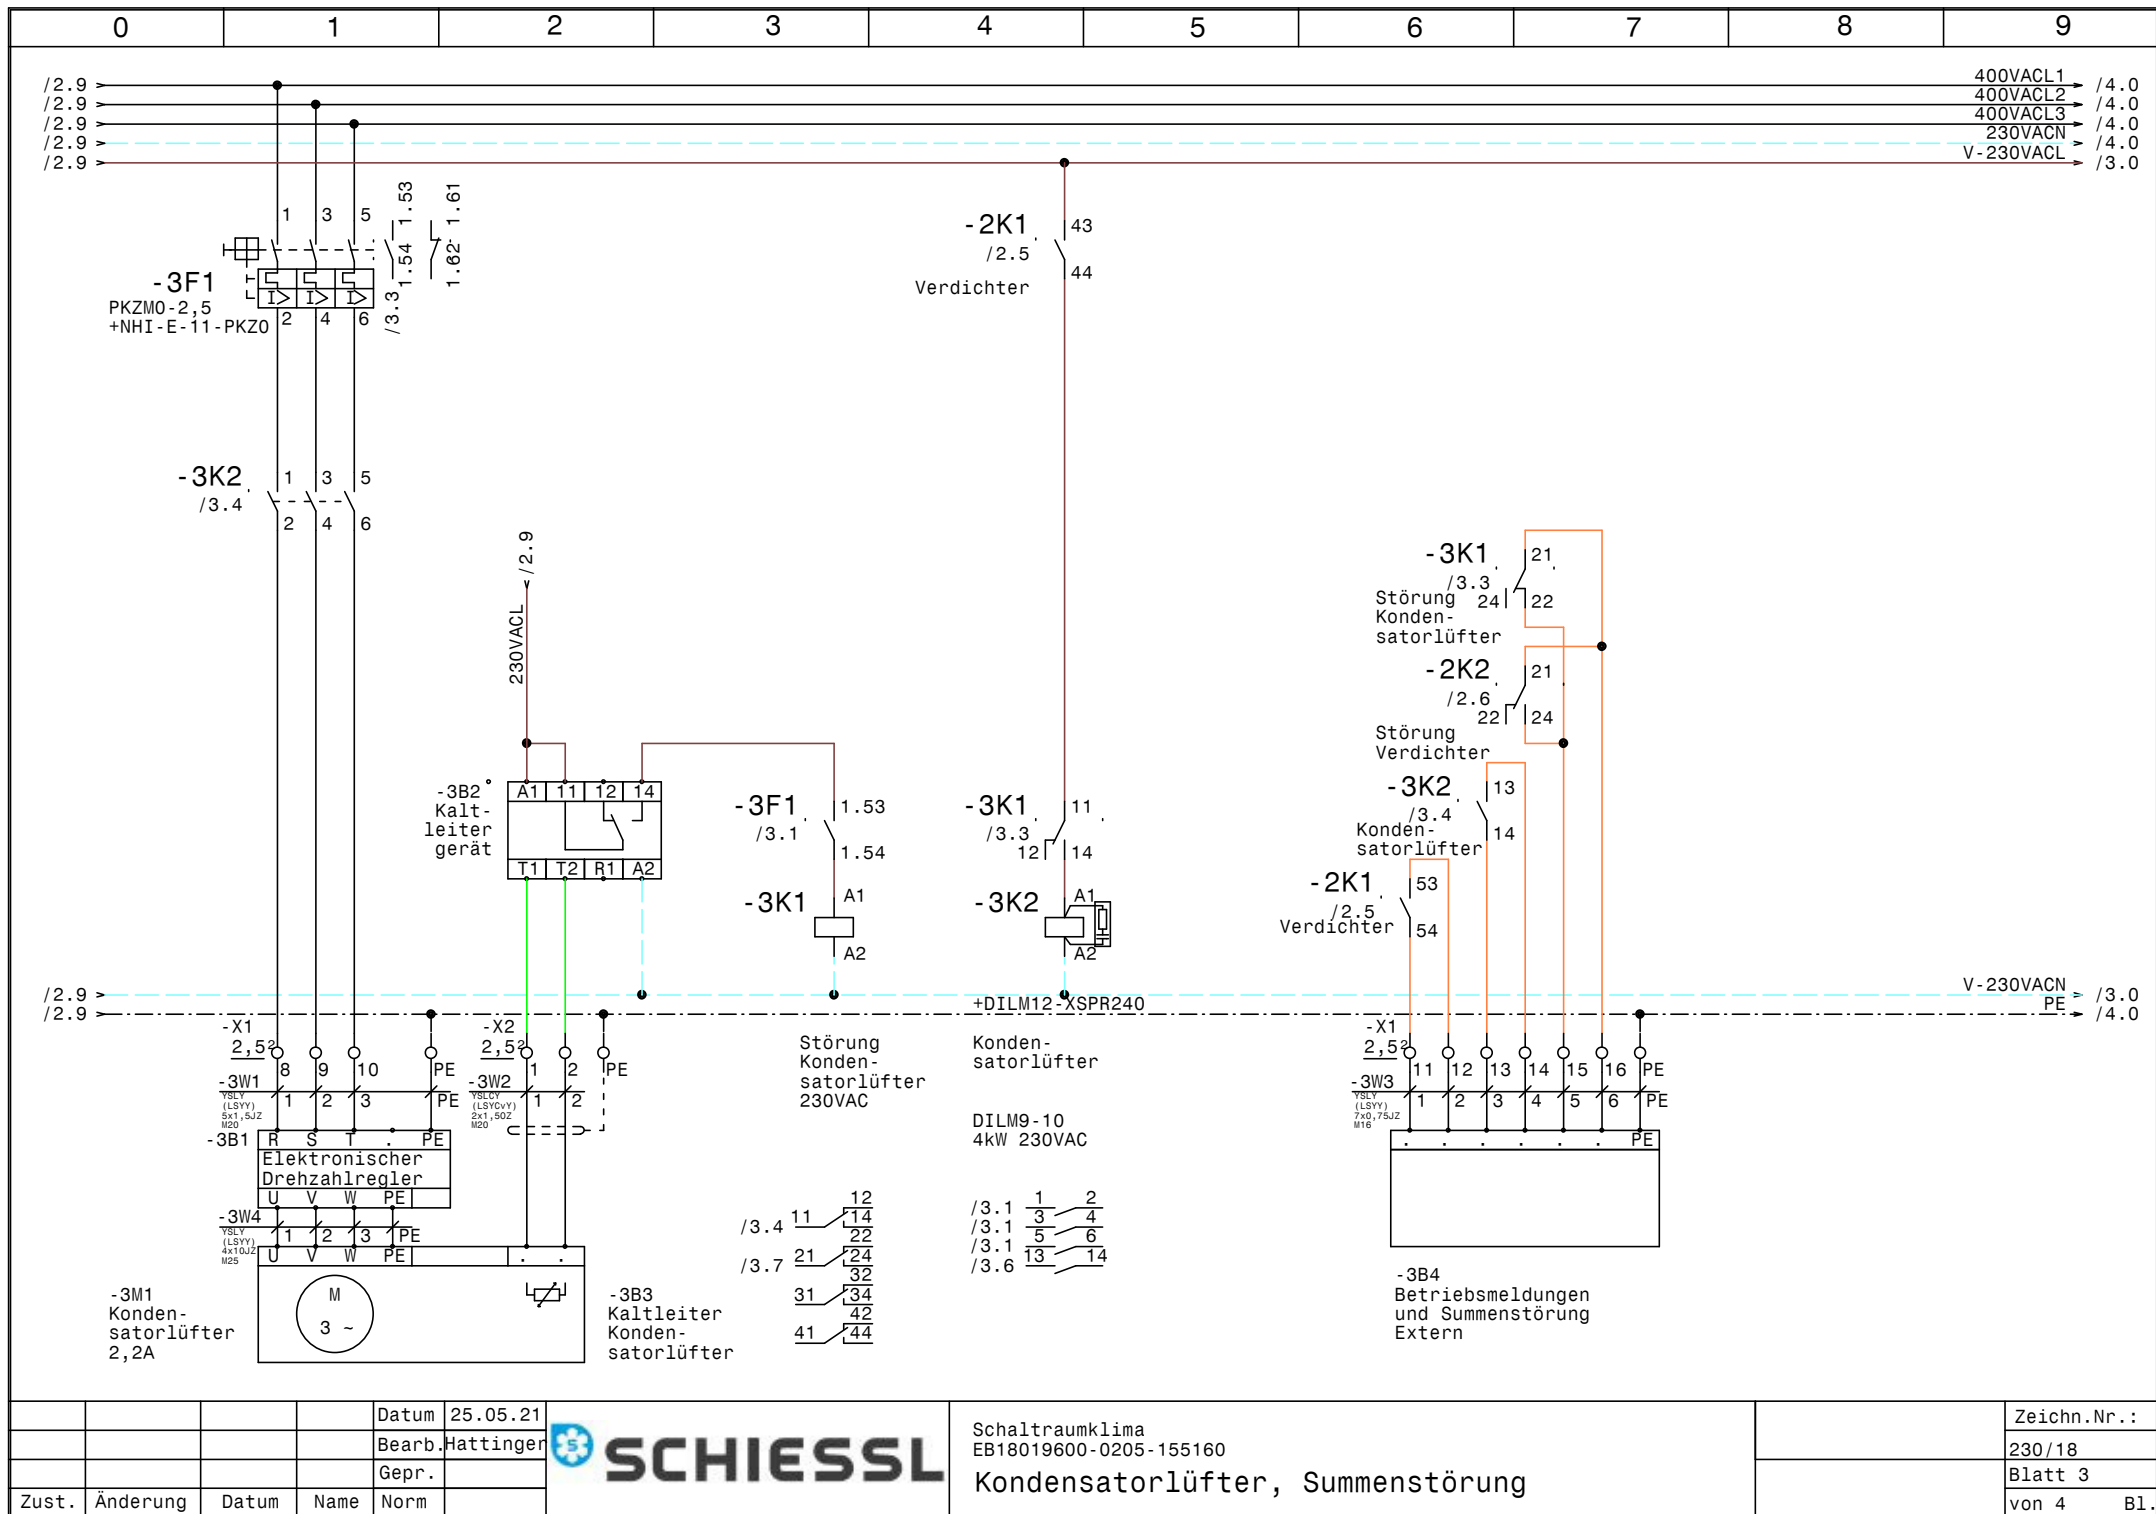


			Datum	25.05.21
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Schaltraumklima
EB18019600-0205-155160
Kondensatorlüfter, Summenstörung

Zeichn.Nr.:	230/18
Blatt 3	von 4
	B1.

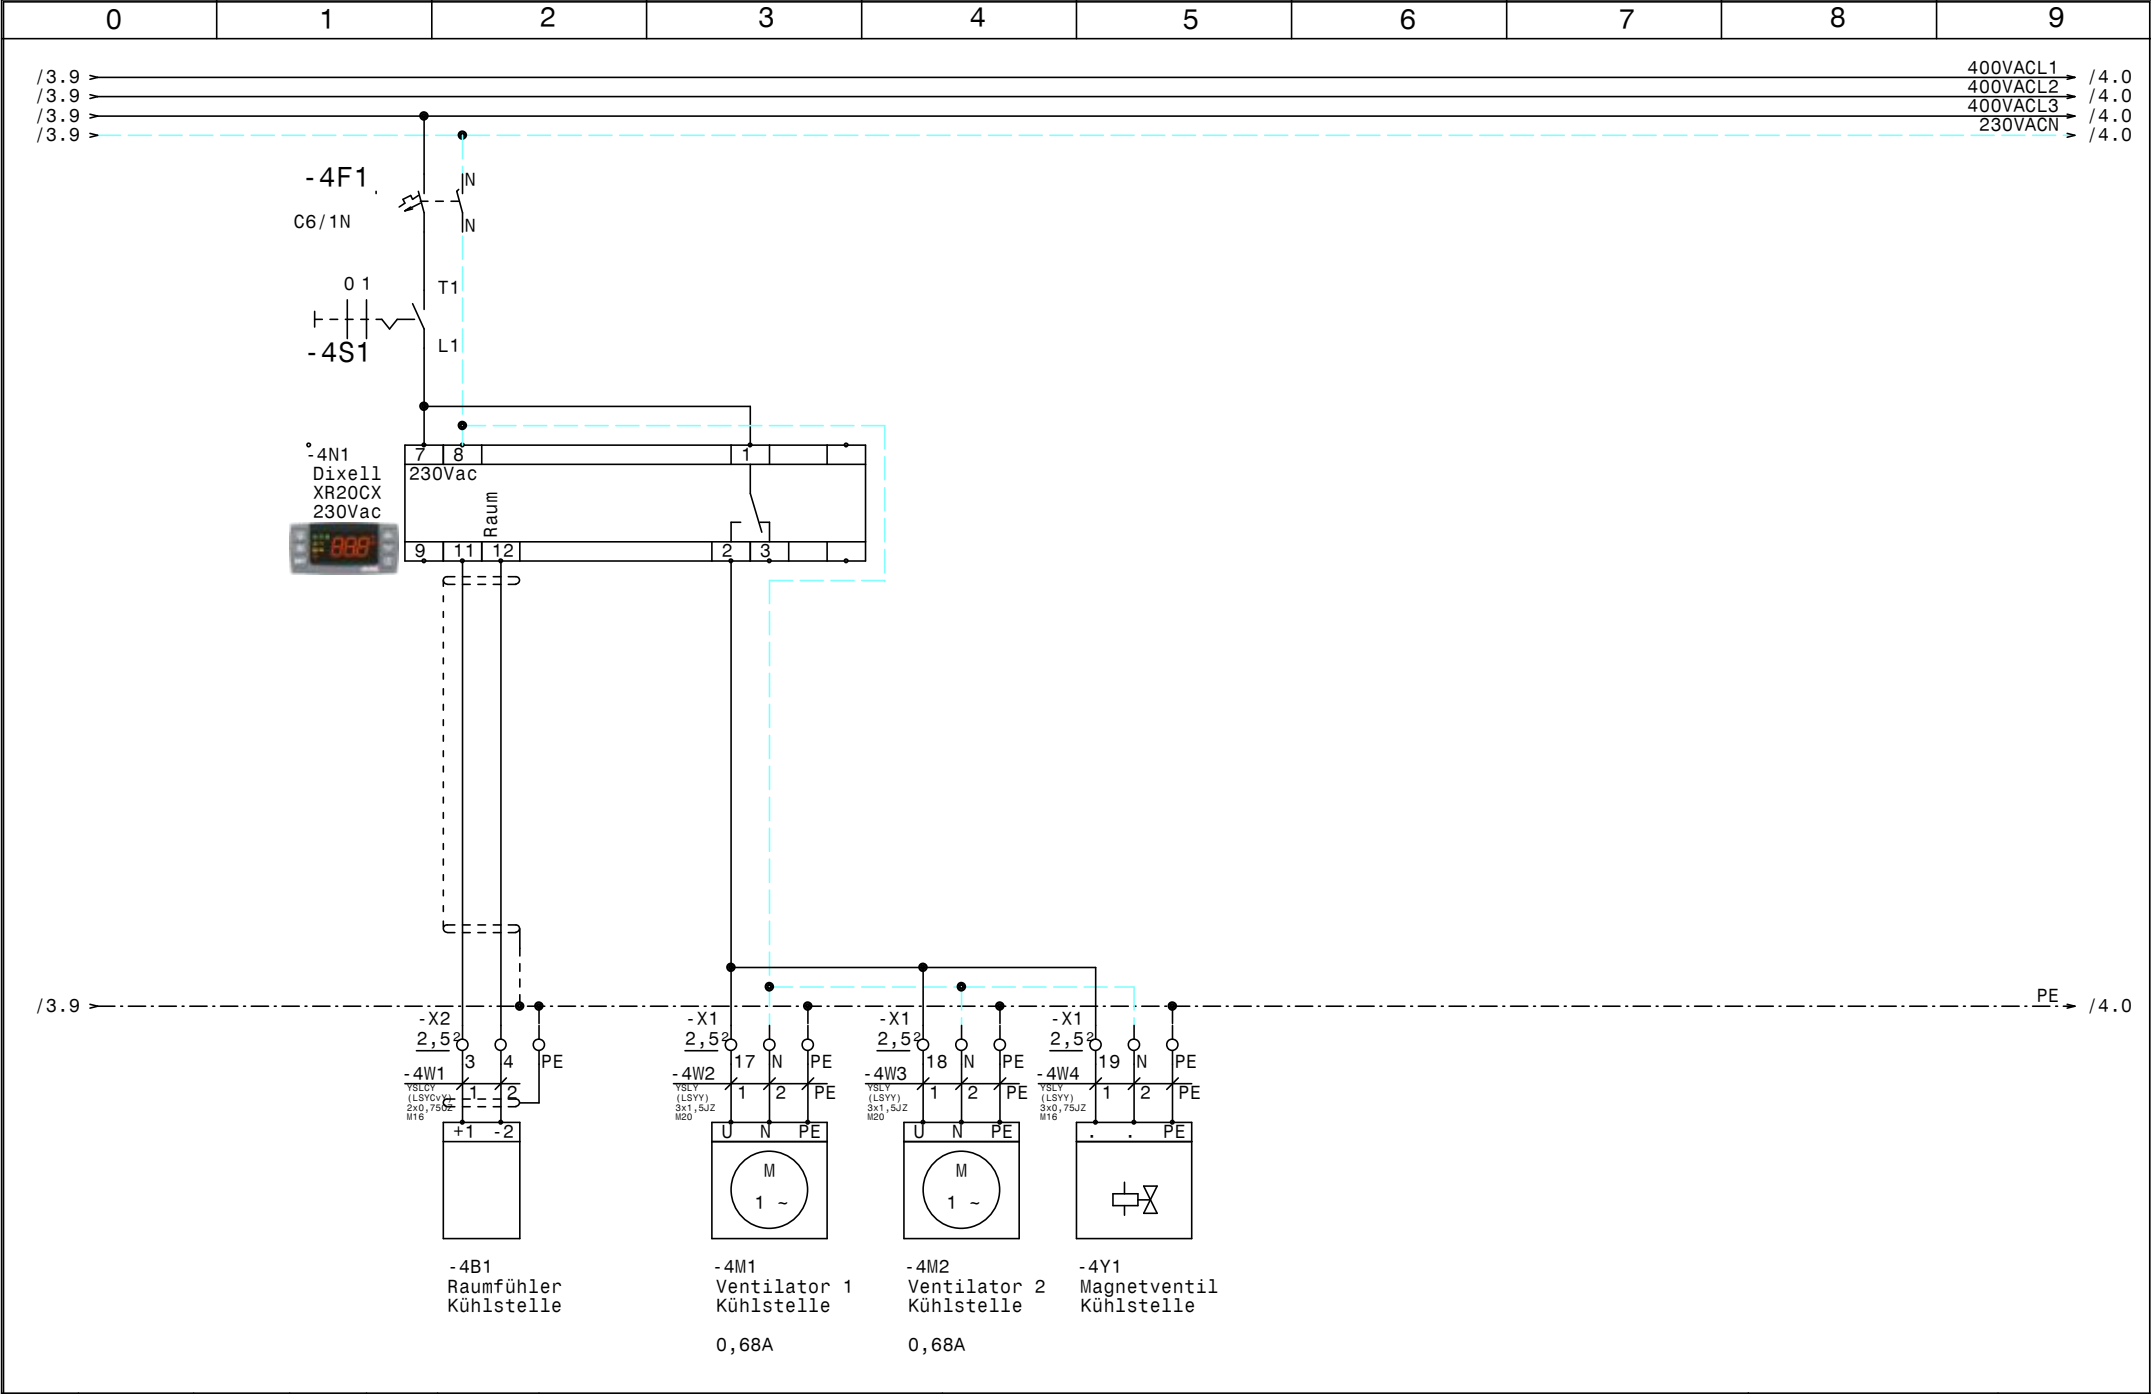

				Datum	25.05.21		Schaltraumklima EB18019600-0205-155160		Zeichn.Nr. : 230/18
				Bearb.	Hattinger		Kühlstelle		Blatt 4
				Gepr.					von 4 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					

[illegible]

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Stück Zahl		Artikel Bezeichnung				Artikel Beschreibung						Artikel Bezüge							
1						Kaltleiter gerät						-3B2							
1						Dixell XR20CX 230Vac						-4N1							
2		C6/1N				Sicherungsautomaten						-2F2, -4F1							
1		DILM12-10(230V50HZ)				Schütz						-2K1							
2		DILM12-XSPR240				RC-Löschglied						-2N1, -3N1							
1		DILM32-XHI22				Hilfsschalterbaustein													
1		DILM9-10(230V50HZ)				Schütz						-3K2							
11		EK 2,5 ge/gr				Erdungsklemme						-X2, -X2, -X1							
5		Klemme 2,5 blau				Klemme N						-X1							
26		Klemme 2,5 grau				Klemme L						-X1, -X2, -X2							
1		LT25 -17,1A AC23				Hauptschalter						-1Q1							
2		M10HEA1				Ausschalter 1pol. 0-1						-2S1, -4S1							
5		M16				Kabelverschraubung						-4W1, -4W4, -2W2, -2W3, -3W3							
6		M20				Kabelverschraubung						-2W1, -1W1, -4W3, -4W2, -3W1, -3W2							
1		M25				Kabelverschraubung						-3W4							
2		NHI-E-11-PKZO				Normalhilfsschalter													
1		PKZMO-12				Motorschutzschalter						-2F1							
1		PKZMO-2,5				Motorschutzschalter						-3F1							
2		Relais4polig230VAC				Miniatur - Relais 4polig						-2K2, -3K1							
1		Signalleuchte grün				Signalglimmlampe grün						-2H1							
1		Signalleuchte rot				Signalglimmlampe rot						-2H2							
2		Sockel 4polig				Sockel für Minitur Relais 4polig													
1		WS 4625 B=400 H=600 T=250				Wandschrank IP 55						-0N1							