

Anlage:
 4 x Überhitzungsregler EXD-SH1
 Schachinger

Firma:
 Priesterath


_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	500x700x210 (BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	— schwarz
SOCKEL:	- (H)	NEUTRALLEITER:	— hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035	SCHUTZLEITER:	— gelb/grün
SCHUTZART:	IP54	STEUERSPANNUNG 230VAC:	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	ohne Trafo:	L/N — braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein (BxH)	mit Trafo:	L/N — rot/rot-weiß
KABELINFÜHRUNG:	unten	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N — blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	links	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- — blau/blau-weiß
		GND, DDC:	— blau-weiß
		MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	— grün
		POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	— orange
		FREMDSPANNUNG:	— orange

Blattverzeichnis

000 Deckblatt	002 Überhitzungsregler Verdampfer 1	004 Überhitzungsregler Verdampfer 3
001 Netzanschluß	003 Überhitzungsregler Verdampfer 2	005 Überhitzungsregler Verdampfer 4

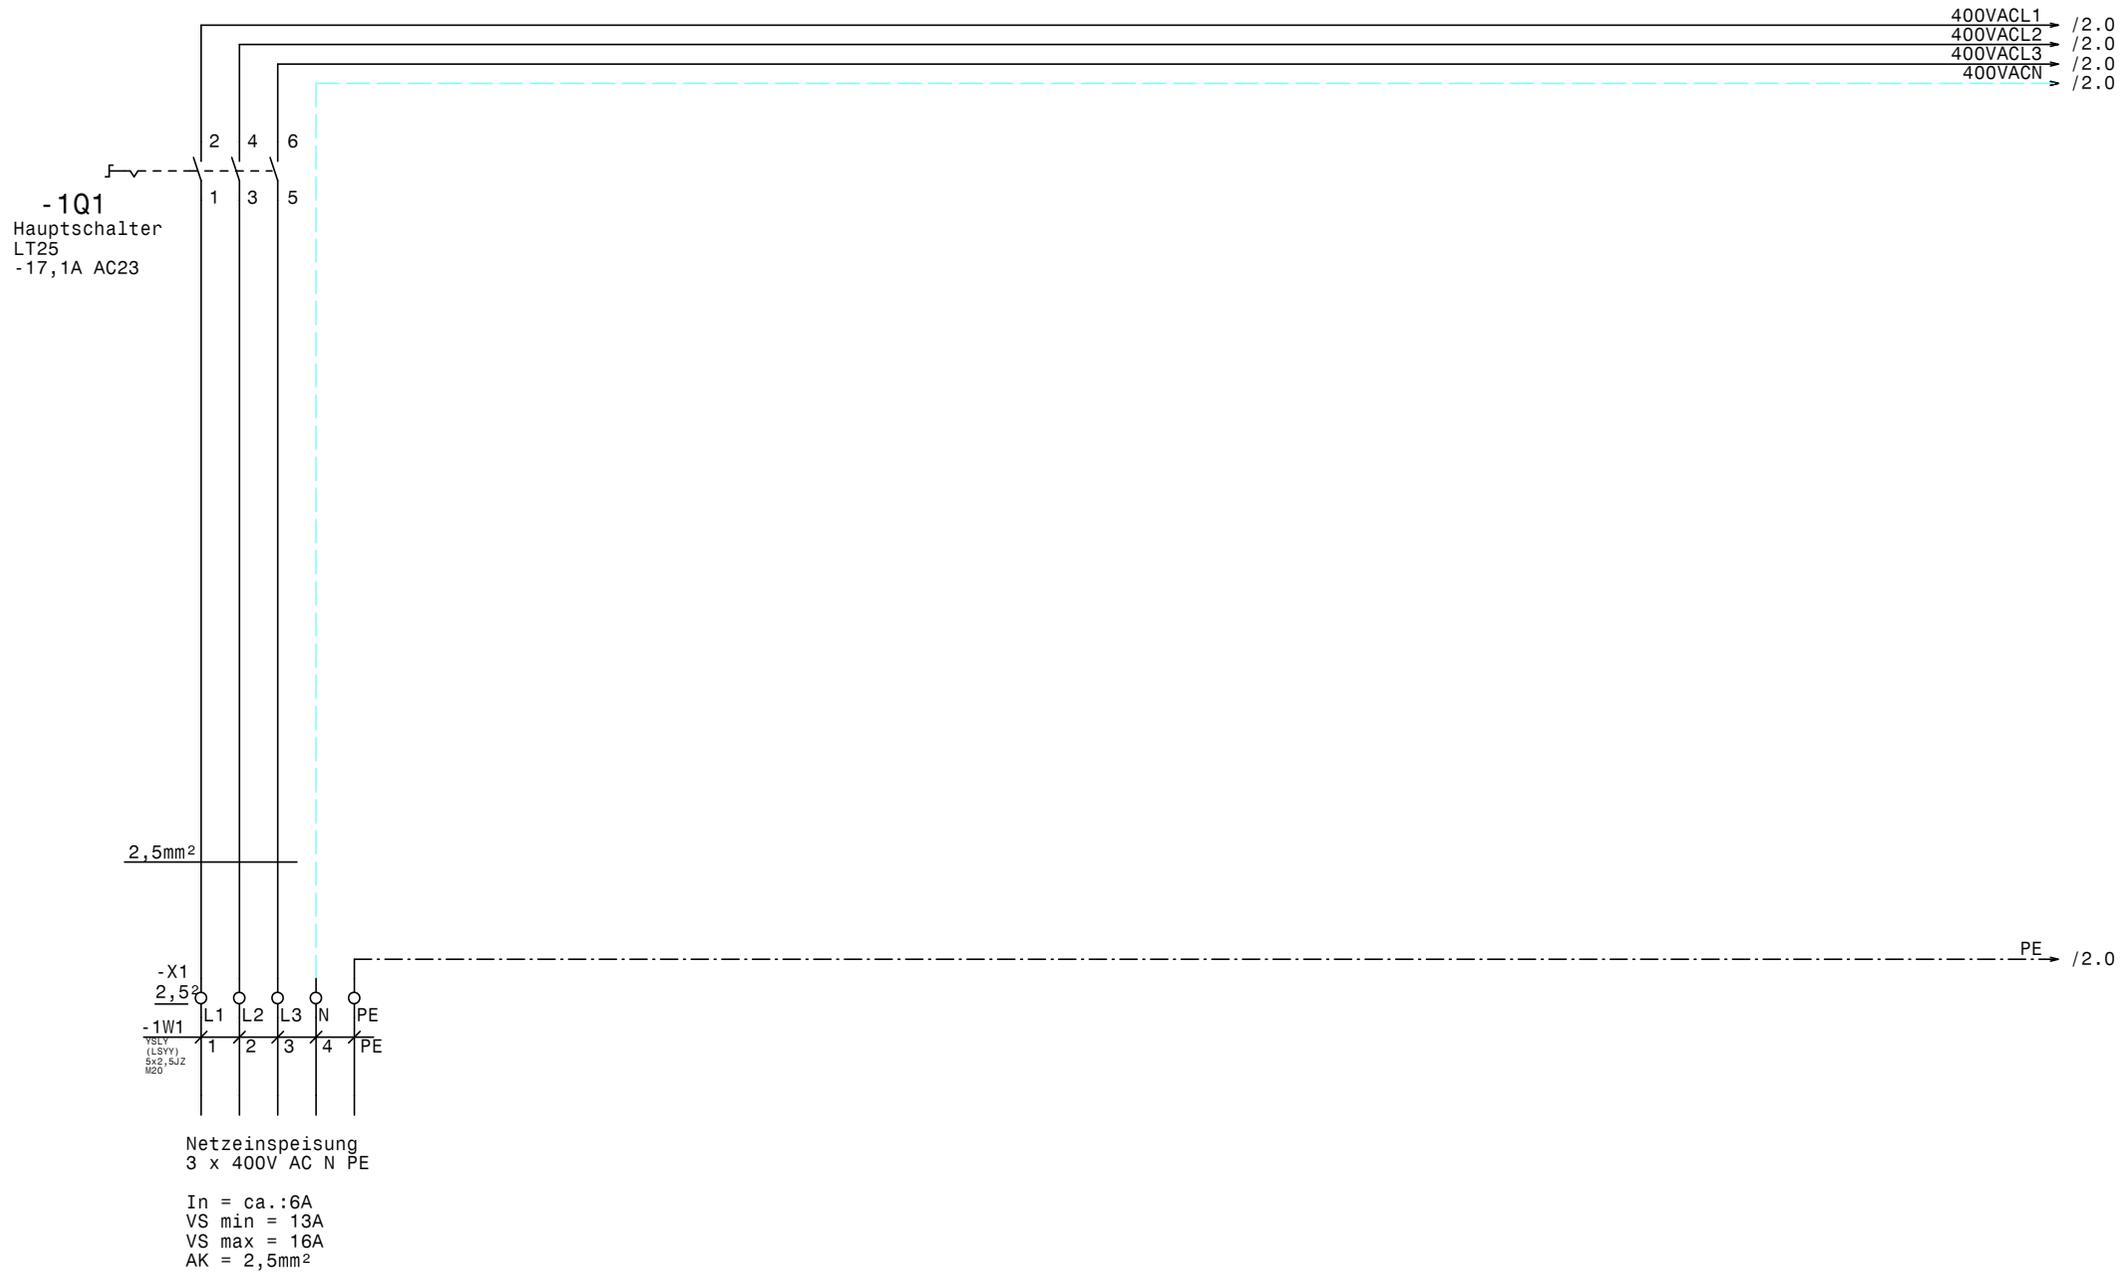


				Datum	08.02.23
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	



4 x Überhitzungsregler EXD-SH1
Schachinger
Netzanschluß

	Zeichn.Nr.:
	009/23
	Blatt 1
	von 5 Bl.

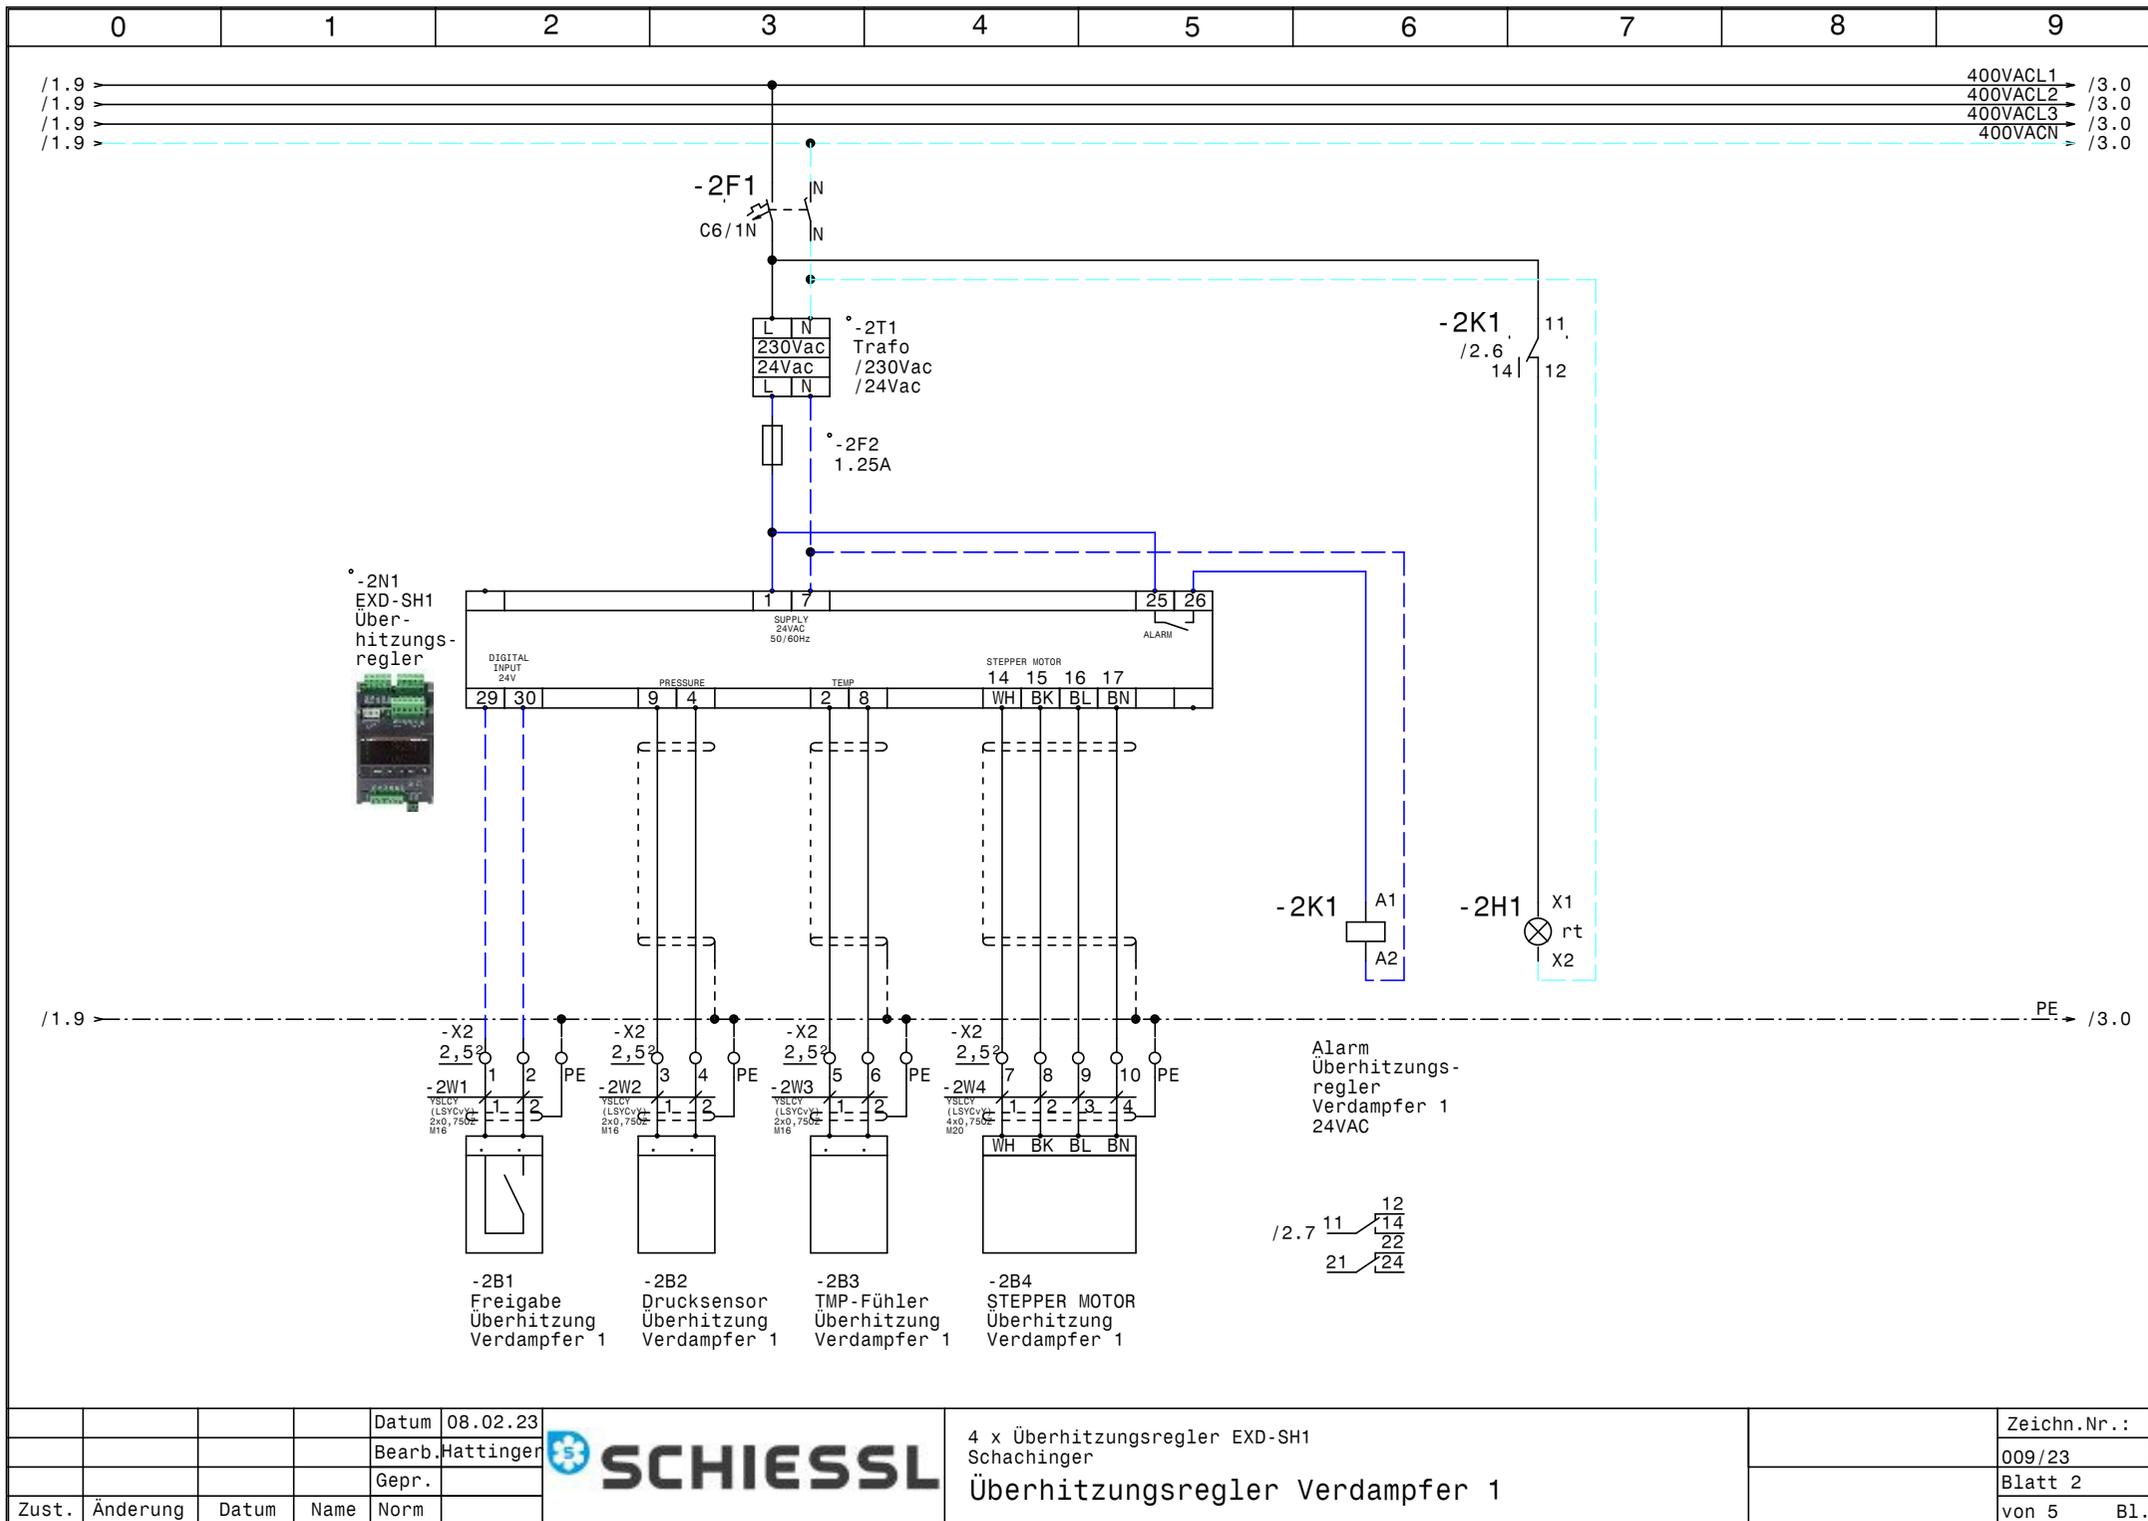

Datum 08.02.23

Bearb. Hattinger

Gepr.

Norm




4 x Überhitzungsregler EXD-SH1
 Schachinger
 Überhitzungsregler Verdampfer 1

Zeichn.Nr. :


009/23

Blatt 2


von 5 Bl.

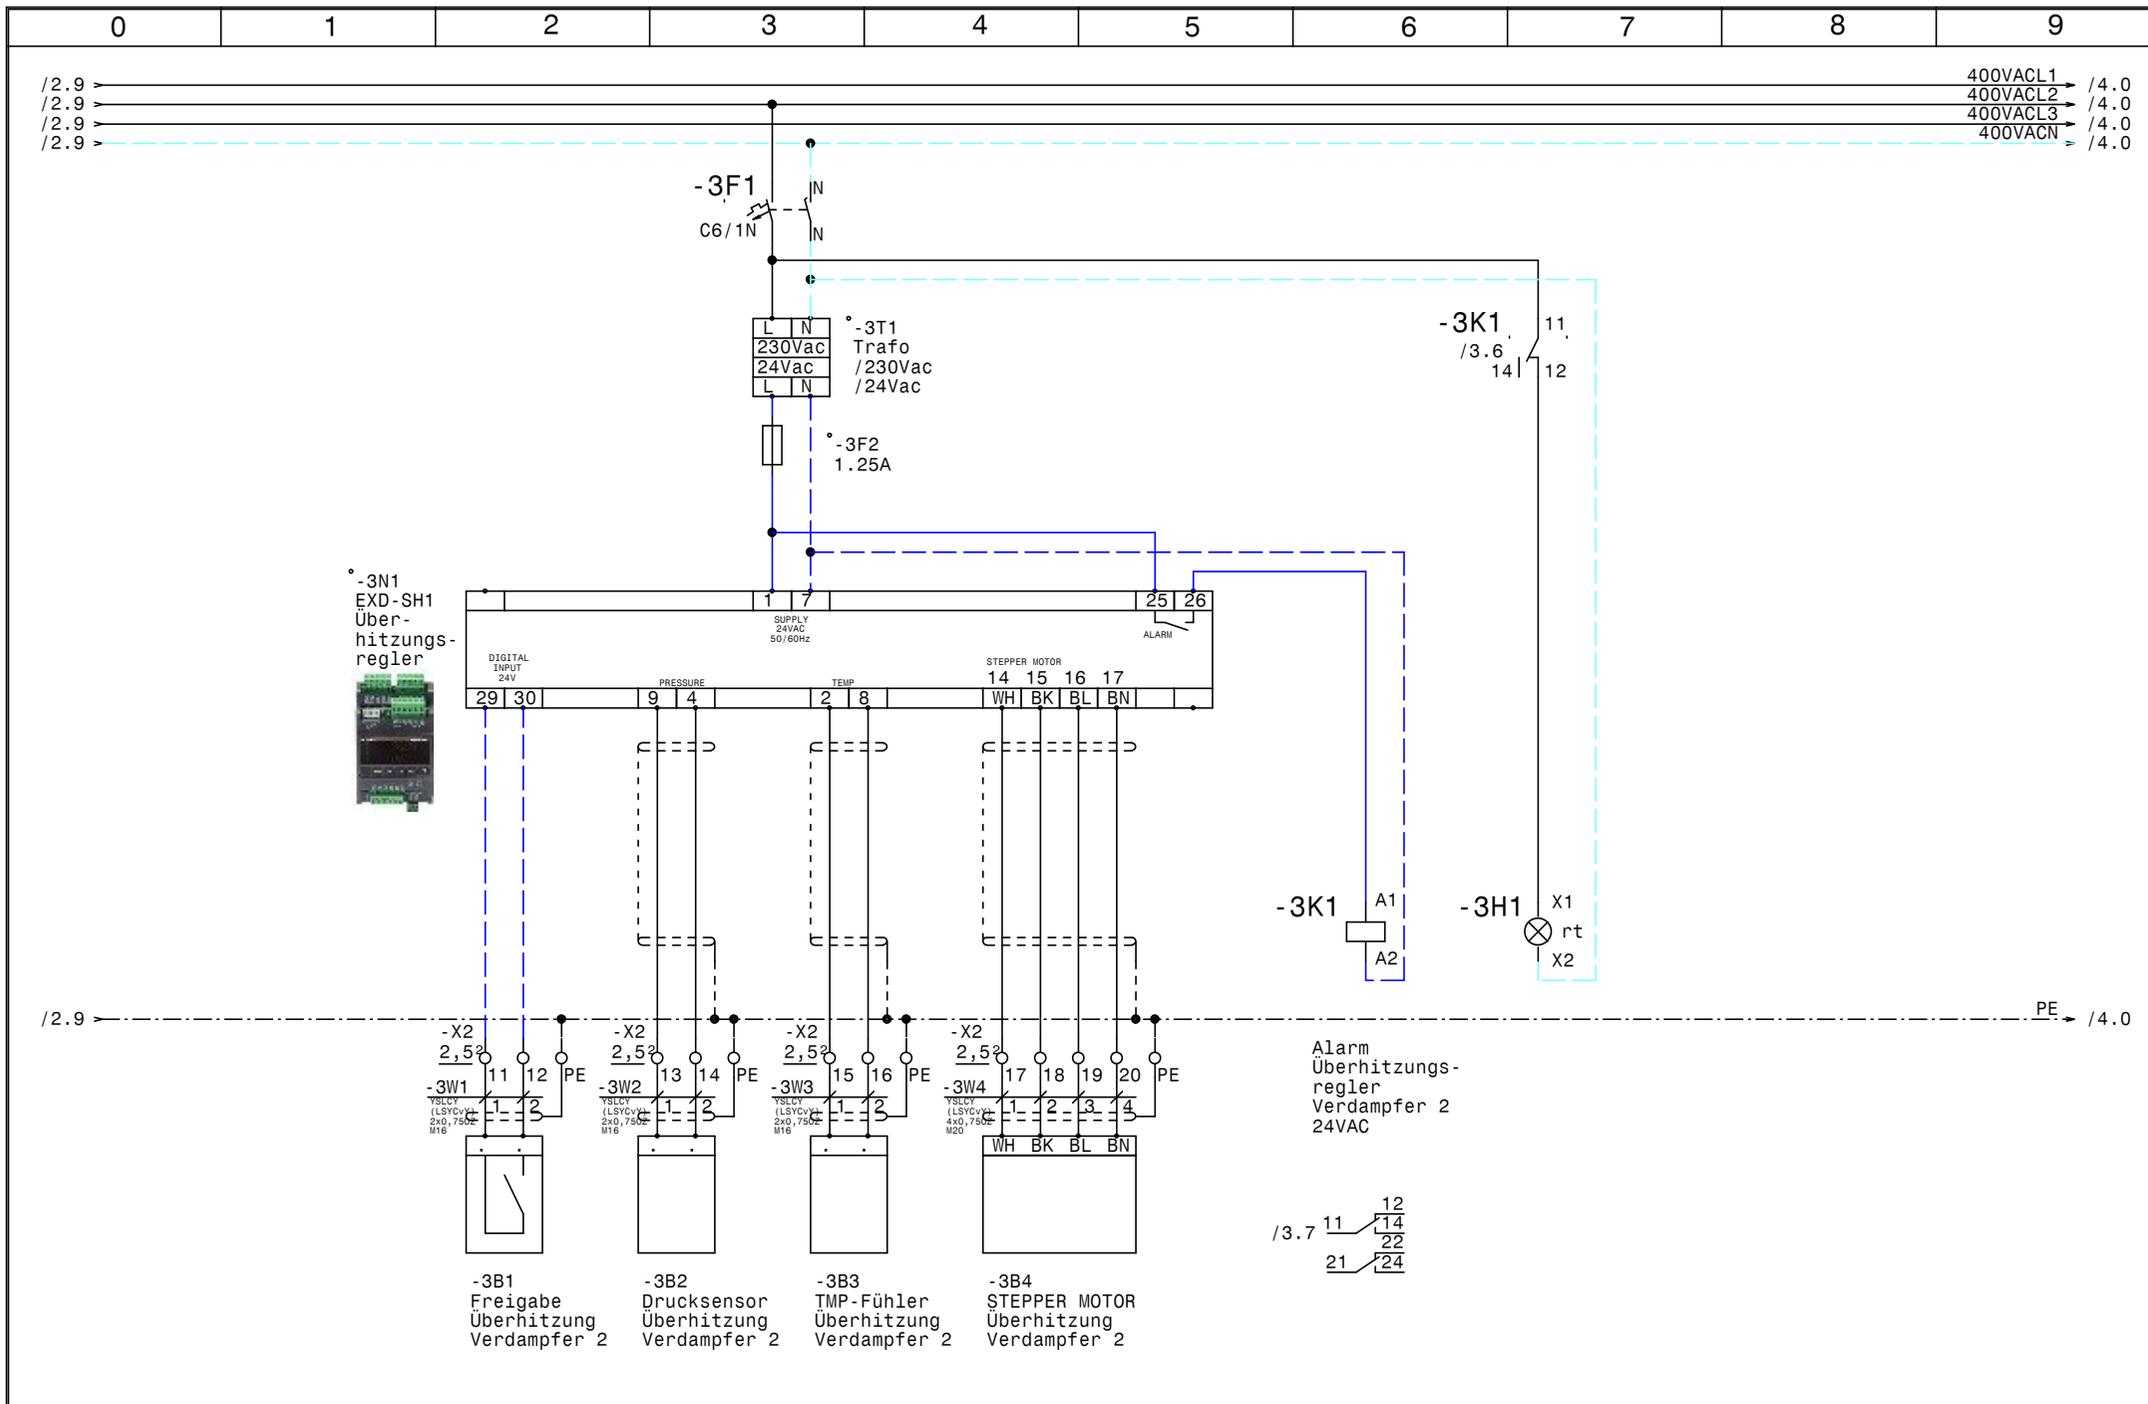

				Datum	08.02.23				4 x Überhitzungsregler EXD-SH1		Zeichn.Nr. :	
				Bearb.	Hattinger				Schachinger		009/23	
				Gepr.					Überhitzungsregler Verdampfer 2		Blatt 3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm							von 5	B1.

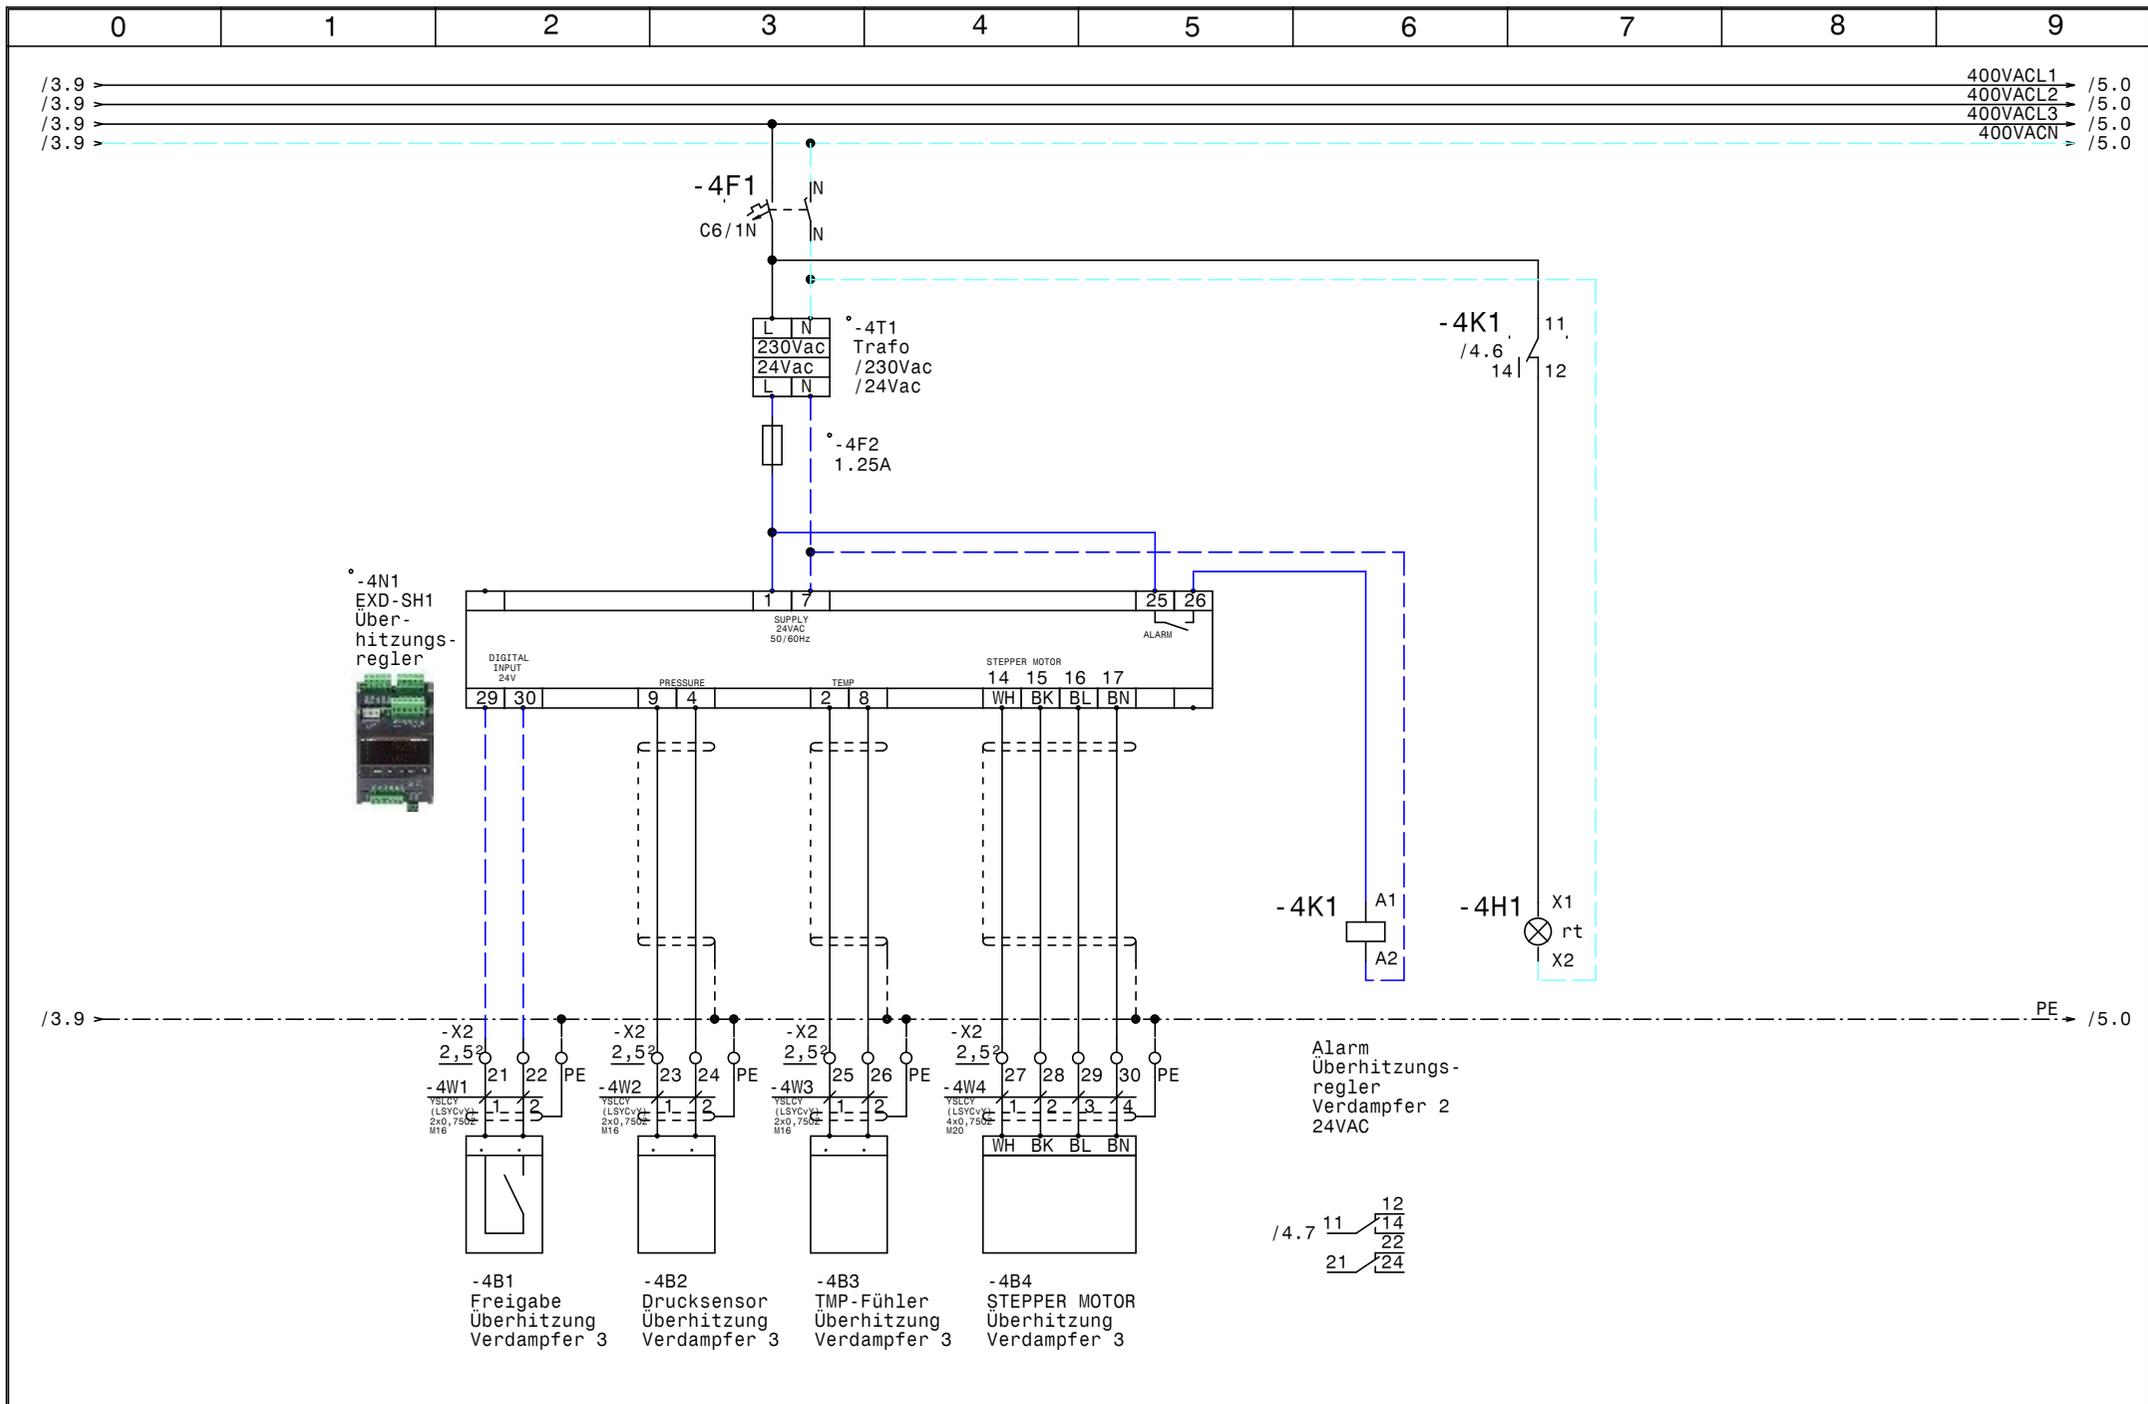

				Datum	08.02.23		4 x Überhitzungsregler EXD-SH1 Schachinger Überhitzungsregler Verdampfer 3		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				009/23
				Gepr.					Blatt 4
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 5	B1.

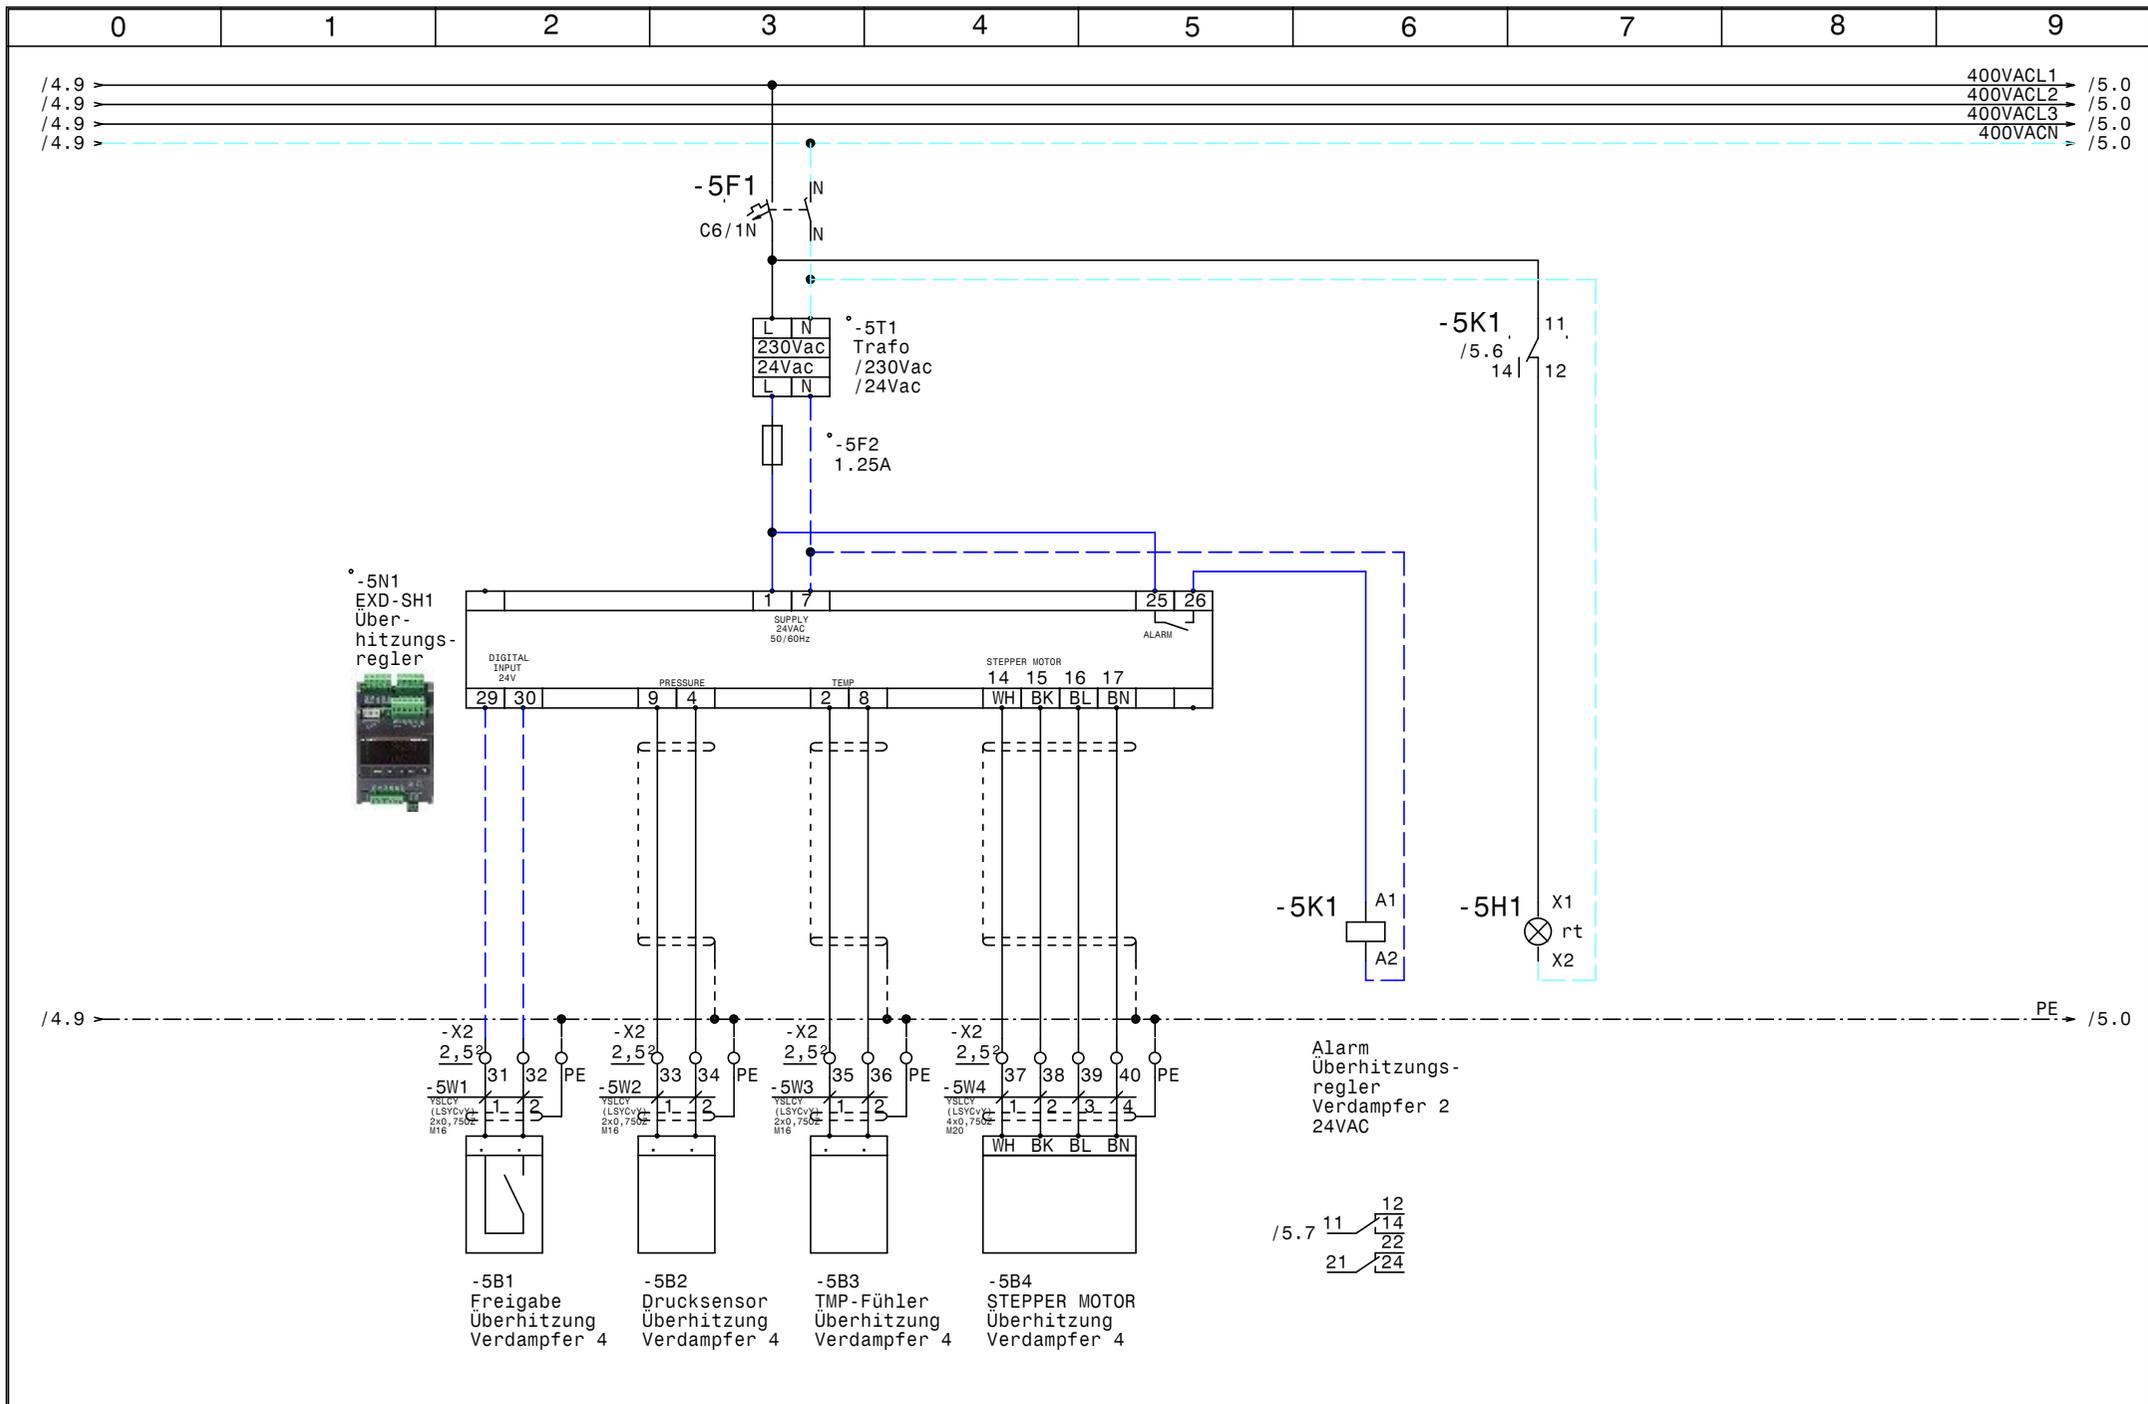

				Datum	08.02.23			Zeichn.Nr. :		
				Bearb.	Hattinger			009/23		
				Gepr.				Blatt 5		
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	 4 x Überhitzungsregler EXD-SH1 Schachinger Überhitzungsregler Verdampfer 4				von 5 Bl.	

