0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Abfall- Container Umhausung

Firma:

Mars

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	280x340x180	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Netzanschluß

002 Kühlstelle

				Datum	03.06.24	SCHIESSL	Abfall- Container Umhausung
				Bearb.	Hattinger		Deckblatt
				Gepr.			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			

Zeichn.Nr.: 038/24/02

Blatt 0

von 2 Bl.

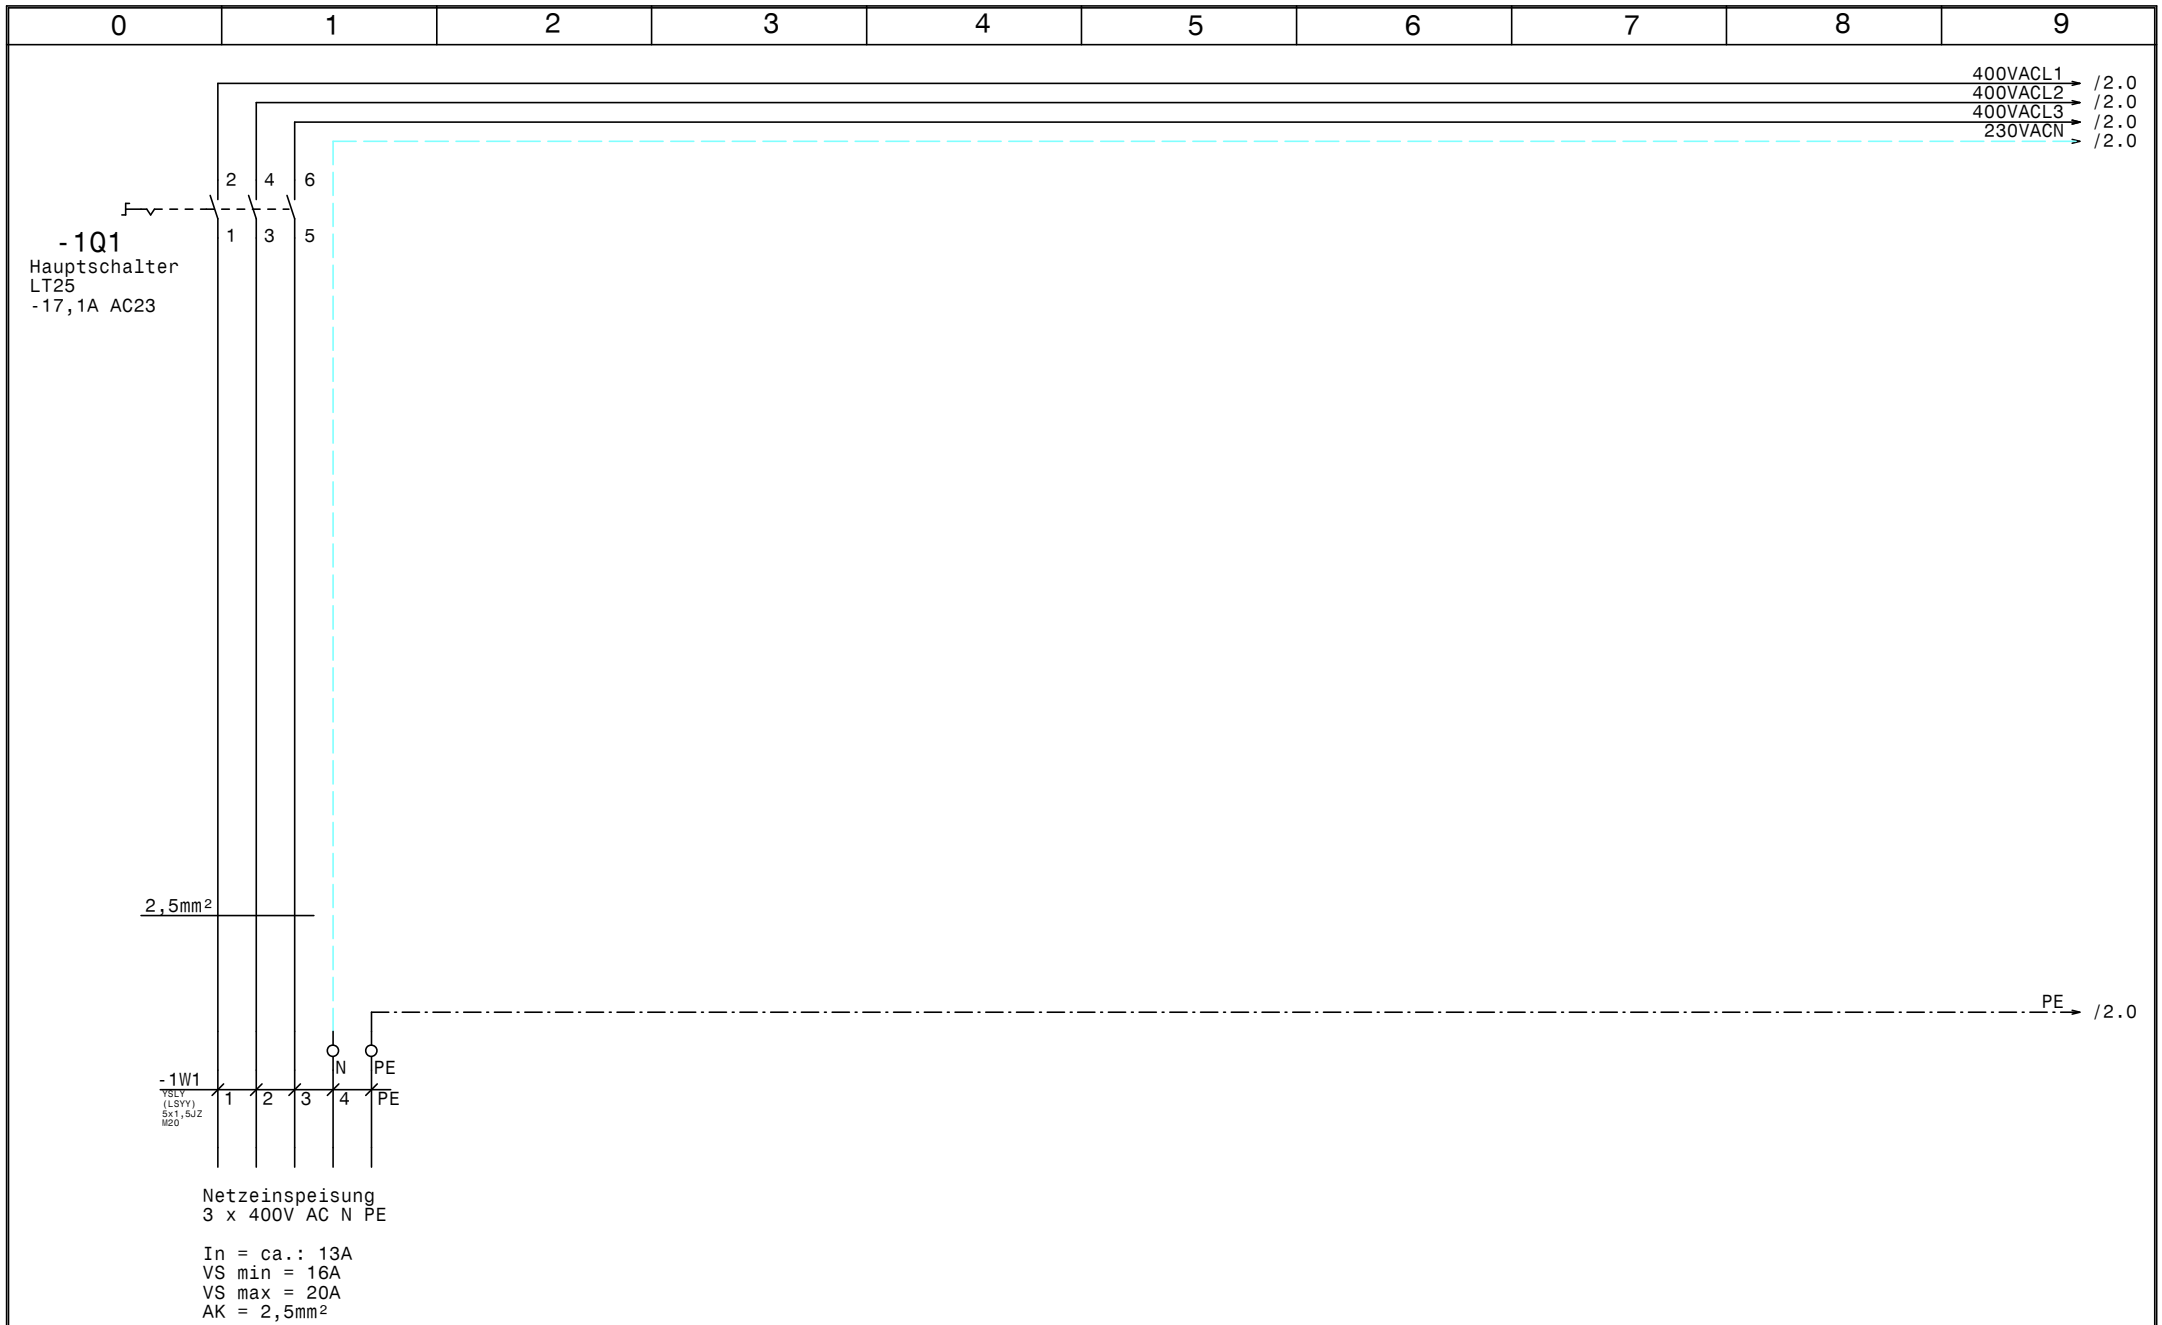

				Datum	03.06.24
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

SCHIESSL

Abfall- Container Umhausung

Netzanschluß

Zeichn.Nr.: 038/24/02

Blatt 1

von 2 Bl.

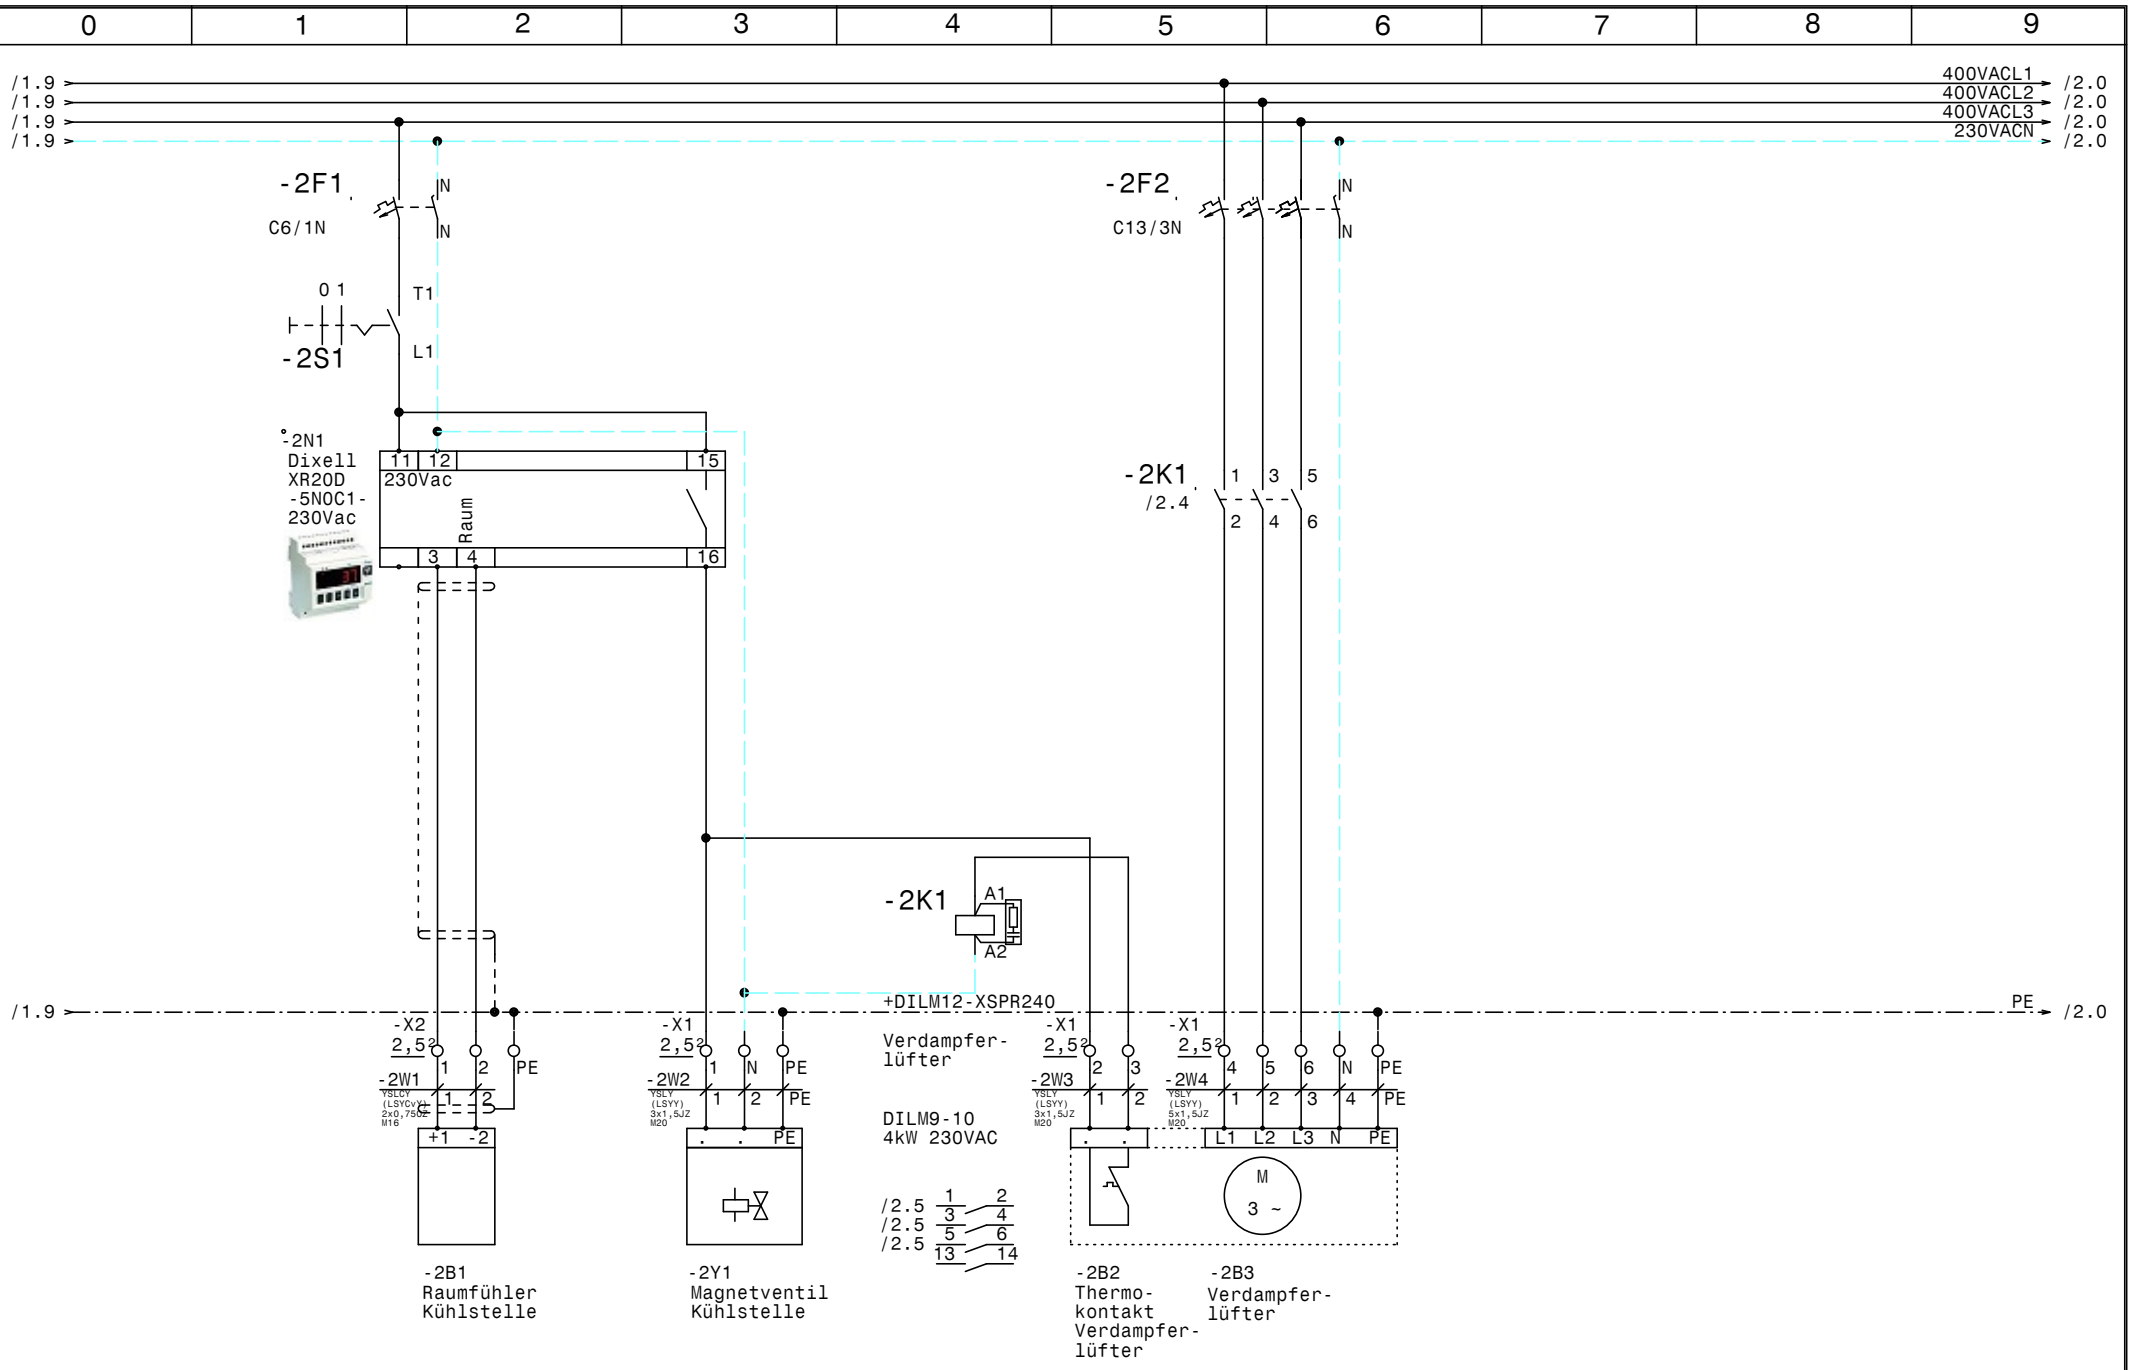

				Datum	03.06.24	SCHIESSL	Abfall- Container Umhausung Kühlstelle	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger			038/24/02
				Gepr.				Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-1We1	-1W1	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Netzeinspeisung 3 x 400V AC N PE
2	-2B1	-2W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,750Z M16	2	Raumfühler Kühlstelle
3	-2Y1	-2W2	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Magnetventil Kühlstelle
4	-2B2	-2W3	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	2	Thermokontakt Verdampferlüfter
5	-2B3	-2W4	YSLY (LSYY) 5x1,5JZ M20	5	Verdampferlüfter

				Datum	03.06.24	SCHIESSL	Abfall- Container Umhausung		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				038/24/02
				Gepr.			Kabelliste		Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1		Dixell XR20D -5N0C1230Vac	-2N1
1	C13/3N	Sicherungsautomaten	-2F2
1	C6/1N	Sicherungsautomaten	-2F1
1	DILM12-XSPR240	RC-Löschglied	-2N2
1	DILM9-10(230V50HZ)	Schütz	-2K1
4	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X1, -X2
3	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
8	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X2, -X1
1	LT25 -17,1A AC23	Hauptschalter	-1Q1
1	M10HEA1	Ausschalter 1pol. 0-1	-2S1
1	M16	Kabelverschraubung	-2W1
4	M20	Kabelverschraubung	-1W1, -2W2, -2W3, -2W4

				Datum	03.06.24	SCHIESSL	Abfall- Container Umhausung	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.			038/24/02
				Gepr.			Materialliste	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1 Bl.