

Anlage:
 TK-VK-Zellen Bistro
 IKEA Vösendorf

Firma:
 Wellair

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRAHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE: SOCKEL: LACKIERUNG: SCHUTZART: SCHUTZMASSNAHME: BLINDSCHALTBILD: KABELINFÜHRUNG: TÜRANSCHLAG:	RAL 7035 IP54 lt. EVU nein	(BxHxT) (H) (BxH)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V: NEUTRALLEITER: SCHUTZLEITER: STEUERSPANNUNG 230VAC: ohne Trafo: L/N mit Trafo: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VAC: L/N STEUERSPANNUNG 0-24VDC: +/- GND, DDC: MESSLEITUNGEN, FÜHLER: POTENTIALFREIE LEITUNGEN: FREMDSPANNUNG:
			————— schwarz ————— hellblau ————— gelb/grün ————— braun/hellblau ————— rot/rot-weiß ————— blau/blau-weiß ————— blau/blau-weiß ————— blau-weiß ————— grün ————— orange ————— orange

Blattverzeichnis


000 Deckblatt	001 TK-Zelle Bistro	002 VK-Zelle Bistro
---------------	---------------------	---------------------

Datum	06.02.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



TK-VK-Zellen Bistro
 IKEA Vösendorf
Deckblatt

Zeichn.Nr.:	368/13/03
Blatt 0	
von 2	B1.

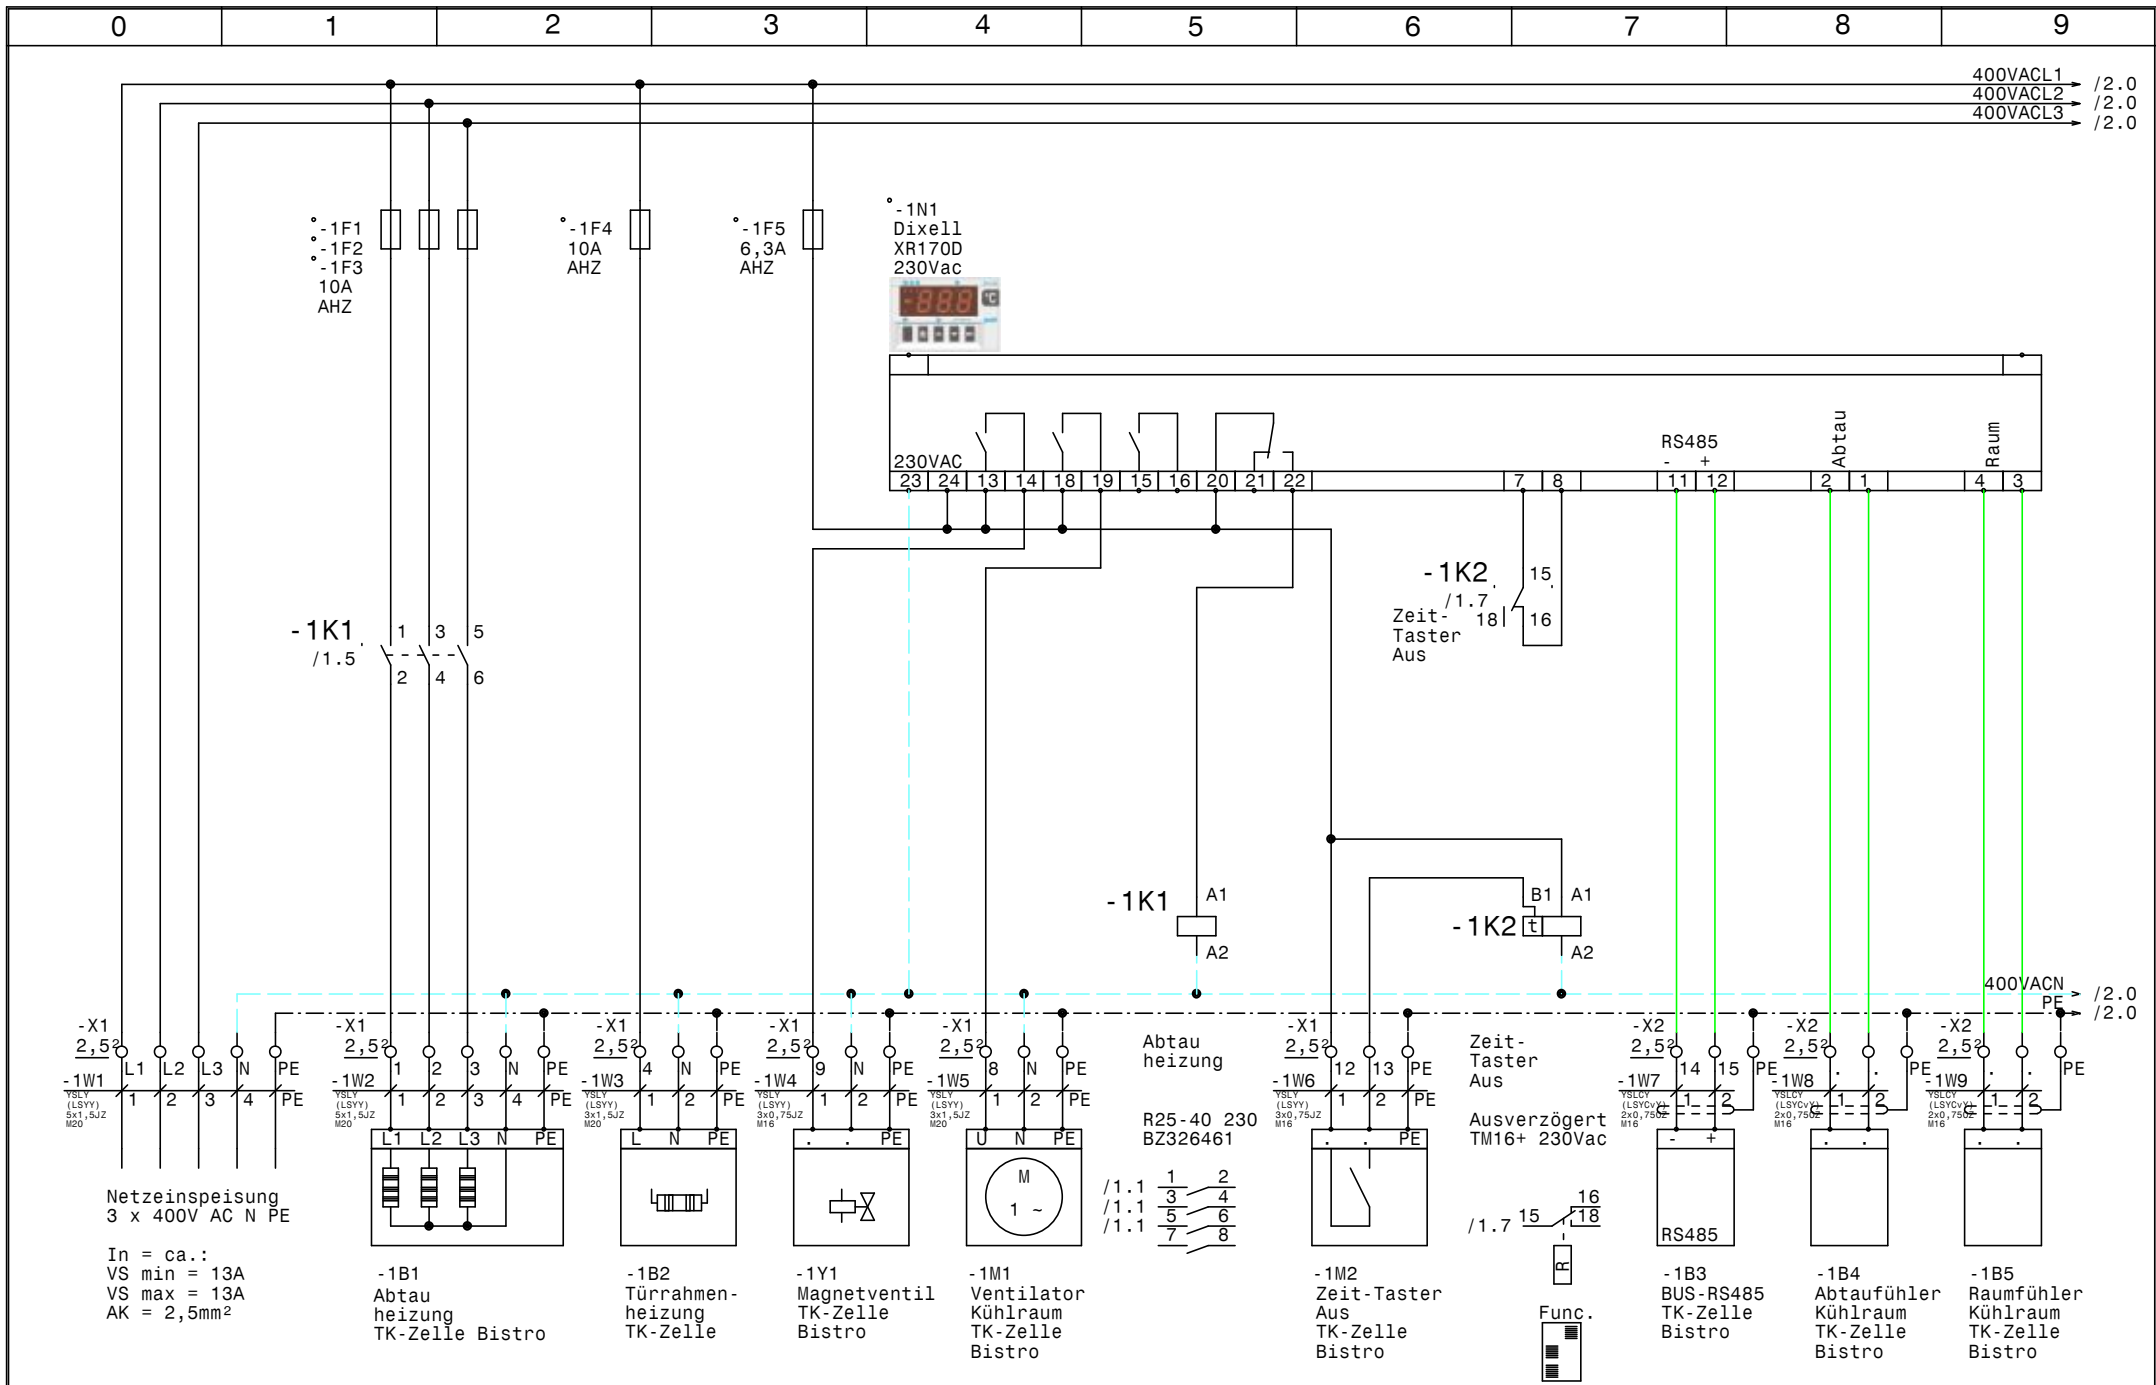


			Datum	06.02.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



TK-VK-Zellen Bistro
IKEA Vösendorf
TK-Zelle Bistro

Zeichn.Nr.:
368/13/03
Blatt 1
von 2 Bl.

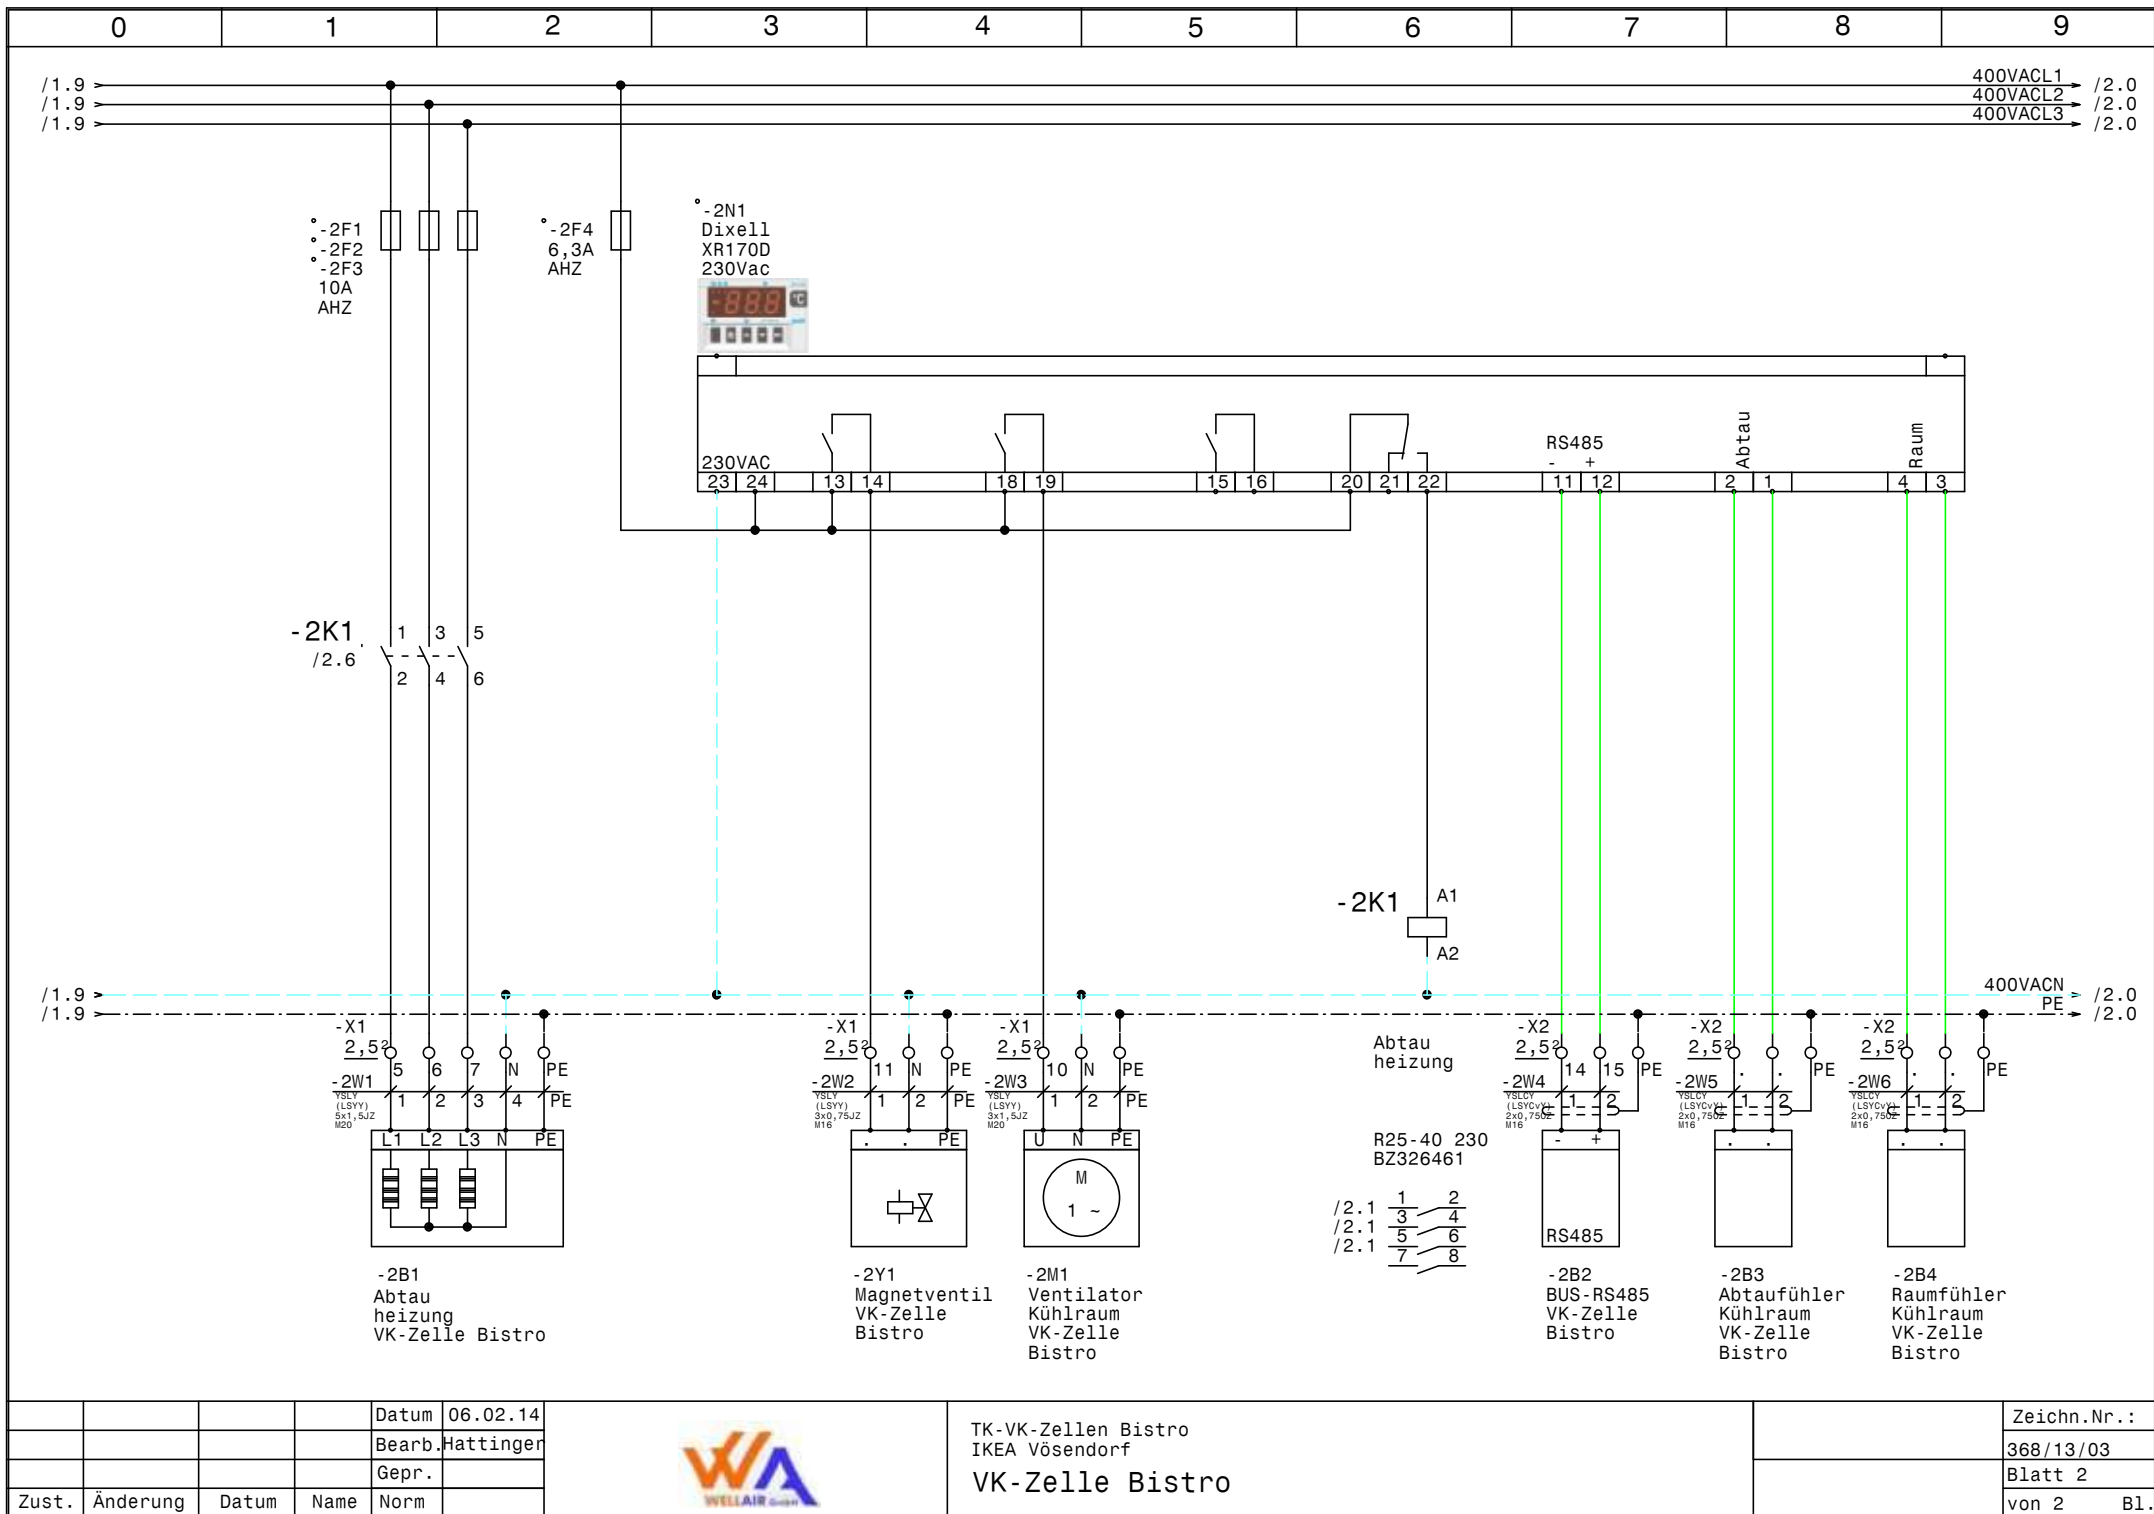

Datum	06.02.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



TK-VK-Zellen Bistro
 IKEA Vösendorf
 VK-Zelle Bistro

Zeichn.Nr.:	368/13/03
Blatt	2
von 2	B1.

