




1700

900


13B2
ADR80



Q1

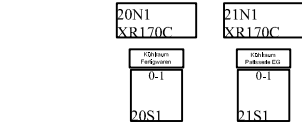

70
170

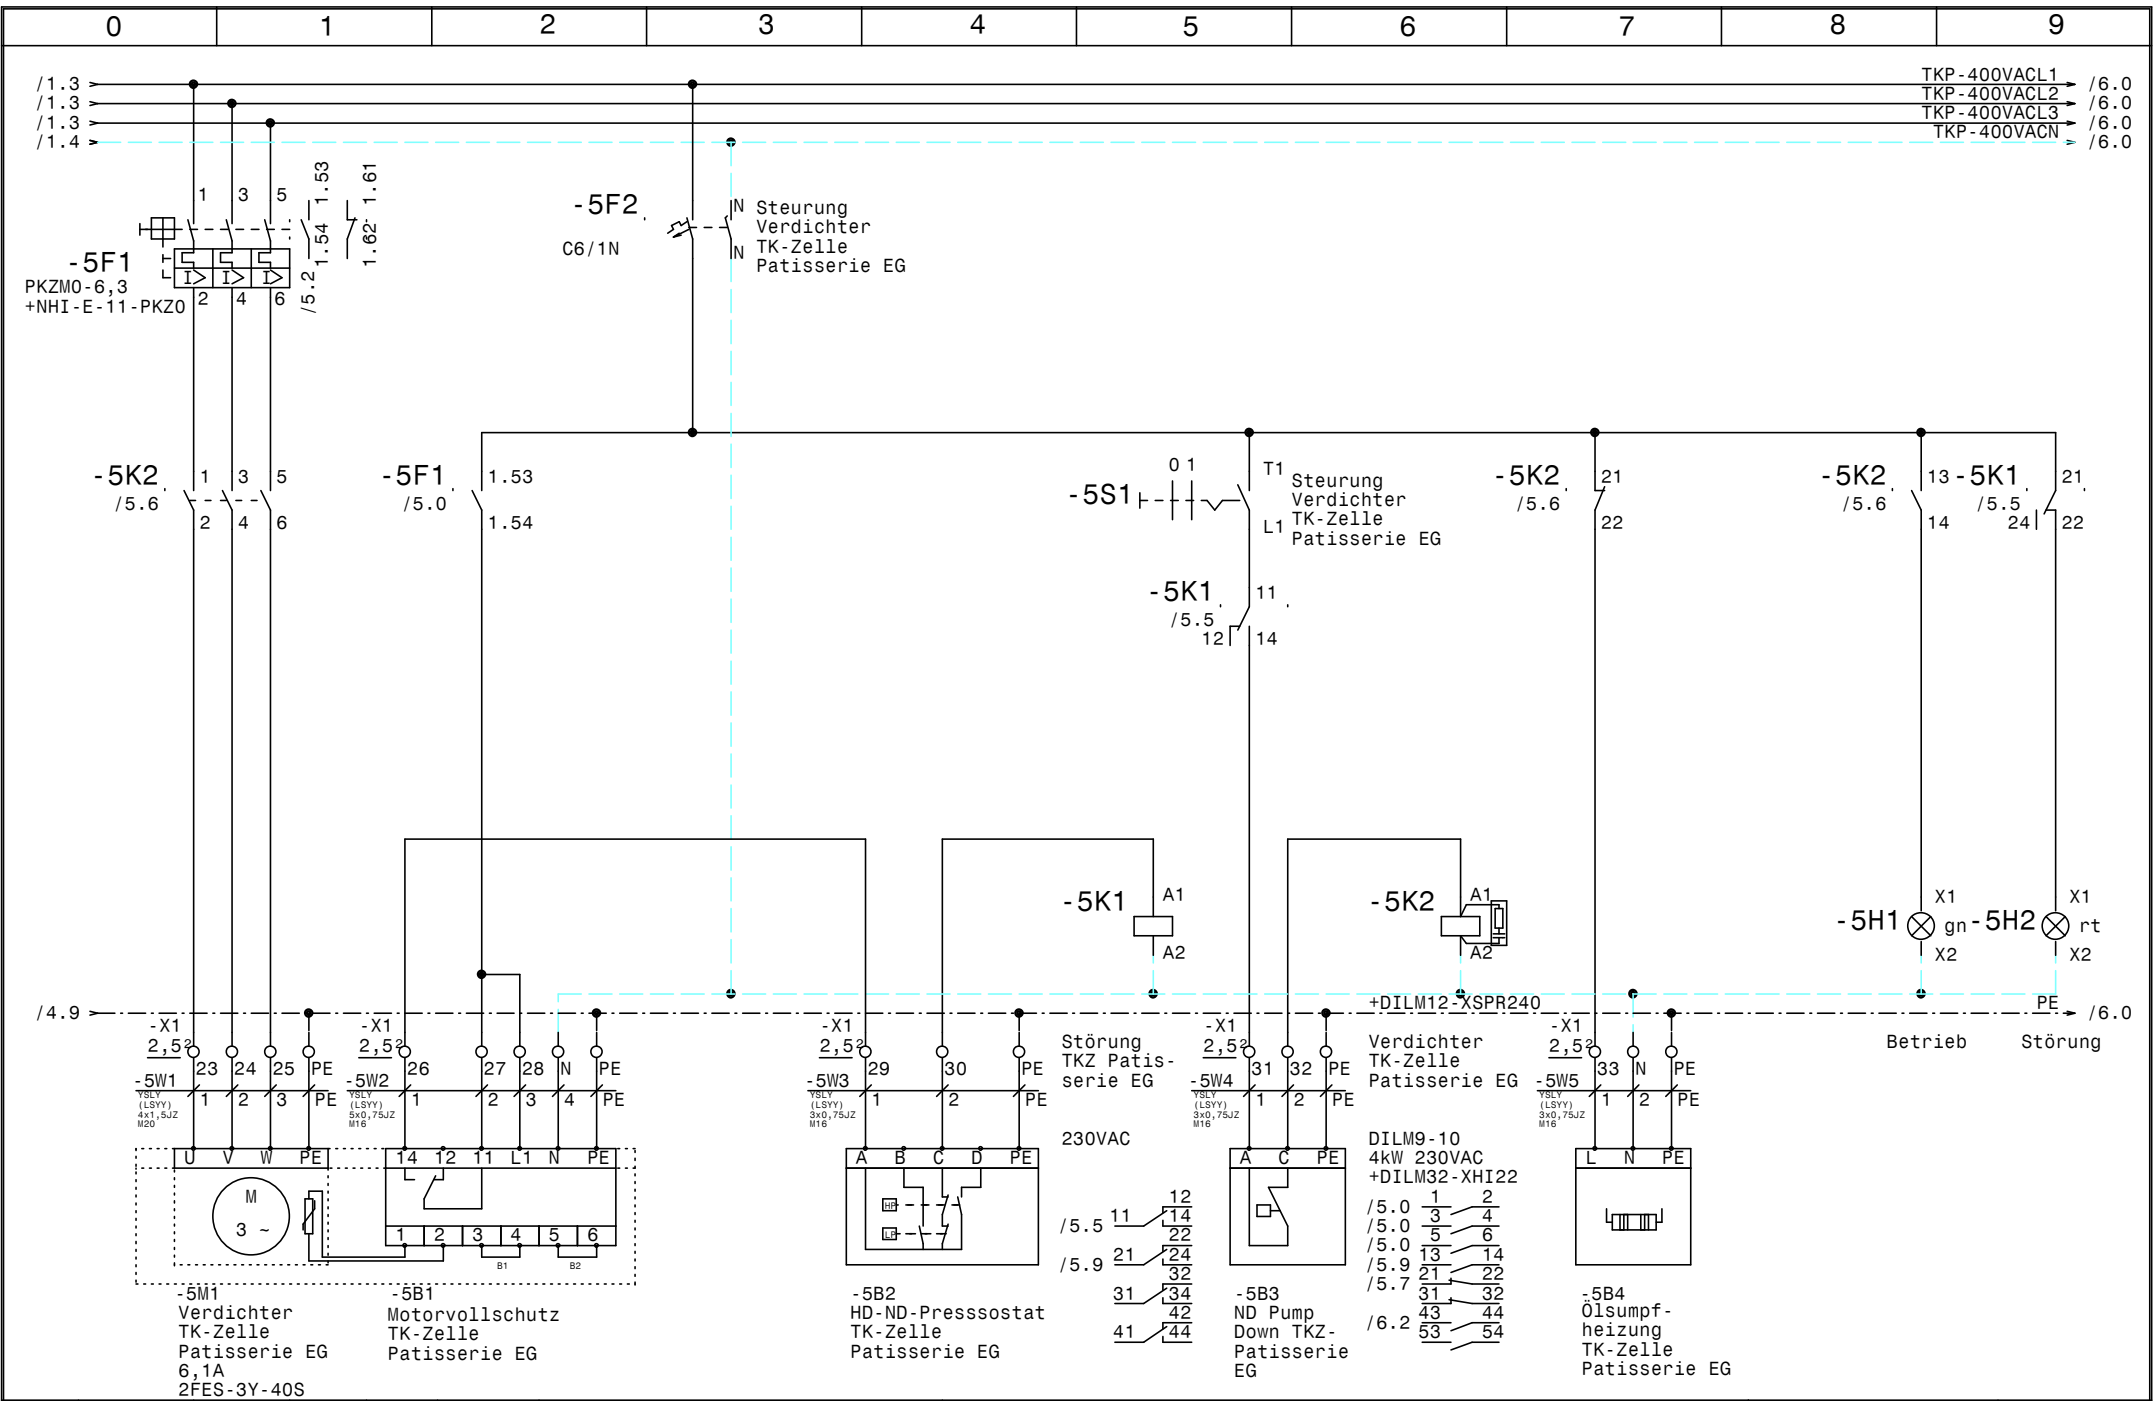


Datum	20.03.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Kühlung
Hilton Plaza
Verdichter TK-Zelle Patisserie EG

Zeichn.Nr.:	061/14
Blatt	5
von	22 B1.

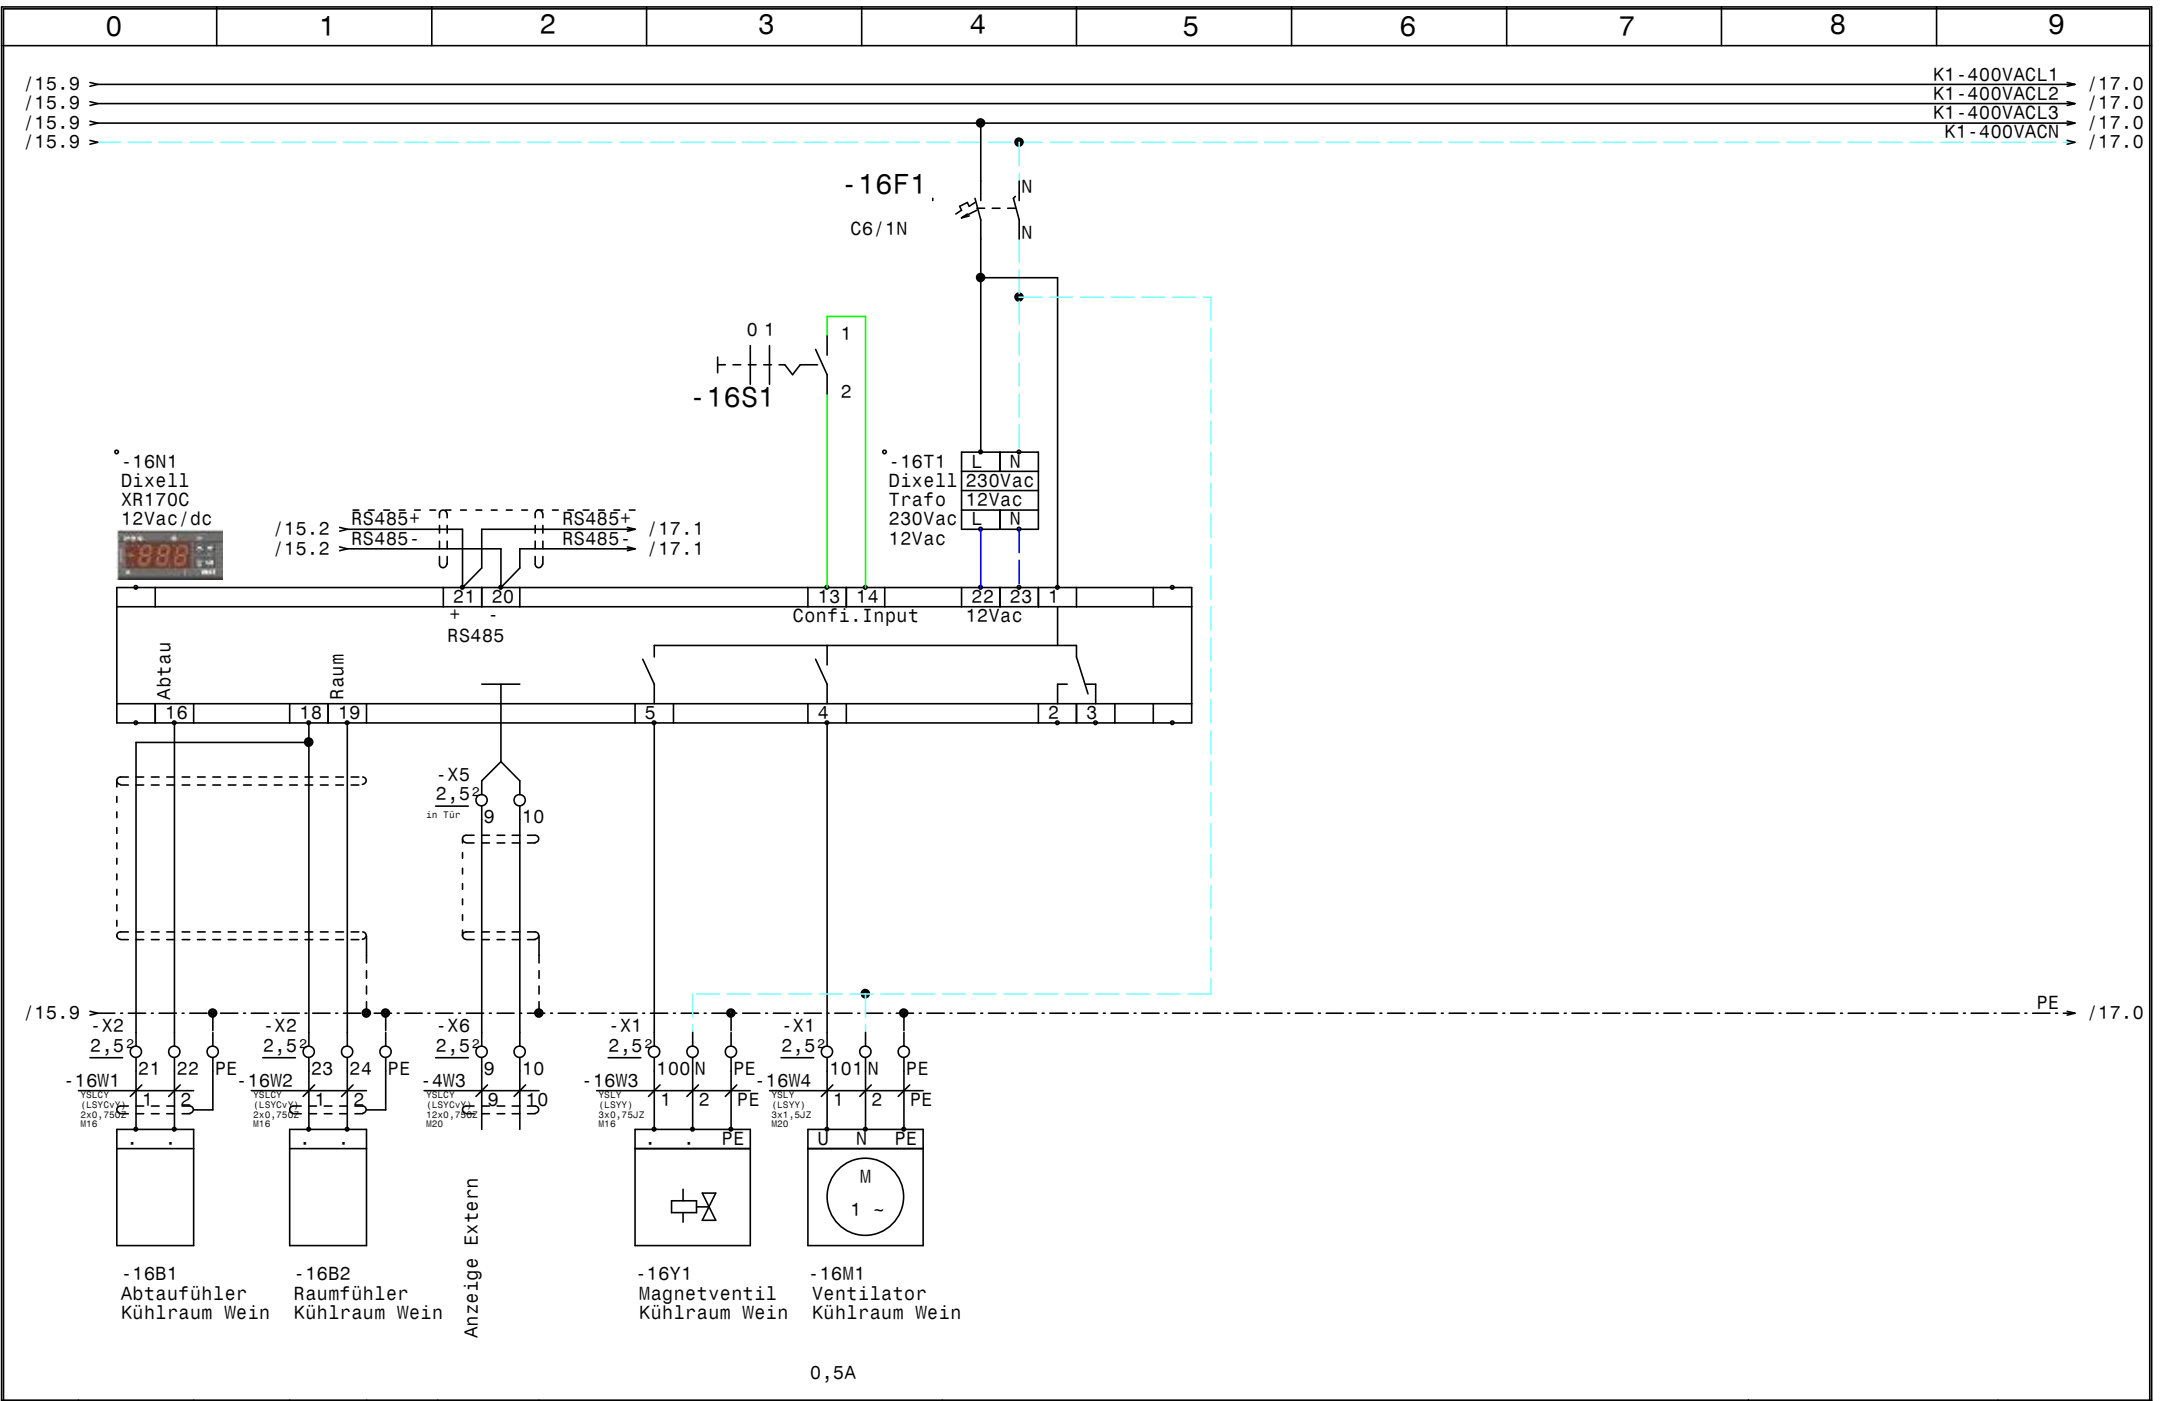

				Datum	20.03.14					Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger					061/14
				Gepr.						Blatt 16
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm						von 22 Bl.



Kühlung
 Hilton Plaza
 Kühlraum Wein

