

Anlage:
 Auslieferung
 IKEA Vösendorf

Firma:
 Wellair

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG		VERDRÄHTUNGSFARBEN	
SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x800x200 (BxHxT)	HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	— schwarz
SOCKEL:	- (H)	NEUTRALLEITER:	— hellblau
LACKIERUNG:	RAL 7035	SCHUTZLEITER:	- - - - - gelb/grün
SCHUTZART:	IP54	STEUERSPANNUNG 230VAC:	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	ohne Trafo:	L/N — braun/hellblau
BLINDSCHALTBILD:	nein (BxH)	mit Trafo:	L/N — rot/rot-weiß
KABELINFÜHRUNG:	unten	STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N — blau/blau-weiß
TÜRANSCHLAG:	rechts	STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/- — blau/blau-weiß
		GND, DDC:	— blau-weiß
		MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	— grün
		POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	— orange
		FREMDSPANNUNG:	— orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis


000 Deckblatt	003 TK2 Anlieferung	006 RS485 Busverbindung XWeb
001 Netzanschluß, Verdichter	004 NK Anlieferung	
002 TK1 Anlieferung	005 XJA50D-Erfassungsmodule	

Datum	23.05.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Zust.	Änderung
Datum	Name
Norm	



Auslieferung
 IKEA Vösendorf
 Deckblatt

Zeichn.Nr.:	159/14
Blatt 0	
von 6 Bl.	

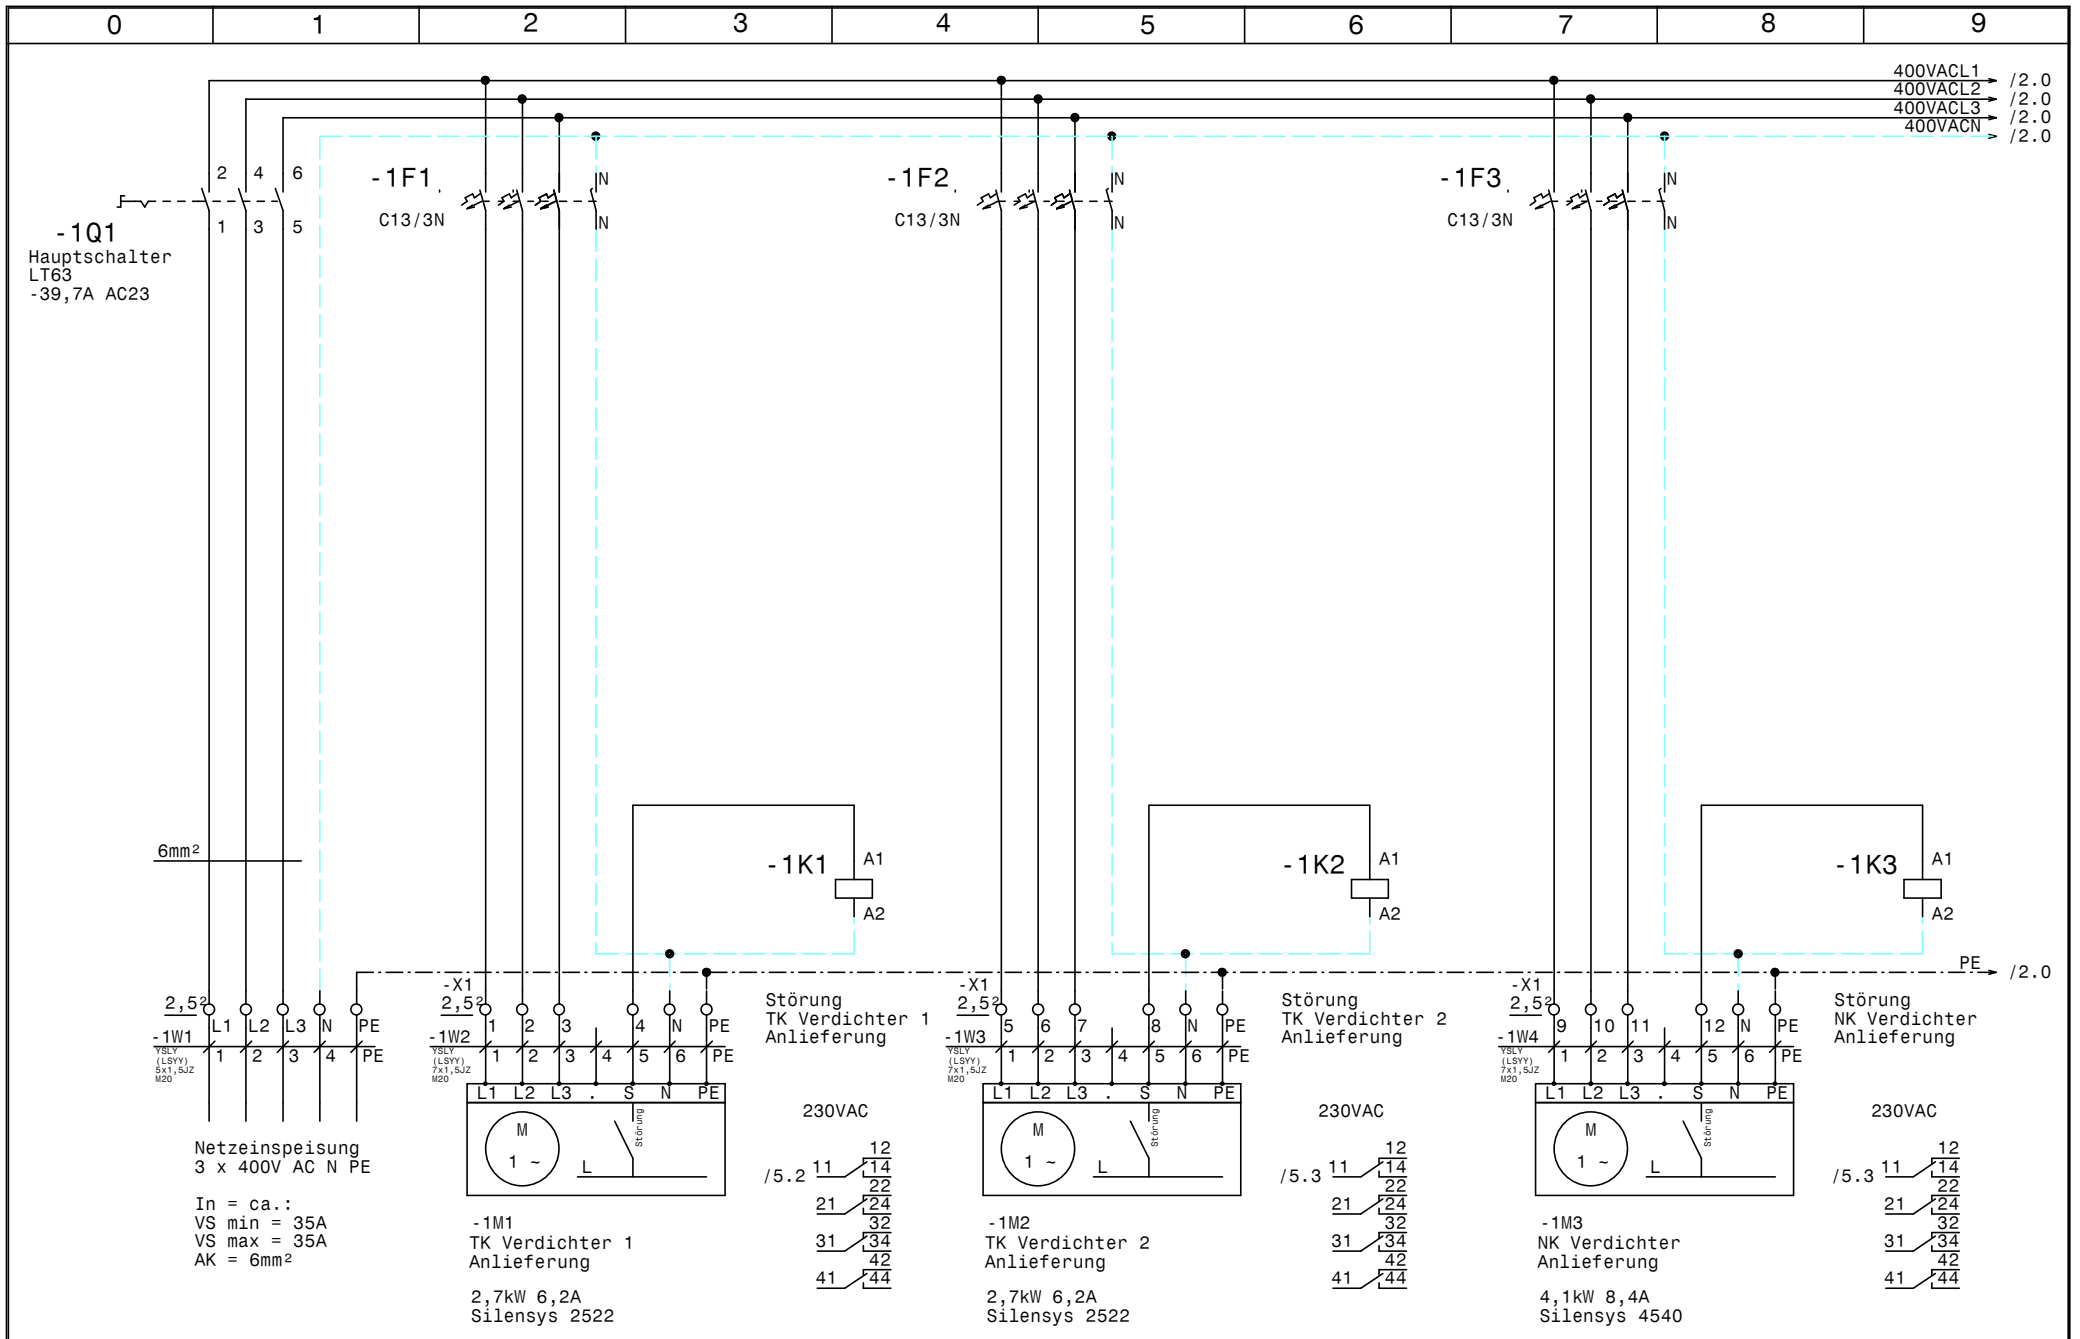


			Datum	23.05.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Auslieferung
IKEA Vösendorf
Netzanschluß, Verdichter

	Zeichn.Nr.:
	159/14
	Blatt 1
	von 6 Bl.

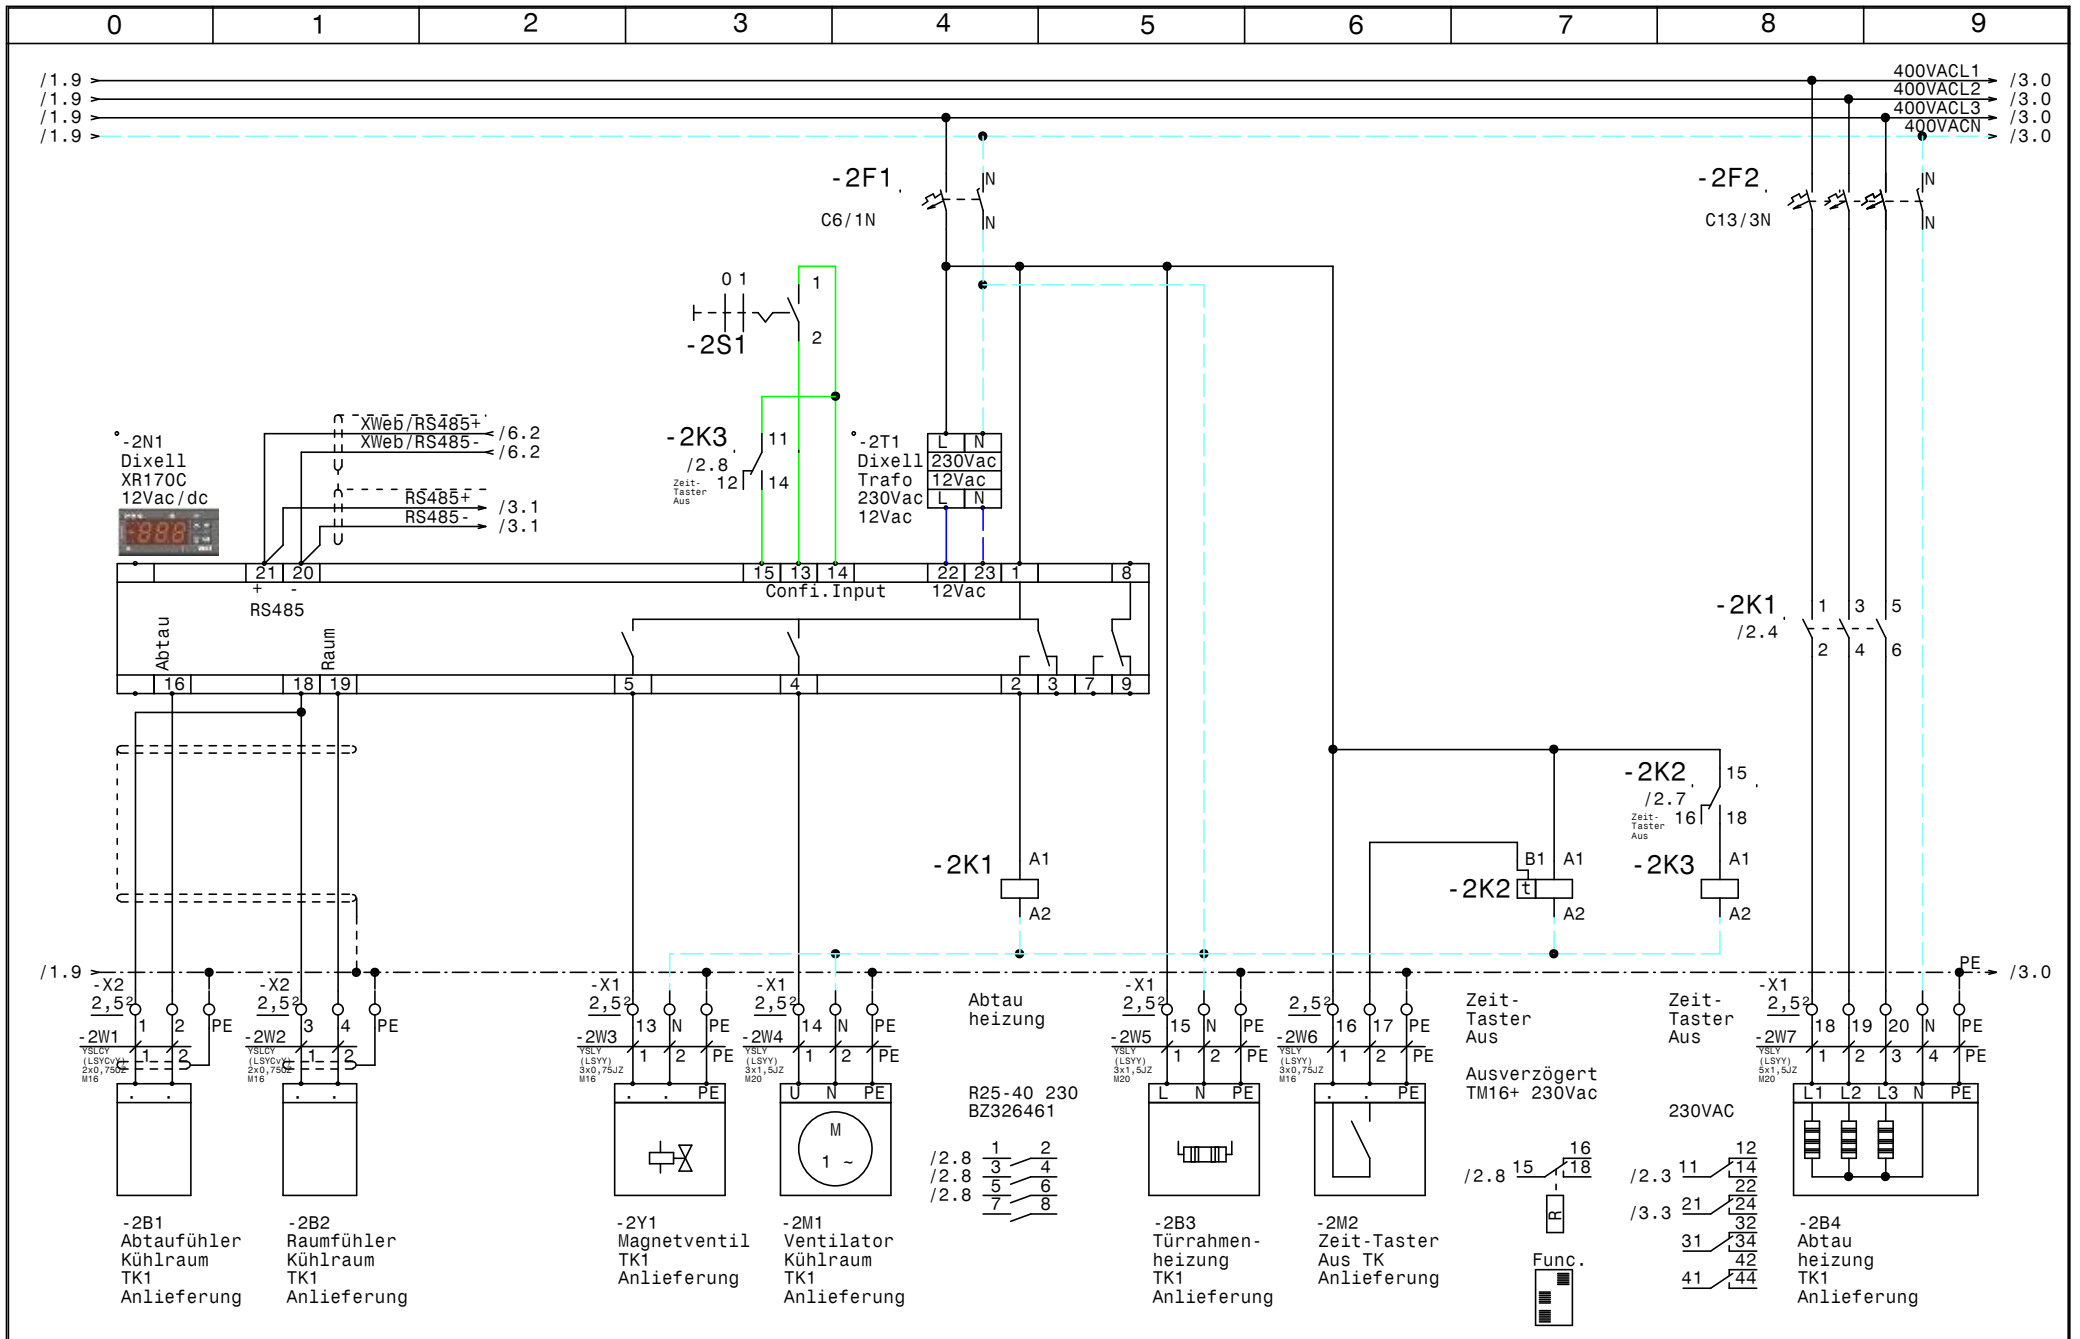


			Datum	23.05.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Auslieferung
IKEA Vösendorf
TK1 Anlieferung

	Zeichn.Nr.:
	159/14
	Blatt 2
	von 6 Bl.

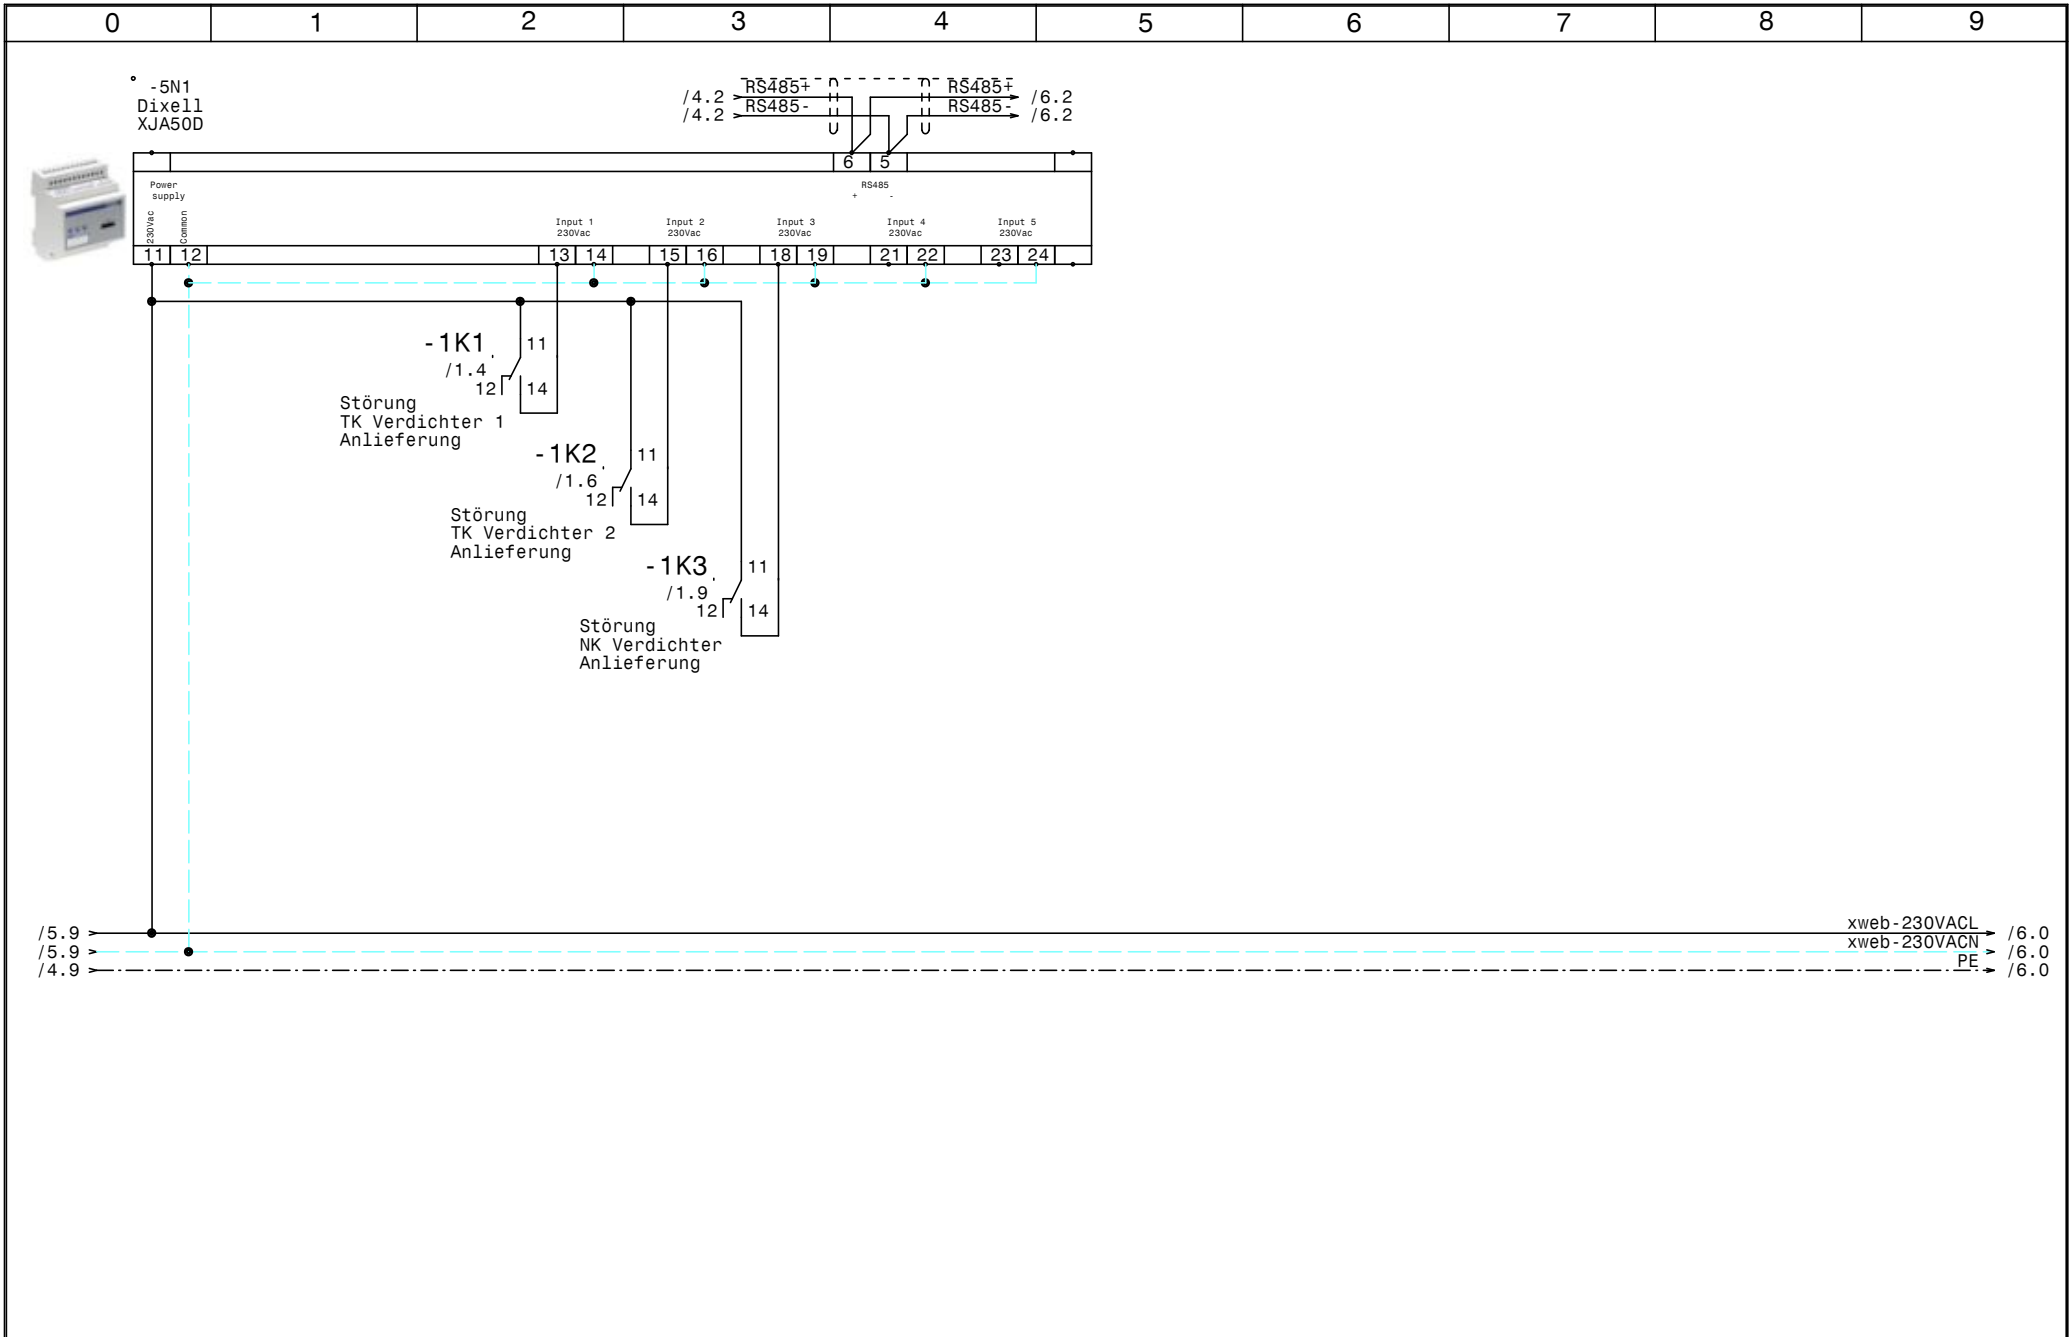


			Datum	23.05.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Auslieferung
IKEA Vösendorf
XJA50D-Erfassungsmodule

	Zeichn.Nr.:
	159/14
	Blatt 5
	von 6 Bl.

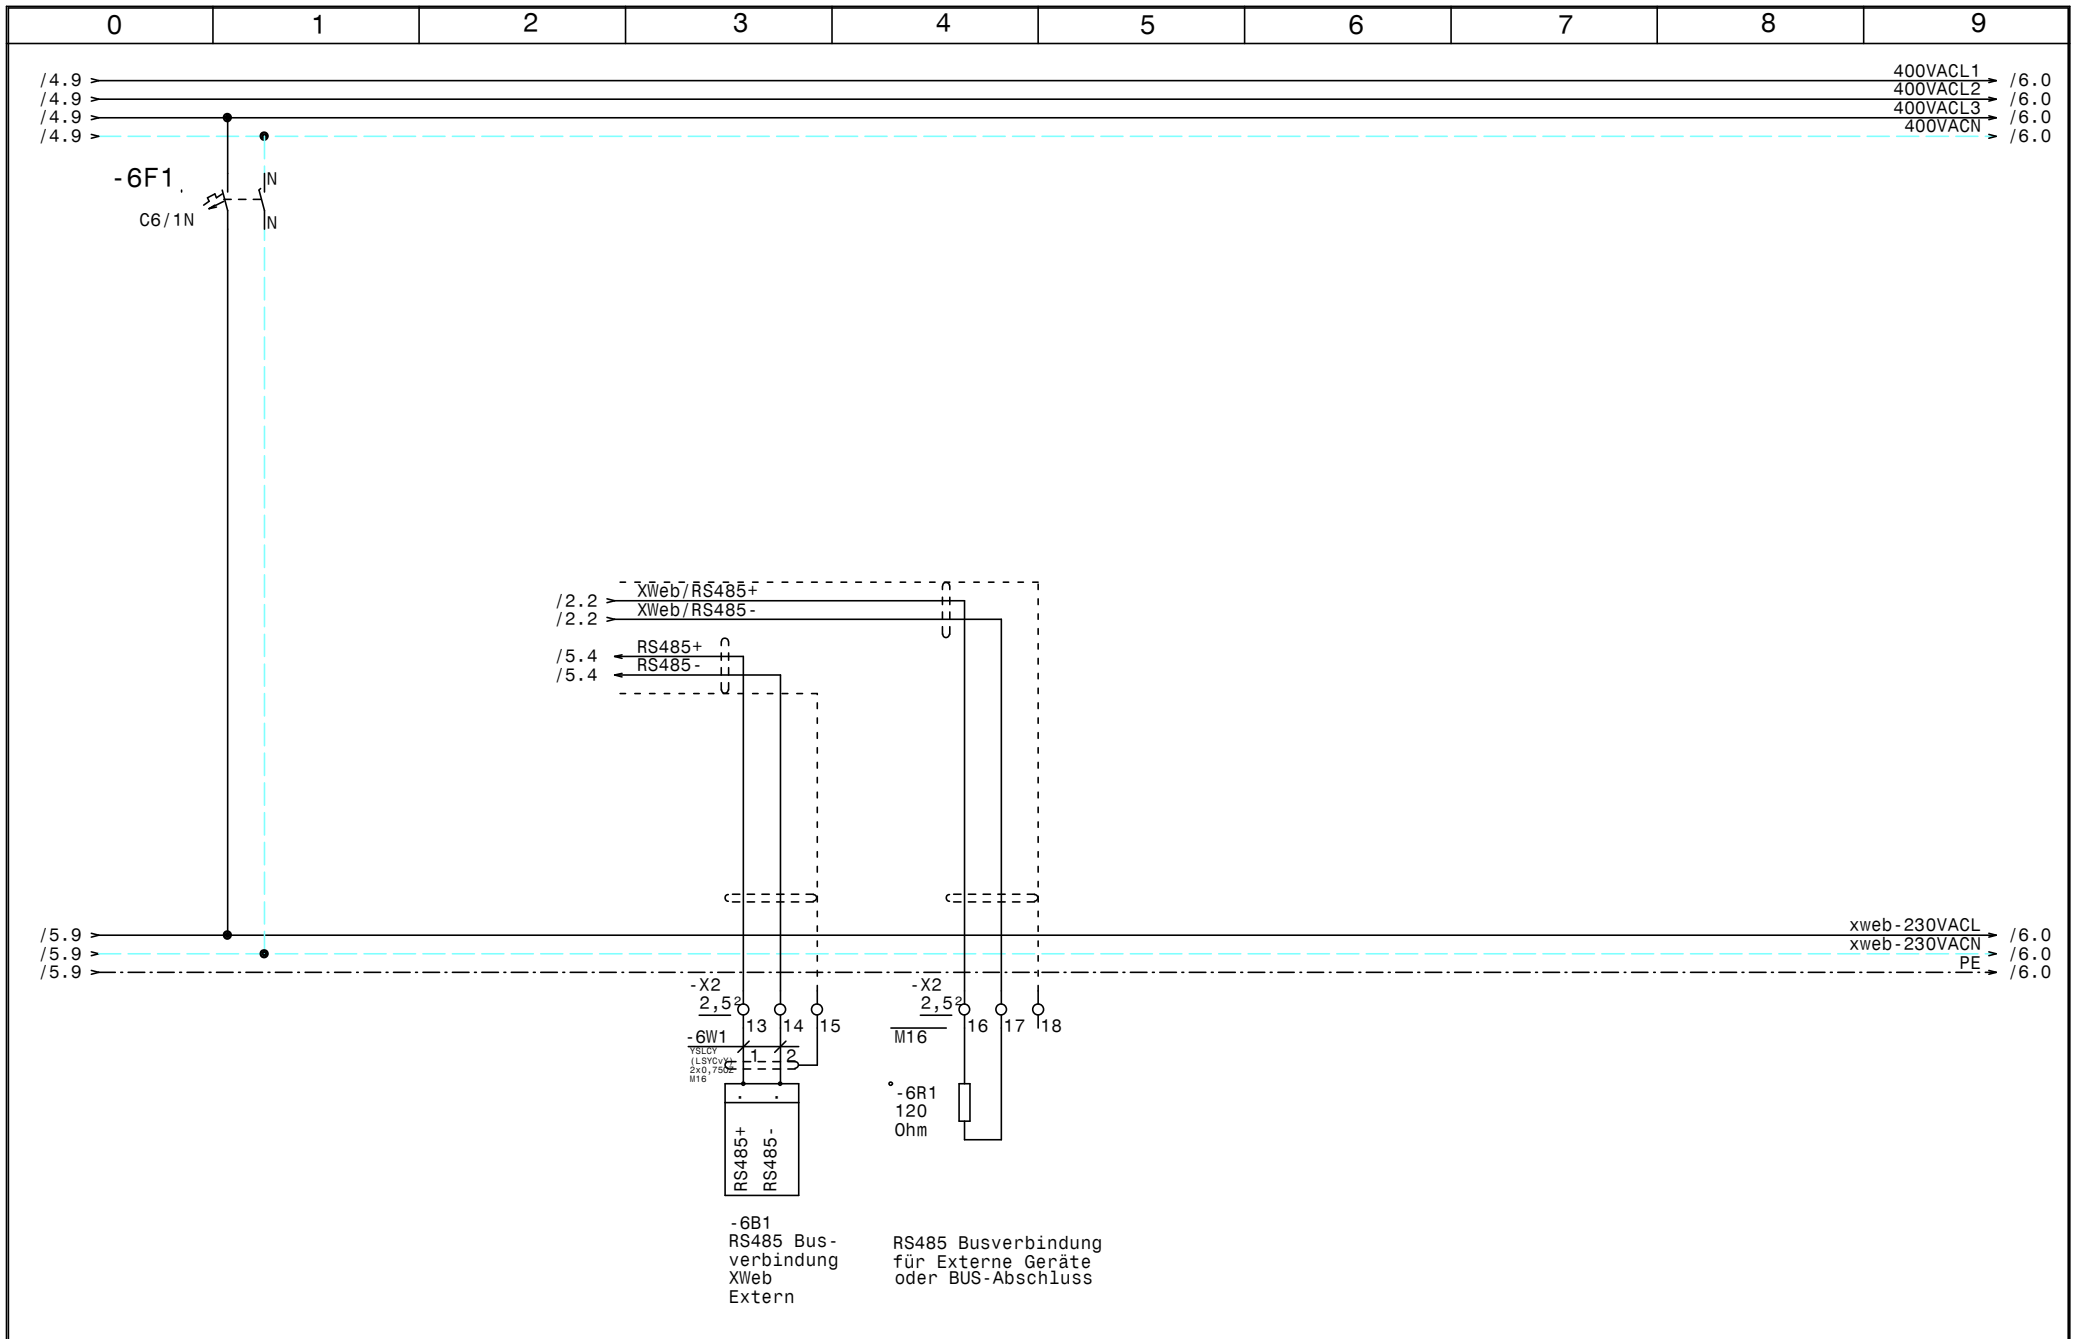

			Datum	23.05.14
			Bearb.	Hattinger
			Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm



Auslieferung
 IKEA Vösendorf
 RS485 Busverbindung XWeb

	Zeichn.Nr.:
	159/14
	Blatt 6
	von 6 Bl.

