Anlage:

Gewerbekälte Anzeigenkasten

Silo Lemböckgasse 61

Firma:

Wellair

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x500x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Remote display 1-5

002 XWeb300D u. Summer

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	01.07.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Gewerbekälte Anzeigenkasten
Silo Lemböckgasse 61

Deckblatt

Zeichn.Nr.: 195/14/2

Blatt 0

von 2 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

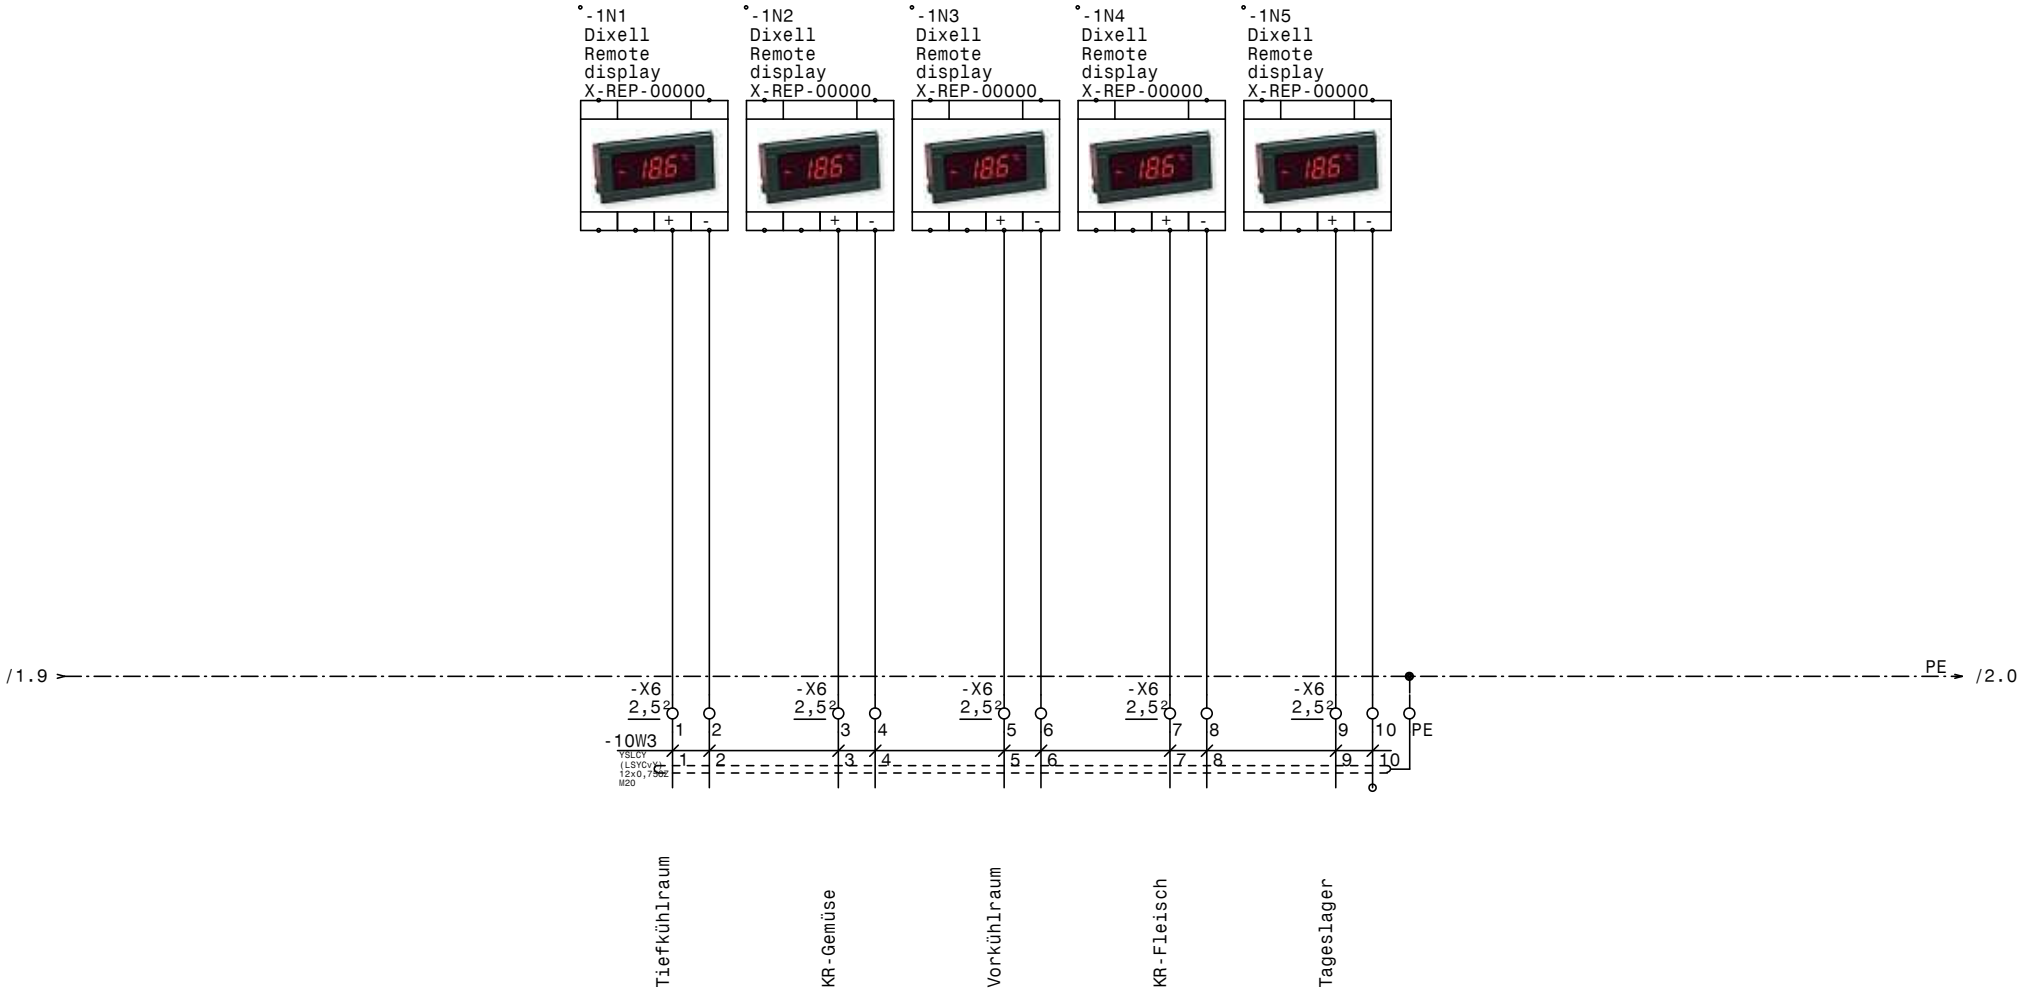

				Datum	01.07.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Gewerbekälte Anzeigenkasten
Silo Lemböckgasse 61

Remote display 1-5

Zeichn.Nr.: 195/14/2
Blatt 1
von 2 Bl.

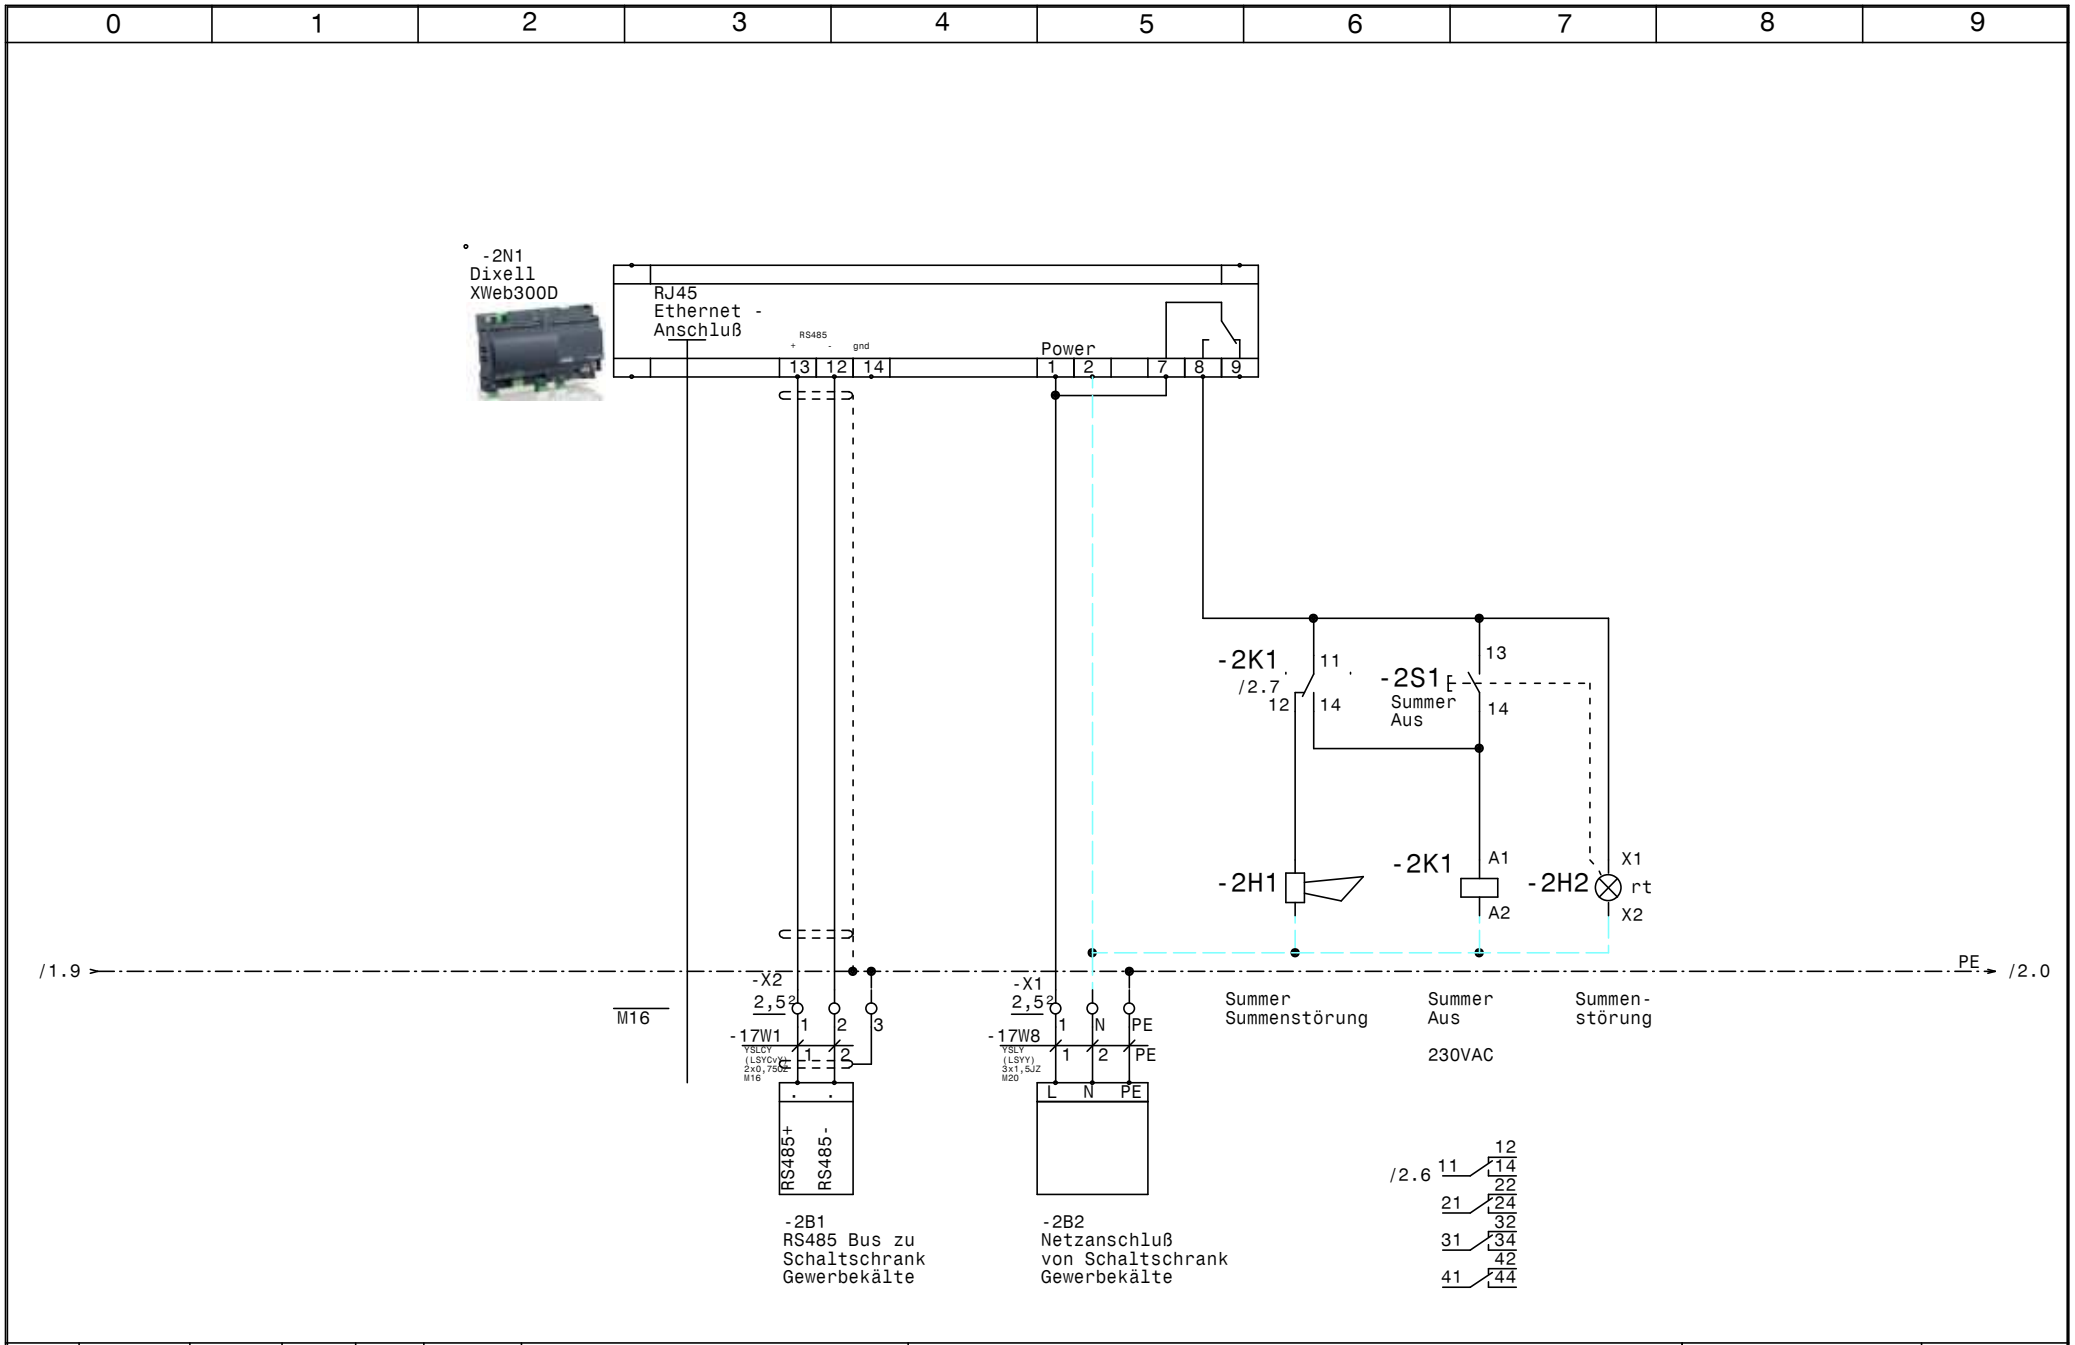

				Datum	01.07.14	ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbekälte Anzeigenkasten Silo Lemböckgasse 61	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		XWeb300D u. Summer	195/14/2
				Gepr.				Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-X6	-10W3	YSLCY (LSYCvY) 12x0,75OZ M20	10	Dixell Messwertweiterleitung XREP
2	-2B1	-17W1	YSLCY (LSYCvY) 2x0,75OZ M16	2	RS485 Bus zu Schaltschrank Gewerbekälte
3	-2B2	-17W8	YSLY (LSYY) 3x1,5JZ M20	3	Netzanschluß von Schaltschrank Gewerbekälte

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	01.07.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Gewerbekälte Anzeigenkasten
Silo Lemböckgasse 61

Kabelliste

Zeichn.Nr.: 195/14/2
Blatt 1
von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1		Summer Summenstörung	-2H1
1	Signalleuchte rot	Signalglimmlampe rot	-2H2
1	Relais4polig230VAC	Miniatur - Relais 4polig	-2K1
1	Sockel 4polig	Sockel für Minitur Relais 4polig	
1	WS 4520 B=400 H=500 T=200	Wandschrank IP 55	-0N1
5		Dixell Remote display X-REP-000	-1N1, -1N2, -1N3, -1N4, -1N5
1		Dixell XWeb300D	-2N1
1	Taster 1S1H	Taster 1S1H	-2S1
2	M16	Kabelverschraubung	-17W1, -2V1
2	M20	Kabelverschraubung	-17W8, -10W3
1	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
14	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X2, -X1, -X6
2	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X6, -X1

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	01.07.14
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Gewerbekälte Anzeigenkasten
Silo Lemböckgasse 61

Materialliste

Zeichn.Nr.: 195/14/2
Blatt 1
von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net