Anlage:

Gewerbekälte Anzeigenkasten

RSKA Baden

Firma:

Wellair

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	300x400x120	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	unten	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Remote display 1-10

002 Summenstörung u. Summer

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	21.11.14
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Gewerbekälte Anzeigenkasten
RSKA Baden

Deckblatt

Zeichn.Nr.: 429/14/02

Blatt 0

von 2 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

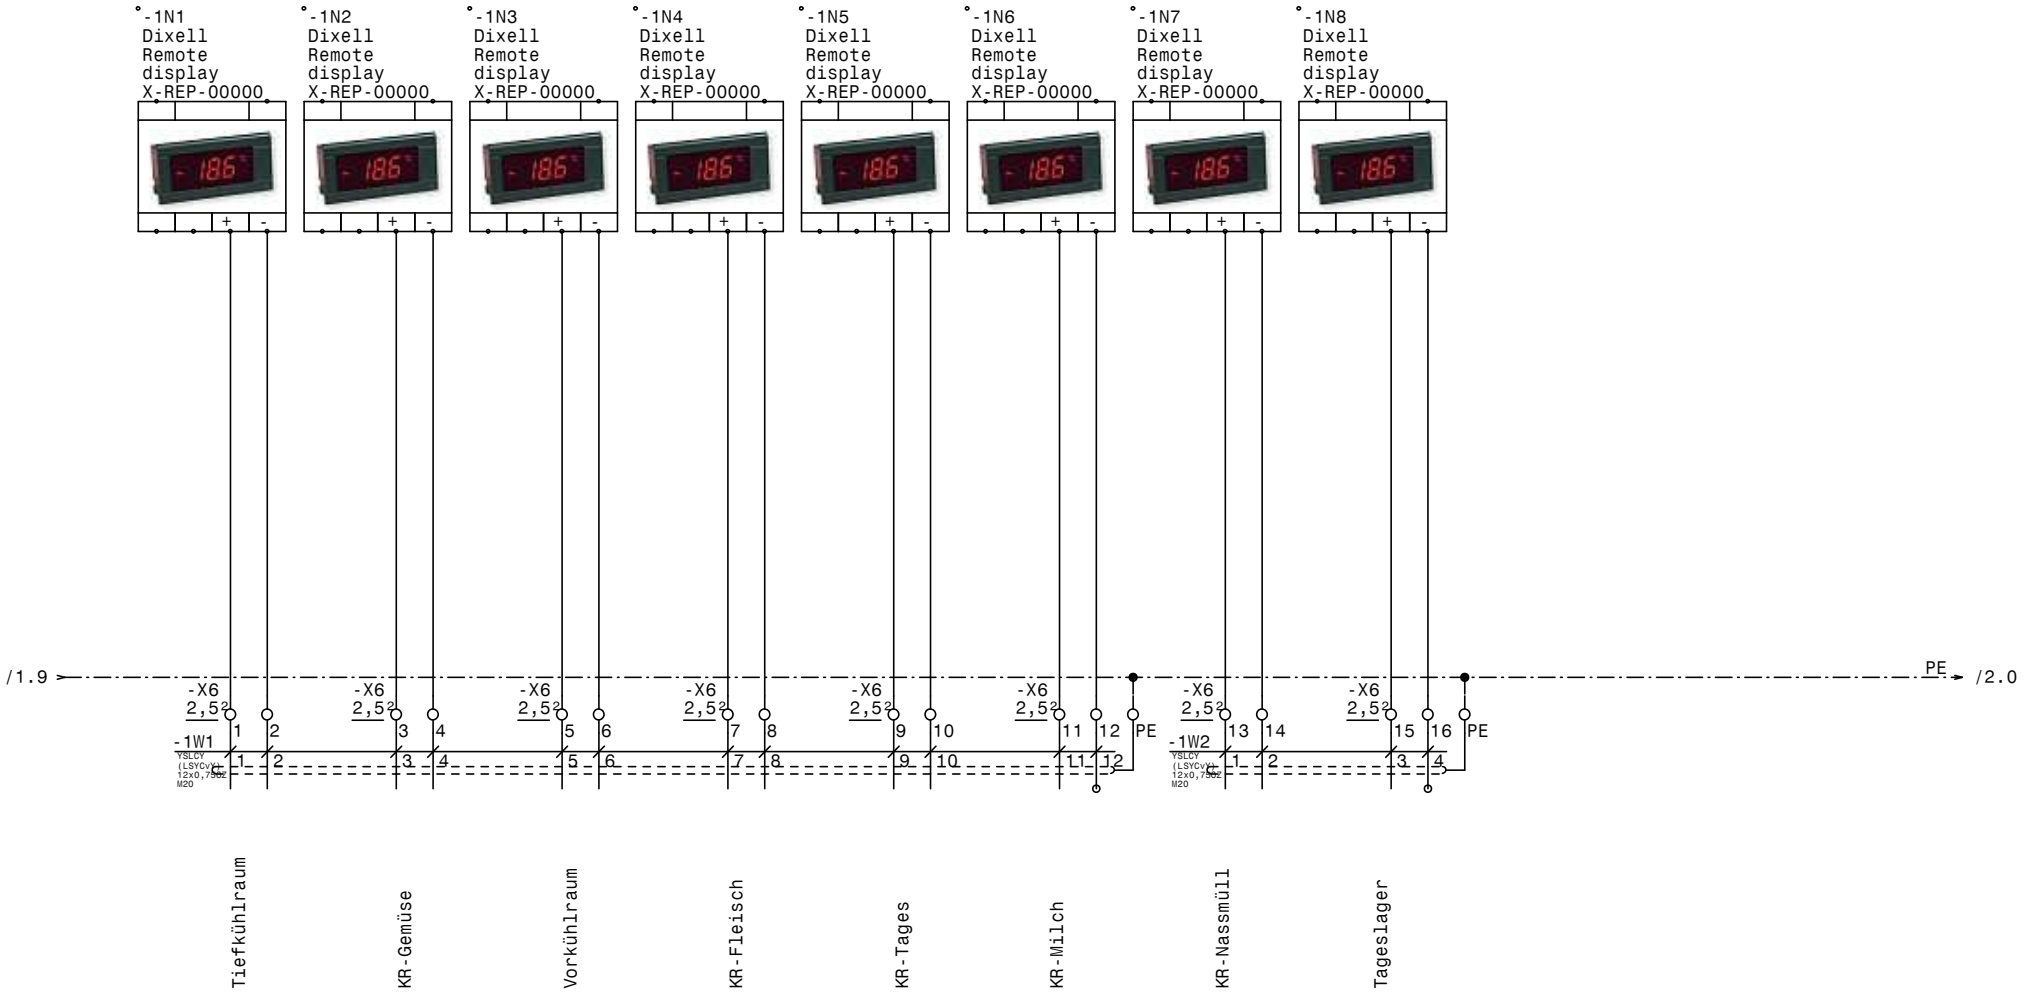

				Datum	21.11.14	ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbekälte Anzeigenkasten RSKA Baden	Zeichn.Nr.: 429/14/02
				Bearb.	Hattinger		Remote display 1-10	Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Gepr.				von 2 Bl.
				Norm				

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

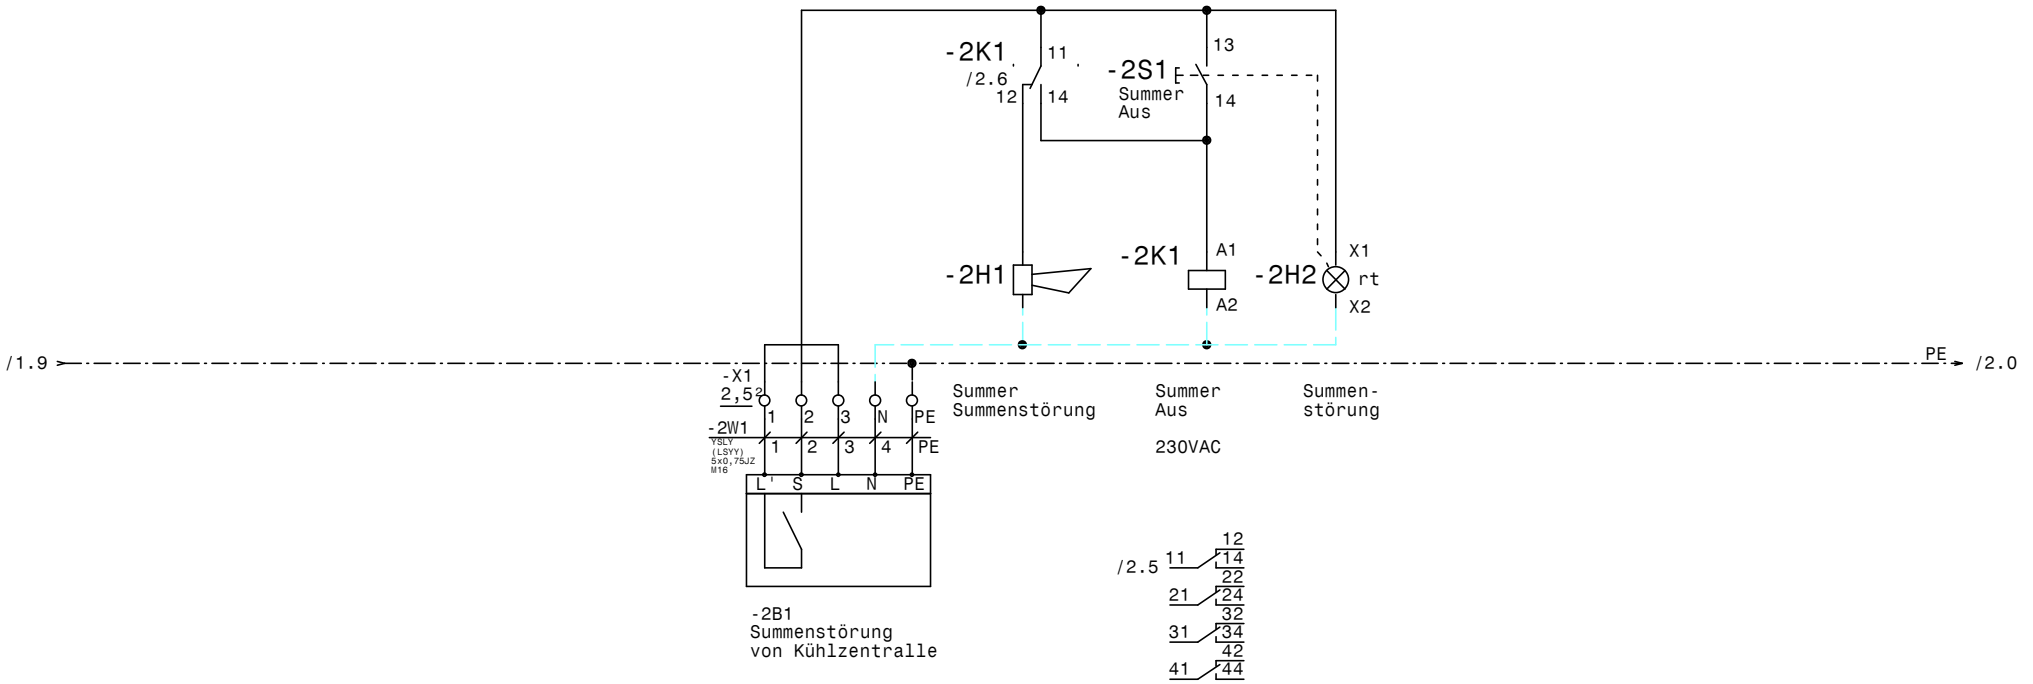

				Datum	21.11.14	ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbekälte Anzeigenkasten RSKA Baden		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				429/14/02
				Gepr.			Summenstörung u. Summer		Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-X6	-1W1	YSLCY (LSYCvY) 12x0,75OZ M20	12	Dixell Messwertweiterleitung XREP
2	-X6	-1W2	YSLCY (LSYCvY) 12x0,75OZ M20	4	Dixell Messwertweiterleitung XREP
3	-2B1	-2W1	YSLY (LSYY) 5x0,75JZ M16	5	Summenstörung von Kühlzentralle

				Datum	21.11.14	ELEKTRO ANLAGENBAU	Gewerbekälte Anzeigenkasten RSKA Baden Kabelliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				429/14/02
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1		Summer Summenstörung	-2H1
1	Signalleuchte rot	Signalglimmlampe rot	-2H2
1	Relais4polig230VAC	Miniatur - Relais 4polig	-2K1
1	Sockel 4polig	Sockel für Minitur Relais 4polig	
1	B=300 H=400 T=120	Wandschrank IP 55	-0N1
8		Dixell Remote display X-REP-000	-1N1, -1N2, -1N3, -1N4, -1N5, -1N6
			-1N7, -1N8
1	Taster 1S1H	Taster 1S1H	-2S1
2	M20	Kabelverschraubung	-1W1, -1W2
1	M16	Kabelverschraubung	-2W1
1	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
19	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1, -X6
3	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X6, -X1

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	21.11.14
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Gewerbekälte Anzeigenkasten
RSKA Baden

Materialliste

Zeichn.Nr.: 429/14/02

Blatt 1 von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net