


				Datum	01.06.15		Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1 Erste Campus TK Zelle Bt-B-UG2 (CTE125L8)	Zeichn.Nr. :	
				Bearb.	Hattinger			135/15	
				Gepr.				Blatt 8	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 46	B1.
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	




Datum	01.06.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	

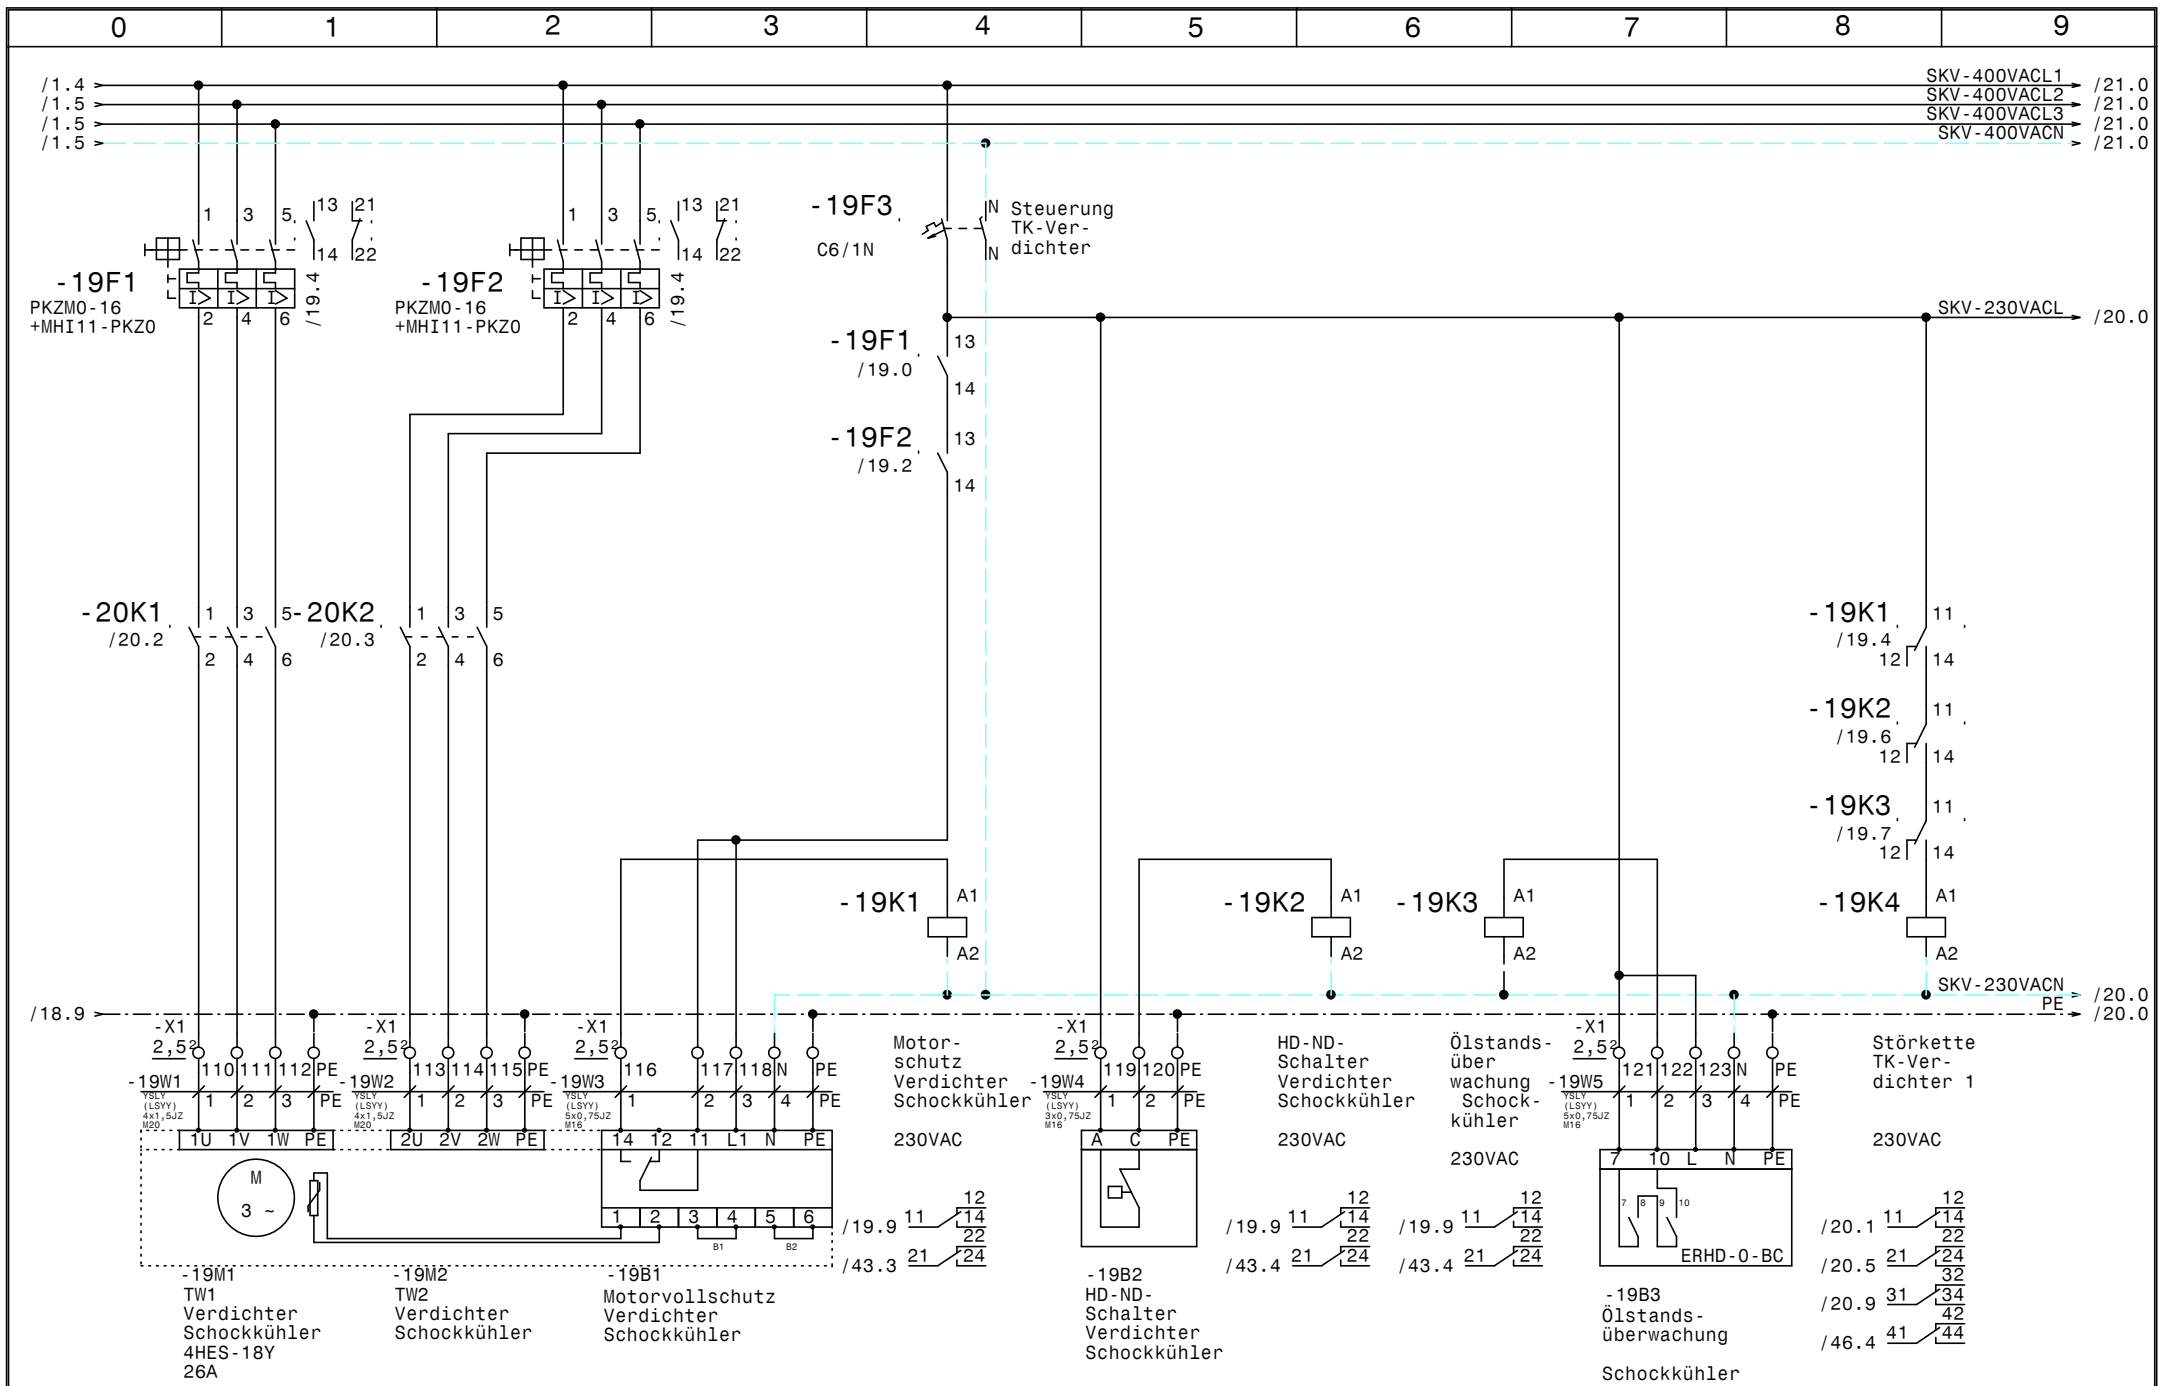

Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1
Erste Campus
Verdichter Schockkühler

Zeichn.Nr.:	135/15
Blatt	19
von 46	B1.

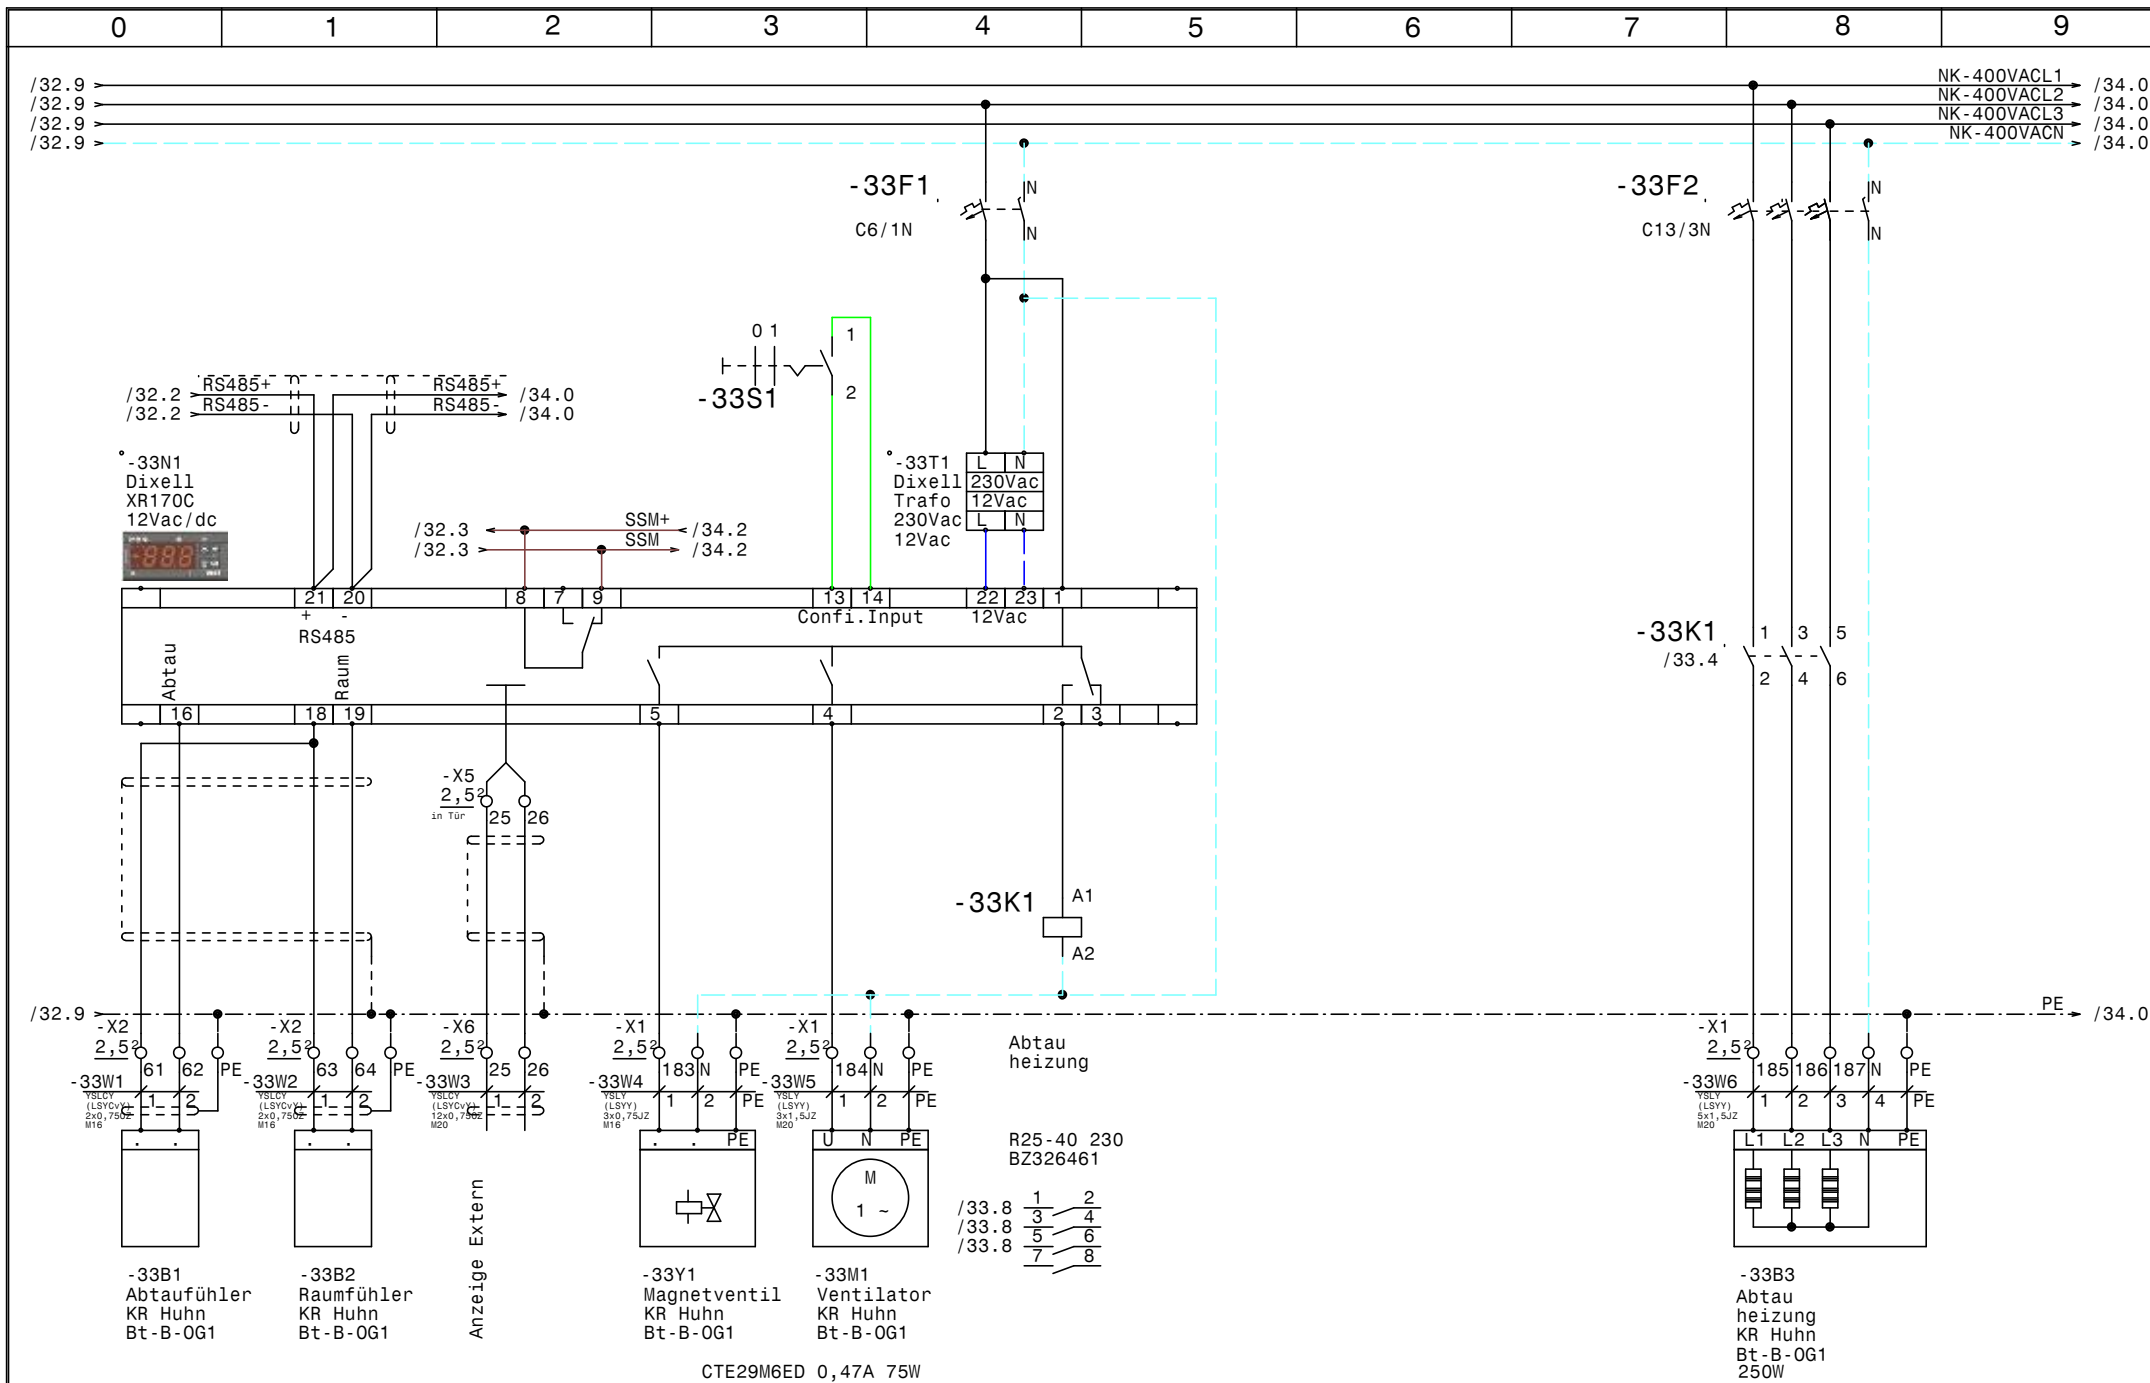


Datum	01.06.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1
 Erste Campus
 KR Huhn Bt-B-OG1 (CTE29M6ED)

Zeichn.Nr.:	135/15
Blatt	33
von	46 Bl.

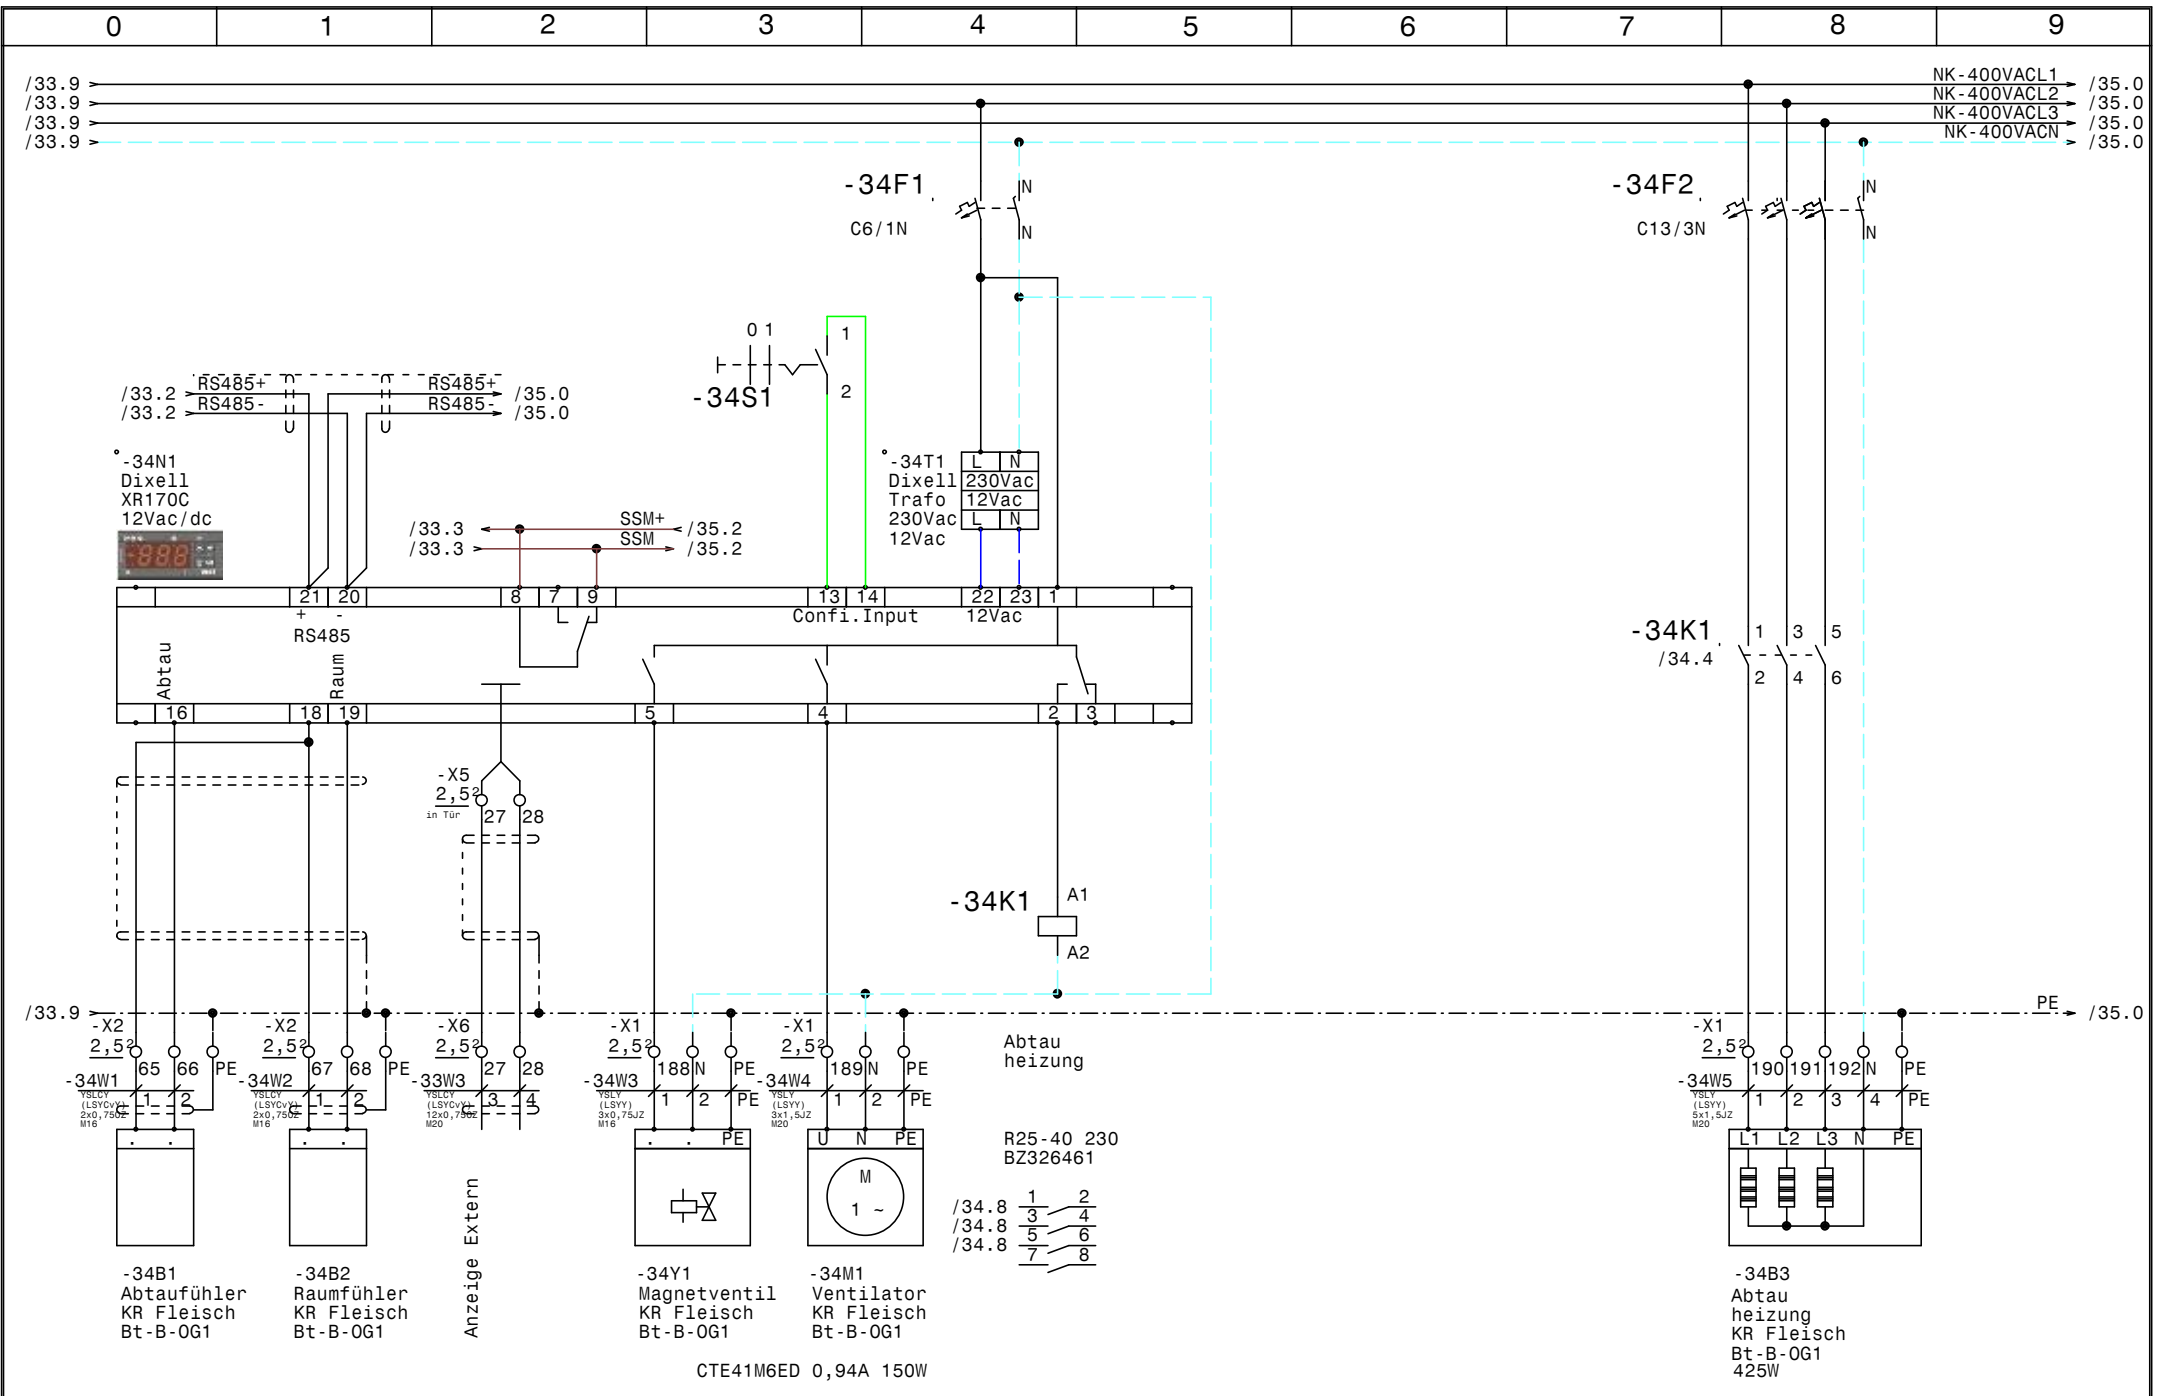


Datum	01.06.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1
 Erste Campus
KR Fleisch Bt-B-OG1 (CTE41M6ED)

Zeichn.Nr.:	135/15
Blatt	34
von	46 Bl.

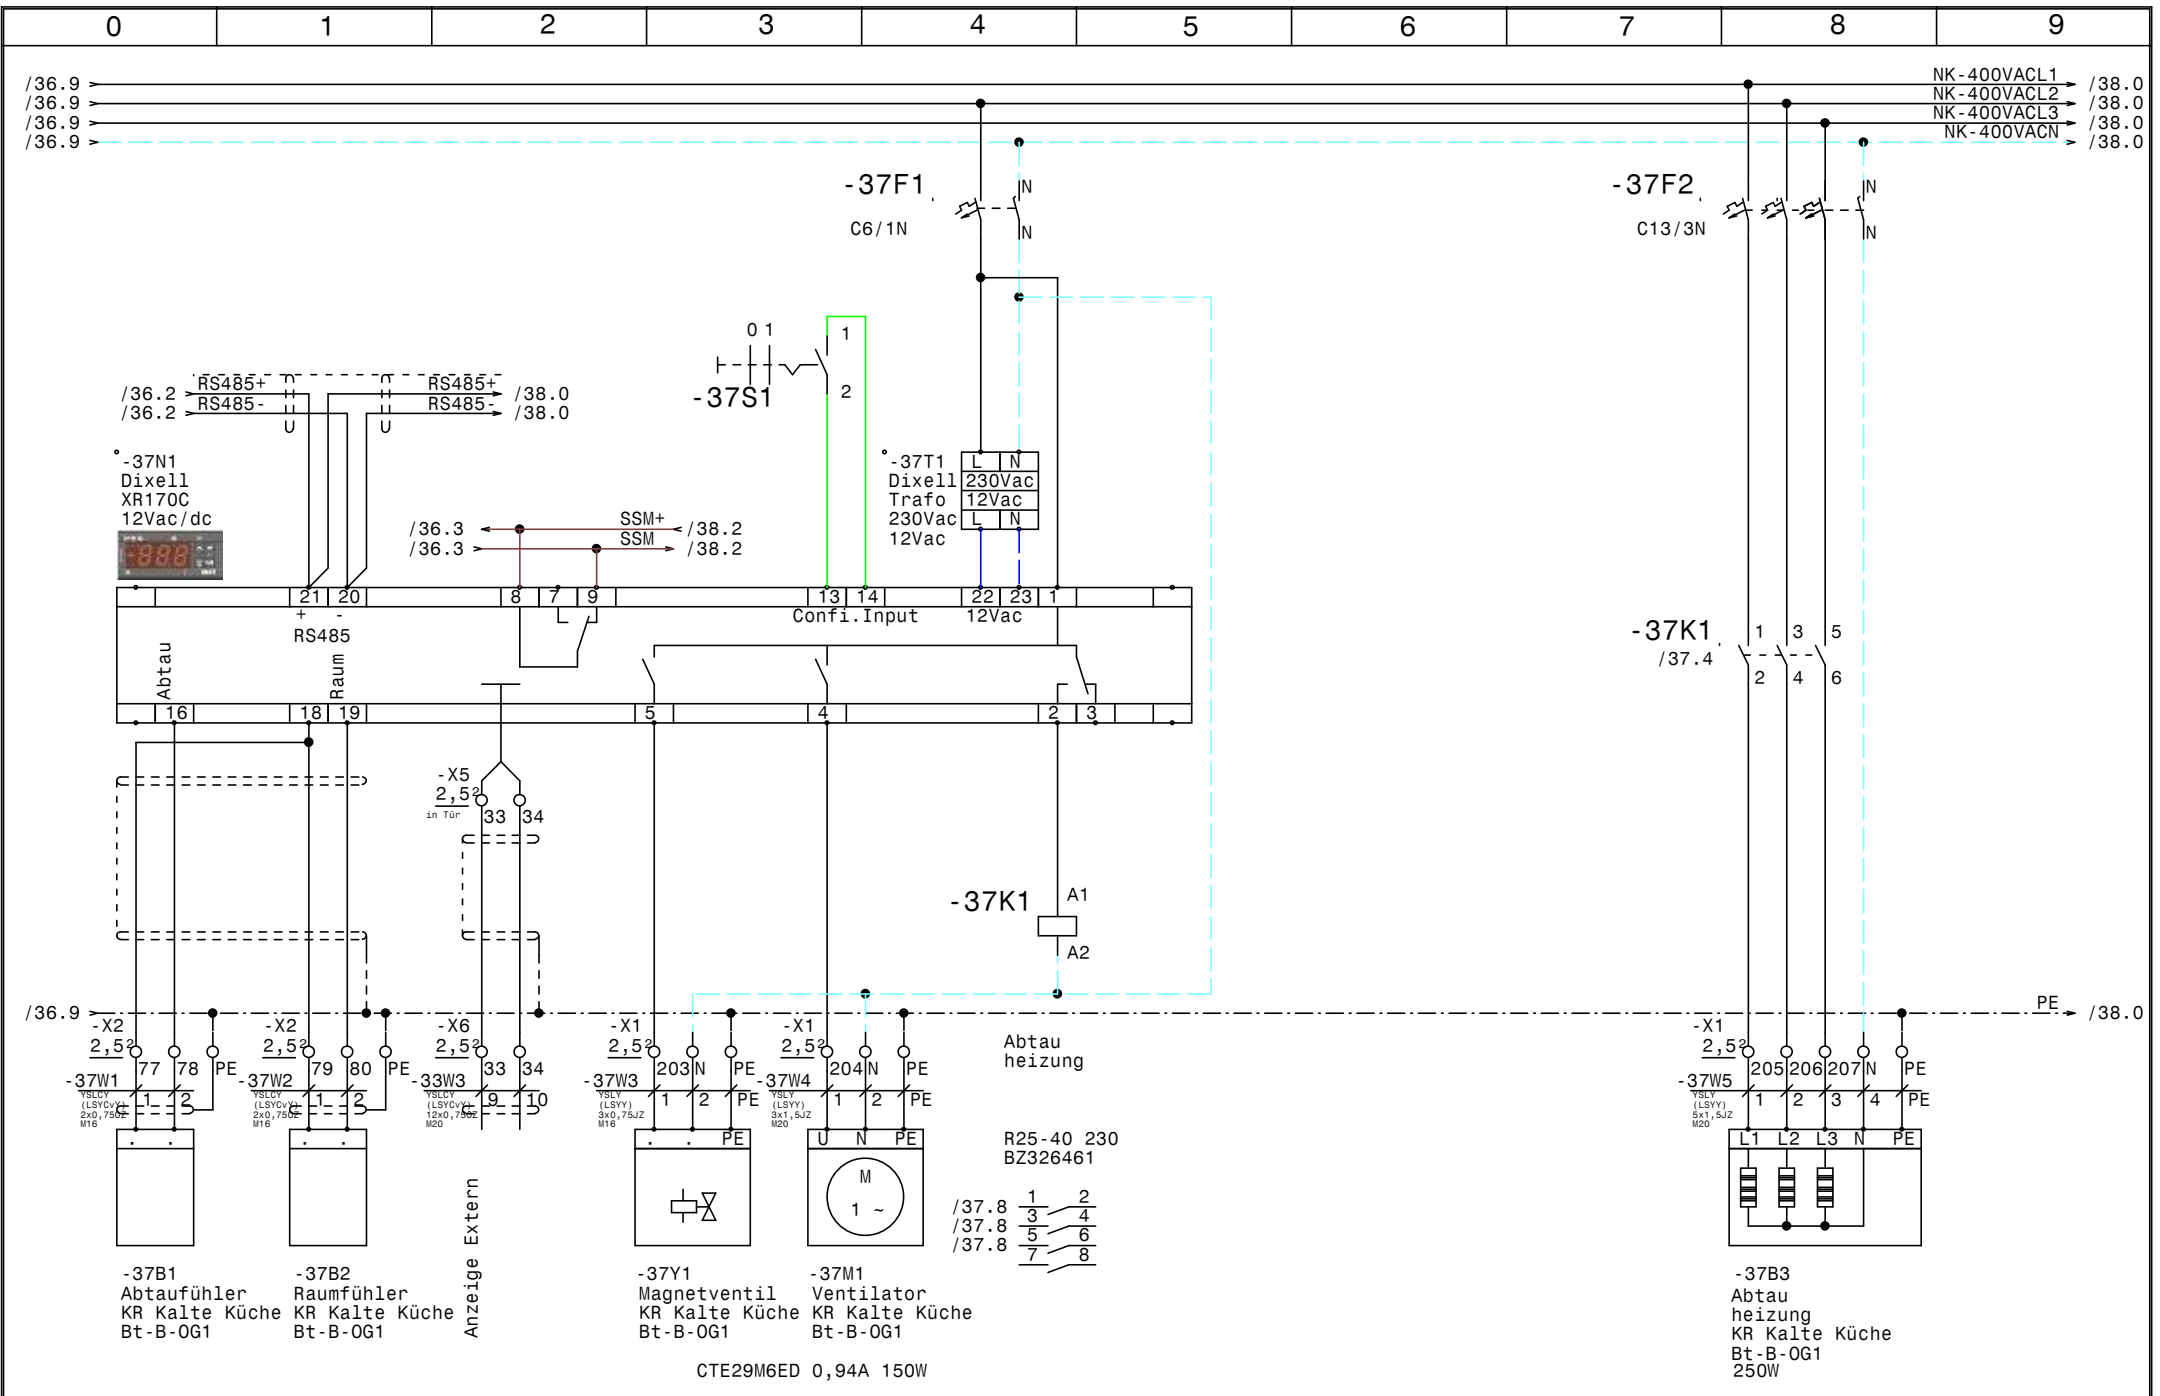

Datum	01.06.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1
Erste Campus
KR Kalte Küche Bt-B-OG1 (CTE29M6ED)

Zeichn.Nr.:	135/15
Blatt	37
von	46
B1.	

