
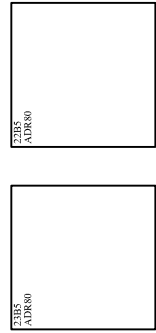



100 100

2000


900

1897

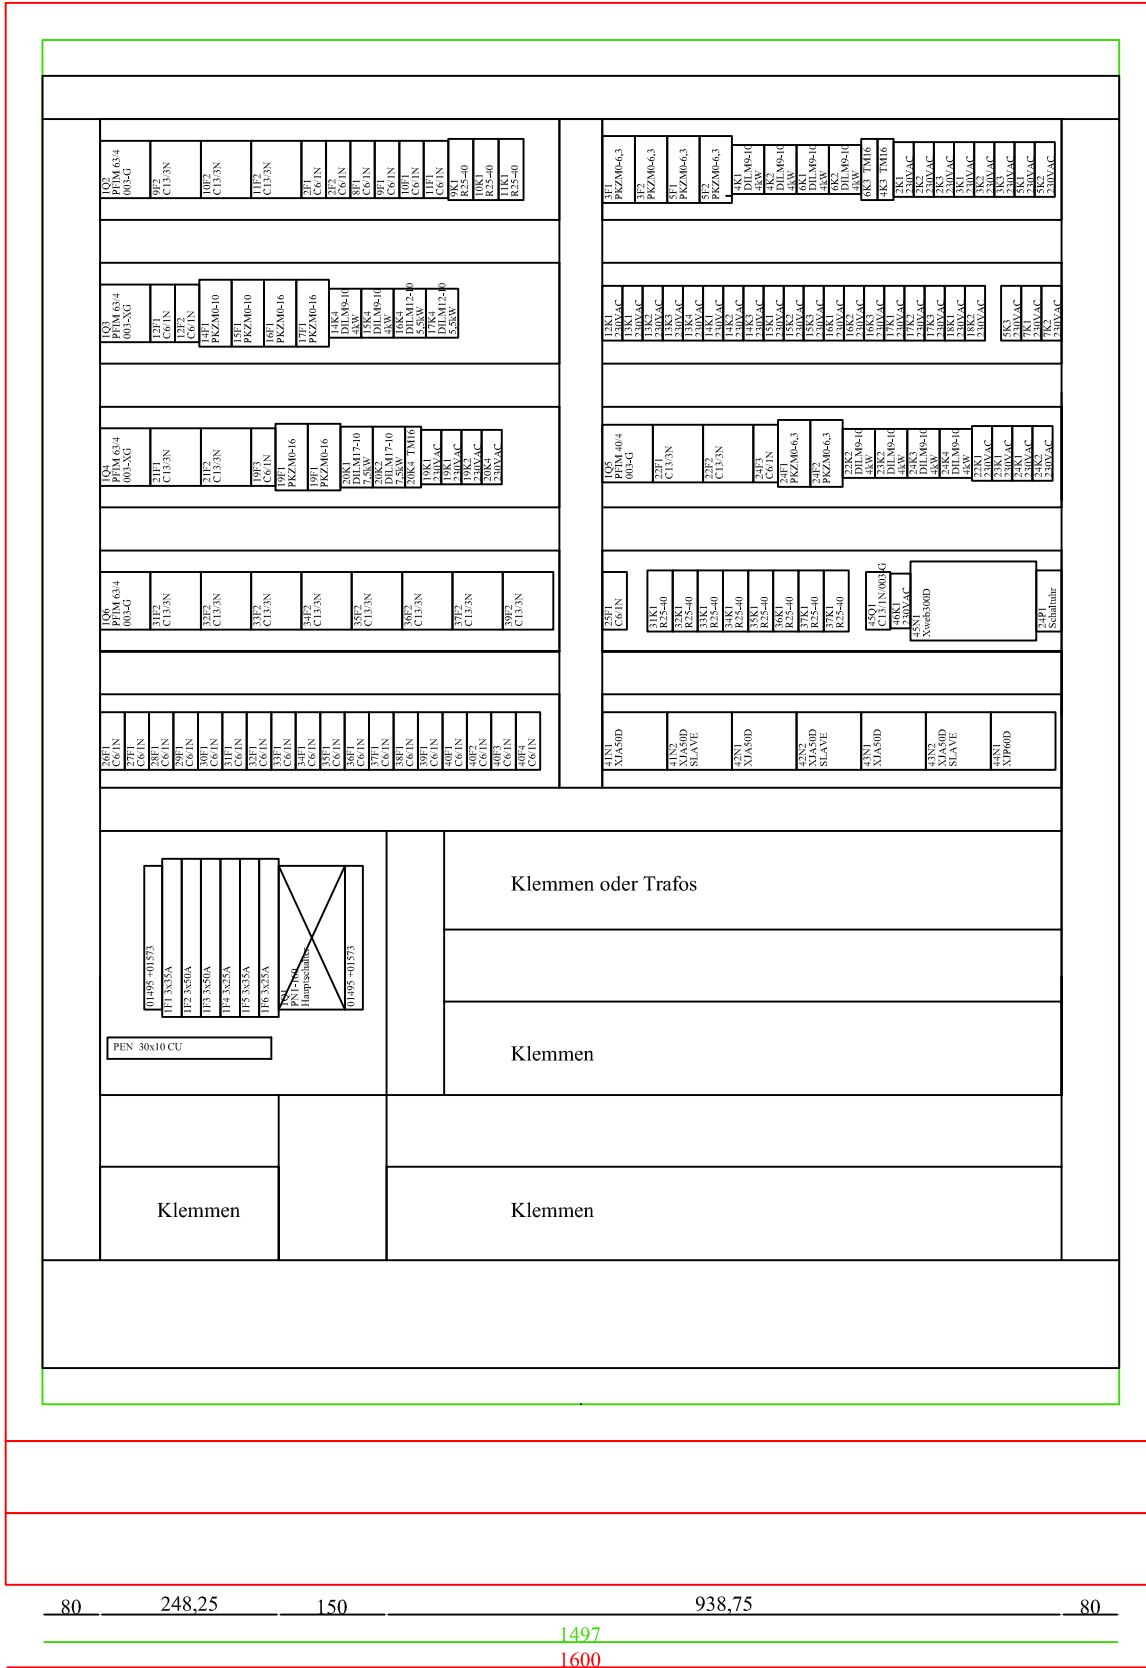

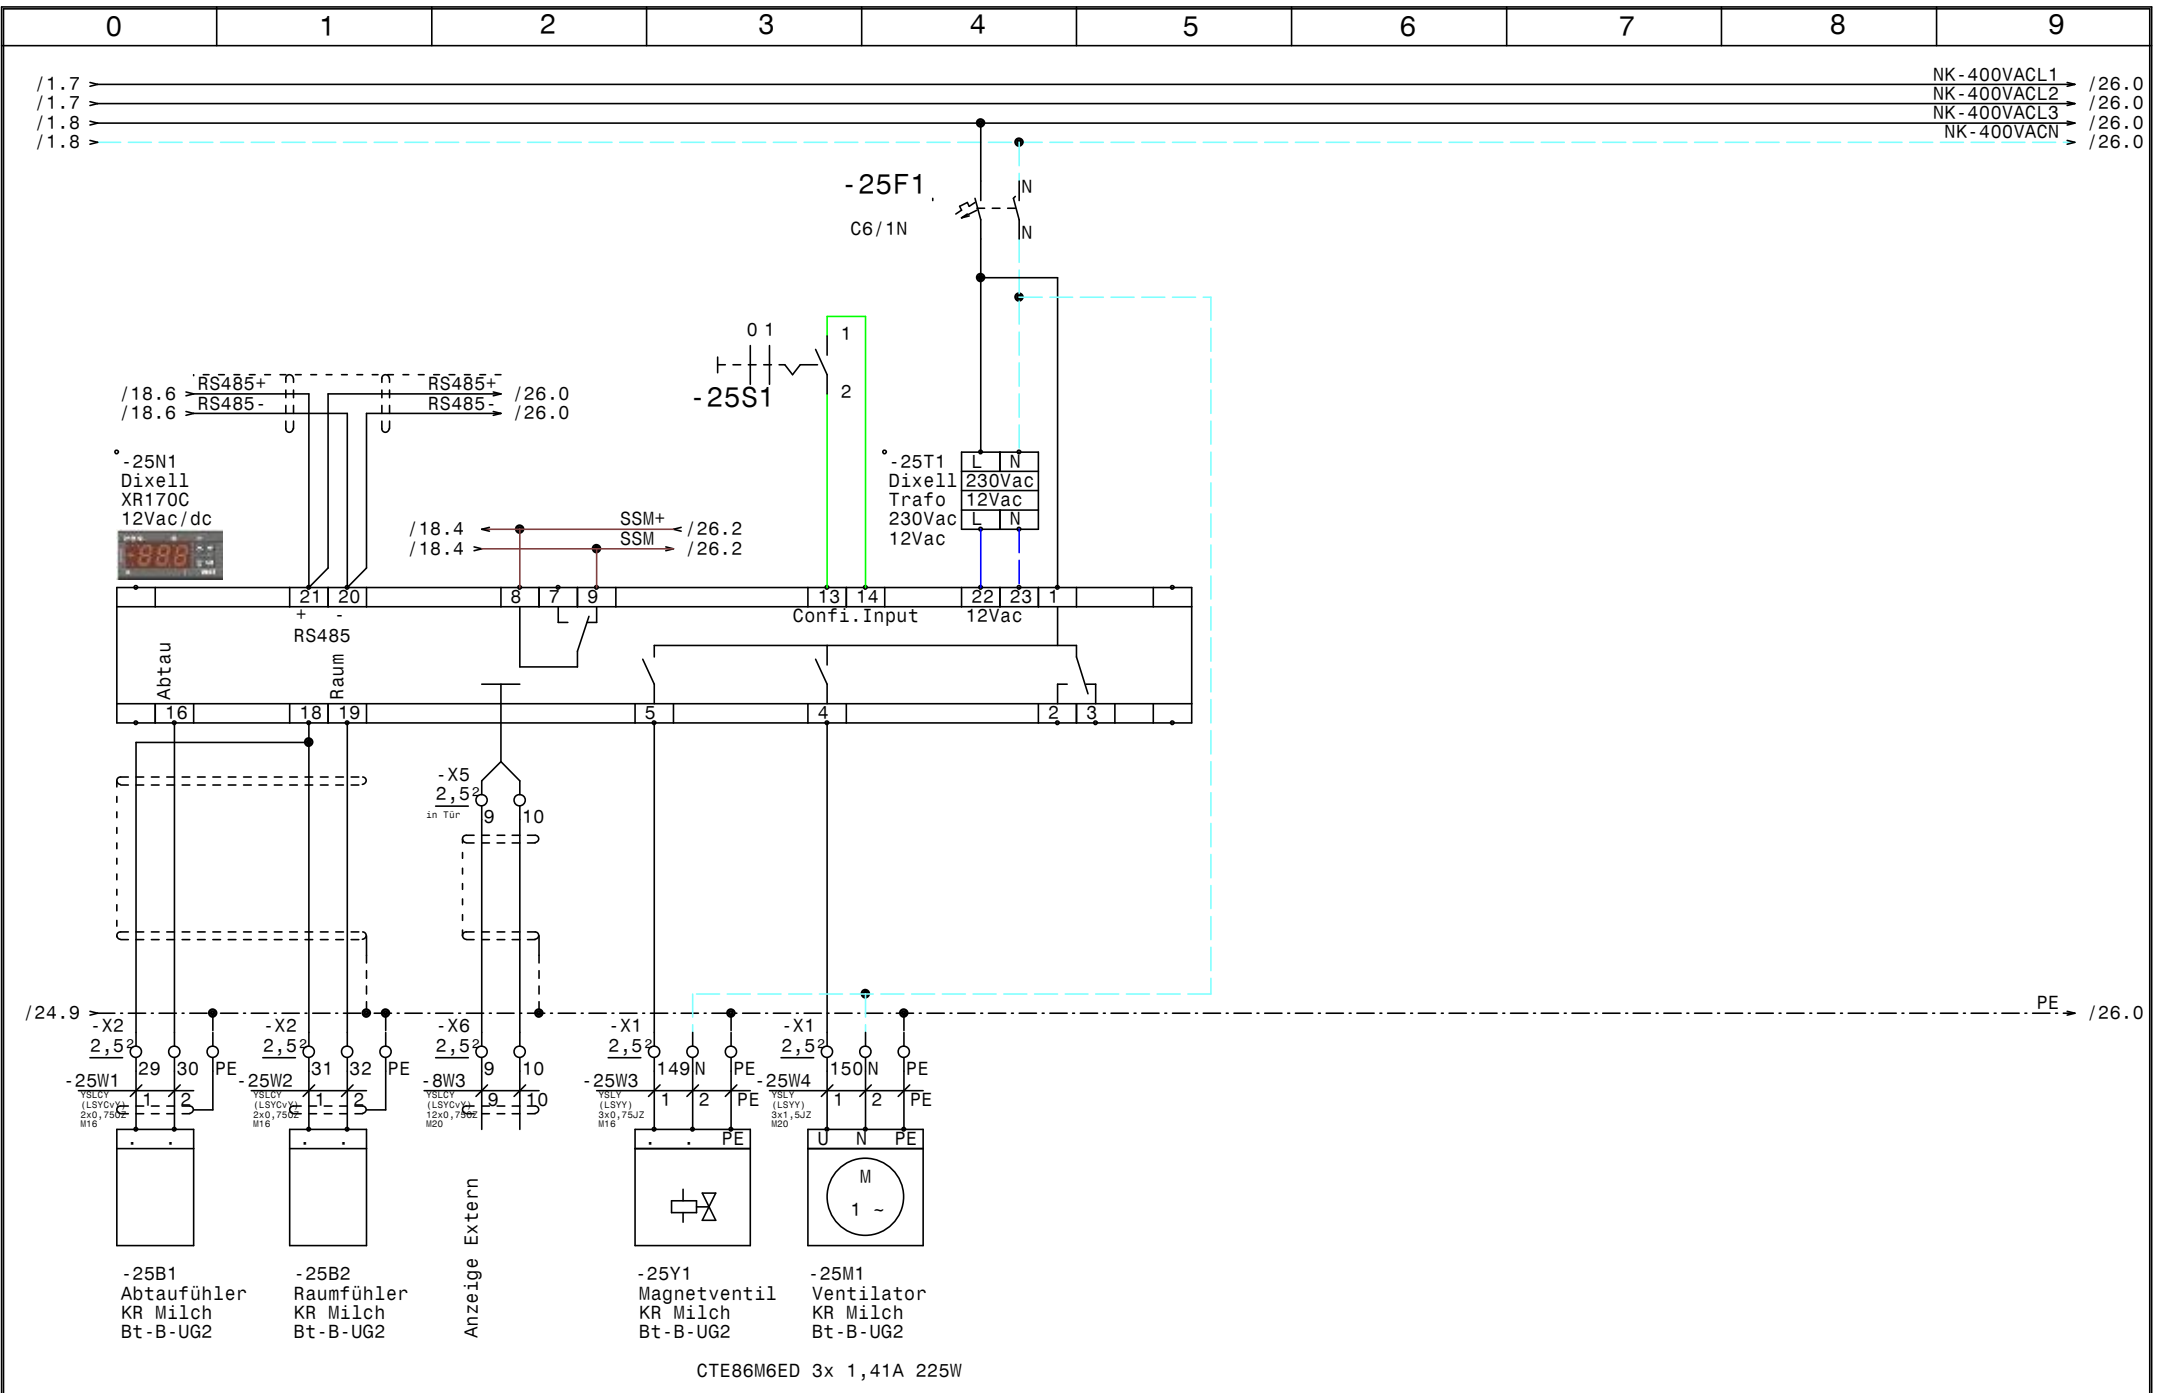

				Datum	11.05.15		Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1 Erste Campus KR Milch Bt-B-UG2 (CTE86M6ED)	Zeichn.Nr. :	
				Bearb.	Hattinger			135/15	
				Gepr.				Blatt 25	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm			von 46	B1.	
www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net		www.elpe.net	

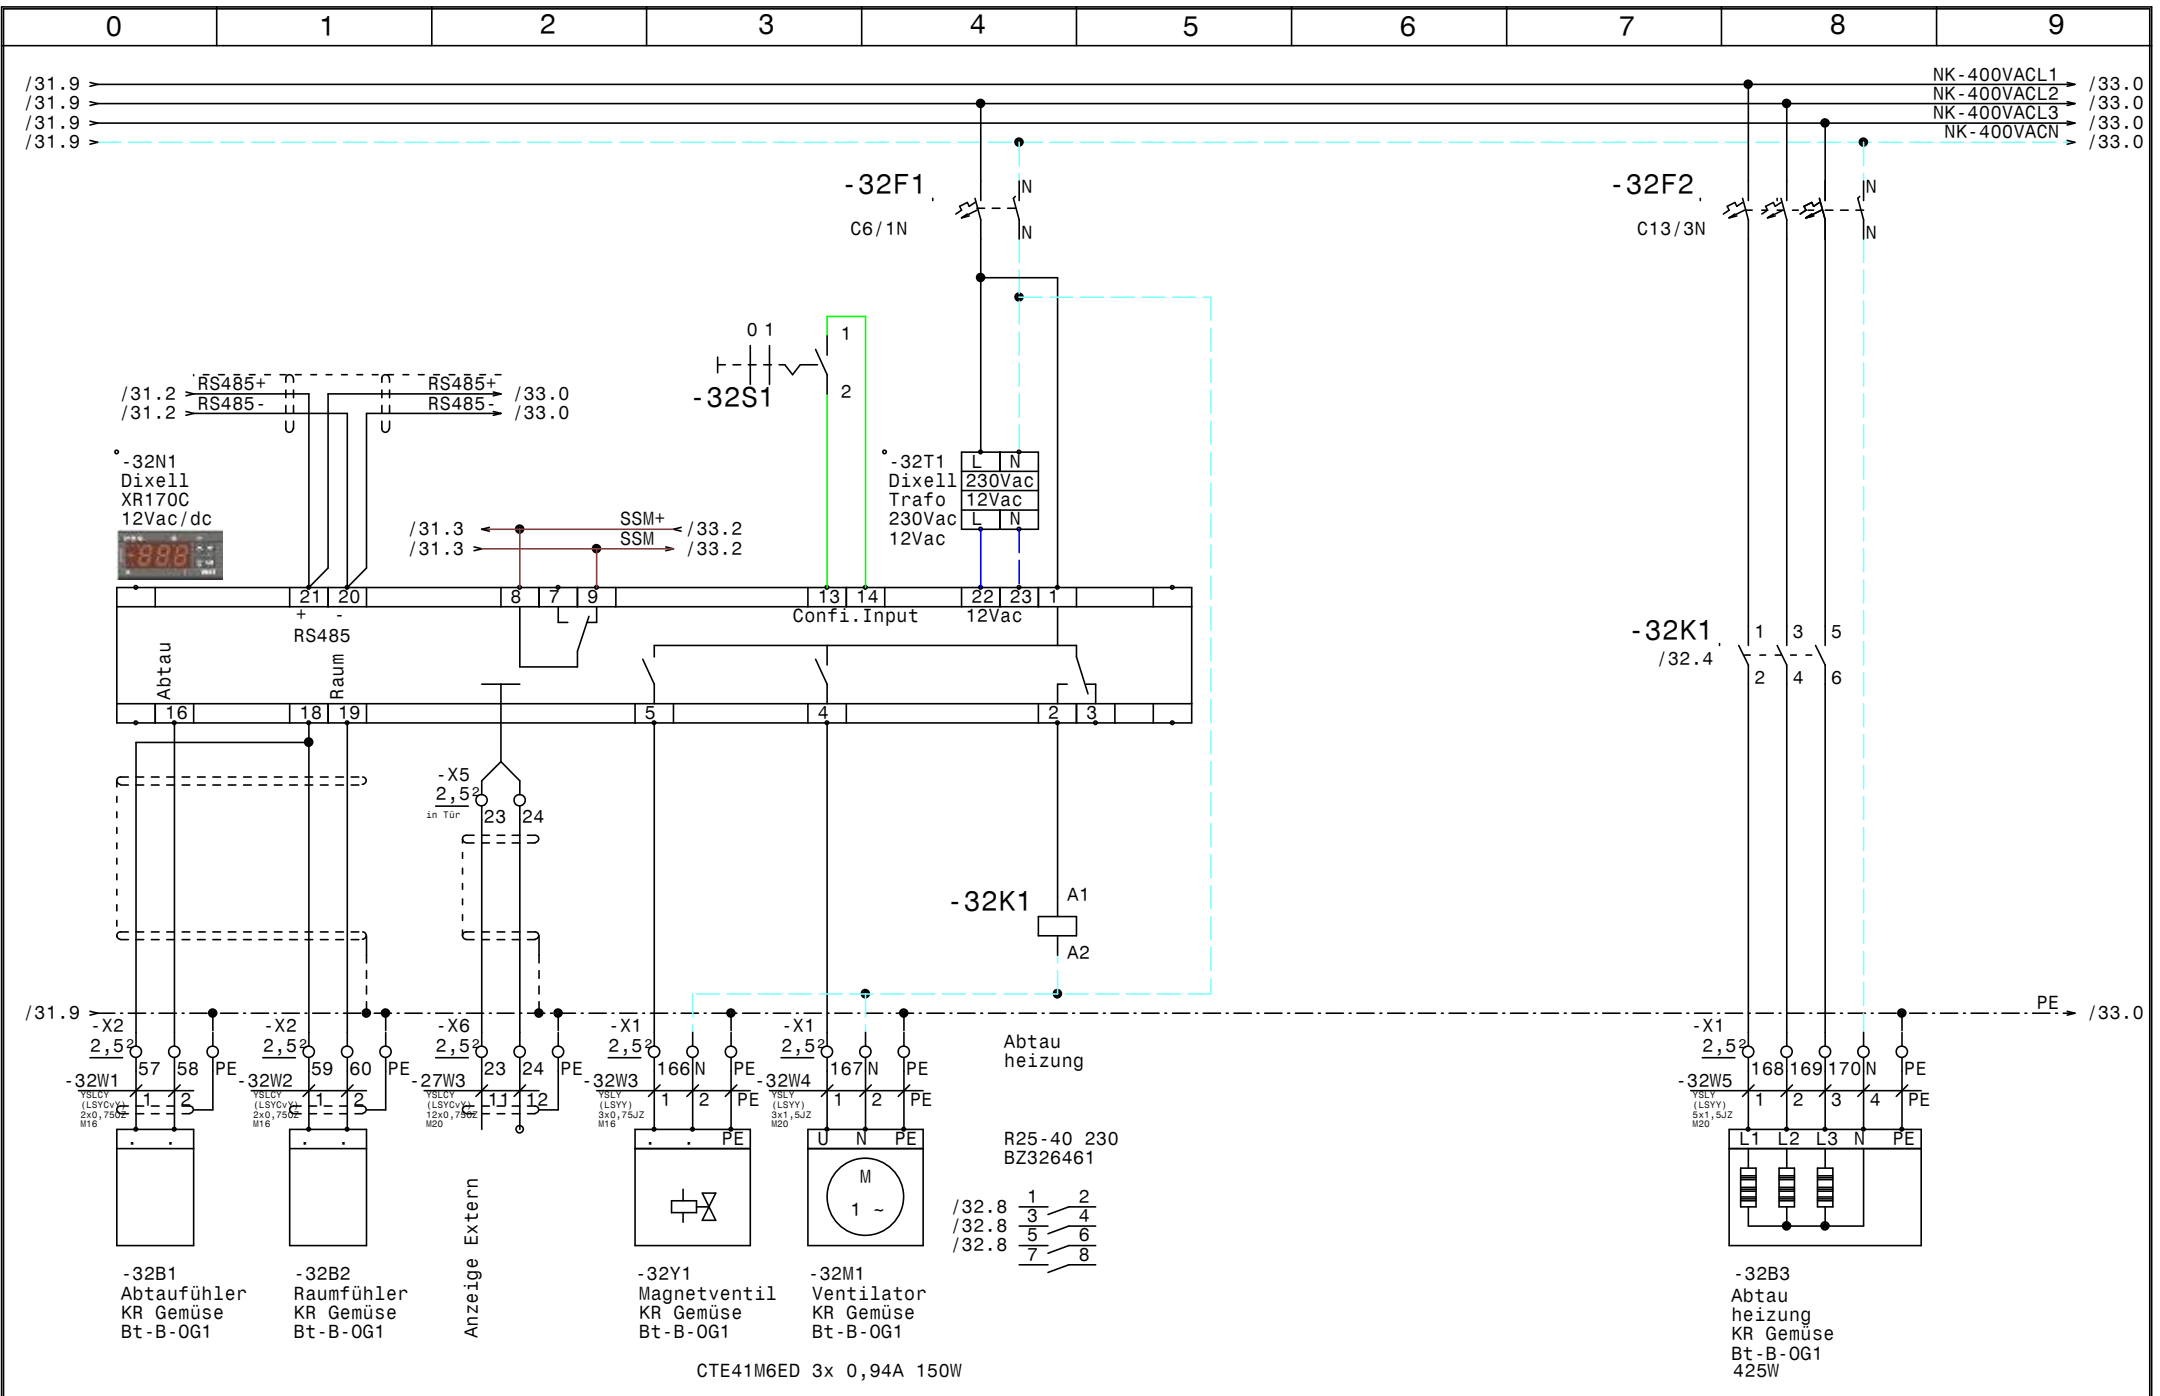


Datum	11.05.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1
 Erste Campus
 KR Gemüse Bt-B-OG1 (CTE41M6ED)

Zeichn.Nr.:	135/15
Blatt	32
von	46 Bl.

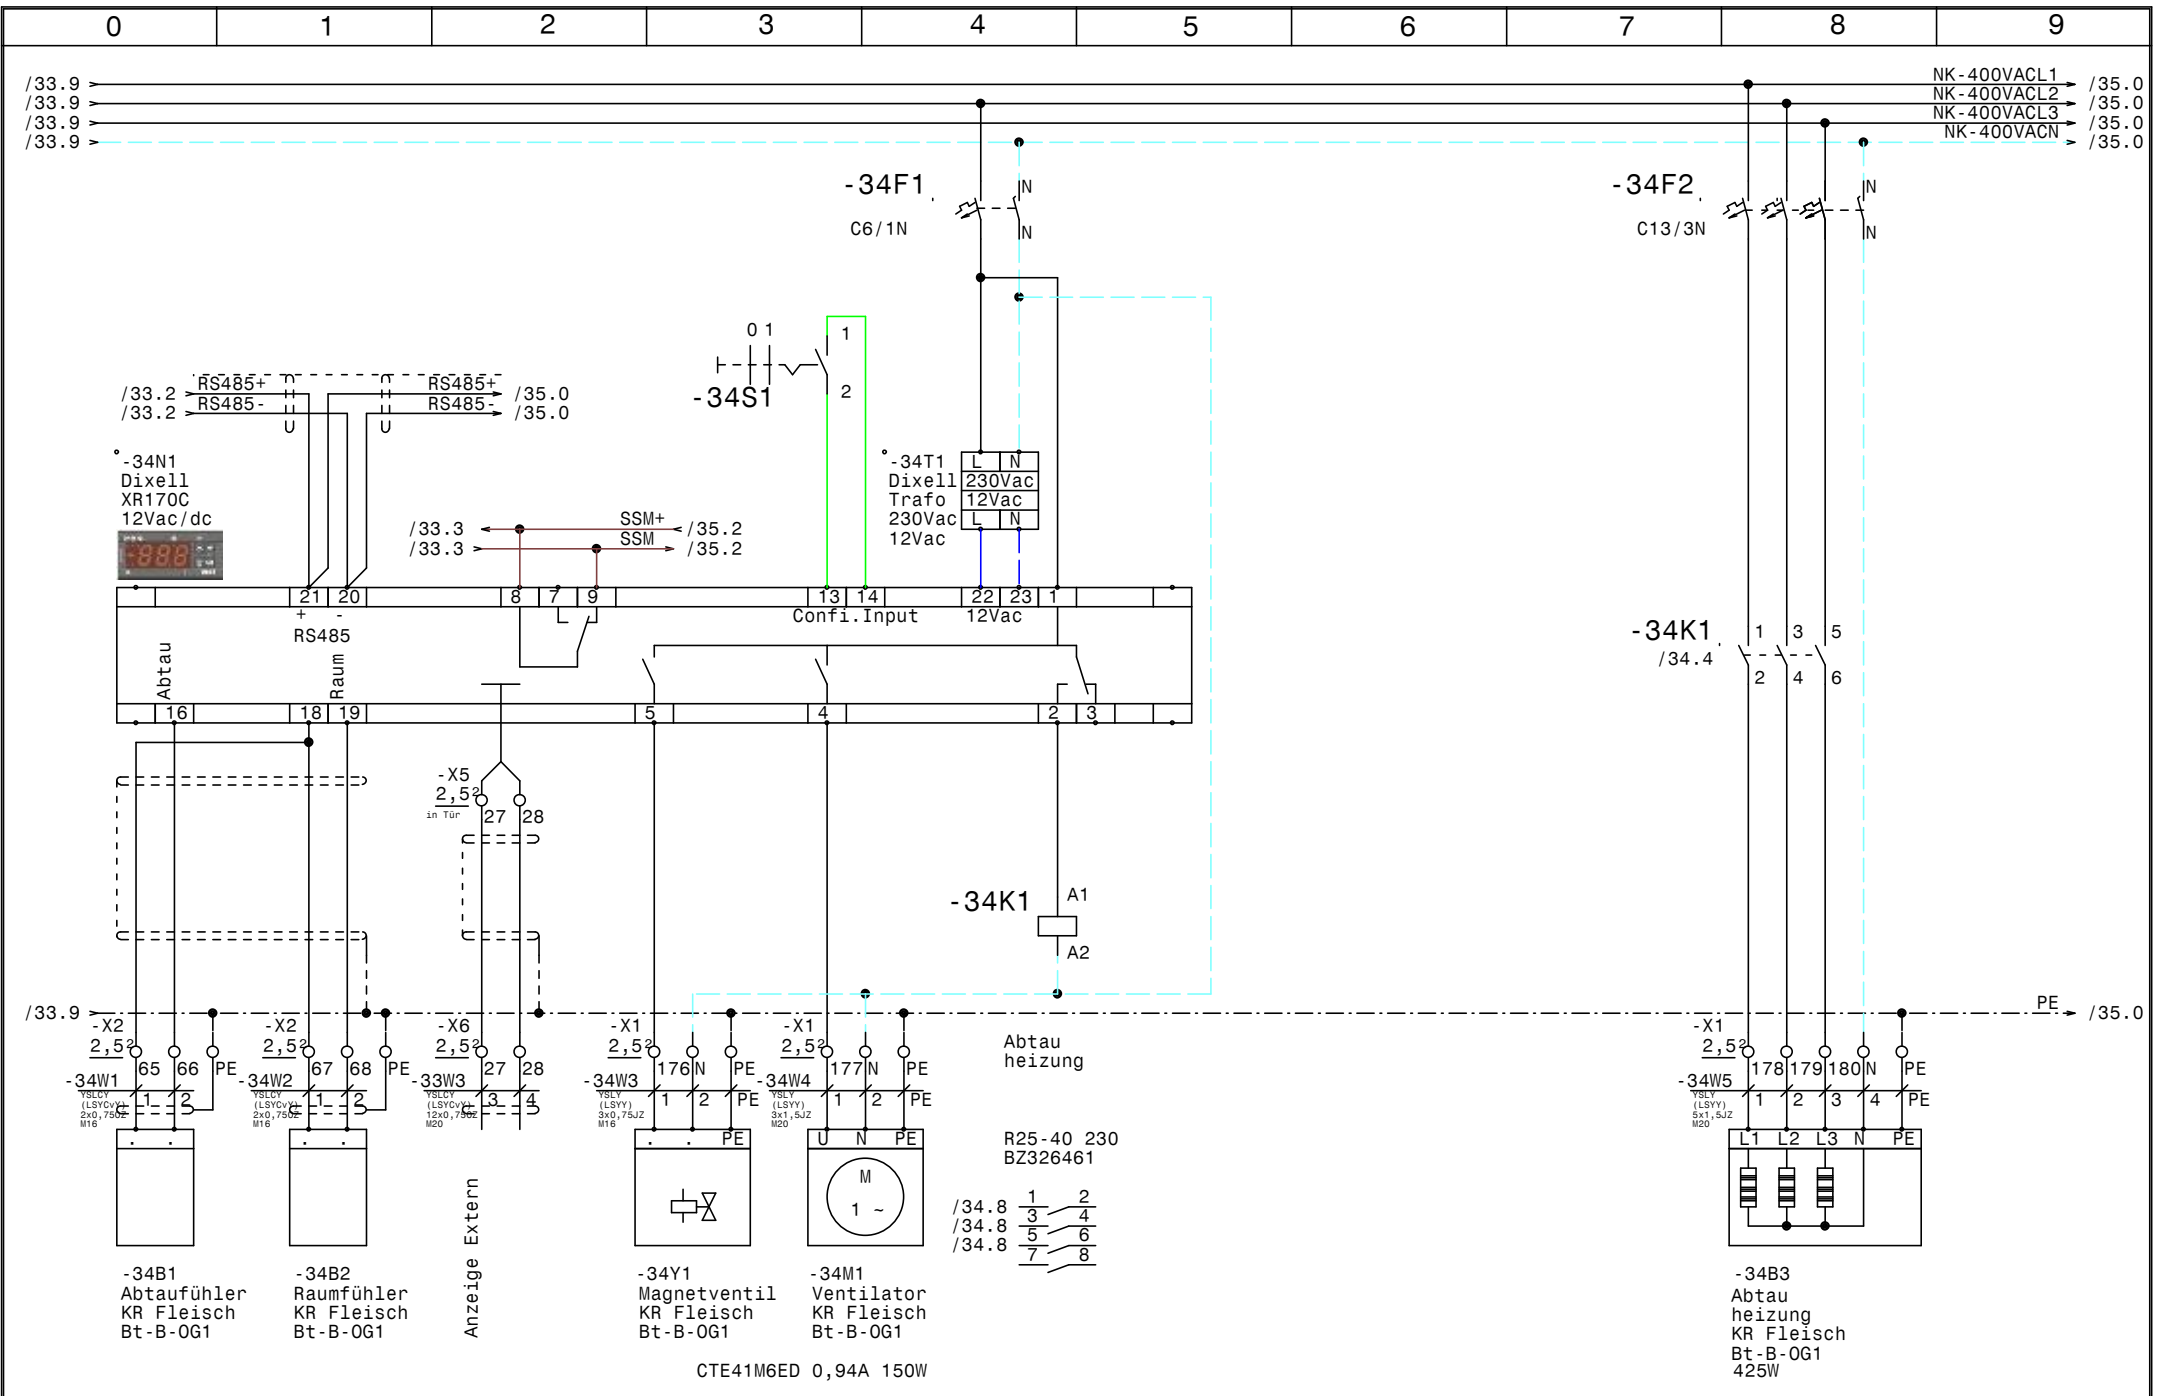

Datum	11.05.15
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Kühlung Bt-B-UG2 Bt-B-UG1
Erste Campus
KR Fleisch Bt-B-OG1 (CTE41M6ED)

Zeichn.Nr.:	135/15
Blatt	34
von	46 Bl.

