0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Anzeigeschrank

Hotel Hoxton

Firma:

Wellair

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	400x500x200	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Remote display 1-5

002 Störmeldungen u. Summer

Zust.	Änderung	Datum	Name		
				Datum	03.03.23
				Bearb.	Hattinger
				Gepr.	
				Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Anzeigeschrank
Hotel Hoxton
Deckblatt

Zeichn.Nr.: 022/23/03

Blatt 0

von 2 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

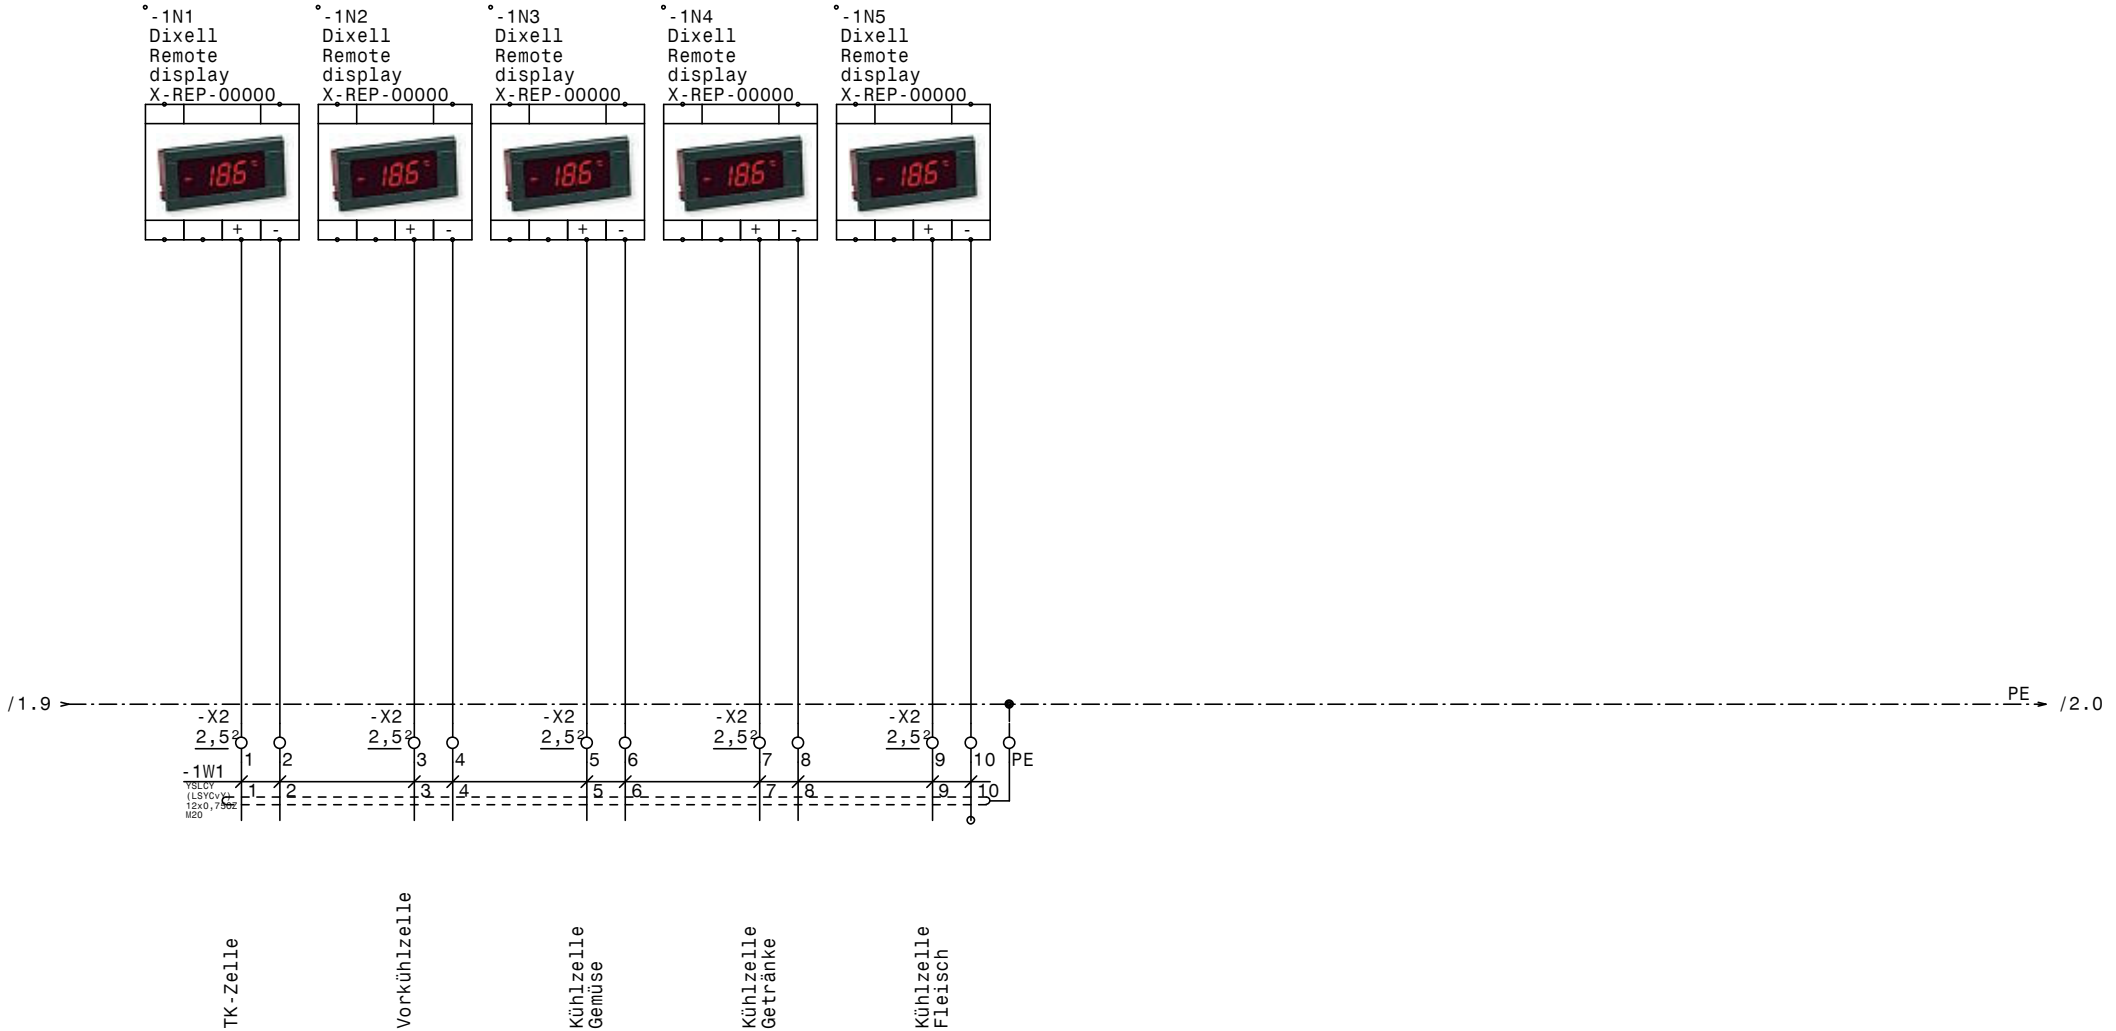

				Datum	03.03.23	ELEKTRO ANLAGENBAU	Anzeigeschrank Hotel Hoxton Remote display 1-5	Zeichn.Nr.: 022/23/03 Blatt 1 von 2 Bl.
				Bearb.	Hattinger			
				Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

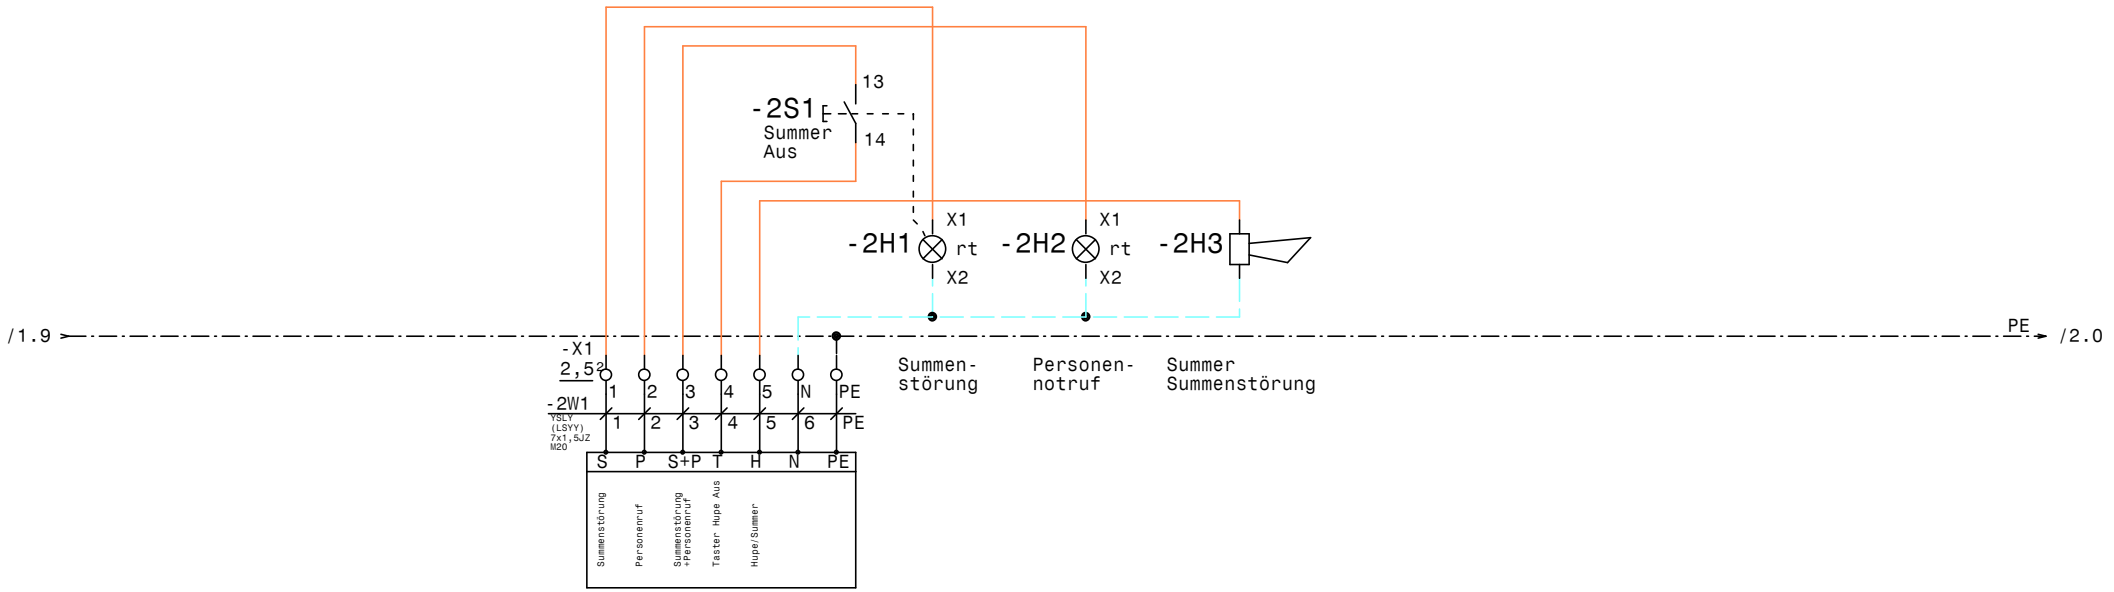

-2B1
Anzeigeschrank
Summenstörung
Personenruf

				Datum	03.03.23	ELEKTRO ANLAGENBAU	Anzeigeschrank Hotel Hoxton	Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger		Störmeldungen u. Summer	022/23/03
				Gepr.				Blatt 2
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 2 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-X2	-1W1	YSLCY (LSYCvY) 12x0,75OZ M20	10	Dixell Messwertweiterleitung XREP
2	-2B1	-2W1	YSLY (LSYY) 7x1,5JZ M20	7	Anzeigeschrank Summenstörung Personenruf

				Datum	03.03.23	ELEKTRO ANLAGENBAU	Anzeigeschrank Hotel Hoxton Kabelliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				022/23/03
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
1		Summer Summenstörung	-2H3
5		Dixell Remote display X-REP-000	-1N1, -1N2, -1N3, -1N4, -1N5
2	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X2, -X1
1	Klemme 2,5 blau	Klemme N	-X1
15	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X1, -X2
2	M20	Kabelverschraubung	-2W1, -1W1
2	Signalleuchte rot	Signalglimmlampe rot	-2H1, -2H2
1	Taster 1S1H	Taster 1S1H	-2S1
1	WS 4520 B=400 H=500 T=200	Wandschrank IP 55	-0N1

				Datum	03.03.23
				Bearb.	Hattinger F.
				Gepr.	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	

ELEKTRO ANLAGENBAU

Anzeigeschrank
Hotel Hoxton

Materialliste

Zeichn.Nr.: 022/23/03
Blatt 1
von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net