0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Anlage:

Anzeigeschrank

Flughafen Wien Terminalkantine

Firma:

Wellair

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	300x300x150	(BxHxT)
SOCKEL:	-	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	lt. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	rechts	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:		schwarz
NEUTRALLEITER:		hellblau
SCHUTZLEITER:		gelb/grün
STEUERSPANNUNG 230VAC:		
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSPANNUNG 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:		grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:		orange
FREMDSPANNUNG:		orange

_ ! ! A C H T U N G ! ! _

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

Blattverzeichnis

000 Deckblatt

001 Remote display 1-5

				Datum	22.03.26	elpe ELEKTRO ANLAGENBAU	Anzeigeschrank Flughafen Wien Terminalkantine **Deckblatt**	Zeichn.Nr.: 022/26/02 Blatt 0 von 1 Bl.
				Bearb.	Hattinger			
				Gepr.				
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

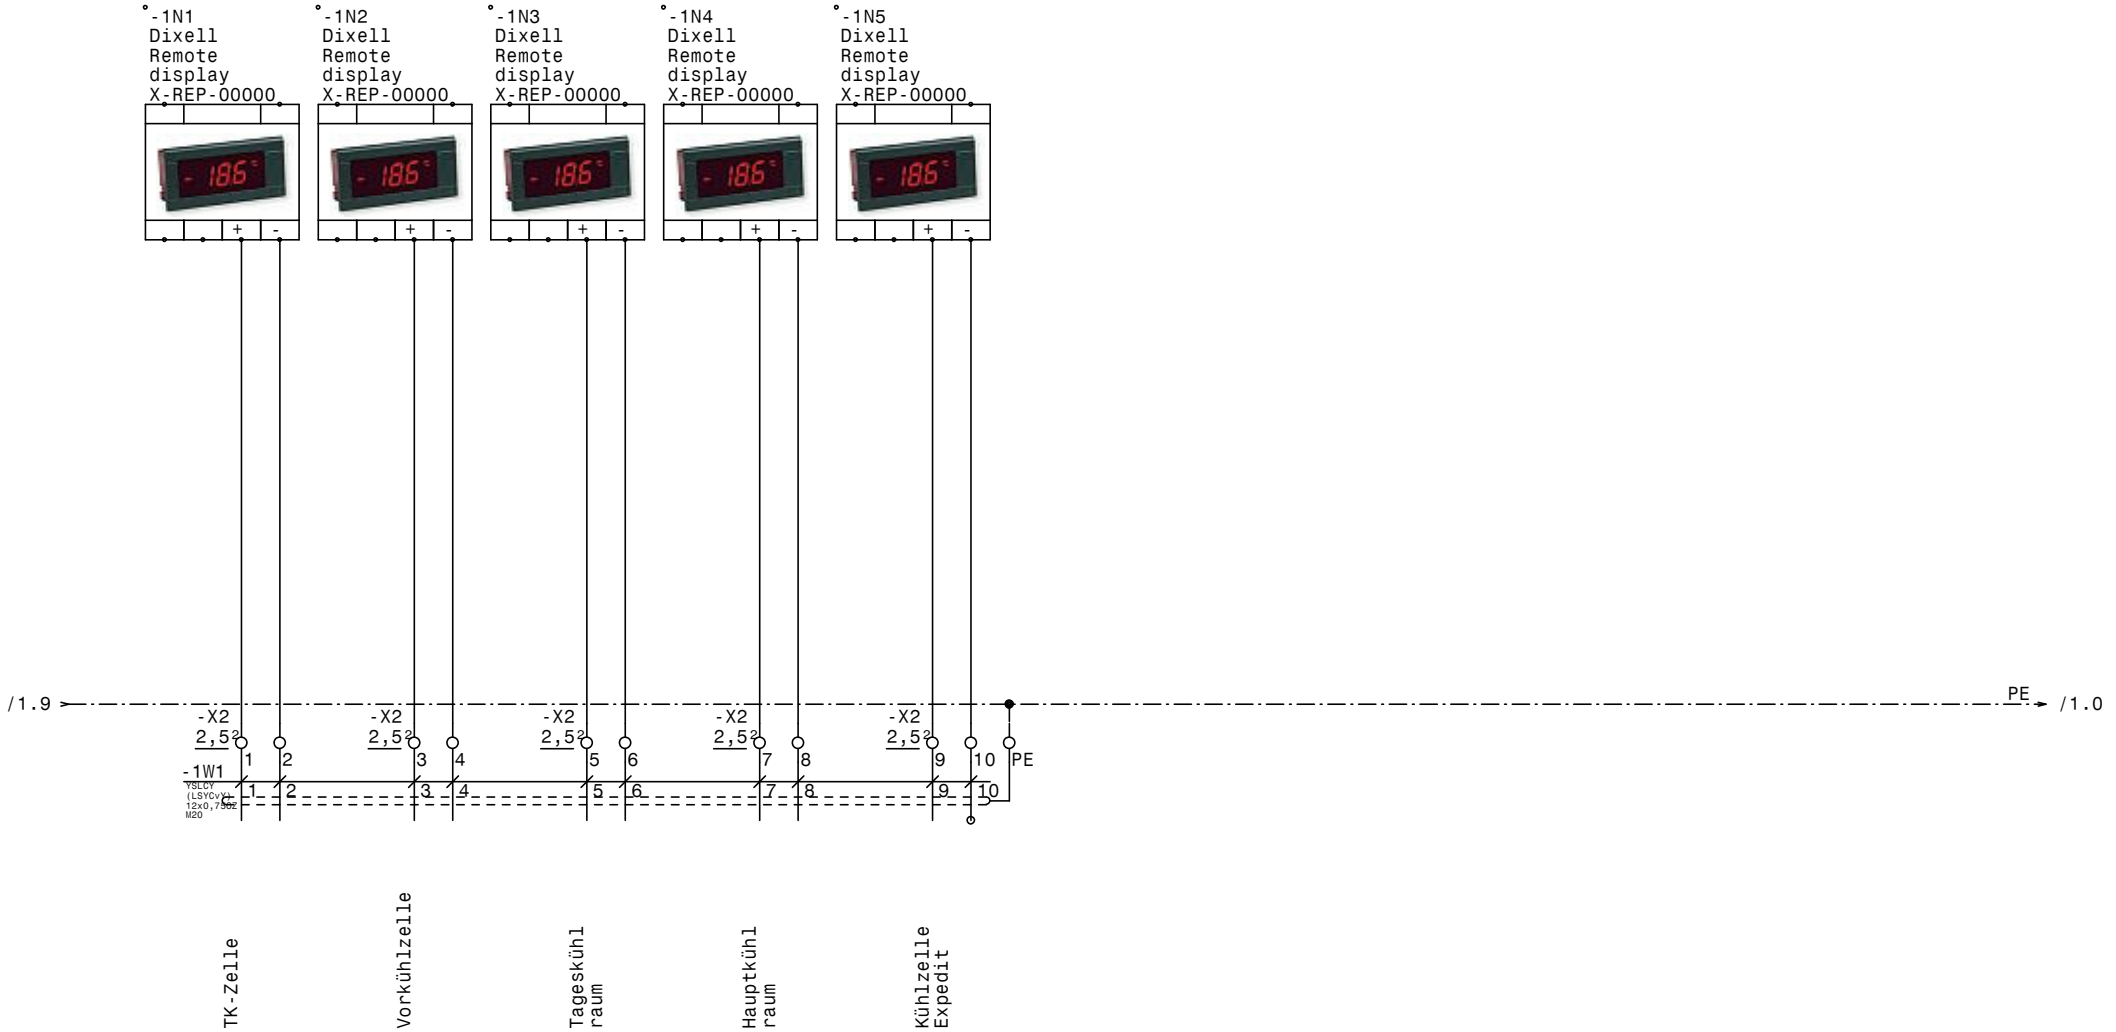

				Datum	22.03.26	ELEKTRO ANLAGENBAU	Anzeigeschrank Flughafen Wien Terminalkantine **Remote display 1-5**	Zeichn.Nr.: 022/26/02
				Bearb.	Hattinger			Blatt 1
				Gepr.				von 1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Nr.	Feldgerät	Leitungs-bezeichnung	Leitungs-typ	Anzahl Adern	Zielbezeichnung
1	-X2	-1W1	YSLCY (LSYCvY) 12x0,75OZ M2O	10	Dixell Messwertweiterleitung XREP

				Datum	22.03.26	ELEKTRO ANLAGENBAU	Anzeigeschrank Flughafen Wien Terminalkantine Kabelliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger				022/26/02
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Stück Zahl	Artikel Bezeichnung	Artikel Beschreibung	Artikel Bezüge
5		Dixell Remote display X-REP-000	-1N5, -1N4, -1N3, -1N2, -1N1
1	EK 2,5 ge/gr	Erdungsklemme	-X2
10	Klemme 2,5 grau	Klemme L	-X2
1	M20	Kabelverschraubung	-1W1
1	WS 3315 B=300 H=300 T=150	Wandschrank IP 55	-0N1

				Datum	22.03.26	elpe ELEKTRO ANLAGENBAU	Anzeigeschrank Flughafen Wien Terminalkantine Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				022/26/02
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 1 Bl.

www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net www.elpe.net